



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓.สข.(ก.ป.) ๒๕๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพฤษพงศ์ กวทลง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๑๔,๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณดิสชั่วคราวแยกวัด หนองสะเดาจนถึงดิสชั่วคราว วัดหนองโพธิ์	ดิสชั่วคราว แยกวัดหนอง สะเดาบน	ดิสชั่วคราววัด หนองโพธิ์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๖ เครื่อง ๔๕๑.๑ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๒๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ข.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพฤษพงศ์ กวทลง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA03 จาก ดิส.ร.ค. หนองสะเดาจนถึง ดิส.วัดหนองโพธิ์
ในวันที่ 14, 19 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1783/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีระวัฒน์ ๖๖๖๖๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ
4 ธ.ค. 66

(นาย จีระวัฒน์ ๖๖๖๖๖๖๖๖)
อสก. 5 ๖๖๖๖ ๕๕- กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.บ. กฟภ. ๓, กฟภ. ๓, กฟภ. ๓, กฟภ. ๓
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค. แยกวัดหนองสะเดาบน ถึง DIS ชค. วัดหนองโพธิ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14,19 ธ.ค. 2023	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดสายใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1783/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก	วันที่ 4 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน 3. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- เนินมหาเชษฐ
3	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	- ป่าสะแก
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
5	DIS ชค. DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS แยกวัดหนองสะเดาบน
6	DIS ชค. DAA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS วัดหนองโพธิ์
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	หลังจาก Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	DBA04R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	- เนินมหาเชษฐ
13	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	- ป่าสะแก
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
17	หลังจากปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด และยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	DBA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- เนินมหาเชษฐ
19	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	- ป่าสะแก
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	DIS ชค. DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS แยกวัดหนองสะเดาบน
22	DIS ชค. DAA04	ปลด	สับ		นญช.		DIS วัดหนองโพธิ์
23	DBA04R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	- เนินมหาเชษฐ
24	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	- ป่าสะแก
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 14,19 ธันวาคม 2566

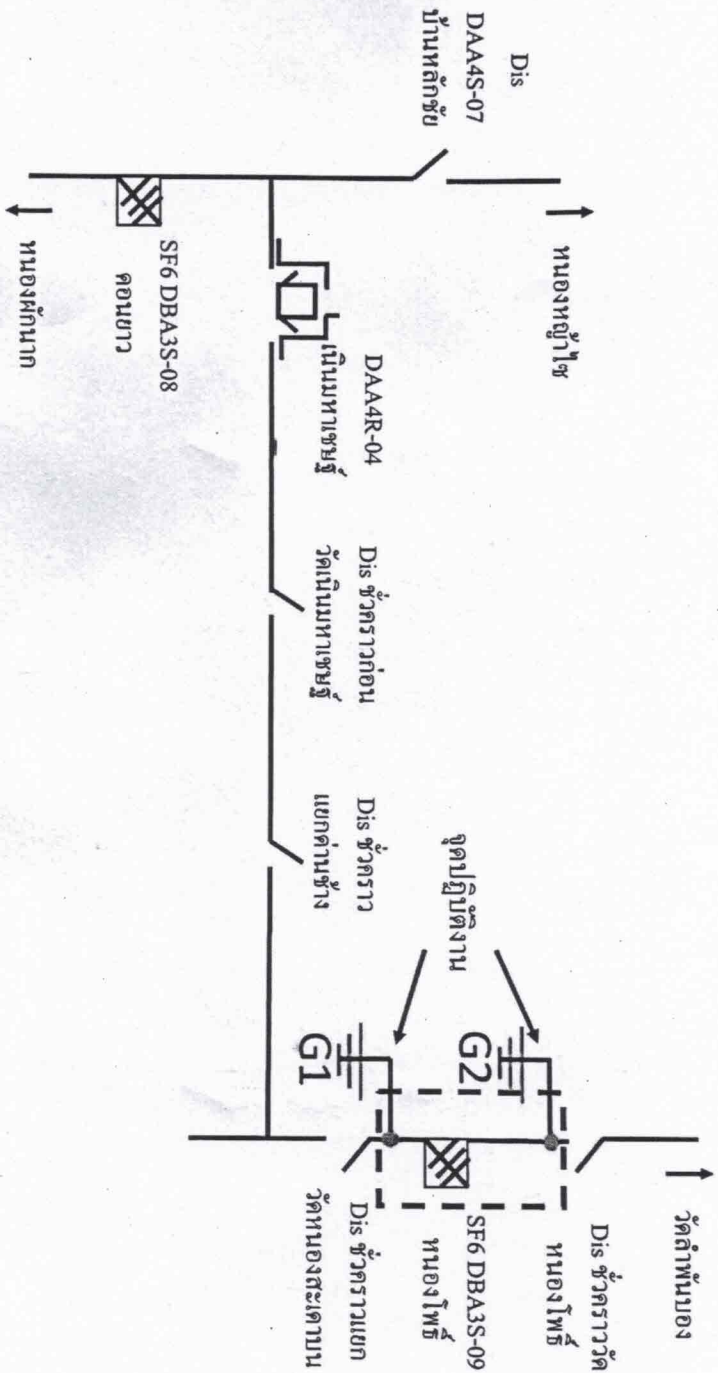

G1 ช้อตทาวด์ นายปิ่นฉัตร เทพบุตร ความคุมงาน

G2 ช้อตทาวด์ นายธนัช จันทร์เพ็ญ ความคุมงาน