



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

07 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๒๗๗๓ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หິงสุวรรณ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง บริเวณ วัดลานคา ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA5	12 ธ.ค.66	09.00 น.	16.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง 22 เกรวี่	BEA5S-10	DIS ชั่วคราว วัด ลานคา	นายพลภัทร วัฒนพ ลกฤต พงษ์.7 ผกส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ทางเข้าวัดลานคา รร.วัดลานคา

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ป.บ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากผู้ใช้ไฟเดือดร้อน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ BEA๐5 ฟิดเดอร์.....จาก BEA5S-10 ถึง DIS ๖๓. วัดลานคา
ในวันที่ 12 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1791/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต จิตระภา-ศักดิ์ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายเอกชัย หິงสุวรรณ

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)
๐๘๓. 6 ๓๓๓ ผจก.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ. ๒๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น


ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณทางเข้าวัดลานคา รร.วัดลานคา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1791/66	
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	4 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	4 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	4 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ, นายธนต์, นายวรรณพงษ์, นายมน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อก่อนทำสวิตซิ่ง							
1	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
2	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
3	ย้ายโหลด BEA05 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA03						
4	BEA03S-09	ปลด	สับ		บล.		DIS บ้านไฟหลวง
5	DIS ชค โล้น BEA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS วัดลานคา
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
7	BEA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกวัดลานคา
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.บล.ทราบ						
9	แจ้ง กพอ.บล.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้ง กพอ.บล.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อ กพอ.บล. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
13	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
14	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อ กพอ.บล.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
17	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
18	แจ้ง กพอ.บล.ทำการปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กพอ.บล.ทำการปลด Short Ground จุด G2						
20	BEA05S-10	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกวัดลานคา
21	ย้ายโหลด BEA05 บางส่วนกลับจาก BEA03						
22	DIS ชค โล้น BEA05	ปลด	สับ		บล.		DIS วัดลานคา
23	BEA03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS บ้านไฟหลวง
24	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
25	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

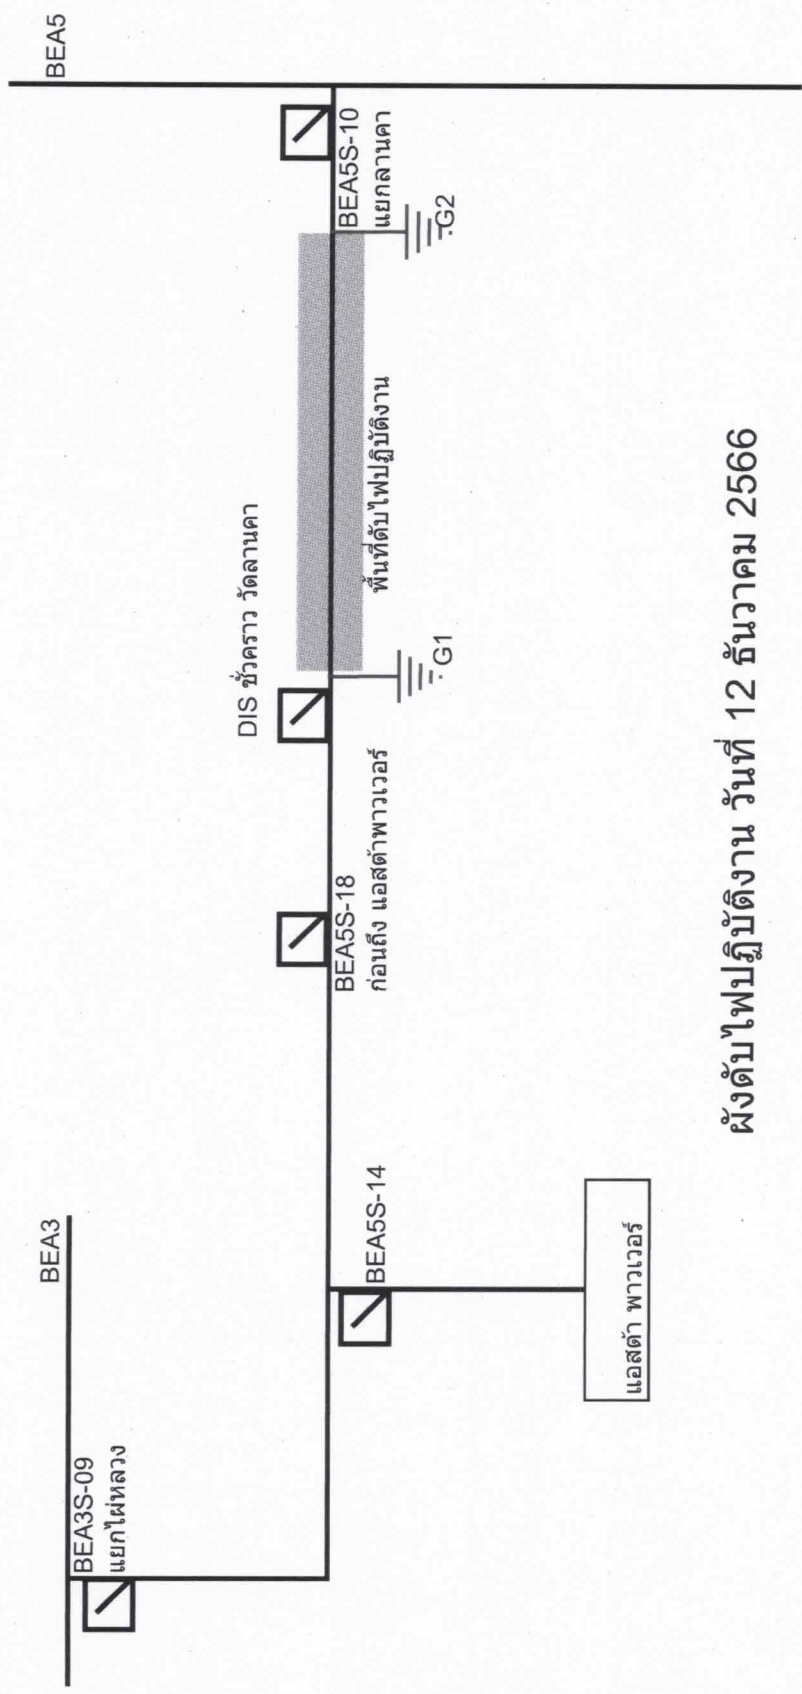

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 12 ธันวาคม 2566