



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 สข.(กป.) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA7	29 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสา	DIS ชั่วคราว ริมคลองท่า เรียบ	DIS ชั่วคราว บ้านอุโมงค์	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 20 เครื่อง 2,000 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 200 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.740468, 100.149126
3.2 สิ้นสุด 14.731355, 100.151483

(Handwritten signature)

(นายพุดชงค์ กาหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA7 จาก DIS ชั่วคราวริมคลองท่าเรียบ DIS ชั่วคราวบ้านอุโมงค์
ในวันที่ 29 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1796/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

ออกเอกกทว...
พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐพงษ์ เข็มเพชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.สามชุก


(Handwritten signature)
(นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร)
๖๐๖-5 กกทว. นพ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. สข.
.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านอุโมงค์ - ริมคลองท่าเรียบ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูงในระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1786/67
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	มีงานตัดจ่ายสถานีสามชุก สวิตชิงข้างเคียง หมายเลข 1756						
3	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
4	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ DBA02VB-01						
5	Dis ชค. DBA02	ปลด	สับ		สามชุก		DIS บ้านทุ่งใหญ่
6	Dis ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สามชุก		DIS บ้านอุโมงค์
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	Dis ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สามชุก		DIS ริมคลองท่าเรียบ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พท. ทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด 1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด 2						
12	แจ้งกฟส.สามชุก.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้						
14	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	หลังจากกฟส.สามชุกแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
16	ตรวจสอบการตัดจ่ายไฟของสถานีสามชุก หมายเลขงาน 1756 ก่อนทำการจ่ายไฟ						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด 1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด 2						
19	DBA07R-01	Normal	Non-Reclosing		สามชุก	scada	R บ้านวังจิก
20	Dis ชค. DBA02	ปลด	สับ		สามชุก		DIS ริมคลองท่าเรียบ
21	DBA07R-01	Non-Reclosing	Normal		สามชุก	scada	R บ้านวังจิก
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

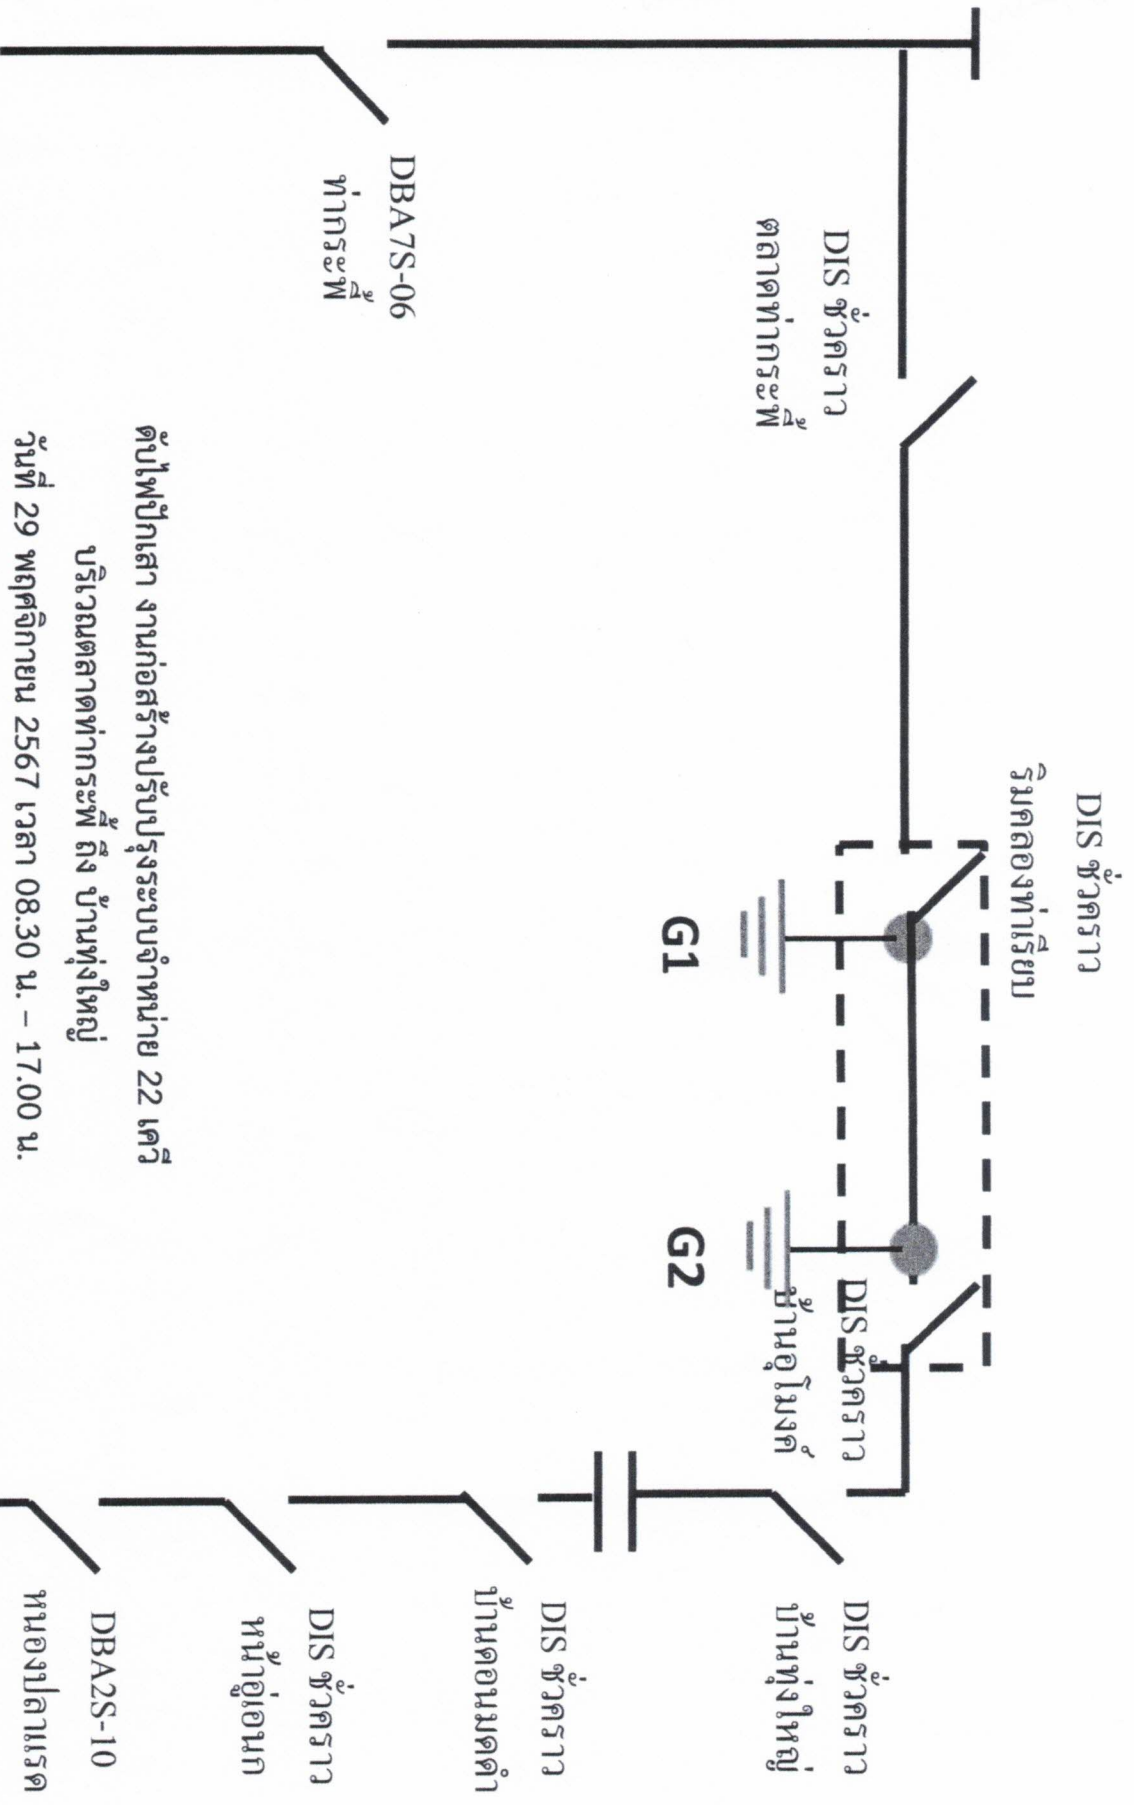

ตั้งไปพักเสาก งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณตลาดท่ากระแนะ ถึง บ้านทุ่งใหญ่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อคกราวจุดจุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.ภพส.สามชุก
 ผู้ซื้อคกราวจุดจุด G2
 นาย ปิณณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.ภพส.สามชุก

ไปวัดนางพิมพิ

ไปถนน 340

