



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป) 897 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขสายแรงสูงหย่อน หน้าร้านเปี่ยมทอง (เร่งด่วน)
ตามแผนผังส่งเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๘ สถานี ด่านช้าง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	แกะไขสายแรงสูงหย่อน ร้านเปี่ยมทอง	DDE หน้าสุริยะ เกษตรไทย	หน้าร้าน ท.การยาง	นายทนกล เล็กกลับ พง.๕ ผกป. กฟส.ด้านช่าง เบอร์โทร ๐๙๖- ๙๑๖๔๔๙๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟจำนวน ๓๓ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติวินโชค ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๘๕๖๖๘,๙๙.๖๙๐๖๑ สิ้นสุด ๑๔.๘๔๔๙๖,๙๙.๖๘๙๓๑

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ I พิดเตอร์ D428 จาก DE หน้าสุริยะเกษตรไทย หน้าร้าน ท.การยาง
ในวันที่ 4 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1802/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิโนช ท่องซ้อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตติวินโชค
30 ธ.ค. 67

สุกัญญา
(นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญกลาง)

๑๙๓. ๕ แทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๖

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE หน้าสุริยะเกษตรไทย - หน้าร้าน ท.การยาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงหย่อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1802/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 2 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจรรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
3	เมื่อพร้อมตัด DDE วงจร DAA08						
4	แจ้ง กฟส.ดช. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าสุริยะเกษตรไทย-หน้าร้าน ท.การยาง						
5	หลังจาก กฟส.ดช. โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าสุริยะเกษตรไทย-หน้าร้าน ท.การยาง แล้วเสร็จ						
6	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ออทไลน์กระแสตัด DDE วงจร DAA08 บริเวณหน้าสุริยะเกษตรไทย ออกทั้งสามเฟส (ตามแผนผังแนบ)						
7	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ออทไลน์กระแสตัด DDE วงจร DAA08 บริเวณหน้าสุริยะเกษตรไทย ออกทั้งสามเฟส (ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. ทราบ						
9	แจ้งกฟส.ดช.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
10	แจ้ง กฟส.ดช.ปฏิบัติงานได้						
11	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังจาก กฟส.ดช.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
14	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
15	จ่ายไฟ						
16	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ออทไลน์กระแส เชื่อม DDE วงจร DAA08 บริเวณหน้าสุริยะเกษตรไทย เข้าทั้งสามเฟส (ตามแผนผังแนบ)						
17	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ออทไลน์กระแสเชื่อม DDE วงจร DAA08 บริเวณหน้าสุริยะเกษตรไทย เข้าทั้งสามเฟส (ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
18	แจ้ง กฟส.ดช. นำโหลดหม้อแปลง ตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าสุริยะเกษตรไทย-หน้าร้าน ท.การยาง กลับคืนสภาพปกติ						
19	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

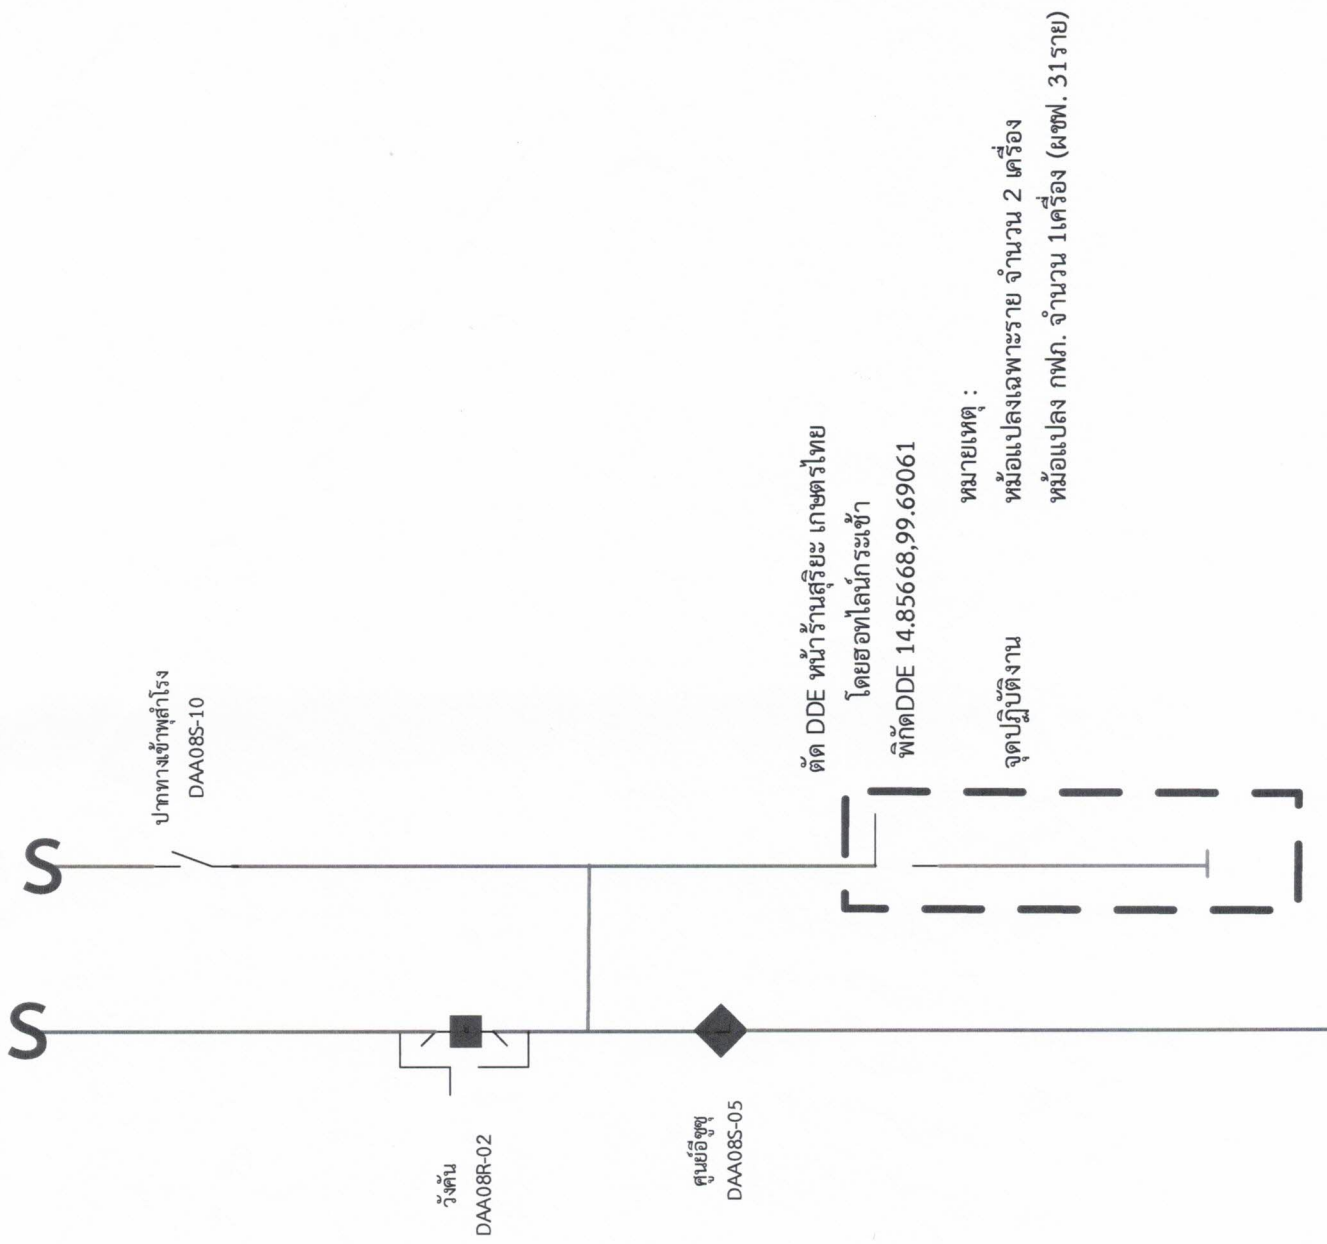

ตัด DDE หน้าร้านสุริยะ เกษตรไทย
โดยฮอทไลน์กรุงเทพฯ
พิกัดDDE 14.85668,99.69061

หมายเหตุ :
หม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 2 เครื่อง
หม้อแปลง กพภ. จำนวน 1เครื่อง (ผพพ. 31ราย)

จุดปฏิบัติงาน

