



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ. (ปบ.) ๖๓๗ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย ทวีสุวรรณรงค์
ชื่อผู้ นายชัชชัย ชิตสุวรรณ

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.

ด้วย กฟผ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กาดูจนบุรี ๖ วงจร F2 บริเวณ บริเวณดิสชั่วคราวตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ ถึง อู่ลากปรุพร ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F2 สพฟ.กจ.1	๑๕ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวนขนาด ๑๘๕ ตร.มม. ระยะทาง ๑๐๐๐ ม. บริเวณถนนบายพาส	DIS ชั่วคราว ตรงข้ามเทศบาล ท่าล้อ	DDE หน้าอู่ลากปรุพร	นายบุญช่วย อำไพกุลย์ ๐๙๘-๒๗๕๘๓๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณดิสชั่วคราวตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ ถึง อู่ลากปรุพร.....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเฟื้อ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๙๕-๘๘๑๑๕๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัด
ไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายชัชชัย ชิตสุวรรณรงค์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1. ฟีดเดอร์ KCA02 จาก DIS ชั่ว. ตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ ถึง PDE หน้าอู่ลากปรุพร
ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1804/65
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุพจน์ เอื้อเฟื้อ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ผู้รับทราบ
(นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์)
วต.ก.4 แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ (KCA02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1804/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	10 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
3	แจ้ง กฟจ.กจ ตรวจสอบ DIS ชั่วคราวตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ สถานะ "ปลด"						
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กจ. รับทราบ						
5	แจ้ง กฟจ.กจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งให้ กฟจ.กจ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
7	แจ้ง กฟจ.กจ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
10	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
11	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ
12	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

KCA9S-10
บับตงนัณฑ์

TMA2S-05
ก่อบถิ่งวัดทำลื้อ

ตู้ควบคุมระบบ - ควบคุมระบบ

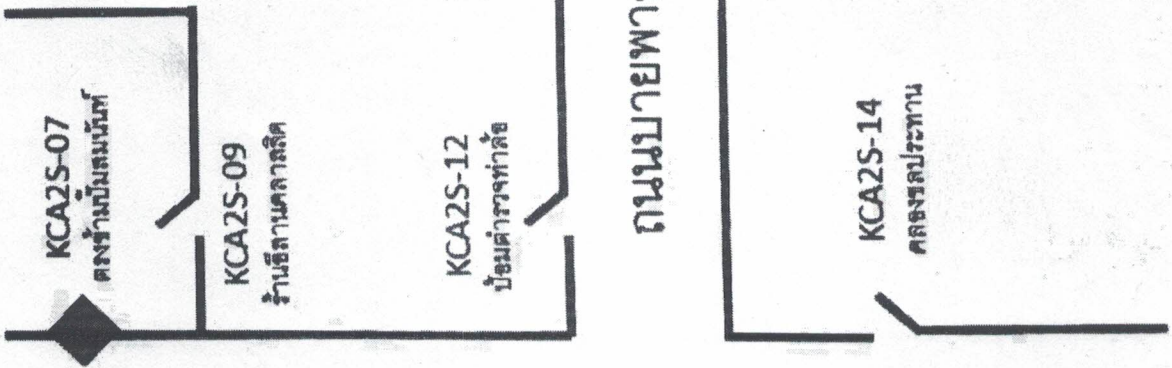

จุดที่ปฏิบัติงาน
เป็นระบบจำหน่ายที่ก่อสร้างใหม่
จะจ่ายไฟหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

DDE
หน้าอุตสาหกรรมพร

Dis รั้วคาว
เทศบาลทำลื้อ

ถนนสายพาส

KCA2S-13
หน้าเทศบาลทำลื้อ

เทศบาลทำลื้อ

KCA2S-14
คลองชลประทาน