



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๖๖๐๘ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

08/12/67

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ท่วมถก ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	9 12 67	09.00 น.	12.00 น.	ย้ายจุดจัมและเชื่อม DDE	TMU04S-12 บ้านรางกระเบา	KSA06R-02 แยกรางกระเบา	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ช.ผ.ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.รางพิบูล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๕๕๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.จก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๒๑๘๕ Long ๙๙.๙๐๕๒๕
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๒๒๐๘ Long ๙๙.๙๐๕๒๐

ตำแหน่ง (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผ.จก.กพส.กำแพงแสน
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กพท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMW2 จาก TMU04S-12 ถึง KSA 6R-02
ในวันที่ 9 12 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1817/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิวัฒน์ ไสวามิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กพส.-กพส

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิภพ โปธิพันธ์)
อ.ค.ร. ๕ แทน ผ.คฟ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผ.จก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | แยกราชประสงค์ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 ธ.ค. 67 | เวลา | 09.00 น. | ถึง | 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.กฟส. | งานที่ทำ | ย้ายจุดจัมเชื่อม DDE | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1817/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมาเมือง | | | วันที่ | 6 ธันวาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 6 ธันวาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 6 ธันวาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภาชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00						
3	ตรวจสอบ DDE หลัง Recloser แยกราชประสงค์ อยู่สถานะ Open						
4	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
5	TMU04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.	SF6	แยกราชประสงค์
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
11	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
16	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
17	TMU04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟส.	SF6	แยกราชประสงค์
	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

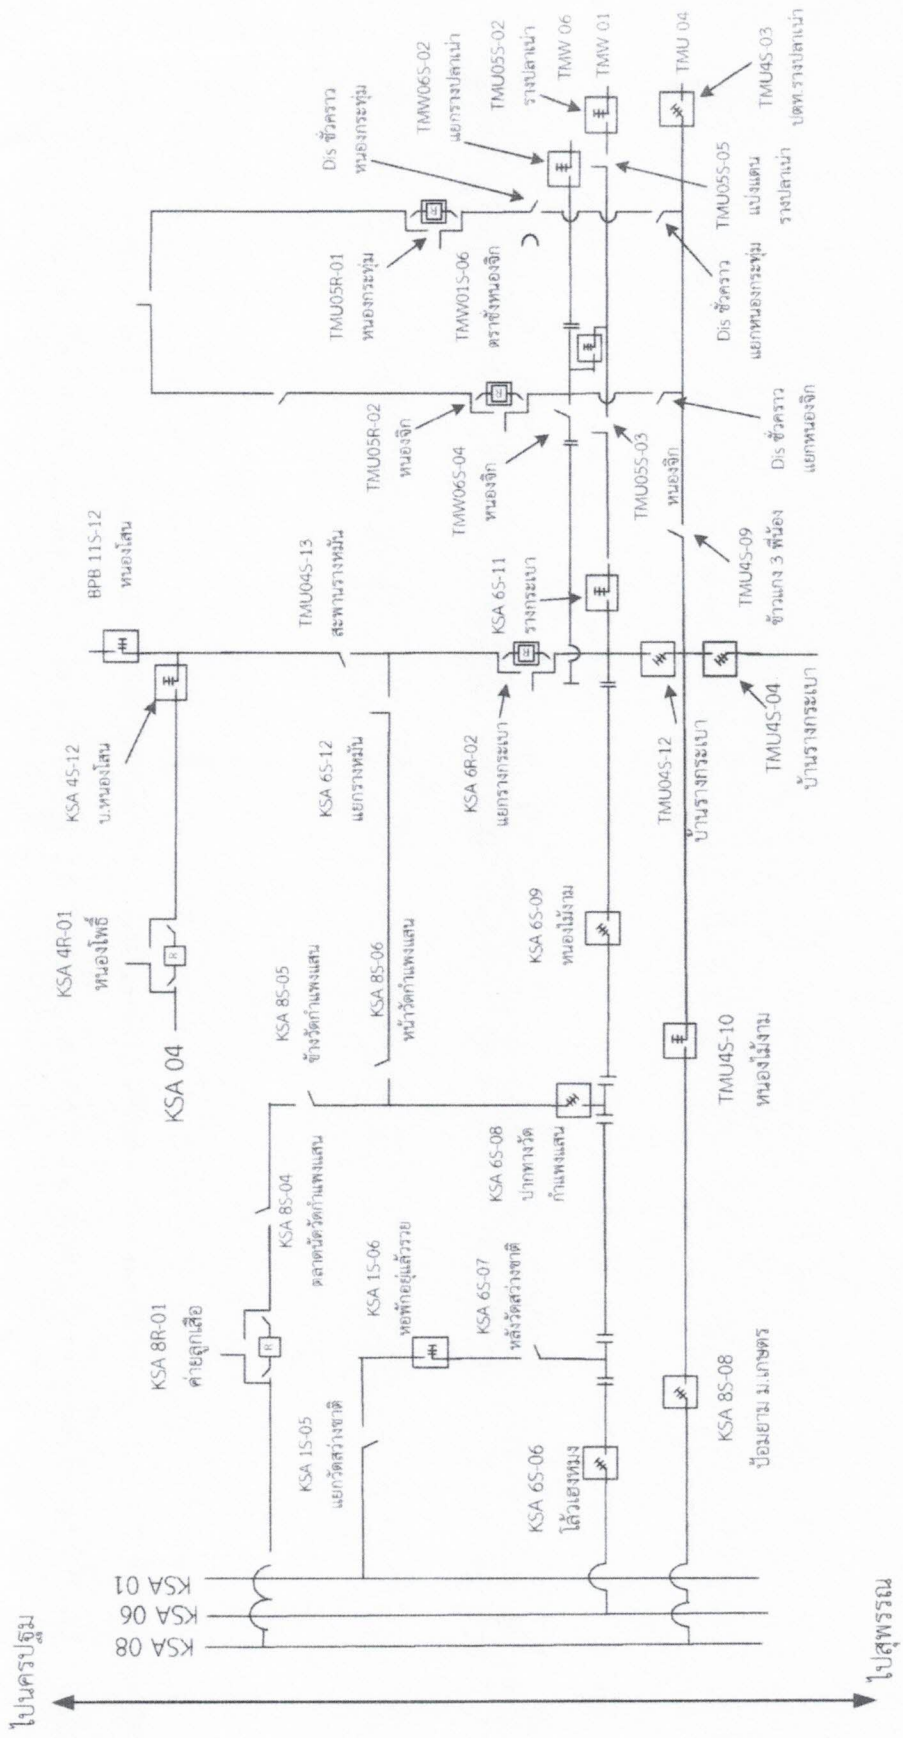

สถานการณจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

9 ธันวาคม 2567

- ☐ จุดปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- ⚡ จุด Shot Ground