



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๓๓๘๘ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณันทศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

15 ธ.ค. 66

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับปรุงระบบจำหน่ายภายใน ฟีดเดอร์ ๘
สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA08	16 ธ.ค. 66	08.30 น.	17.00 น.	ม.เกษตร ปรับปรุงระบบ จำหน่ายภายใน	KSA85-๐๑ SP6 ม.เกษตรฯ	DIS ชั่วคราว แปลงนาสาธิต	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
๒	KSA08	17 ธ.ค. 66	08.30 น.	17.00 น.	ม.เกษตร ปรับปรุงระบบ จำหน่ายภายใน	KSA85-๐๑ SP6 ม.เกษตรฯ	DIS ชั่วคราว แปลงนาสาธิต	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.เกษตร

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๒-๘๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณันทศักดิ์ กล่อมดี)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA08 จาก KSA85-๐๑ SP6 ม.เกษตรฯ ถึง DIS ช.ค. แปลงนาสาธิต
ในวันที่ 16 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งที่สวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1818/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KSA08 จาก KSA85-๐๑ SP6 ม.เกษตรฯ ถึง DIS ช.ค. แปลงนาสาธิต
ในวันที่ 17 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งที่สวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สยามกร วิธธานพศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์

(นาย สยามกร วิธธานพศักดิ์)
อ.ต.๔ 11ทพ. ๕พ.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กพ.๕.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.เกษตรฯ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16,17 ธ.ค.2566	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1818/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	14 ธันวาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							

1. นายพรทิว, นายขุนทอง, นายศุภศักดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
วันที่ 16 ธ.ค.66							
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
4	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	R	ด้านหลัง ม.เกษตร
5	KU08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	R	ม.เกษตรฯ
6	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
7	KSA01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟส.	SF6	หน้าคณะวิศวกรรม
8	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส
9	DIS ชค.ไลน์ KSA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.	DIS	แปลงนาสาธิต
10	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
12	KSA08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.	SF6	ม.เกษตรฯ
13	แจ้ง กฟอ.กฟส.ตรวจสอบ SF6 KSA08S-10 (ไปรษณีย์) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล็อคคาน"						
14	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กฟส.ทราบ						
18	เมื่อ กฟอ.กฟส. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
22	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.	R	ด้านหลัง ม.เกษตร
23	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 16 ธ.ค.66							
24	เมื่อ กฟอ.กฟส.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (จ่ายไฟถึง DIS ชค.แปลงนาสาธิตโดยไม่ต้องย้ายโหลดกลับ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
26	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปลด Short Ground จุด G1							
27	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปลด Short Ground จุด G2							
28	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปลด Short Ground จุด G3							
29	KSA08S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กฟส.		SF6	ม.เกษตรฯ
30	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 16 ธ.ค.66								
วันที่ 17 ธ.ค.66								
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง								
31	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
32	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
33	KSA08S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6	ม.เกษตรฯ
34	แจ้ง กฟอ.กฟส.ตรวจสอบ SF6 KSA08S-10 (ไปรษณีย์) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล็อคคาน"							
35	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1							
36	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2							
37	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3							
38	เมื่อ กฟอ.กฟส. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กฟส.ทราบ							
40	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 17 ธ.ค.66								
41	เมื่อ กฟอ.กฟส.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
42	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
43	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
44	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
45	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R	ด้านหลัง ม.เกษตร
46	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปลด Short Ground จุด G1							
47	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปลด Short Ground จุด G2							
48	แจ้ง กฟอ.กฟส.ปลด Short Ground จุด G3							
49	KSA08S-09	ปลด	ล๊ับ		กฟส.		SF6	ม.เกษตรฯ
50	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนกลับจาก KSA01							
51	KSABVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		-	ขนานบัส
52	DIS ชค.ไลน์ KSA08	ปลด	ล๊ับ		กฟส.		DIS	แปลงนาสาธิต
53	KSA01S-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6	หน้าคณะวิศวกรรม
54	KSABVB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA		-	ขนานบัส
55	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
56	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
57	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
59	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	ด้านหลัง ม.เกษตร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

16-17 ธันวาคม 2566

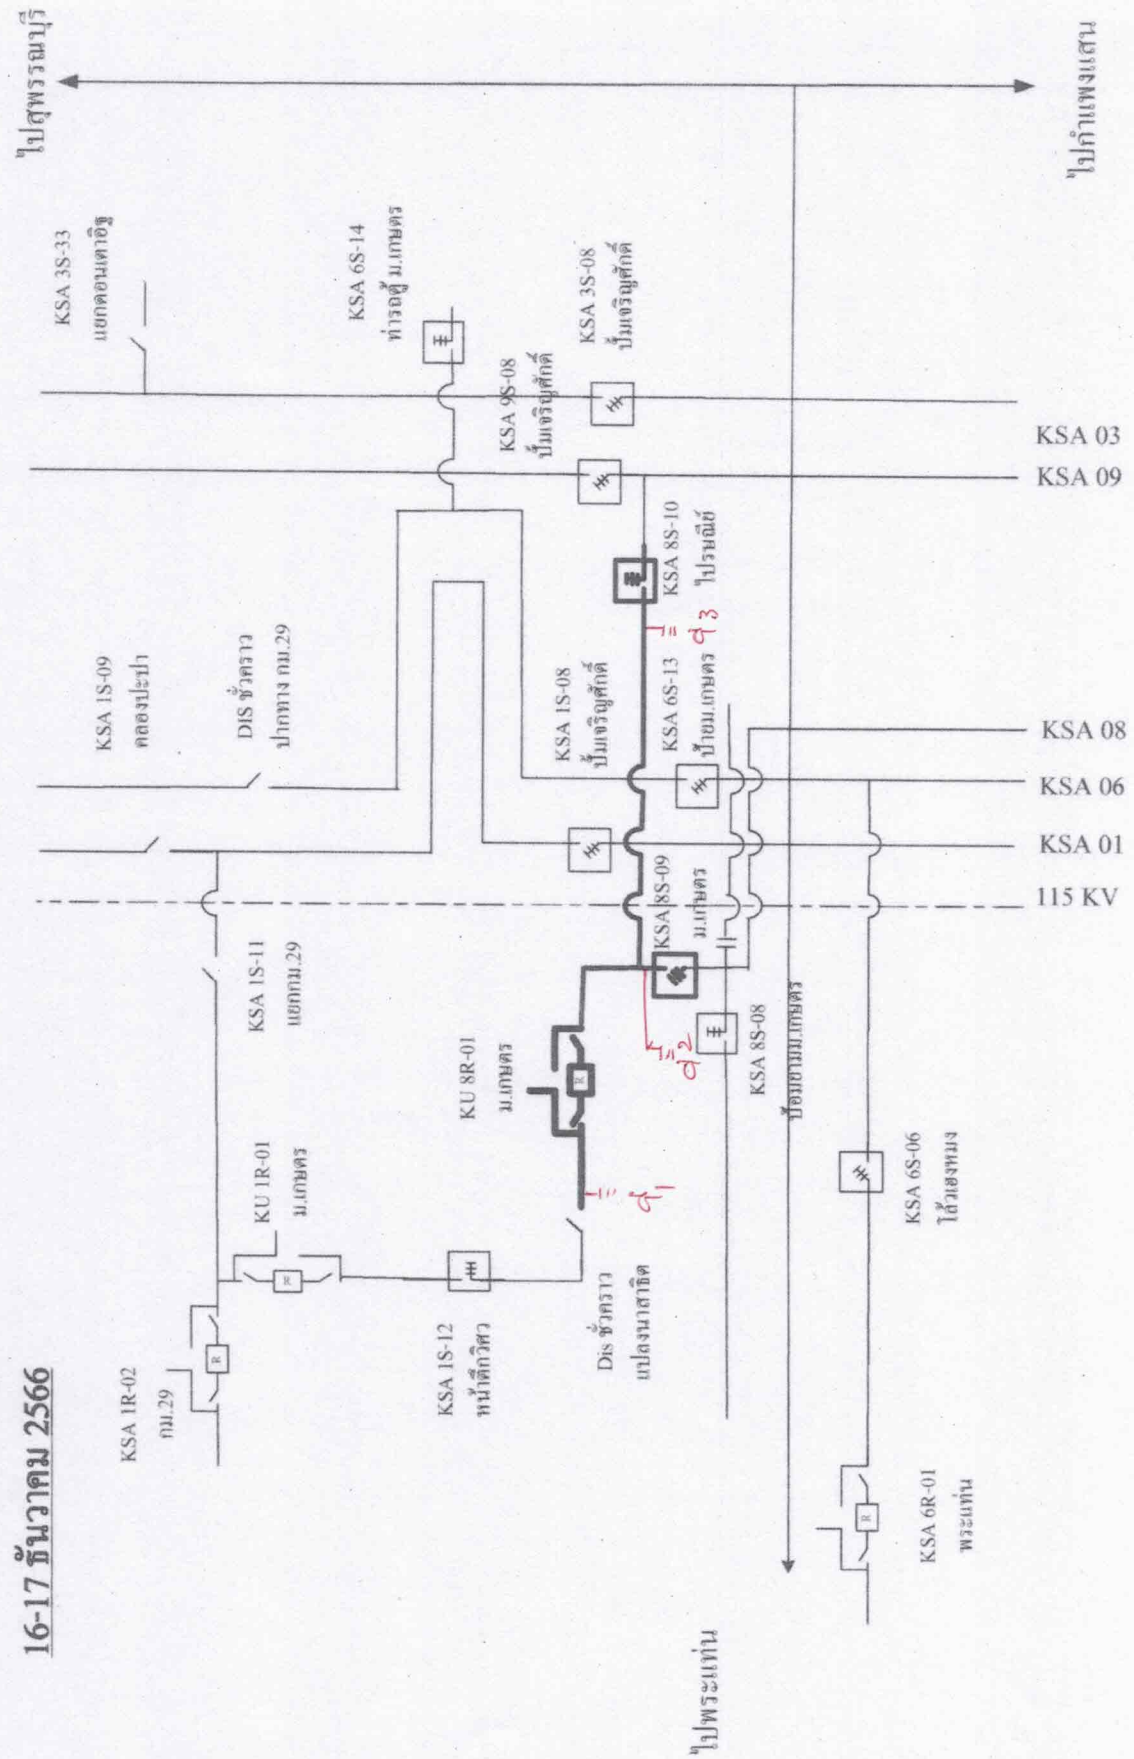



ที่ อว 6502.01/ 3900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

15 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV. ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามสัญญาเลขที่ B 3104/56/2566 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA. จำนวน 1 เครื่อง ขอต่อแยกไลน์พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า TOU ประกอบ CT,VT แรงสูง บริเวณหมู่บ้านเกษตร 2 และปลด-สับ ตัดกระแสไฟฟ้า โดยมีนายรัชชัย อุ้นใจคำ วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ประจำโครงการฯ บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 083-9653638 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้นายสมาน ทองแท้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ 089-9131441 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน ในรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี)
รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
กองบริการกลาง งานอาคารและสถานที่
โทร. 034-351012

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ : NPSK6611005

เรื่อง : ขออนุมัติมอบอำนาจ

เรียน : ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านหัวหน้าผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง : สัญญาเลขที่ B3104/56/2567


- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. หนังสือรับรองวิศวกรไฟฟ้ากำลังประจำโครงการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นาย ธวัชชัย อุ่นใจคำ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ว่าจ้างให้ กิจการเข้าร่วม บริษัทแอ็ดวานซ์ อีควิปเมนต์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง 22 KV มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,972,000 บาท (ยี่สิบ ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญาเลขที่ B3104/56/2567 วันเริ่มสัญญา 9 พฤศจิกายน 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 7 มีนาคม 2567 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ กิจการเข้าร่วมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ นาย ธวัชชัย อุ่นใจคำ วิศวกร ไฟฟ้ากำลังประจำโครงการ เป็นผู้ดำเนินแทนมหาวิทยาลัย ในการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอย้าย เขตไฟฟ้า และขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประกอบ CT, VT แรงสูง ค่อยไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรวาล วงศ์สาฟู)

ผู้แทนกิจการเข้าร่วมฯ

North Power System Co.,Ltd.

บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด / North Power System Co.,Ltd

เลขที่ 88/68 หมู่ที่ 5 ตำบลสันนิคี อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505562011790, โทรศัพท์ : 0817627981

หนังสือรับรองวิศวกรไฟฟ้ากำลังประจำโครงการ

ข้าพเจ้า นาย วัชรชัย อุ่นใจคำ วุฒิ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 หรือ พ.ร.บ.
วิศวกร พ.ศ. 2542 สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง หมายเลขทะเบียน กฟก. 47879
ตั้งสำเนาบัตร หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็น
วิศวกรไฟฟ้ากำลังประจำโครงการและเป็นผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
22 KV ตำบลก้าแพงแสน อำเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เลขที่ B21(ก)/2566
ให้กับ กิจการร่วม นริมิตร อีควินิตี้ โซลูชั่น จำกัด และ นริมิตร นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา

ลงชื่อ 

(นาย วัชรชัย อุ่นใจคำ)

วิศวกรไฟฟ้ากำลังประจำโครงการ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 5099 01133 40 1
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย ธวัชชัย สุนใจคำ
 Name Mr. Thawatchai Sunjai-kam
 นามสกุล Sunjai-kam
 Date of Birth 17 มี.ค. 2525
 Day of Month 17 Mar. 1982


ชาย 1041 หมู่ 4 อ.ลำบัวใหญ่
 อ.ลำบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 18 มี.ค. 2558
 Register 18 Mar. 2015
 Date of Issue 18 มี.ค. 2558
 Date of Validity 18 มี.ค. 2560
 Date of Expiry

18 มี.ค. 2560
 Validity 18 Mar. 2017
 Date of Expiry 18 มี.ค. 2560
 Date of Expiry

18 มี.ค. 2560
 Validity 18 Mar. 2017
 Date of Expiry 18 มี.ค. 2560
 Date of Expiry

ใบให้ถือเป็นความลับในการดำเนินการของกรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 เพื่อความปลอดภัยของไฟฟ้า CT, VT โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 22 KV เขตบ้าน

BORA-2305



THAILAND

สำเนาถูกต้อง
 ๒๖/๓/๕๗