



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๖๕๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทฉันทน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.บม.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน รีโครสเซอร์บ้านหนองแหน DAA๐๖R-๐๕ วงจร LWA๐๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังส่งเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	LWA๐๑	๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัด กระแสไฟฟ้า ชั่วคราว ดำเนินการแก้ไข จุดร้อน รีโครสเซอร์ บ้านหนองแหน DAA๐๖R-๐๕	วงจรพิด เคอร์ ๑ สถานี เลขขวัญ LWA๐๑	รีโครสเซอร์ บ้านหนองแหน DAA๐๖R-๐๕ วงจร LWA๐๑ สถานีเลขขวัญ พิด ๑๔.๗๘๓๒๒๗, ๙๙.๗๔๔๖๕๑	สุดไลน์ พิด ๑๔.๘๐๕๑๗๔, ๙๙.๗๘๐๘๖๙	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ
เร่งด่วน									

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWA 1 จาก PG ช่างทบทวนของแผนกถึง ฝ่ายสาย
ในวันที่ 4 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1822/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กสิประจักษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศกลักษณ์ อังศรี
2 ธ.ค. 67


(นายศกลักษณ์ อังศรี)
อสก.5 แผนก ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. 
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองแหน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ธ.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1822/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	2 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ						
3	LWA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
4	DAA06R-05	Normal	Nonreclosing		นญช.	SCADA	R หนองแหน
5	DAA06R-05	สับ	ปลด		นญช.		R หนองแหน
6	SW.Source DAA06R-05	สับ	ปลด		นญช.		DIS SW.Source Re.หนองแหน
7	SW.load DAA06R-05	สับ	ปลด		นญช.		DIS SW.load Re.หนองแหน
8	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุดจัม PG ก่อนเข้า Recloser ได้						
9	หลังจาก Hotline ทำการปลดจุดจัม PG ก่อนเข้า Recloser เสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	LWA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE แล้ว						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
17	LWA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
18	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
20	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อมจุดจัม PG ก่อนเข้า Recloser ได้						
21	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมจุดจัม PG ก่อนเข้า Recloser เสร็จเรียบร้อย						
22	SW.Source DAA06R-05	ปลด	สับ		นญช.		DIS SW.Source Re.หนองแหน
23	SW.load DAA06R-05	ปลด	สับ		นญช.		DIS SW.load Re.หนองแหน
24	DAA06R-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นญช.		R หนองแหน
25	LWA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
26	DAA06R-05	Nonreclosing	Normal		นญช.	SCADA	R หนองแหน
สิ้นสุด Switching							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน
รีโครเซอร์บ้านหนองแหน DAA๐๖R-๐๕ วงจร LWA๐๑ สถานีไฟฟ้าเสาวชัย
วันพุธ ที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

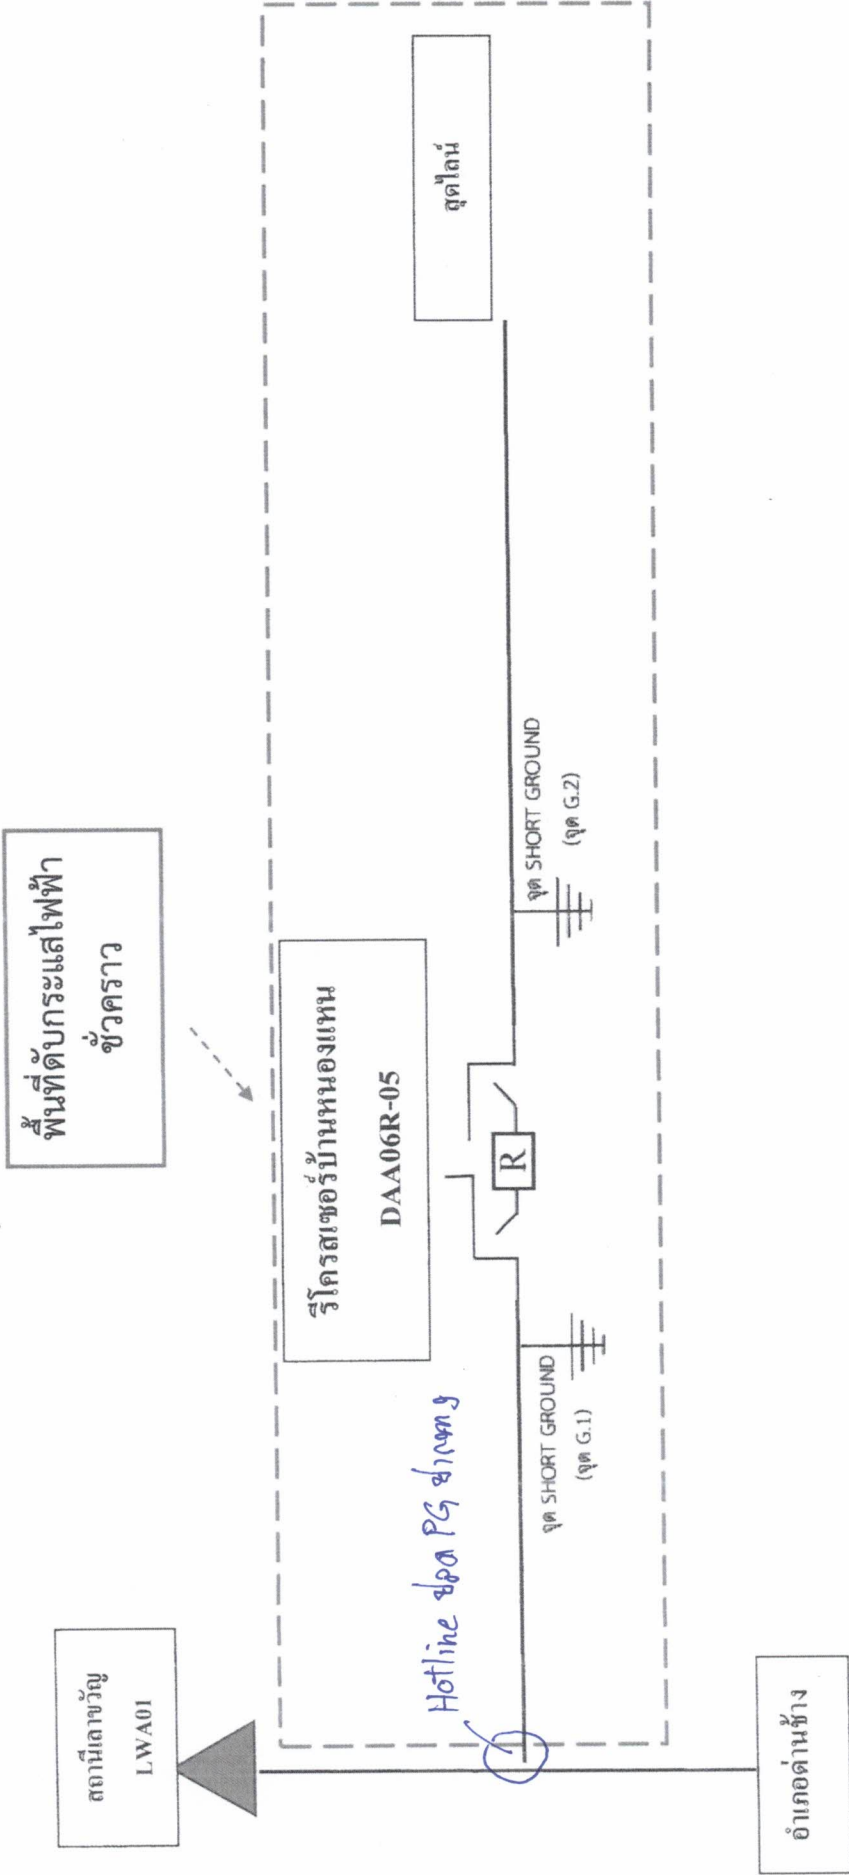

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม