



## 17 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓ ..... /๒๕๖๕ ..... วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ ทิวาสุวรรณชก ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟผ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงงานสถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขป  
 แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	18/11/65	08.00	17.00	แก้ไขอุปกรณ์ทางด้านแรงสูง ระบบจำหน่าย 22 เควี งาน สถานีสุพรรณบุรี 2	Dis SPA07S-08 บ้านจามจรี	DDE รัชกาลาเพ เมืองเหนือ	โทร.๐๘๕-๒๕๐๕๐๕๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สท.) โทร. ๐๘๑-๕๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา )

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟผ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ SPA09 จาก SPA ๗S-08 ถึง DDE รัชกาลาเพ เมืองเหนือ  
 ในวันที่ 18 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1823/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ นาย พงทอง ฟาอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สท.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พิธีภัทร  
 (นายพิธีภัทร โพธิ์พันธ์)  
 อก.๔ 11ทพ นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น


ผจก. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีสุพรรณบุรี 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขอุปกรณ์ทางด้านแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1823/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝางเงิน			วันที่	17 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
2	เมื่อพร้อมดับไฟตัดเตสเวลา 08.00 น.						
3	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานี สุพรรณบุรี 2
4	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟจ.สพ.รับทราบ						
5	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ (ตามผังแนบ)แบบไม่มีไฟ						
6	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ (ตามผังแนบ)แบบไม่มีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
7	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานี สุพรรณบุรี 2
8	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟจ.สพ.รับทราบ						
9	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ จุด G2						
11	หลังจาก กฟจ.สพ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
12	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
13	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
17	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
18	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานี สุพรรณบุรี 2
19	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ (ตามผังแนบ)แบบไม่มีไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	หลังจาก Hot Line 22 kv.ทำการจี้ม DDE.ไลน์ SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ (ตามผังแนบ)แบบไม่มีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
21	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2
22	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น %%%%%%%%%%							

ประพจน์



จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๑๘...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis SPA๐๗S-๐๘ - DDE กาแฟเมืองเหม่อ...เพื่อ...แก้ไขสายแรงสูง ๑๘๕ต.มม.หน้าสถานีสถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Dis SPA๐๗S-๐๘ - DDE กาแฟเมืองเหม่อ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชูตก่อสร้างเขต เบอริโทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทม.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

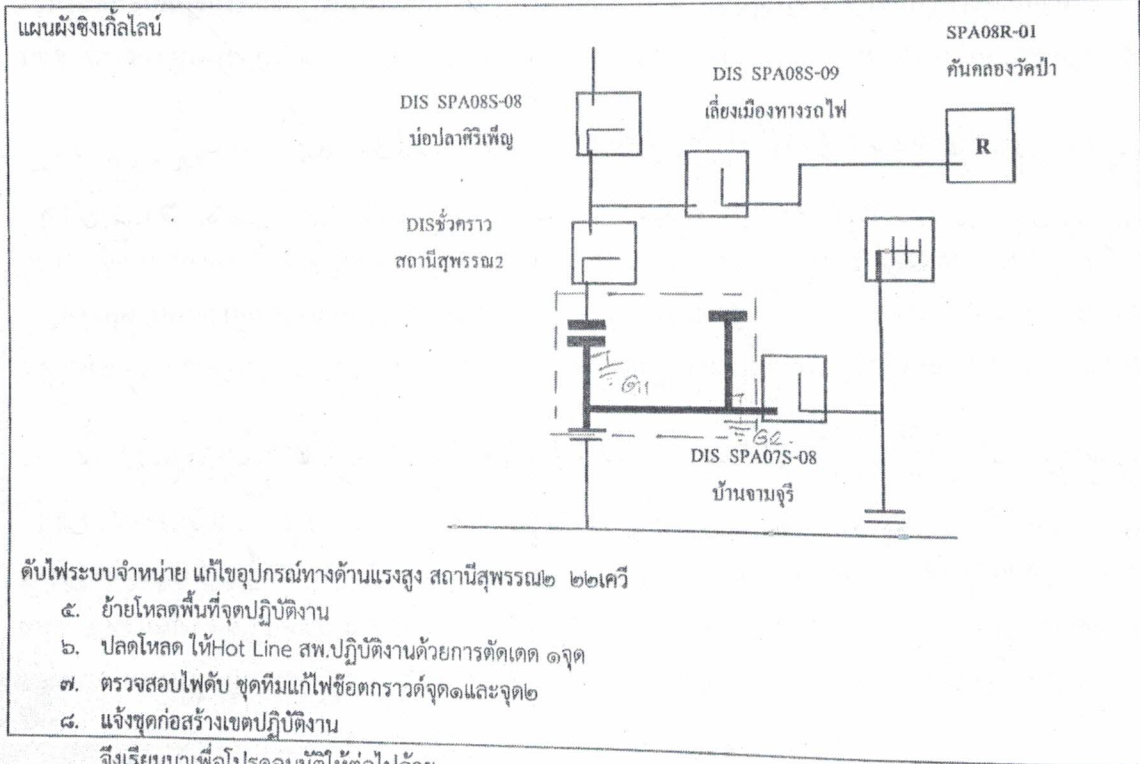

ดับไฟระบบจำหน่าย แก้ไขอุปกรณ์ทางด้านแรงสูง สถานีสุพรรณ๒ ๒๒เควี

๕. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๖. ปลดโหลดให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเคด ๑จุด
๗. ตรวจสอบไฟดับ ชูตทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
๘. แจ้งชูตก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.สพ.

Oh  
(นายธนกร สุวรรณประทีป)  
พขง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๗๕๕, ๑๔๘๖๐