

## วิทยุขอตัดไฟ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.)

04497

ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พชรสาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขข้อบกพร่องต้น DDE ขาด บริเวณคลองตันตาล ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	<del>๕ พ.ย. ๖๖</del> 24 ธ.ค. 66	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ตัดไฟแก้ไขข้อบกพร่องต้น DDE ขาด บริเวณคลองตันตาล	-SAB๕S-๑๒	-SAB๕S-๑๓ -dis ชั่วคราว หน้า โรงเรียนกันตวิชัย	นายสมบุญธรรม แซ่มสาคร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ตรงข้ามโรงเรียนกันตวิชัย - คลองตันตาล

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๓๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SAB05 จาก SAB5S-12 ถึง SAB5S-13  
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1826/66  
Dis ชั่วคราว หน้าโรงเรียนกันตวิชัย

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชต์ โปธิพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม

(นางพิรัชต์ โปธิพันธ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


คคฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

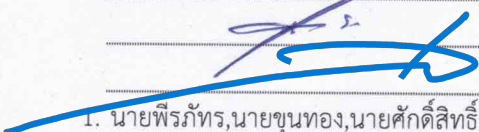1. สถานที่ทำงาน	คลองตันตล (SAB05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	24 ธ.ค. 66	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขน็อตคอนตัน DDE ขาด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1826/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	14 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง								
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-	
3	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-	
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB		-	
5	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB		-	
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			SAB	R	อบต.คลองจินดา	
7	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			KTE		-	
8	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KTE		-	
9	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYI		-	
10	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYI		-	
11	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SAD		-	
12	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAD		-	
13	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYL		-	
14	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYL		-	
15	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYL		-	
16	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTE07								
17	KTE07S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ			สพร.		SF6	คลองลาดชะโด
18	KTE07S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ			สพร.		SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
19	SAB05S-12	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS	ตลادنัดปากทางหนองนกไข่
20	KTE07S-07	ล๊ับ	ปลด			สพร.		SF6	คลองลาดชะโด
21	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYL10								
22	OYI09S-03	ปลด	ล๊ับ			สพร.		SF6	ป้อม ปตท
23	OYI09VB-01	ล๊ับ	ปลด			OYI		-	
24	OYI09S-02	ปลด	ล๊ับ			สพร.		SF6	ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
25	OYL07S-03	ปลด	ล๊ับ			สพร.		SF6	ว.แสงธรรม
26	OYL10S-07	ปลด	ล๊ับ			สพร.		SF6	วัดเชิงเลน
27	SAB05S-13	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS	คลองตันตล




ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
28	OYL07S-03	สับ		ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ว.แสงธรรม
29	OYI09S-02	สับ		ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
30	OYI09VB-01	ปลด		สับ คง "OFF" Auto Reclose		OYI	-	
31	OYI09S-03	สับ		ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	บีม ปตท
32	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
33	DIS ชค. SAB05	สับ		ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าโรงเรียนกันตวิชัย
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. รับทราบ							
35	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
36	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
37	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
38	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
39	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
40	SAB-KT1A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT	-	
41	SAB-KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT	-	
42	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB	-	
43	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB	-	
44	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT		Normal		SAB	R	อบต.คลองจินดา
45	KTE-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KTE	-	
46	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
47	OYI-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYI	-	
48	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYI	-	
49	SAD-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SAD	-	
50	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAD	-	
51	OYL-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYL	-	
52	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYL	-	
53	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYL	-	
54	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
55	เมื่อ กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
56	SAB-KT1A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT	-	
57	SAB-KT2A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT	-	
58	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAB	-	
59	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAB	-	
60	SAB05R-01	Normal		Nonreclosing, ALT		SAB	R	อบต.คลองจินดา
61	KTE-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		KTE	-	
62	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KTE	-	
63	OYI-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		OYI	-	
64	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
65	SAD-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		SAD	-	
66	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		SAD	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
67	OYL-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		OYL	-	
68	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		OYL	-	
69	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		OYL	-	
70	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
71	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G1							
72	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G2							
73	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G3							
74	DIS ชค. SAB05	ปลด		สับ		สพร.		DIS หน้าโรงเรียนกันตวิชัย
75	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน คินจาก OYL10							
76	OYI09S-03	ปลด		สับ		สพร.	SF6	บีม ปตท
77	OYI09VB-01	สับ		ปลด		OYI	-	
78	OYI09S-02	ปลด		สับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
79	OYL07S-03	ปลด		สับ		สพร.	SF6	ว.แสงธรรม
80	SAB05S-13	ปลด		สับ		สพร.	DIS	คลองตันตาล
81	OYL10S-07	สับ		ปลด		สพร.	SF6	วัดเชิงเลน
82	OYL07S-03	สับ		ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ว.แสงธรรม
83	OYI09S-02	สับ		ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1
84	OYI09VB-01	ปลด		สับ คง "OFF"AutoReclose		OYI	-	
85	OYI09S-03	สับ		ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	บีม ปตท
86	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน คินจาก KTE07							
87	KTE07S-07	ปลด		สับ		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
88	SAB05S-12	ปลด		สับ		สพร.	DIS	ตลาดนัดปากทางหนองนกไข่
89	KTE07S-06	สับ		ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
90	KTE07S-07	สับ		ปลด		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
91	SAB-KT1A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT	-	
92	SAB-KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT	-	
93	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB	-	
94	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAB	-	
95	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT		Normal		SAB	R	อบต.คลองจินดา
96	KTE-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KTE	-	
97	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KTE	-	
98	OYI-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYI	-	
99	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYI	-	
100	SAD-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SAD	-	
101	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAD	-	
102	OYL-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYL	-	
103	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYL	-	
104	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYL	-	
105	***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***							



งานดับเพลิงอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เปลี่ยนน๊อตคอนตันDDEขาด ชำรุคบริเวณคลองตมตาล

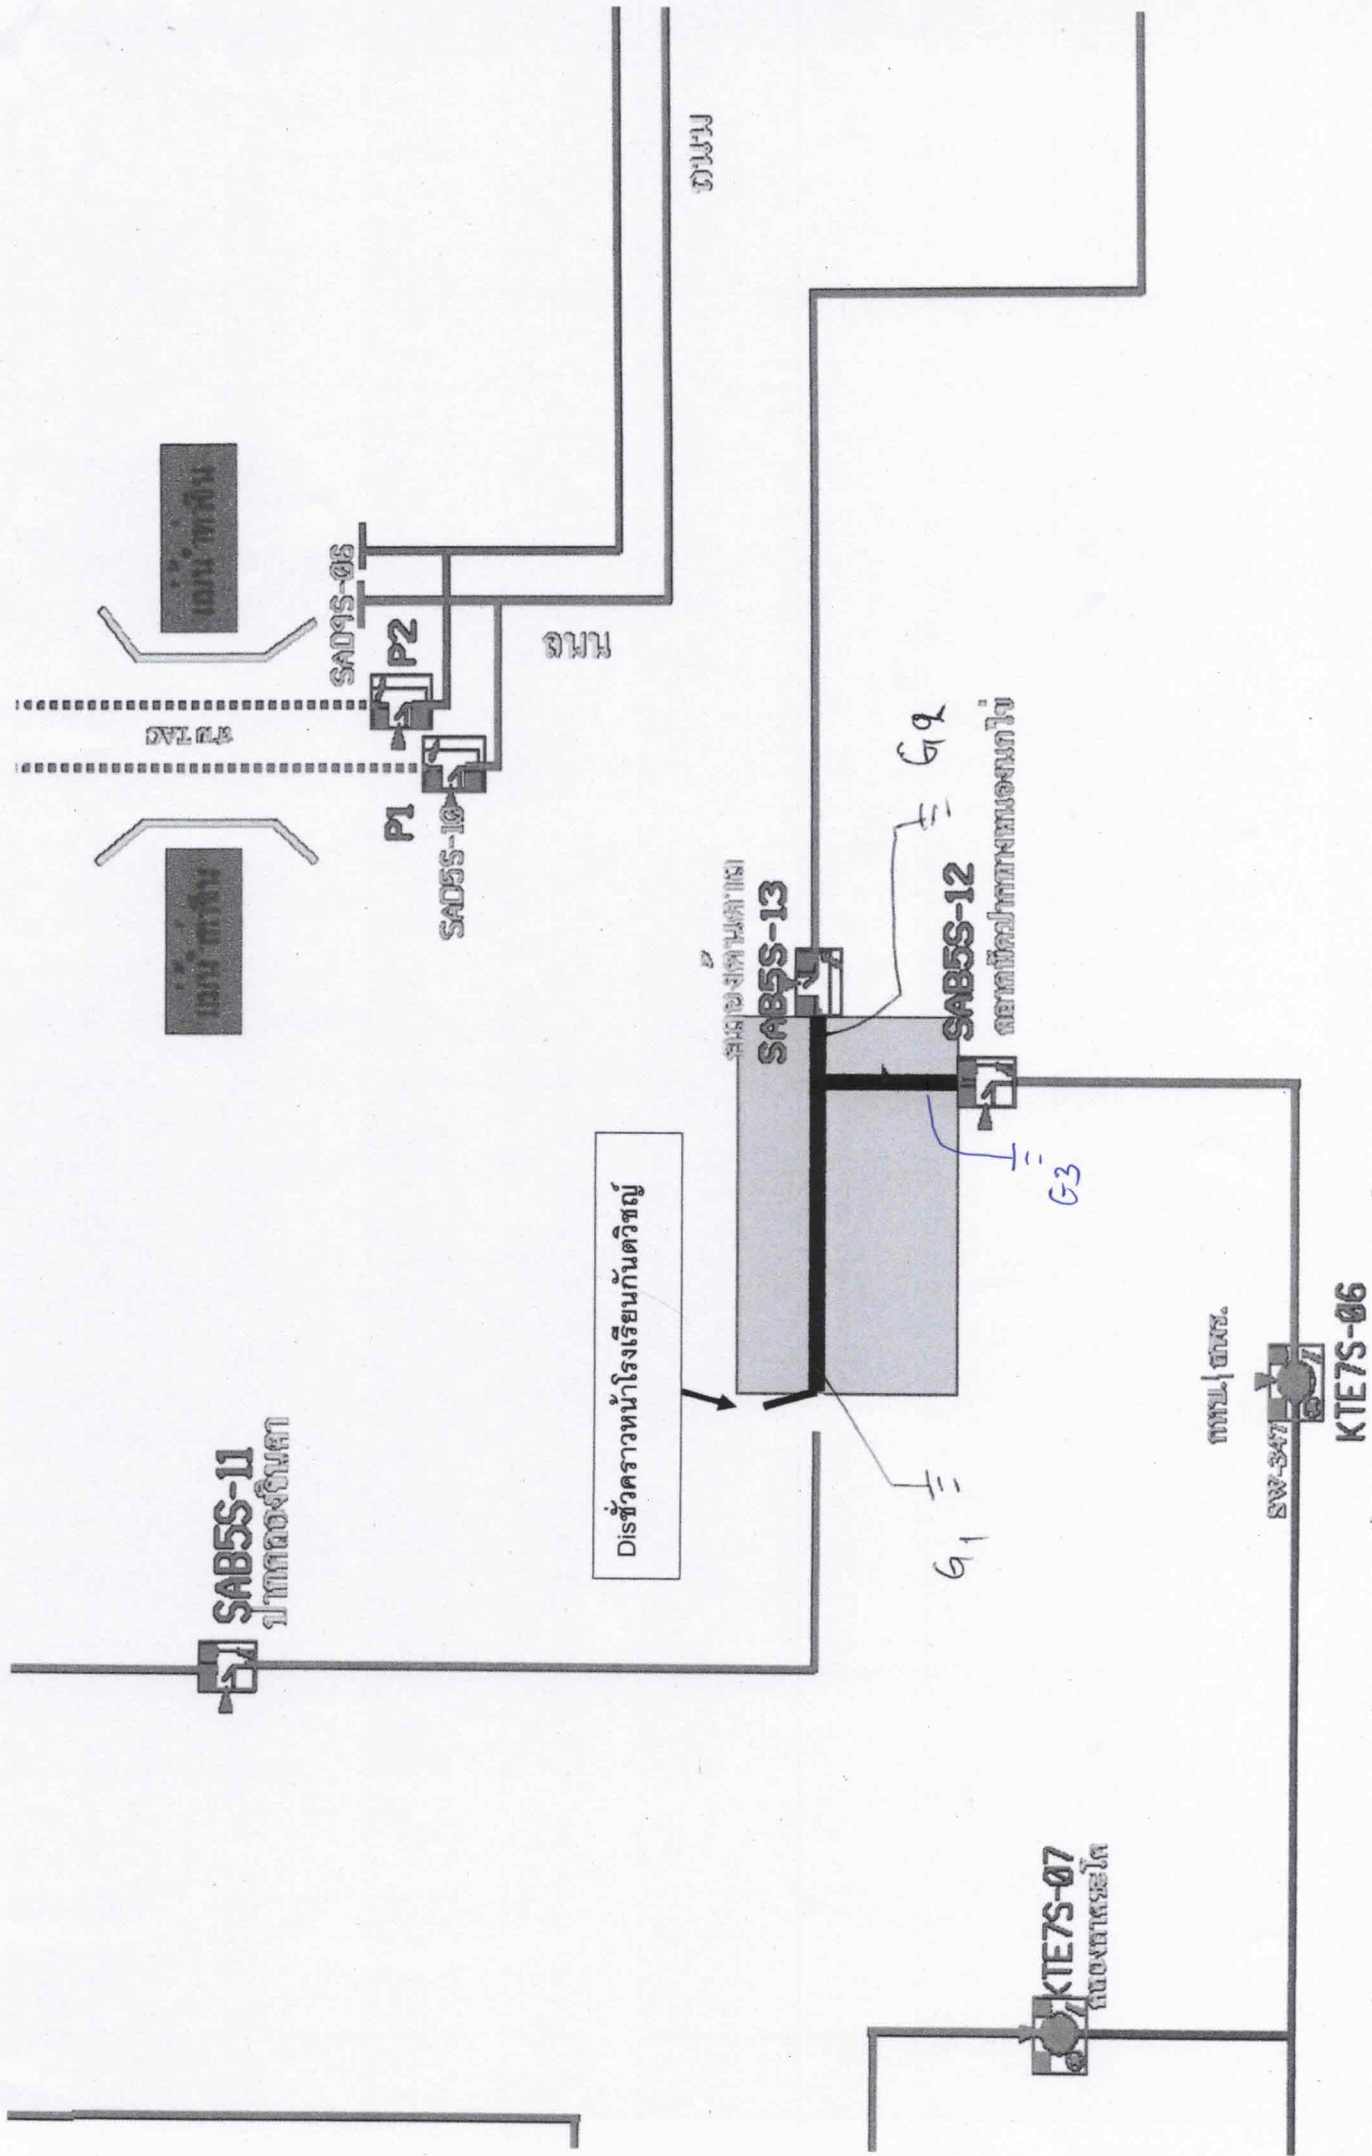

Discharge of water tank

Water tank

Water tank

KTE7S-07

SW-S47

KTE7S-06

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

SAB55-11

SAD9S-08

SAD5S-10

SAB55-13

SAB55-12

KTE7S-07

KTE7S-06

G2

G1

G3

P2

P1

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

SAB55-11

SAD9S-08

SAD5S-10

SAB55-13

SAB55-12

KTE7S-07

SW-S47

KTE7S-06

G2

G1

G3

P2

P1

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำดับเพลิง