



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 ธ.ค. 66

เลขที่ จท.ทล.(กท)- ๑๑๒๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณรัช ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ เทศ์บุตร ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ทก.

ด้วยการไฟฟ้า ทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผัง  
 ลังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA04	๒๑ ธ.ค.๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	- ตัดต้นไม้ใกล้แนว สายไฟ	VLA๔๕-๑๐ บ้านปรังเผล	VLA๔๕-๑๒ สะพานรันตี	นายวิทยา ประดับมูข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านลิเจีย/บ้านทีโครง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิทยา ประดับมูข ตำแหน่ง ทชง.๗ โทร ๐๘๑-๑๙๓๖๕๗๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (ลายเซ็น)  
( )

ตำแหน่ง (นายสมเกียรติ เทศ์บุตร)

ผจก.ภฟส.อ.ทองผาภูมิ  
๑๕ ธ.ค. ๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ VLA4 จาก VLA45-10 ถึง VLA45-12  
 ในวันที่ 21 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1831/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อุทธรวิสวัสดิ์ เกื้อทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา ประดับมูข

(ลายเซ็น)  
(นายอุทธรวิสวัสดิ์ เกื้อทอง)  
๒๐ ก.ย ๖๖ ผค.๑ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สบ., กฟภ.ทก.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑(๐๖/๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านลิเจีย/บ้านทีโคร่ง (VLA04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ธ.ค. 66	ระหว่าง	9.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทภ.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1831/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	16 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>พนิต</u>			วันที่	16 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<del>นายศุภสวัสดิ์</del>			วันที่	16 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชยา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านพุเย
3	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R บ้านจงอั่ว
4	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA05						
5	VLA04S-18	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6 ไร่รุ่งอรุณ(Loop VLA04-05)
6	VLA04S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.		SF6 บ้านปริงเพล
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	VLA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สขบ.		DIS สะพานรันตี
9	ตรวจสอบ SF6 รหัส VLA04S-11 (สะพานรันตี Loop VLA04-05) อยู่สถานะ OPEN ล็อคคาน						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	หลังจากควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
14	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านพุเย
15	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R บ้านจงอั่ว
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
20	หลังจากควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
21	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านพุเย
22	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R บ้านจงอั่ว
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	VLA04S-12	ปลด	สับ		สขบ.		DIS สะพานรันตี
25	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับจาก VLA05						
26	VLA04S-10	ปลด	สับ		สขบ.		SF6 บ้านปริงเพล
27	VLA04S-18	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6 ไร่รุ่งอรุณ(Loop VLA04-05)
28	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านพุเย
29	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R บ้านจงอั่ว
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานดับไฟ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ตั้งแต่ SF๖ ปริงเพล VLA๔S-๑๐ ถึง DIS สะพานรันตี VLA๔S-๑๒  
วันที่ ๑๑๕ ร.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

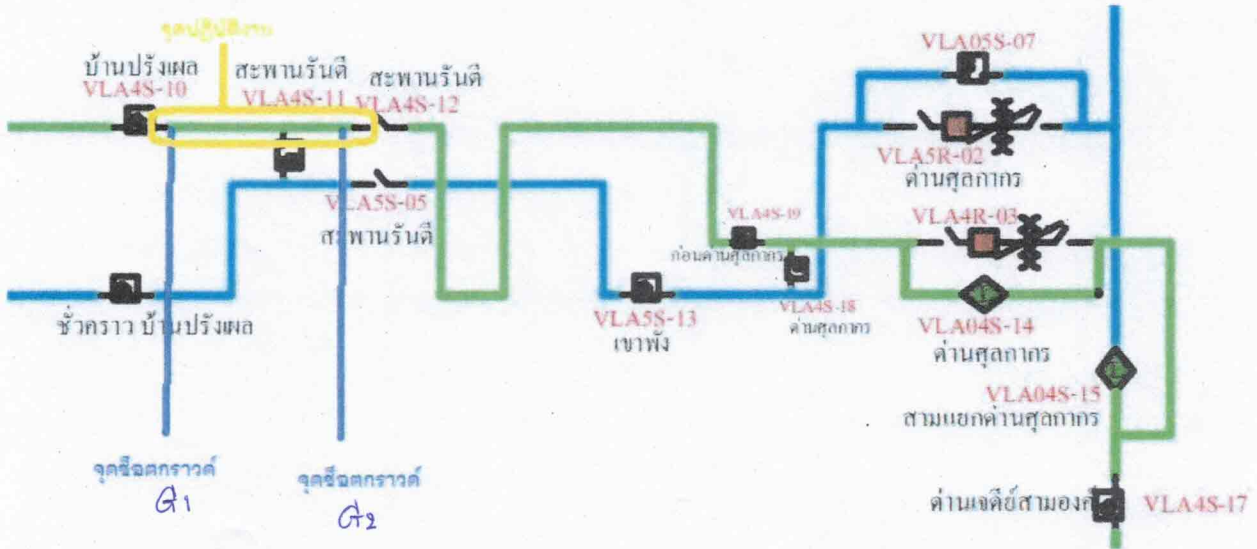





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป..กฟส.ทองผาภูมิ

ถึง ผจก.กฟส.อ.ทองผาภูมิ

เลขที่ ก.๓ ทภ.-

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ทองผาภูมิ

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย  
ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑. .... ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย SF๖ปริงเผลล-DISสะพานรันตี.....

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ปฏิบัติงานดังนี้

๑. ....ย้ายโหลตตามแผน Swithcing ของ ศูนย์.....

๒. ....ชุดงาน สขบ. ทภ. ทยค. กจ. ลญ. พทน. ปฏิบัติงาน.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่..... ๒๑ ธ.ค. ๖๖.....

เวลา.....๐๙.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๐๐.....น.

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ  
ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมเกียรติ เทศ์บุตร)

ผจก.กฟส.อ.ทองผาภูมิ

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย SF๖ปริงเผล-DISสะพานรันตี.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....วงจร VLA๐๔.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....๒๑ ธ.ค. ๖๖.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก .....กฟส.อ.สขบ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายวิทยา ประดับมุข.....

ตำแหน่ง..... พขง.๗ กพย.สขบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๑๙๓๖๕๗๕

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก .....นายวิทยา ประดับมุข.....

ตำแหน่ง..... พขง.๗..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๑๙๓๖๕๗๕

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟส.อ.ทก กพย.สขบ กฟส.ทยค กฟ.กจ. กฟส.พทน. กฟส.สญ

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ).

ชื่อ .....นายวิทยา ประดับมุข..... ตำแหน่ง..... พขง.๗..... เบอร์โทรศัพท์ ..... ๐๘๑-๑๙๓๖๕๗๕

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า .....

๓. วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑ .....หลัง VLA๔S-๑๐..... ผู้รับผิดชอบ.....ชุดแก่ไฟ... สขบ..... จุดที่๒ ก่อน VLA๔S-๑๒..... ผู้รับผิดชอบ...ชุดแก่ไฟ...สขบ....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายวิทยา ประดับมุข.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน..... 50..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล..... จัดประชุมหน้างาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... Safety talk หน้างาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....