



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๒๒๘๒-๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อซ่อมแซมเสาเอนบริเวณแยก เจ.เอส.โพน ตามแผนผัง  
สิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK03	๒๕ ธ.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อซ่อมแซมเสาเอนบริเวณแยก เจ.เอส.โพน	DIS ชั่วคราว ปากซอยยี่นตี	OYK03S-15	นายสุทธิพงษ์ คุ้มถนอม ๐๙๔-๙๕๖-๙๑๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟภายใน ซ.เจ.เอส.โพน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ผปน. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ อนุธ Discon ปกท.อินดี 04๒35-15  
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1839/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ งามกมล ประสานงานการขอดับไฟกับ นส.จิรา งามสิทธิ์ทอง

  
(นายปราสิทธิ์ เกียรติทอง)  
วอ.ค.5 ททท. นพ.ค.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. ๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. (สถานี )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DISชค.ปากซอยยีนดี(OYK03) ถึง OYK03S-15 DIS JS โฟม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ซ่อมแซมเสา22kV ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1839/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 18 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโนช, วรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, พิทยา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
3	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	DISชค.(OYK03)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค.ปากซอยยีนดี
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	หลังจาก กฟส.อมน. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
10	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
14	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
15	- จ่ายไฟ						
16	DISชค.(OYK03)	ปลด	สับ		อมน.		DIS ชค.ปากซอยยีนดี
17	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

SLY6S-09

กลาง ช. โพลีกลาส

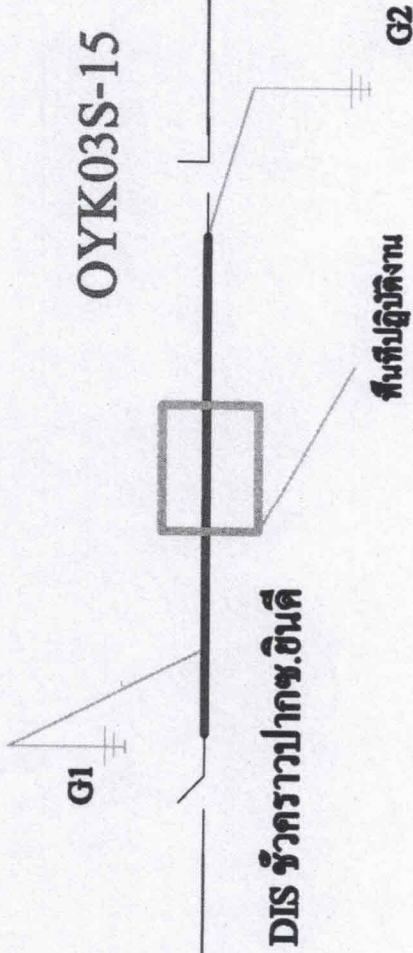

วัดเพลินเพชร

TK3S-09

หมู่บ้านนราวดี

OYK3S-10