



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

24 ม.ค. 68

เลขที่ ก.จ.นธ.(นบ) 70/2568 วันที่ 23 มกราคม 2568
 ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส. เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าแรงดัน 4 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPV04	27 มกราคม 2568	08.00	17.00	แก้ไขเสาแรงสูงชำรุด บริเวณหลังวัดเกาะวังไทร	NPV04S-07 แยกก้าน ไบ	DIS ชด. หน้าร้าน รัตหน้า	นายชินวัตร เกียรติ ขจรกำจาย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หลังวัดเกาะวังไทร
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร 084-6695431

- มีสายเคเบิลโยงก้านำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลโยงก้านำแสง
- / พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.7978928,100.078853
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.7967686,100.0756787

(นายอดิสร...แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3
 เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPV4 จาก NPV4S-07 ถึง Dis ชด. หน้าร้าน รัตหน้า
 ในวันที่ 27 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 184/68
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ _____
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ส. พิชิต นาย พิชิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์

(นางสาวอนง พิชิต)
 ผคก.5 นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟส. ๗๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....².....แผ่น

แผนผังแนบ.....¹.....แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หลังวัดเกาะวังไทร (NPV04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ม.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	184/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	23 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
4	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	-
5	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	-
6	ย้ายโหลดวงจร NPV04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV07						
7	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	-
8	NPV04S-13	ปลด	สับ		นธ.	DIS	ปากซอย รร.99
9	NPV04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SF6	แยกก้านไน
10	NPV0BVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	-
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
12	Dis ชั่วคราว NPV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	หน้าร้านลาดหน้า
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.นครปฐม ทราบ						
14	แจ้งให้เทสไฟและช็อตกราวจุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
15	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
16	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
17	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	-
18	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	เมื่อชุด กฟส.นครปฐม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
20	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
21	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
22	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	-
23	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	-
24	แจ้งปลดช็อตกราวจุด G1,G2						
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	Dis ชั่วคราว NPV04	ปลด	สับ		นธ.	DIS	หน้าร้านลาดหน้า
27	ย้ายโหลดวงจร NPV04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV07						
28	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	-
29	NPV04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.	SF6	แยกก้านไน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NPV04S-13	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปากซอย รร.99
31	NPV0BVVB-01	สับ	ปลด		NPV		-
32	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
33	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
34	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
35	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

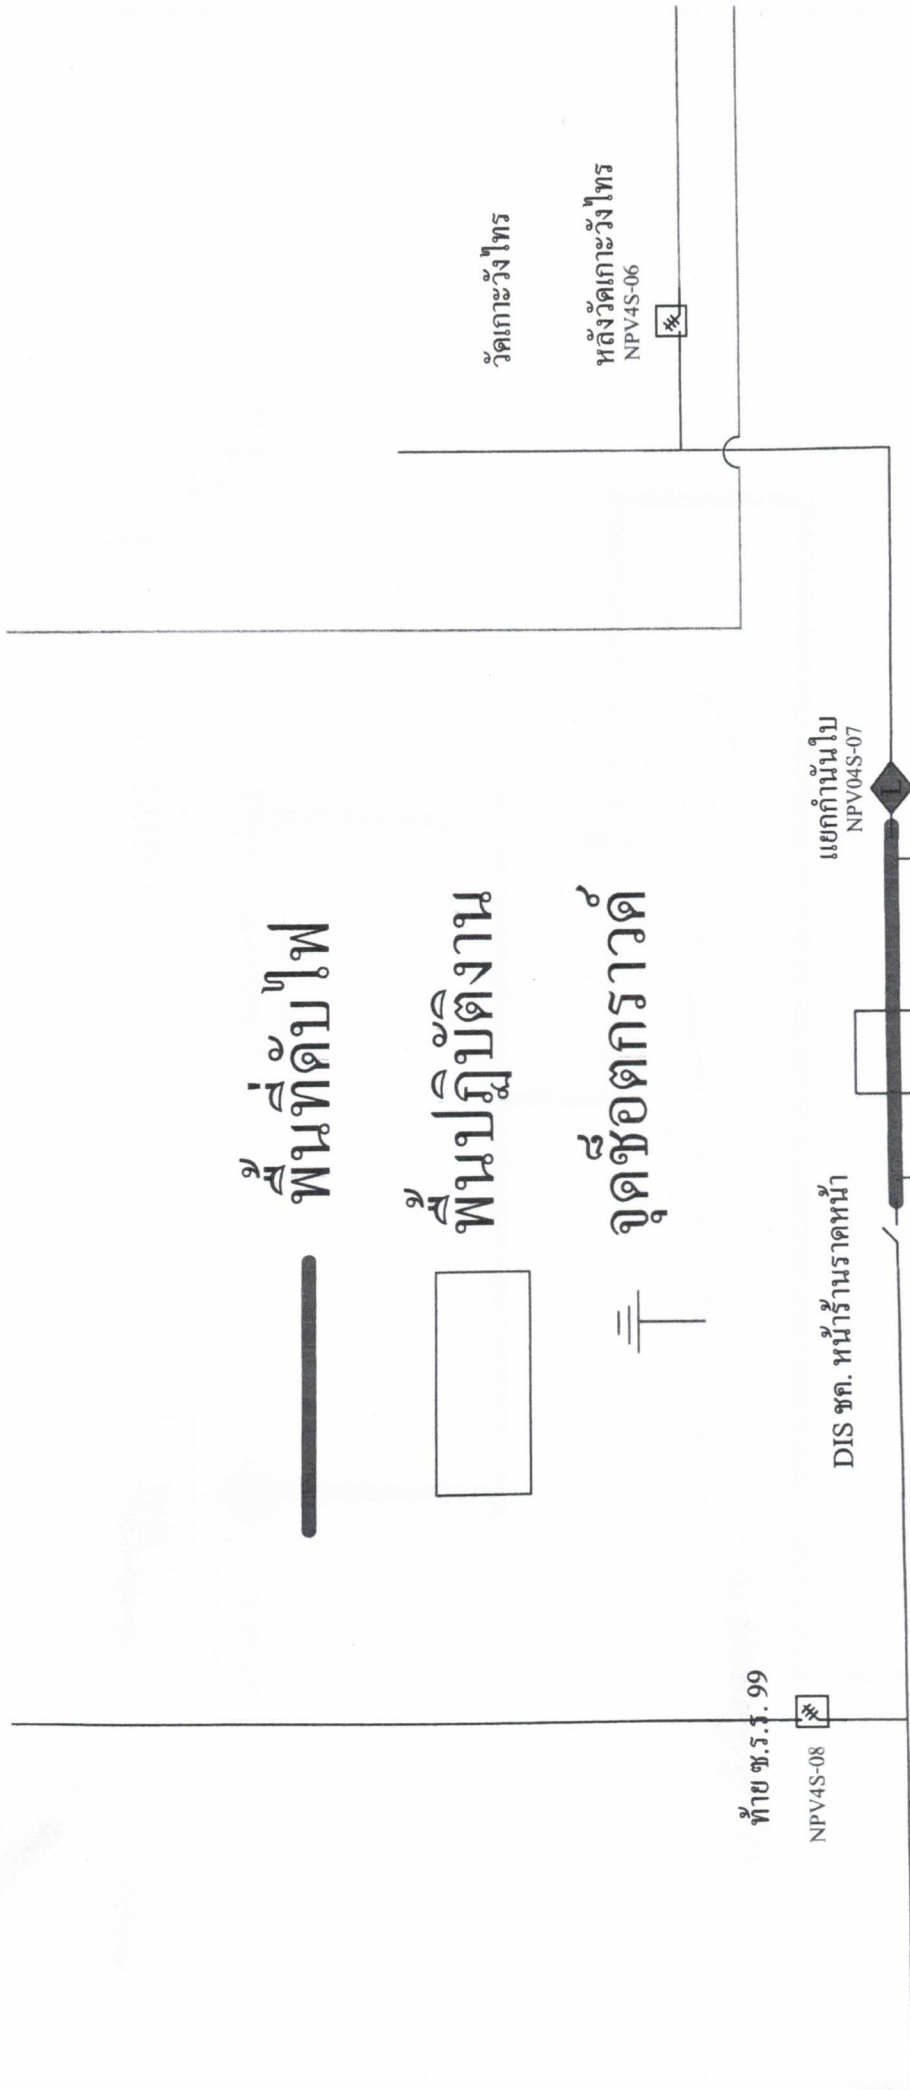

ท้าย ช.ร.ร. 99

NPV4S-08

DIS ชต. หน้าร้านสดหน้า

สายก้านใบ
NPV04S-07

G1

G2

ตู้เกาะวังไท

หลังตู้เกาะวังไท
NPV4S-06