



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๐พส.(ปบ) ๓๒๕๖ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณนทศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

22 ธ.ค. 66

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับปรุงระบบจำหน่ายภายใน พีดเคอร์ ๘
สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แม่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA08	23 ธ.ค. 66	08.30 น.	17.00 น.	ม.เกษตร ปรับปรุงระบบ จำหน่ายภายใน	KU08R-01 ม.เกษตร	KSA01S-12 ตึกวิศวะ	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
๒	KSA08	24 ธ.ค. 66	08.30 น.	17.00 น.	ม.เกษตร ปรับปรุงระบบ จำหน่ายภายใน	KU08R-01 ม.เกษตร	จุดตัดเคท	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.เกษตร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศศิธรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ม.ปบ โทร ๐๘๑-๙๕๒-๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณนทศักดิ์ กล่อมดี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ KSA08 จาก KU08R-01 ถึง KSA1S-12
ในวันที่ 23 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1842/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ KSA08 จาก KU08R-01 ถึง DDE
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทอง ฝางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศศิธรินทร์ จิตติขานนท์

(นายประวิทย์ โพธิ์พ่วง)
อด.๔ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.๓.๐พส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๒ แม่น

แผนผังแนบ 3 แม่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,24/12/2023	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1842/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 22 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KU08R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.		R ม.เกษตร
3	KU01R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.		R ม.เกษตร
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	KU08R-01	สับ	ปลด		กฟส.		R ม.เกษตร
6	แจ้งกฟส.กฟส. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ KU08R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
7	แจ้งกฟส.กฟส. ตรวจสอบ SF6 KSA1S-12 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN ล็อคคาน						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
11	แจ้งกฟส.กฟส. ตัดเดสตามผังแนบออกทั้ง 3 เฟส บริเวณภายใน ม.เกษตร						
12	หลังจาก กฟส.กฟส. ตัดเดสตามผังแนบออกทั้ง 3 เฟส บริเวณภายใน ม.เกษตร เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	KSA01S-12	ปลด,ล็อคคาน	สับ		กฟส.		SF6 หน้าคณะวิศวกรรม
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
17	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R ม.เกษตร
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้งกฟส.กฟส. สับใบมีดด้านออกไลน์ KU08R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	KU08R-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟส.		R ม.เกษตร
26	KU08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R ม.เกษตร
สิ้นสุด Switching วันที่ 23 ธ.ค.66							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

ก่อนตัดเคทา


23 ธันวาคม 2566

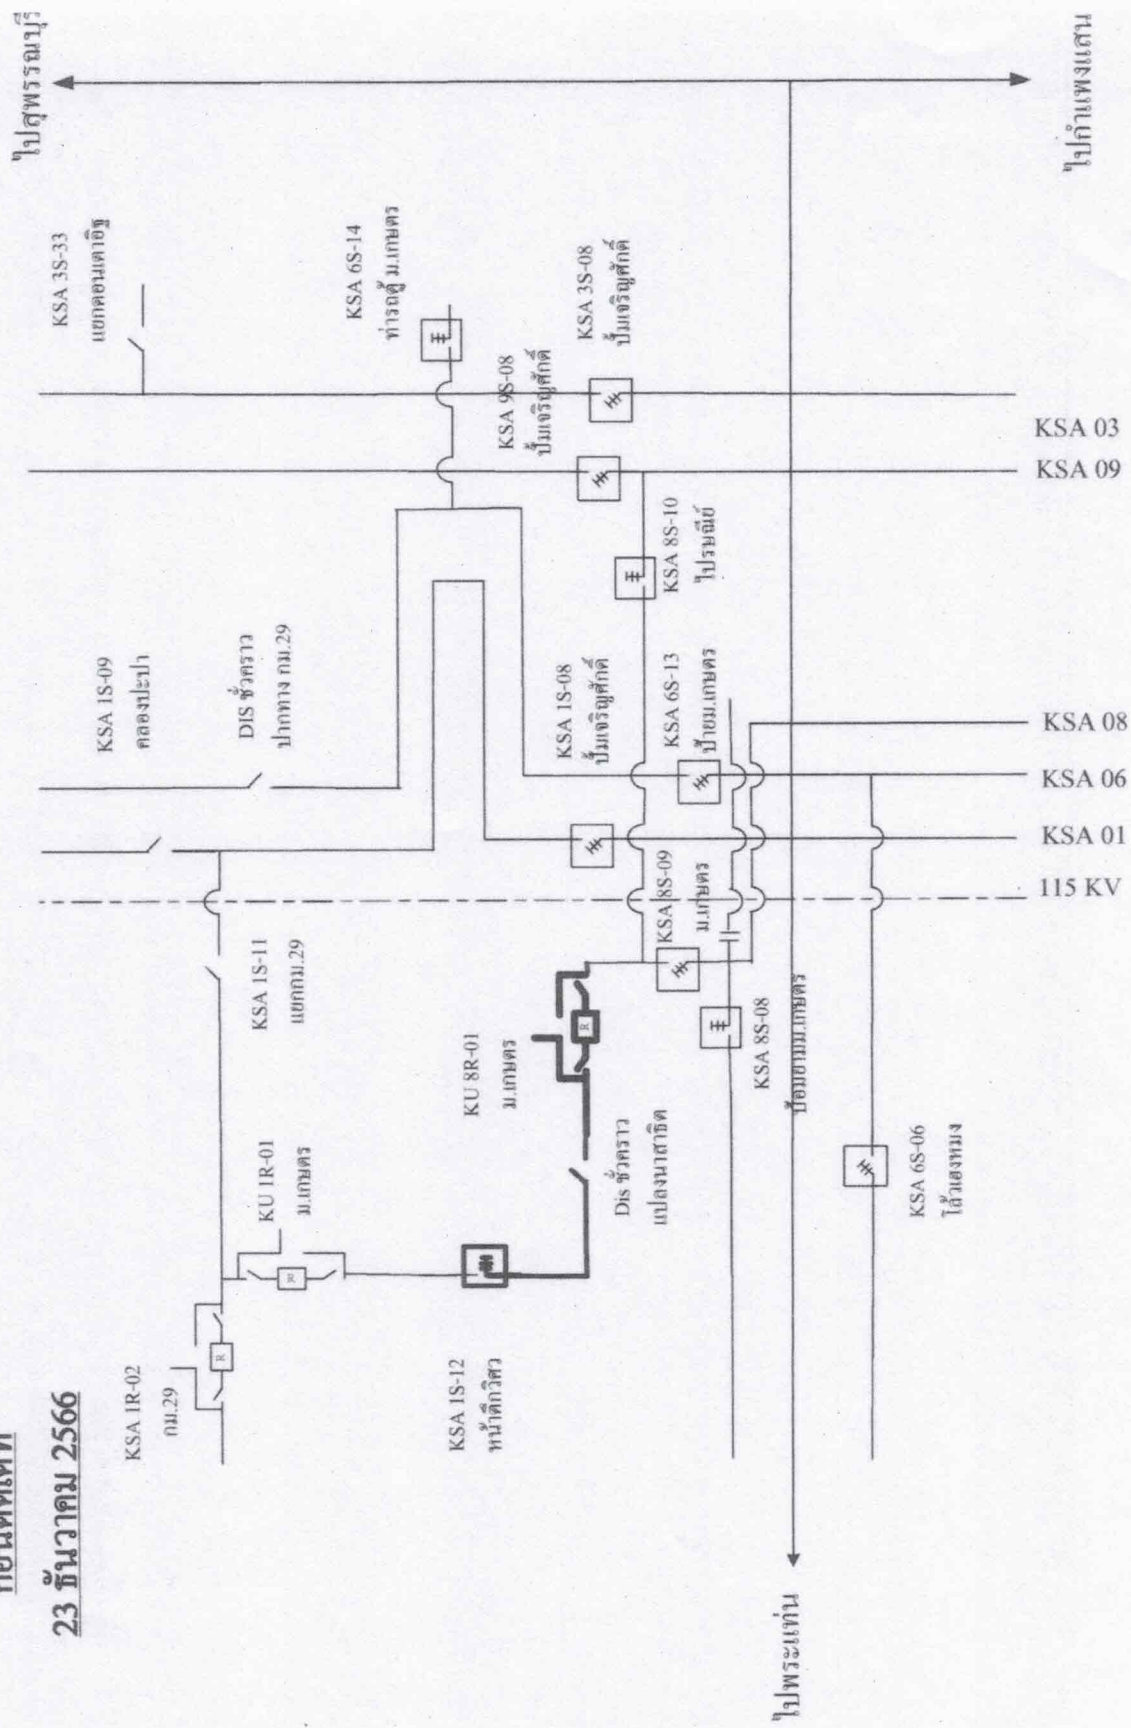

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน


เมื่อตัดเคทเสร็จเรียบร้อย

23 ธันวาคม 2566

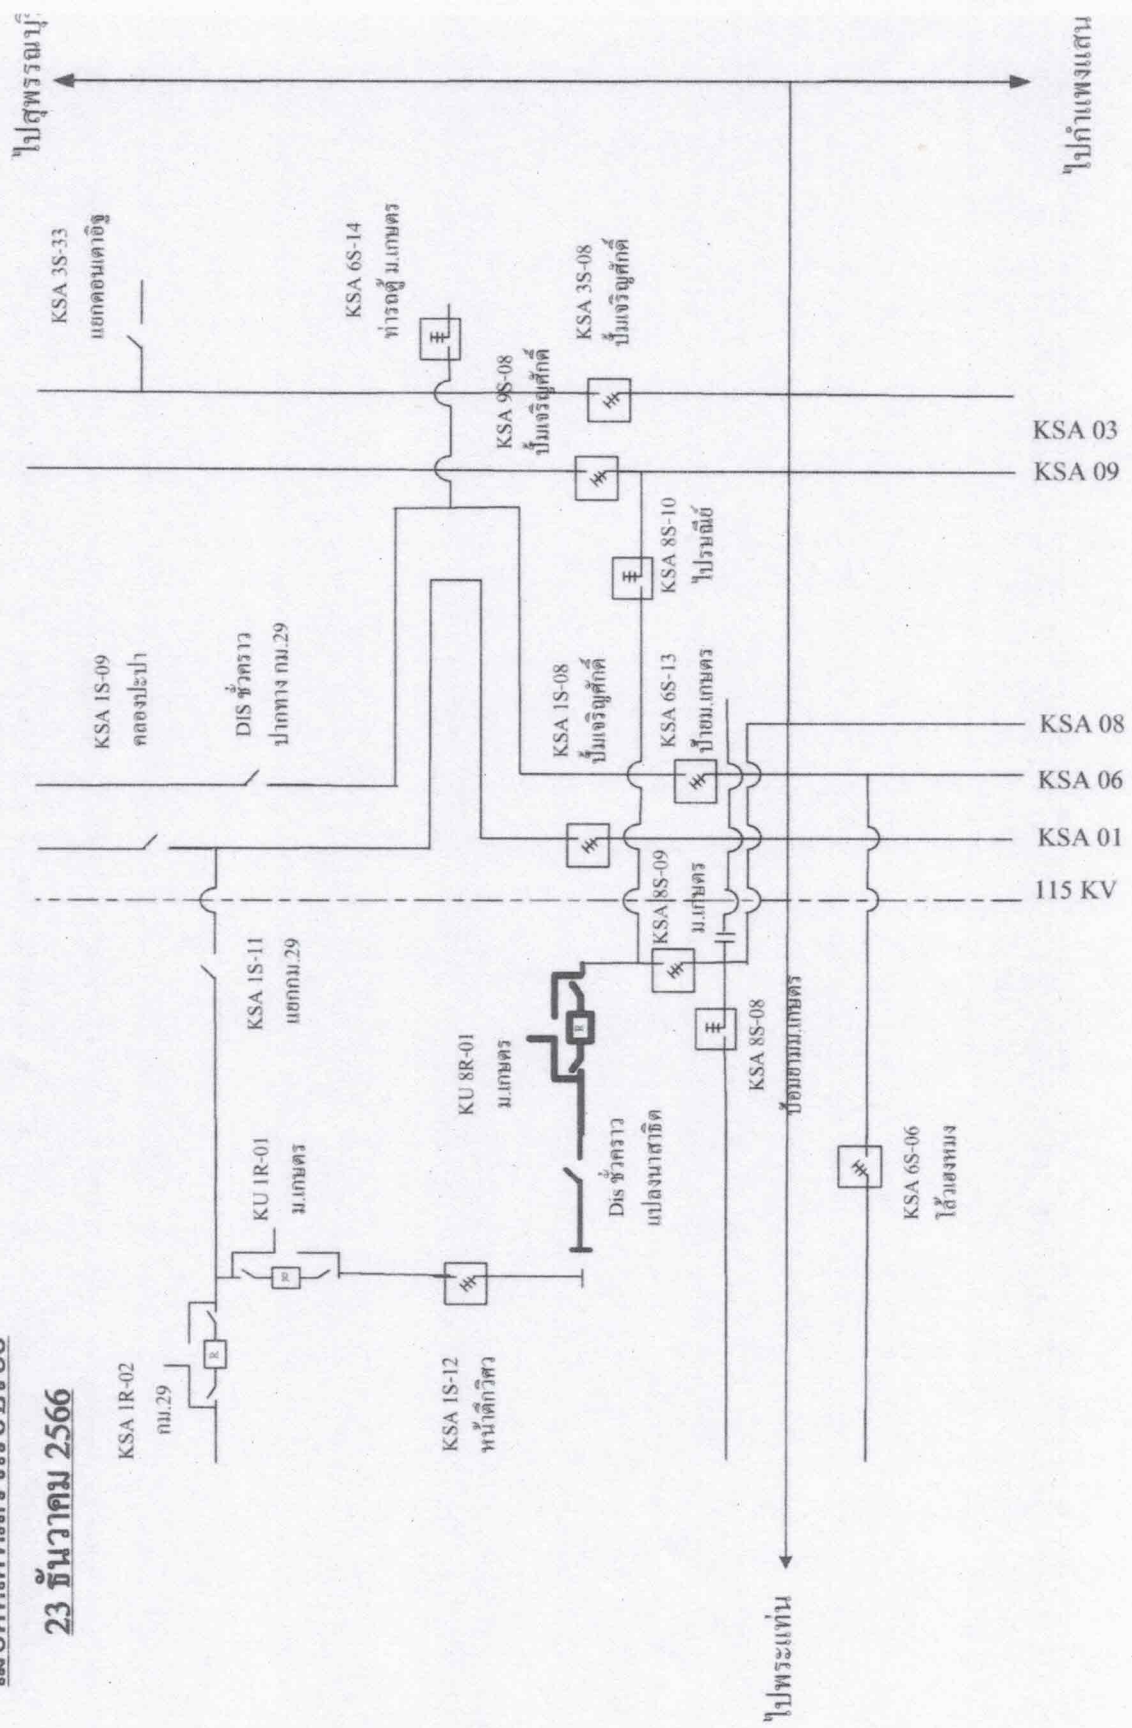

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

24 ธันวาคม 2566

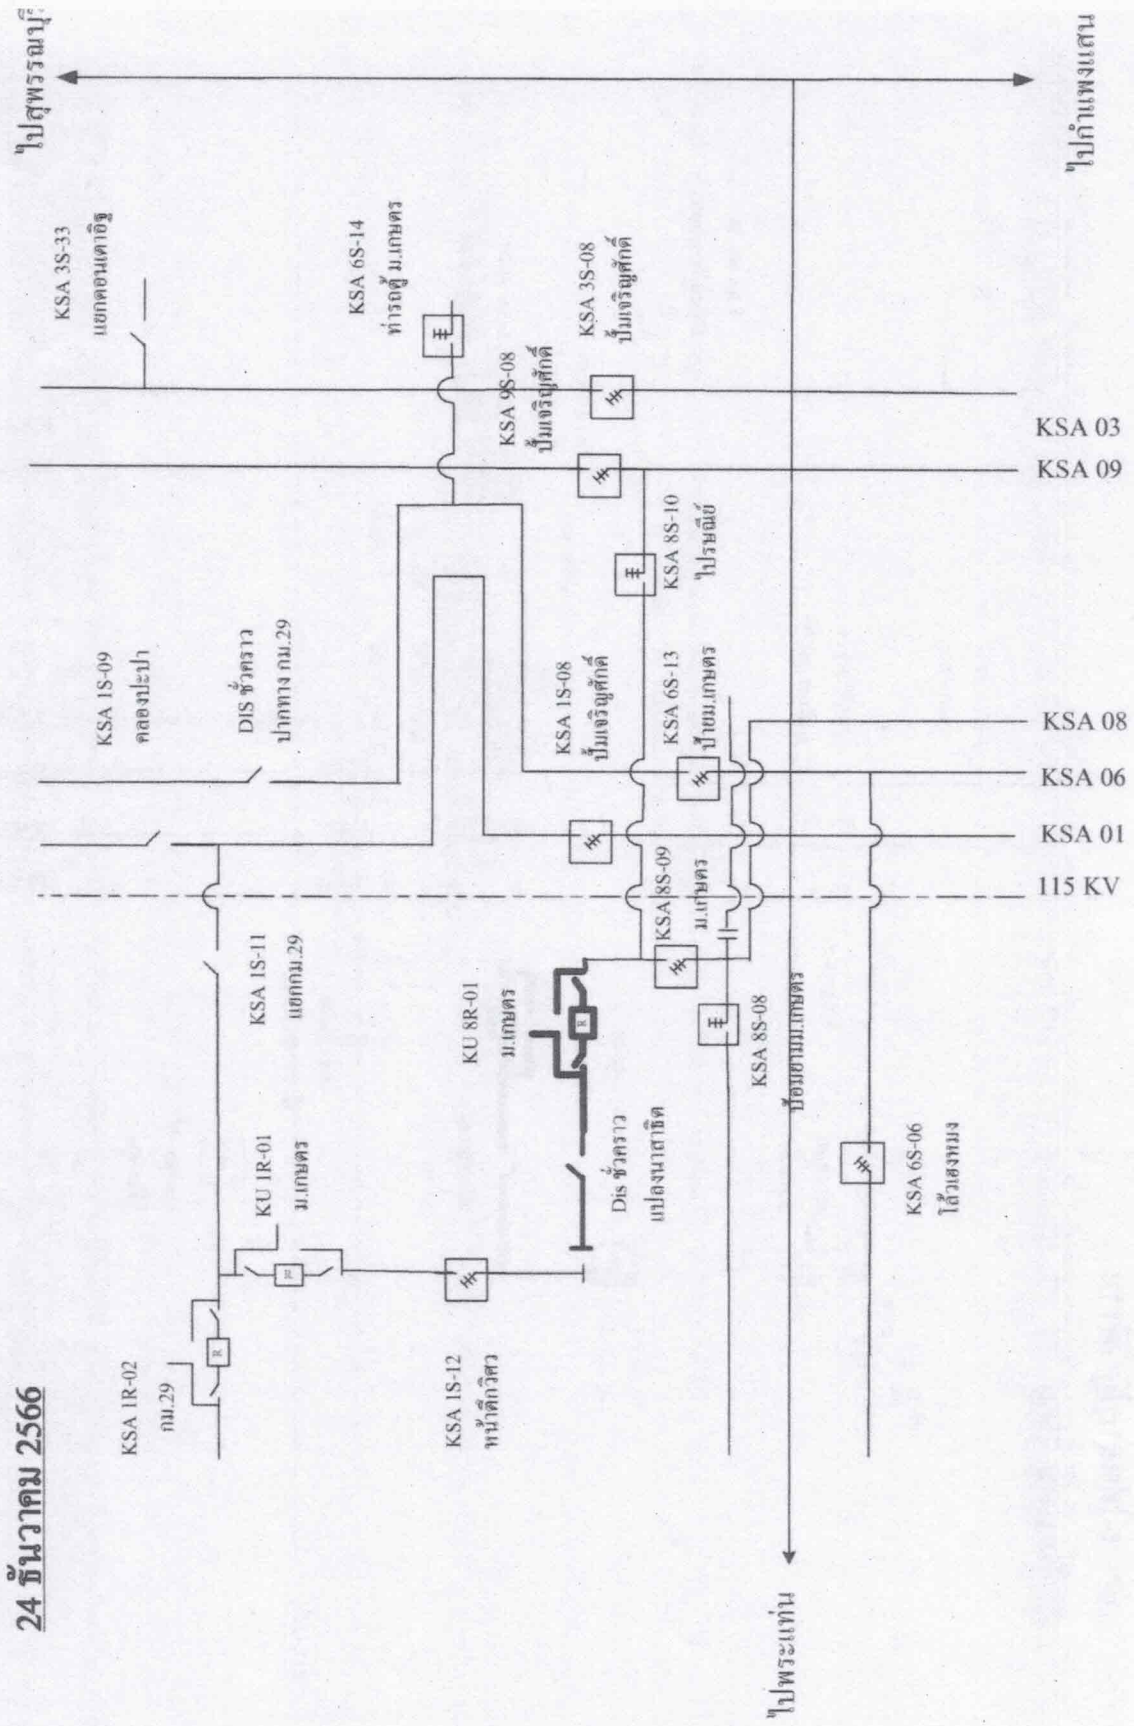



ที่ อว 6502.01/ 3900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

13 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอย้ายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV. ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามสัญญาเลขที่ B 3104/56/2566 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอย้ายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA. จำนวน 1 เครื่อง ขอต่อแยกไลน์พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า TOU ประกอบ CT,VT แรงสูง บริเวณหมู่บ้านเกษตร 2 และปลด-สับ ตัดกระแสไฟฟ้า โดยมีนายรัชชัย อุ้นใจคำ วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ประจำโครงการ บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 083-9653638 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้นายสมาน ทองแท้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ 089-9131441 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน ในรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมนตรี)
รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
กองบริการกลาง งานอาคารและสถานที่
โทร. 034-351012