



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๗๕๕ /๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย ดับไฟเพื่อปรับตั้งเสาเอนเอียง และเช็คสายแรงสูงเพื่อป้องกันรถบรรทุก
 อ้อยเกี่ยวสายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๑ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย	๒๑ ธ.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ปรับตั้งเสา เอนเอียง พร้อม เช็คสาย	Recloser บ้านใหม่ BOP๑R-๐๒	สุดระบบจำหน่าย	นายประพัทธ์ เพชร วิโรจน์ชัย ชม.ปบ. โทร.๐๘๔- ๗๒๗๗๘๒๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เขาวีไว ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร ๐๙๘๘๘๒๗๕๕๖๘
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ
 ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(.....นายมนเอย วาสุกรี.....)
 ตำแหน่งรลจ.(ท) ปฏิบัติงานแทน.....
 ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP01 จาก R. BOPIP-02 ถึง จิตรระชัชชา ไข่มุก
ในวันที่ ๒๑ ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1845/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิภทร ภิธรรมานันต์ ประสานงานขอดับไฟกับ นายมิชชา ไข่มุก
2๐ ธ.ค. ๖๖

Jimy
(นางสาวจิภรดา ภิธรรมานันต์)
จก. ๕ สถานฯผคฟ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บพอ.

อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


[Signature]
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง



1. สถานที่ทำงาน	BOP01R-02 - สูตรระบบจำหน่าย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับแต่งเสาเอียง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1845/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	20 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	BOP01R-02	Normal	Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ้านใหม่
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
3	BOP01R-02	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	R บ้านใหม่
4	แจ้ง กฟอ.บพล.ปลดใบมิตด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
5	เมื่อ กฟอ.บพล.ปลดใบมิตด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
6	แจ้ง กฟอ.บพล.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
7	แจ้ง กฟอ.บพล.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟอ.บพล.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล.ทราบ						
10	เมื่อ กฟอ.บพล.Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้ง กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟอ.บพล.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้ง กฟอ.บพล.ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟอ.บพล.ปลด Short Ground จุด G2						
15	แจ้ง กฟอ.บพล.ปลด Short Ground จุด G3						
16	แจ้ง กฟอ.บพล.สับใบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
17	เมื่อ กฟอ.บพล.สับใบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
18	BOP01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ้านใหม่
19	BOP01R-02	Nonreclosing	Normal		บพล.	SCADA	R บ้านใหม่
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

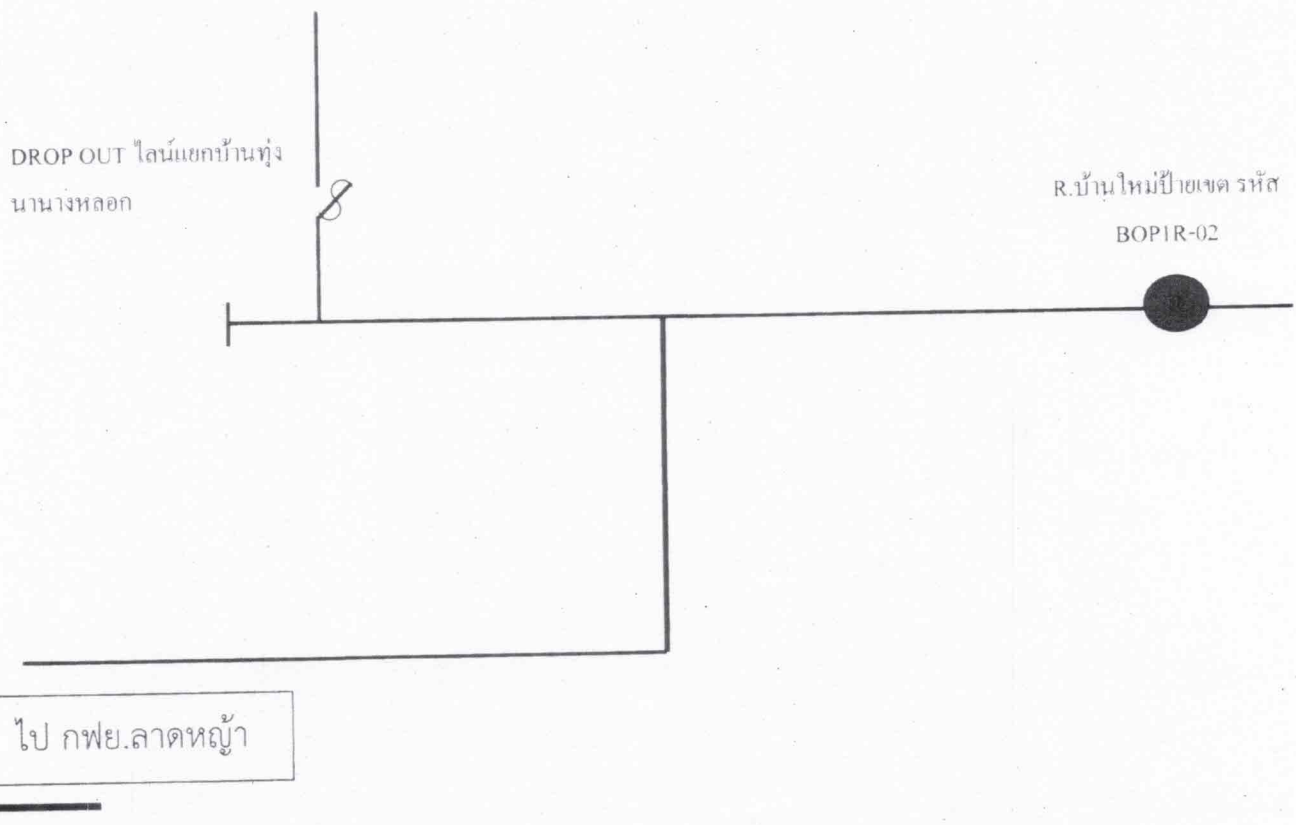

สถานการณ์การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

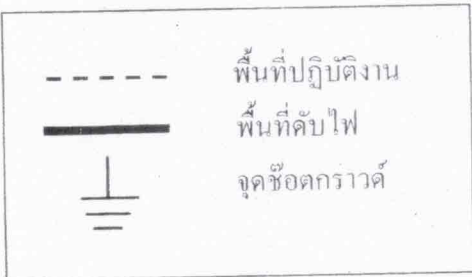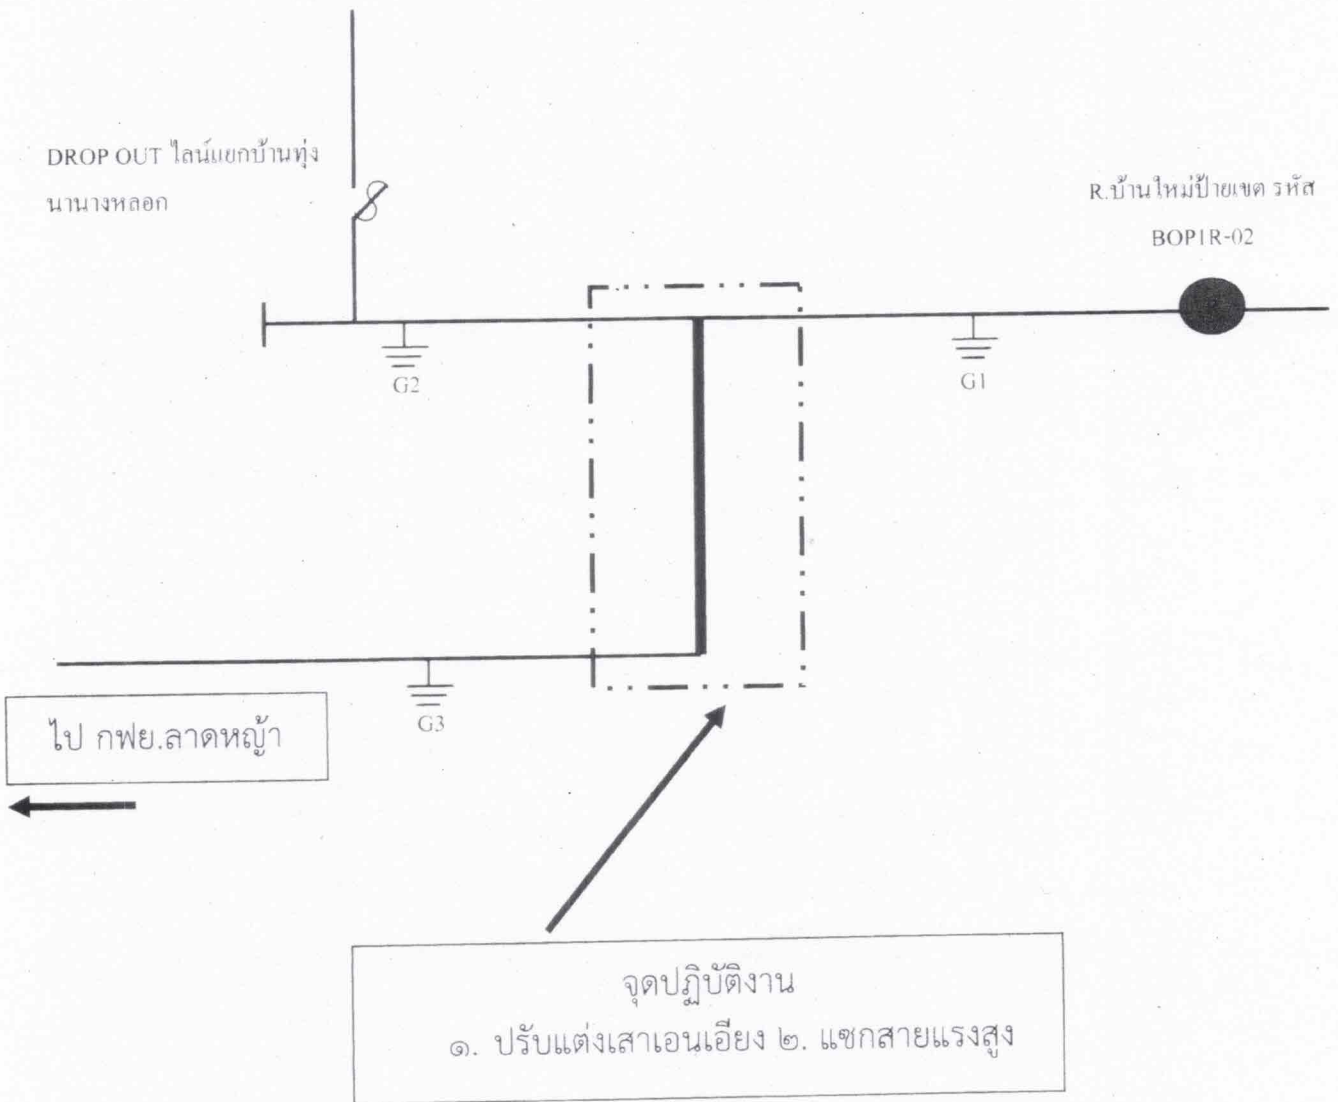

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

DROP OUT ไลน์แยกบ้านทุ่ง
นางางหลอก

R.บ้านใหม่ป้ายเขตรหัส
BOP1R-02

ไป กพย.ลาดหญ้า

