



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 472 /2567
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

Switching Deadline
17 ธ.ค. 2567

วันที่ - 3 ธ.ค. 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง หน.บ.ค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA06	20 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟบักเสา	DIS ชั่วคราว หน้าอุ้งนกก	DBA 2S-10 หนองปลาแรด	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046
๒.	XCA06	25 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟบักเสา	DIS ชั่วคราว หน้าอุ้งนกก	DBA 2S-10 หนองปลาแรด	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 6 เครื่อง 290 เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 300 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.721367, 100.125540

3.2 สิ้นสุด 14.719449, 100.116594

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

หน.บ.ค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ XCA06 จาก DIS ชั่วคราว หน้าอุ้งนกก ถึง DBA 2S-10 หนองปลาแรด

ในวันที่ 20, 25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่วเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1846/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกฏกท

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.บ.ส. รักษาการ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายอ.บ.ส. รักษาการ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๖.

..... อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วเวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองปลาแรด - DIS ชค.หน้าอู่เอนก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20,25 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟปักเสาพาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1846/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	16 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีระวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฒ่า (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
3	ตรวจสอบ DIS ชั่วคราว XCA06 (หน้าอู่เอนก) อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
5	DBA02S-10	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านหนองปลาแรด
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
10	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายไหลดกลับ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	ตรวจสอบ DIS ชั่วคราว XCA06 (หน้าอู่เอนก) อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
17	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DBA02S-10	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านหนองปลาแรด
20	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

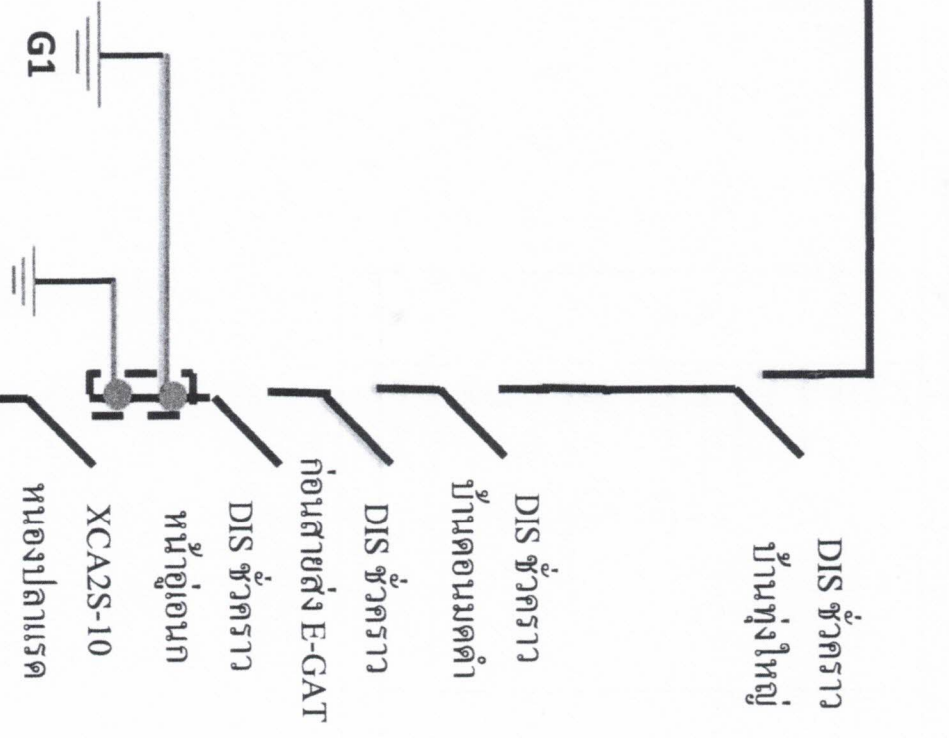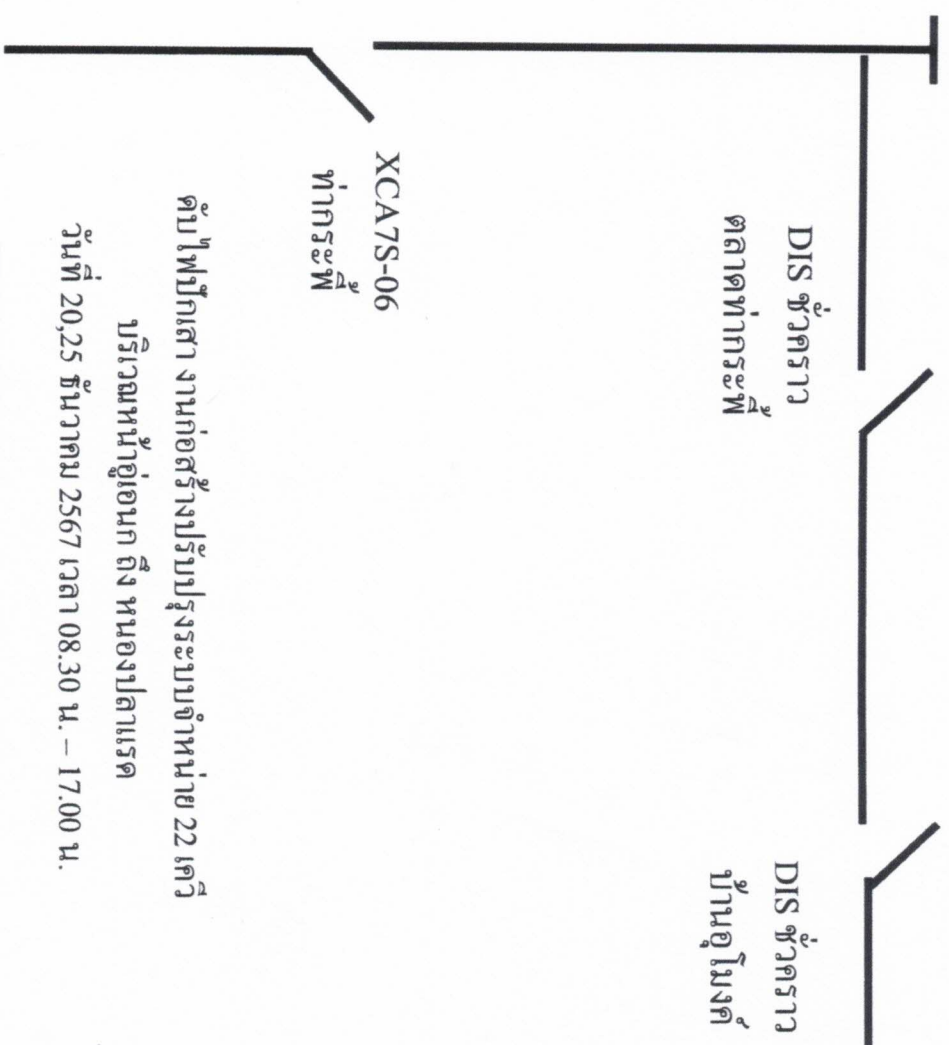

ต่อไปฝึกเสางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
 บริเวณหน้าอุโมงค์ ถึง หน้าองปลาแรด
 วันที่ 20,25 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ติดต่อกรรมาต์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พงช.4 คกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ติดต่อกรรมาต์จุด G2
 นาย ปิณณทัต เทพบุตร พงช.5 คกป.กฟส.สามชุก