



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11/12/67

เลขที่ .ก.ต.สปจ.(ก.บ.)-๑๓๒๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชิตสุวรรณธล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอทำการดับไฟ F๑ บางส่วนเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานตาแล-โรงสีรวมทรัพย์ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC๐๑	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟเพื่อทำงานพาดสายSAC	DIS ชั่วคราว B ก่อนโรงสีรวม ทรัพย์	SPC๐๑R-๐๑ รวม ทรัพย์ถาวรตง ชี้เหล็ก	นายวีรพจน์ เรืองเดช อังกูร โทร.๐๘๘๘- ๗๖๑๑๐๑๘
๒	SPC๐๑	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟเพื่อทำงานพาดสายSAC	จุดเชื่อมโยงตรง สะพานตาแล	จุดตัดเคดก่อนถึง โรงสีรวมทรัพย์ ถาวร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลง กฟภ. ๑ เครื่อง ..หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ๗ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวสุพิชชา วรณคม...ตำแหน่ง...วศก.๕ ผก.กฟส.อ.ศรีประจันต์...โทร...๐๙๙๙-๙๙๑๖๑๘๗.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น.....๑๔.๖๑๕๓๕๗,๑๐๐.๐๘๐๘๔๔.....

๓.๒ สิ้นสุด.....๑๔.๖๒๕๑๐๓,๑๐๐.๐๘๕๒๒๕.....

(นายไกรสร พวงหอม..)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ศรีประจันต์.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SP01 จาก ODE สะพานตาแล ถึง ODE สะพานตาแล
ในวันที่ 11-12-67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1848/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดักด์สิทธิ์ เข้มมสังวอด ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สุจิตา
(นางสาวสุจิตา นกนุกองก.)

๑๓.๕ ๓๓๓ ทพ.ตป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กคป.๑๑๑

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๒ แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานตาแล - โรงสีรวมทรัพย์ถาวร (SPC01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SPC01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1848/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่	9 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. พีรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นครินทร์,สาวพิชยา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบจุดตัด DDE วงจร SPC01 บริเวณก่อนถึงโรงสีรวมทรัพย์ถาวร (ตามผังแนบ) อยู่สถานะ "ปลด" ไว้ตั้งแตงานวันที่ 11 ธ.ค.67 (เลขงาน 1824)						
3	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
5	SPC01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS สะพานตาแล
6	แจ้ง กฟส.ศช. ให้ขอทโหนดปลดจุดจี้มวงจร SPC01 ก่อนเข้า SPC01S-08 (DIS สะพานตาแล) แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
7	เมื่อ กฟส.ศช. แจ้งขอทโหนดปลดจุดจี้มวงจร SPC01 ก่อนเข้า SPC01S-08 (DIS สะพานตาแล) แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	XCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		CB
16	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน (เชื่อม DDE วงจร SPC01 บริเวณก่อนถึงโรงสีรวมทรัพย์ถาวร (ตามผังแนบ))						
17	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS เลยโรงสีรวมทรัพย์ถาวร (จุด A)
18	Sw.By Pass	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS SPC01R-01 (R ดงชี้เหล็ก)
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
21	XCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		CB
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
25	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB
26	XCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		CB
27	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	แจ้ง กฟส.สช. ให้ขอทไลน์เชื่อมจุดจัมวงจร SPC01 ก่อนเข้า SPC01S-08 (DIS สะพานตาแล) แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
29	เมื่อ กฟส.สช. แจ้งขอทไลน์เชื่อมจุดจัมวงจร SPC01 ก่อนเข้า SPC01S-08 (DIS สะพานตาแล) แล้วเสร็จ						
30	SPC01S-08	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS สะพานตาแล
31	Sw. Load	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS SPC01R-01 (R ดงชี้เหล็ก)
32	DIS ชค. XCA08	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS เลย์โรงสีรวมทรัพย์ (จุด A)
33	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB
34	XCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		CB
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนงานดับไฟ F1 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานตาแล-โรงสีรวมทรัพย์ถาวร

ฝั่งดับไฟ วันที่ 14 ธันวาคม 2567

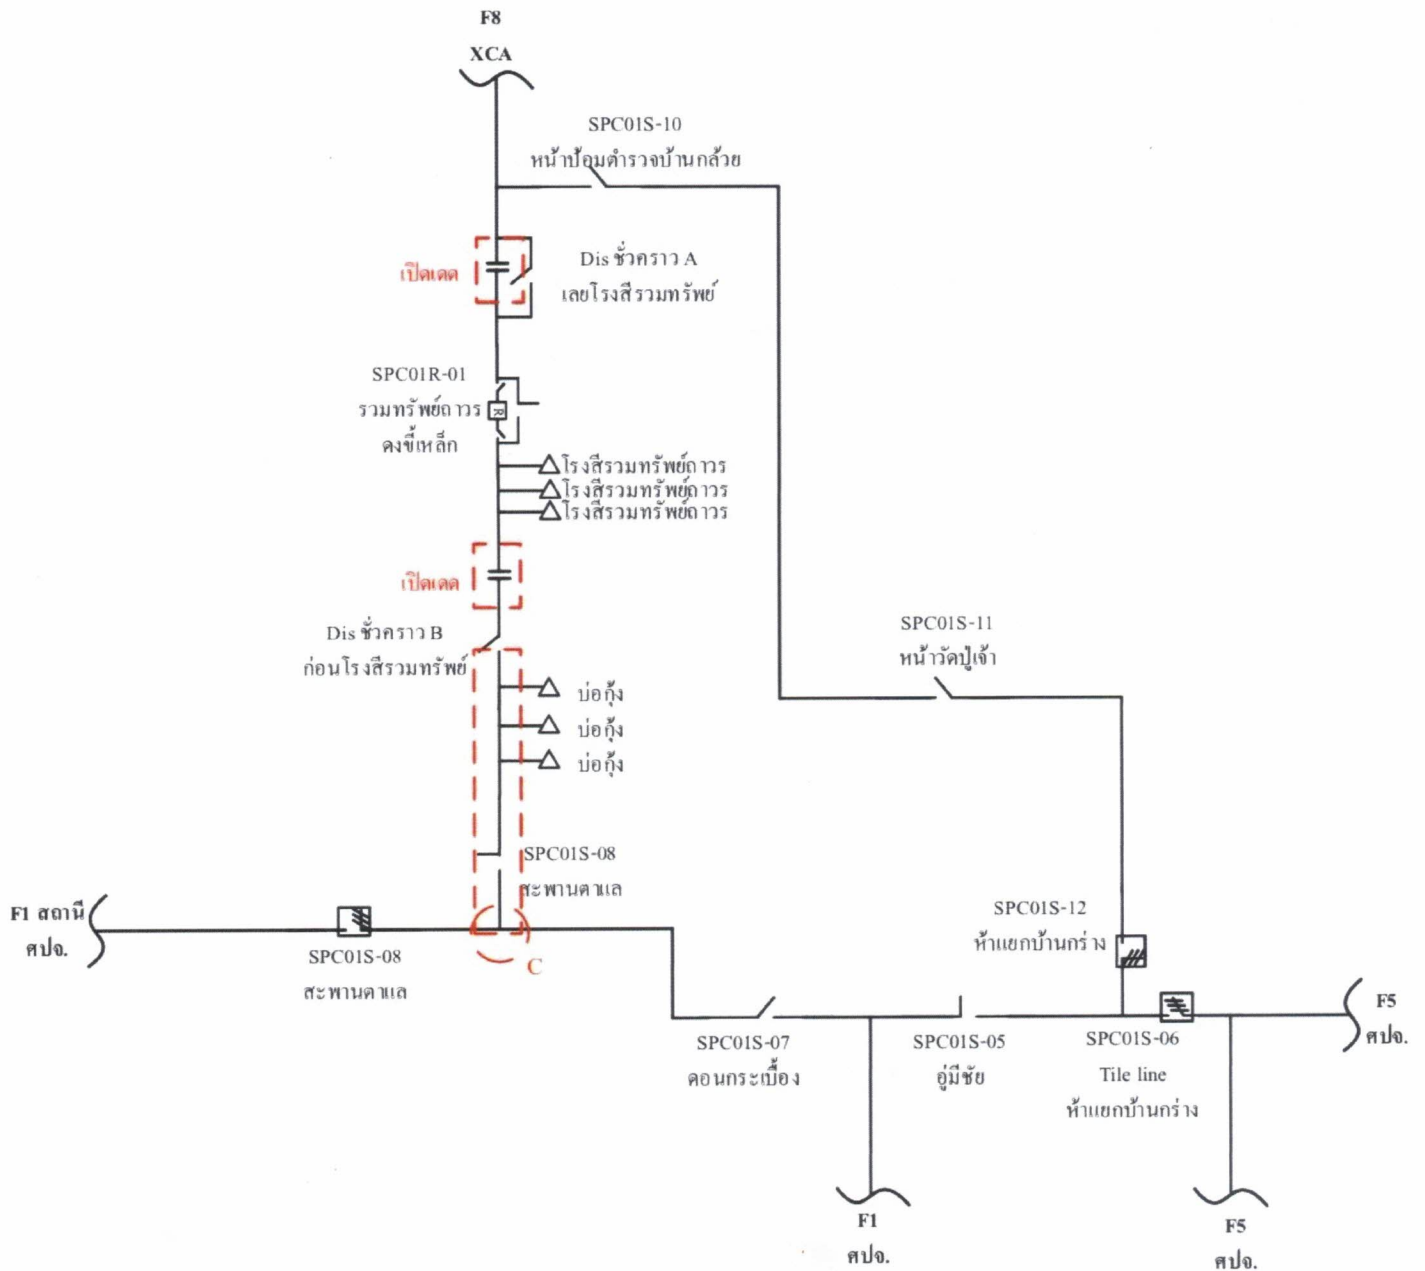

หมายเหตุ

ดับไฟ F1 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานตาแล-โรงสีรวมทรัพย์ถาวร

1. วันที่ 14 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. ชุด Hotline ปลดจุดเชื่อมจุด C
3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น 14.607461,100.082095 ถึง 14.615357,100.080844

แผนงานดับไฟ F1 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานตาแล-โรงสีรวมทรัพย์ถาวร

ผังหลังจ่ายไฟ วันที่ 14 ธันวาคม 2567

