

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทอ.บป.ง.บ.น.๒๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์นันท พิชิตสุวรรณธล
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM02VB	18 พ.ย.65	09.00 น	15.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แก๊สจุดร้อน)	NOM2S-01 NOM2S-02 NOM2S-04	NOM2S-01 NOM2S-02 NOM2S-04	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง ชล.ปบ.กฟอ.บปง. โทร ๐๙๖-๙๒๒๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

NOM 2S-01

NOM 2S-01

NOM 2S-02

NOM 2S-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NOM2 จาก NOM 2S-04 ถึง NOM 2S-04

ในวันที่ 1๘ พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1849/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชสุวรรณธล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

พิธีกร
(นายพิธีกร พิธีพิธี)
ชก.4 1ททช นผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง., กฟผ. กฟร., กฟย. บปอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี) - NOM -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ส่งทางสารบรรณ


ดีเลิศบรรณโดสับต้า

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------|-----------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | แก๊ไขจุดร่อน NOM02S-01 , NOM02S-02 , NOM02S-04 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 18 พ.ย. 65 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 15.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.บปง. | งานที่ทำ | แก๊ไขจุดร่อน | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1849/2565 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริเนียม | | | วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 17 พฤศจิกายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กพย.นปม.ติดต่อ บ.5อมตะ (NOM2) ให้ทำการปลดขานานออก						
3	เมื่อพร้อมแก๊ไขจุดร่อน NOM02S-01						
4	ย้ายโหลด NOM02 ไปจ่ายจาก TMV02						
5	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	-
6	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	-
7	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	L= 6.0 MW.
8	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	L= 2.0 MW.
9	NOM02S-12	ปลด	สับ		ตสร.	SF6	สามแยกเขาคันตอก
10	NOM02VB-01	สับ	ปลด		NOM	-	-
11	NOM02S-01	สับ	ปลด		นปม.	DIS	POT HEAD F.2
12	NOM02VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NOM	-	-
13	แจ้งชุด ฮอทไลน์ ทำการแก๊ไขจุดร่อนที่ NOM02S-01 ได้						
14	ขณะชุด ฮอทไลน์ ทำการแก๊ไขจุดร่อนที่ NOM02S-01 ให้คง Manual TMV02 ไว้						
15	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM	-	-
16	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
17	เมื่อชุดฮอทไลน์แก๊ไขจุดร่อน NOM02S-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ NOM02S-02 บ้านสระสี่มุม ต่อ						
18	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	-
19	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	-
20	NOM02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NOM	-	-
21	NOM02S-01	ปลด	สับ		นปม.	DIS	POT HEAD F.2
22	NOM02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM	-	-

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

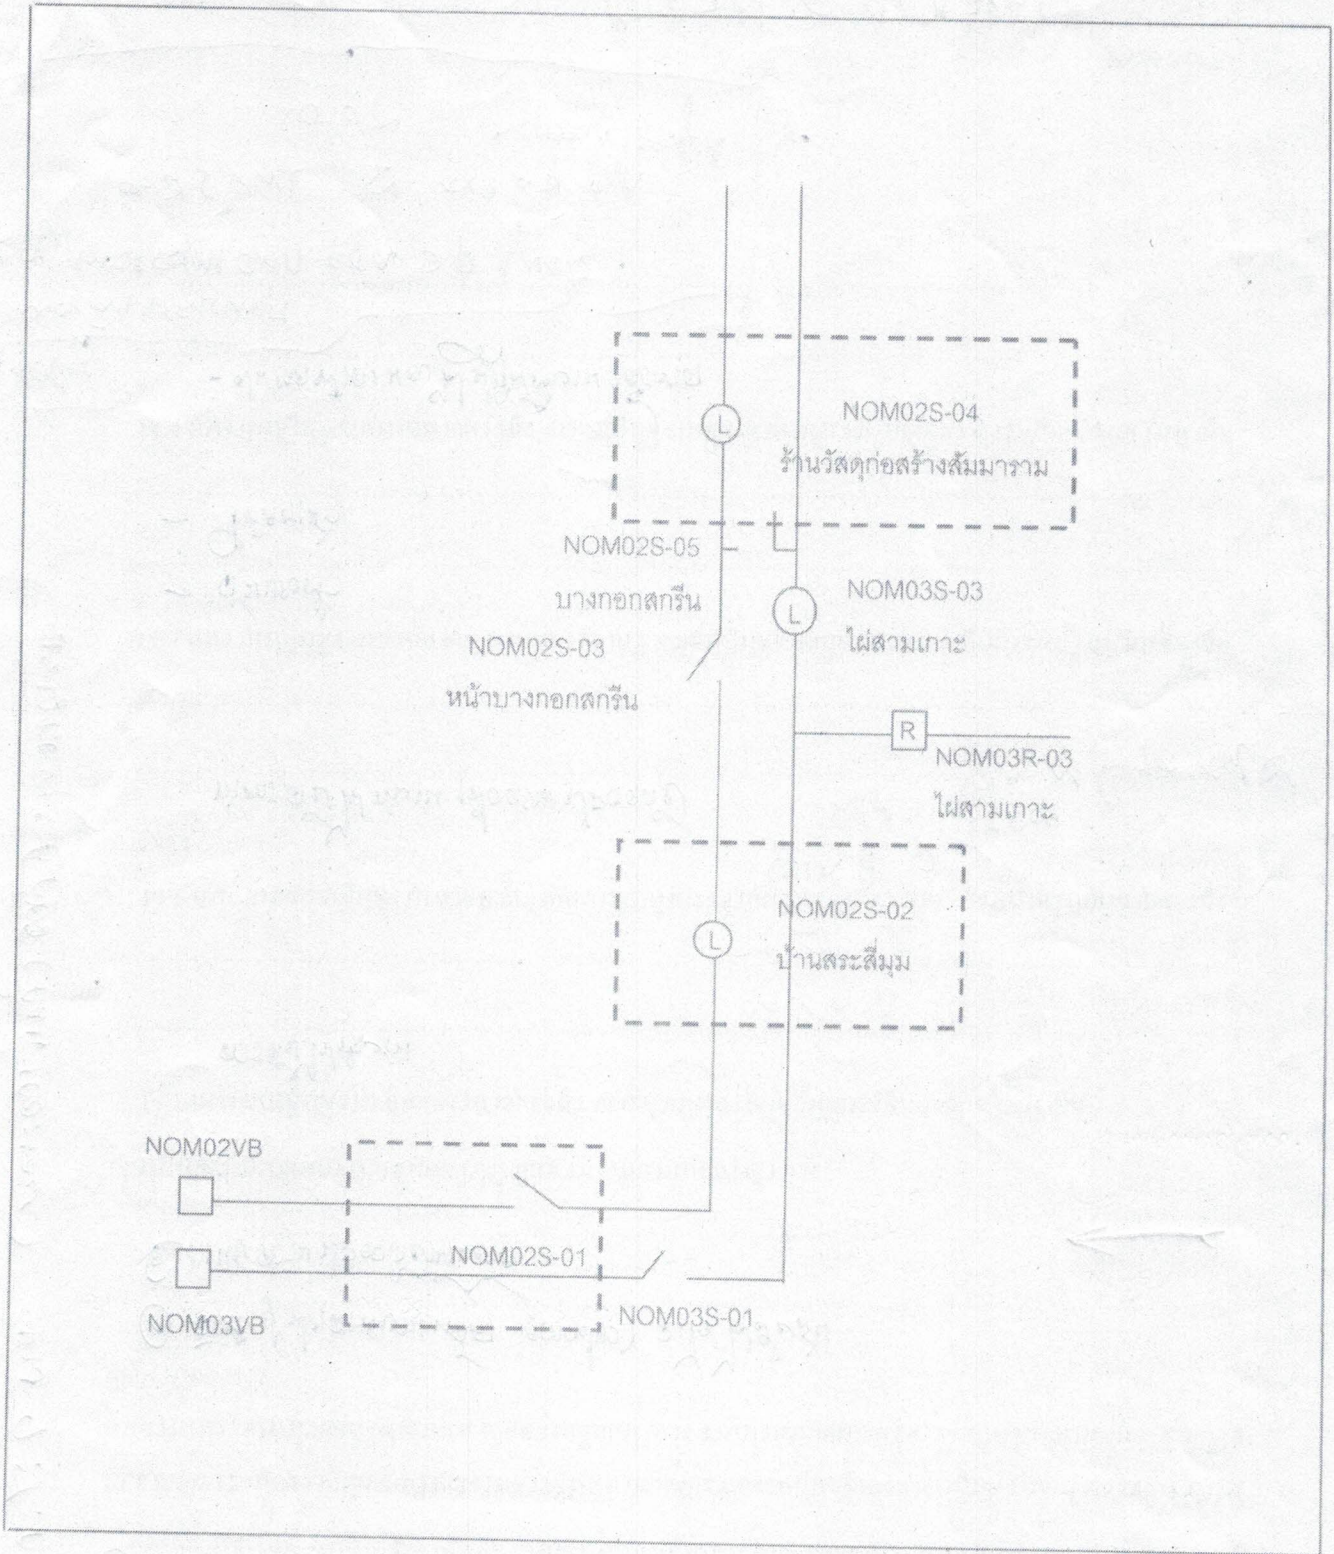

หมายเหตุ



เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

ตำแหน่งจุด Short Ground

จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน

นายวิทยา เรืองสนา

ผู้ Short Ground

จป.

นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์