



Switching Deadline

9 ธ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๖๖๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCNA.๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	DAA๐๒	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๐๒	จุดติดตั้ง DIS.ชั่วคราว บ้านนอหวัว DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๙๐๒๔, ๙๙.๘๘๗๑๐๒	จุดติดตั้ง DIS.ชั่วคราว โค้งบ่อแร่ DAA๐๒S-๕๐ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๕๗๖๓, ๙๙.๘๕๕๖๖๕	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
					เร่งด่วน				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ช.ผ.กป โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ


ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่ 6/12/67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DAA02 จาก DAA02S-50 ถึง DAA02S-51
ในวันที่ 17.8.๖7 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1855/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอดุลย์ อังศิริ



(นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์)
วศก.5 1ทท ๕๕.๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟช.๑๕, กฟล.หนอง...
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ (DAA02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1855/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	7 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
6	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
7	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
8	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
9	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
10	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
12	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนानบัส
13	DAA02S-50	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS โค้งบ่อแร่
14	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
15	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	DAA02S-51	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS บ้านบ่อหัว
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
23	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
24	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
25	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
26	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
27	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
28	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
29	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
30	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
33	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
34	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
35	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
36	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
37	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
40	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	DAA02S-51	ปลด	สับ		นญช.		DIS บ้านบ่อหว่า
43	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
44	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
45	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
46	DAA02S-50	ปลด	สับ		นญช.		DIS โค้งบ่อแร่
47	DAA02S-05	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
48	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
49	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
50	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
51	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
52	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
53	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
54	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
55	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
56	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCNA ๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าตำบลช้าง วันพุธ ที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

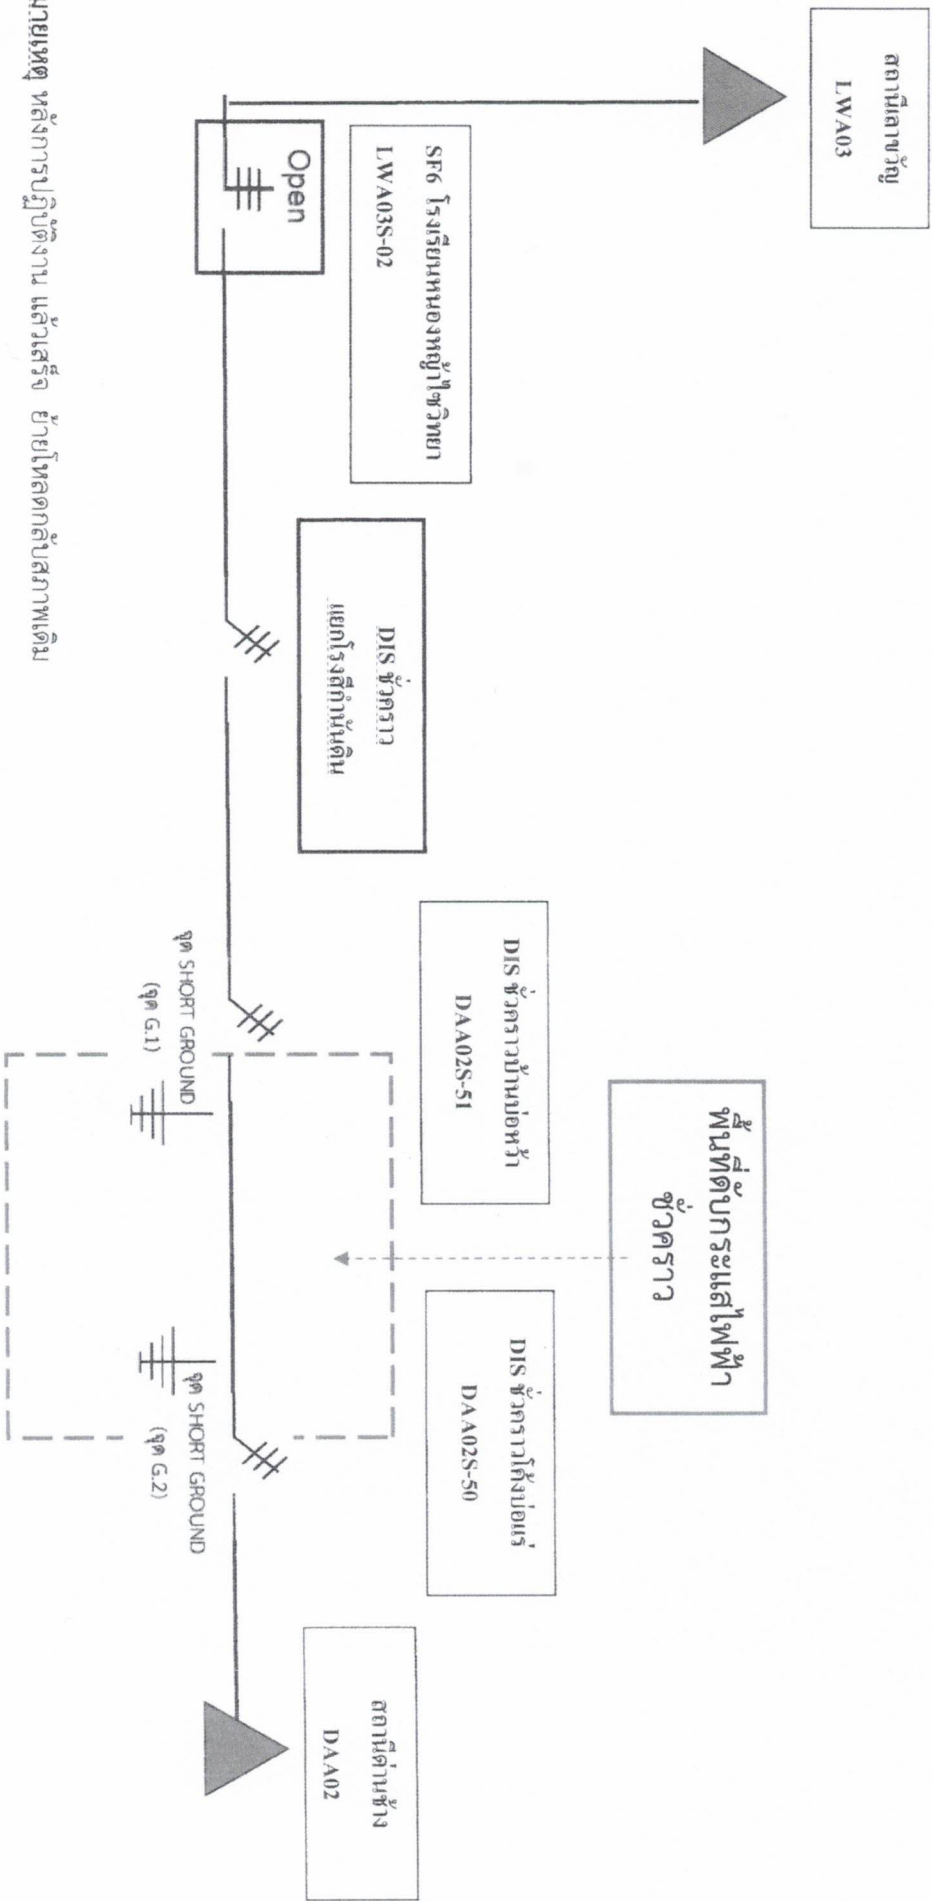

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโพลกลับสภาพเดิม