



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป.) ๖๒๒๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

Switching Deadline

กรุงเทพฯ) ปฏิทินแบบพิมพ์ ๒๕๖๕

(สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๕) 29 พ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด้านช่าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด้านช่าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F9 ด้านช่าง	๒ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	DAA9R-04	สุดไฉน	นายอัศตา คงลัดดา โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๓๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านคอกช้าง บ้านทุ่งมะกอก บ้านวังยาว บ้านละโว้ววังควาย บ้านกกล้วย บ้านป่าผาก

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปรัชญา สวางศรี ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๙๕-๔๙๖๗๘๘๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 9 จาก DAA09-04 ถึง สุดไฉน
ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑.๐๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1857/65
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ สีเมธะจาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ปรัชญา สวางศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.๐๑.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายปรัชญา สวางศรี)
๐๙๐-๖๓๓๓๓๓

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ผคฟ.๐๑-(rev.0๖/๒๕๖๕)
อก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ ม่วงเต่า
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 ธ.ค. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร DAA09 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1857/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	R ม่วงเต่า
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
4	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	R ม่วงเต่า
5	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.		DIS ด้านออกไลน์ R ม่วงเต่า
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
15	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	DAA09R-04	ปลด	สับ		ดช.		DIS ด้านออกไลน์ R ม่วงเต่า
17	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.	SCADA	R ม่วงเต่า
18	DAA09R-04	Nonreclosing	Nonreclosing		ดช.	SCADA	R ม่วงเต่า
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							


503



แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานพาดสาย ตั้งแต่รีโคสเซอร์ม่วงเต่า DAA9R-04 ถึง สุตระบบจำหน่าย

3 2 5 5220

5285

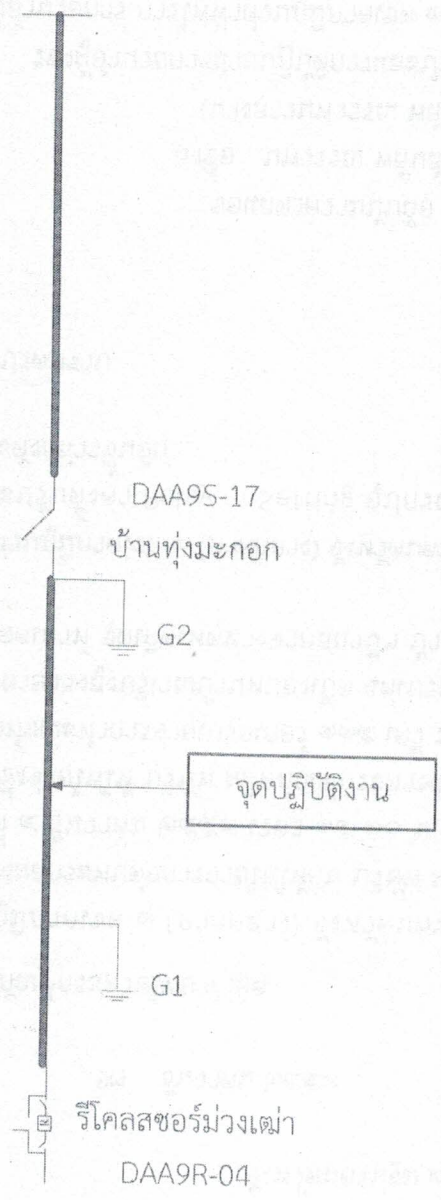

13e

