



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๐๙๗๖ / ๑๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารวัฒน์
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนผ่อง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพส.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา ก้าแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒,๘ สถานีไฟฟ้า ท่วมะกอก ๒ ก้าแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMW02	14 ธ.ค.67	09.00 น.	14.00 น.	เชื่อม DDE จากเหตุการณ์ เสาสลัมแยกราชกระบะ	KSA06R-02 แยกราชกระบะ	จุดตัด DDE	นายชญา บุญศรี พงษ.6.ผบ
๒.	KSA08	14 ธ.ค.67	09.00 น.	14.00 น.		KSA06S-12 แยกราชหมื่น	TMU04S-13 สะพานราชหมื่น	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ตารางพิกุล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขวนนท์ ตำแหน่ง ช.ม.ป.บ. โทร ๐๙๑-๙๙๒๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๑๘๓๓ Long ๙๙.๙๐๕๖๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๑๘๔๐ Long ๙๙.๙๐๕๘๘

ตำแหน่ง

(นางบุปผา แสนผ่อง)
ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กพส.ก้าแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMW2 จาก KSA6R-02 ถึง DDE
ในวันที่ 14 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 1๙.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1868/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ จาก KSA6S-12 ถึง TMU4S-13
ในวันที่ 14 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 1๙.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1869/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขวนนท์

(นายศักดิ์รินทร์ จิตติขวนนท์)
อ.ก.บ.บ.ททท. นว.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คพ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	แยกราชประสงค์	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14.00	1868
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 67	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1836 /2567	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่	13 ธันวาคม 2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายจักรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัชชัย, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KSA06R-02	Normal	Non-Reclosing		กฟส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
3	KSA08R-01	Normal	Non-Reclosing		กฟส.	SCADA	R ปากทางค้ายลูกเสือ
4	- เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อทำการ จั้ม DDE ทั้ง 2 จุด						
5	KSA06R-02	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
6	แจ้งกฟส.กฟส.ปลดไบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser KSA06R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
7	KSA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS แยกรางหมัน
8	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟส.กฟส.รับทราบ						
9	แจ้งกฟส.กฟส.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
10	แจ้งกฟส.กฟส.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
11	แจ้งกฟส.กฟส.ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
12	แจ้งกฟส.กฟส.ทำการจั้ม DDE ได้ทั้ง 2 จุด						
13	KSA08R-01	Non-Reclosing	Normal		กฟส.	SCADA	R ปากทางค้ายลูกเสือ
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
14	เมื่อกฟส.กฟส.ทำการจั้ม DDE ได้ทั้ง 2 จุด						
15	แจ้งกฟส.กฟส.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟส.กฟส.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
17	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		
19	KSA04R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		กฟส.		R หนองโพธิ์
20	ย้ายโหลด TMW02 บางส่วน กลับจาก KSA04						
21	แจ้งกฟส.กฟส.สับไบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser KSA06R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	TMU04S-13	ปลด	สับ		กฟส.		DIS สะพานรางหมัน
23	KSA06R-02	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		กฟส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
24	KSA04S-12	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 ม.6 บ้านหนองโสน
25	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		
27	KSA04R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		กฟส.	SCADA	R หนองโพธิ์
28	KSA06R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		กฟส.	SCADA	R แยกรางกระเบา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

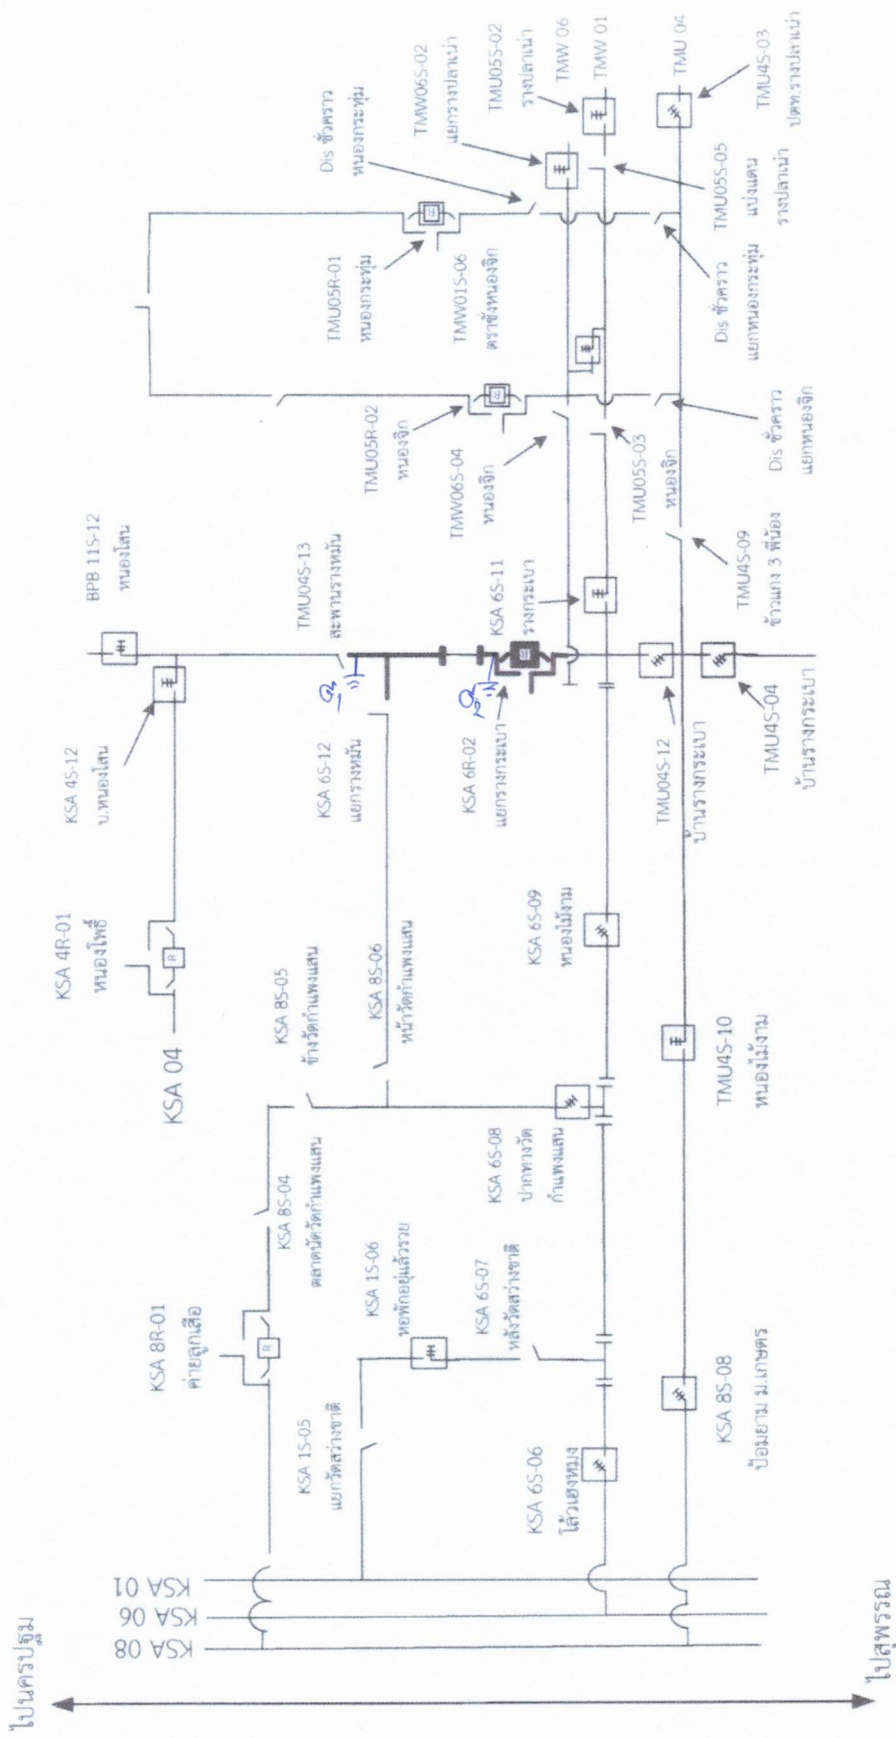

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

14 ธันวาคม 2567



ไปนครปฐม

ไปสุพรรณ