



Switching Deadline

15 ธ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๖๖๘ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศกร แซ่มโซติ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ต)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งม่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P.-TDD๑๒.๓-I-NYCIA ๑๑๑๘.วงจร.DAA๑๒...สถานีไฟฟ้าต่านช้าง...ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	DAA๑๒	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งม่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเคอร์ ๒ สถานีต่านช้าง DAA๑๒	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านม่อห้วยวน วงจร.DAA๑๒ สถานีต่านช้าง พิกัด ๑๔.๘๐๕๖๐๑, ๙๙.๘๙๓๙๙๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านม่อห้วยวน DAA๑๒-๕๑ วงจร.DAA๑๒ สถานีต่านช้าง พิกัด ๑๔.๘๑๙๐๒๔, ๙๙.๘๘๗๑๐๒	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ขณ.กป โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศกร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว

วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗


สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DAA 2 จาก DAA 2S-51 ถึง Dis.๖๐. Jowribun, D/F โรงสี กำแพงแสน
ในวันที่ 16 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1870/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิวัฒน์ ไททอง ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อุทกสิทธิ์ อธิวิ


นาย อุทกสิทธิ์ อธิวิ
20 ธ.ค. 67 ณ อุ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๖, กฟภ.๖๑๗.


อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แม่น
แผนผังแนบ 2 แม่น
คฟ. (สถานี - -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งป่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ (DAA02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟสน.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1870/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 14 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
5	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
6	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
7	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
8	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
9	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
10	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
11	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
12	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
13	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	ขนานบัส
14	Dis. ไลน์ DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.	-	DIS ชั่วคราว บ่อห้วยบน
15	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	ขนานบัส
16	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
17	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04 (ดับไฟย้ายโหลด)						
18	D/F ไลน์ DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.	-	D/F โรงสีมิตรมงคล (ก้านดิน)
19	DAA02S-04	ปลด	สับ		นญช.	-	DIS ลำพันบอง
20	เมื่อพร้อมดับไฟ						
21	DAA02S-51	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.	-	DIS บ้านบ่อห้วย
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
25	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
27	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
28	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
29	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
30	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
32	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
33	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
34	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
35	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
38	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
39	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
40	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
41	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
42	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
43	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
44	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
45	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
47	DAA02S-51	ปลด	สับ		นญช.		DIS บ้านบ่อหว่า
48	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
49	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
50	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ฆนณบัส
51	Dis. โล้น DAA02	ปลด	สับ		นญช.		DIS ชั่วครรว บ่อหว่าบณ
52	DAA02S-05	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยง
53	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ฆนณบัส
54	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
55	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
56	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
57	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
58	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
59	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
60	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
61	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าตำบลช้าง วันจันทร์ ที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

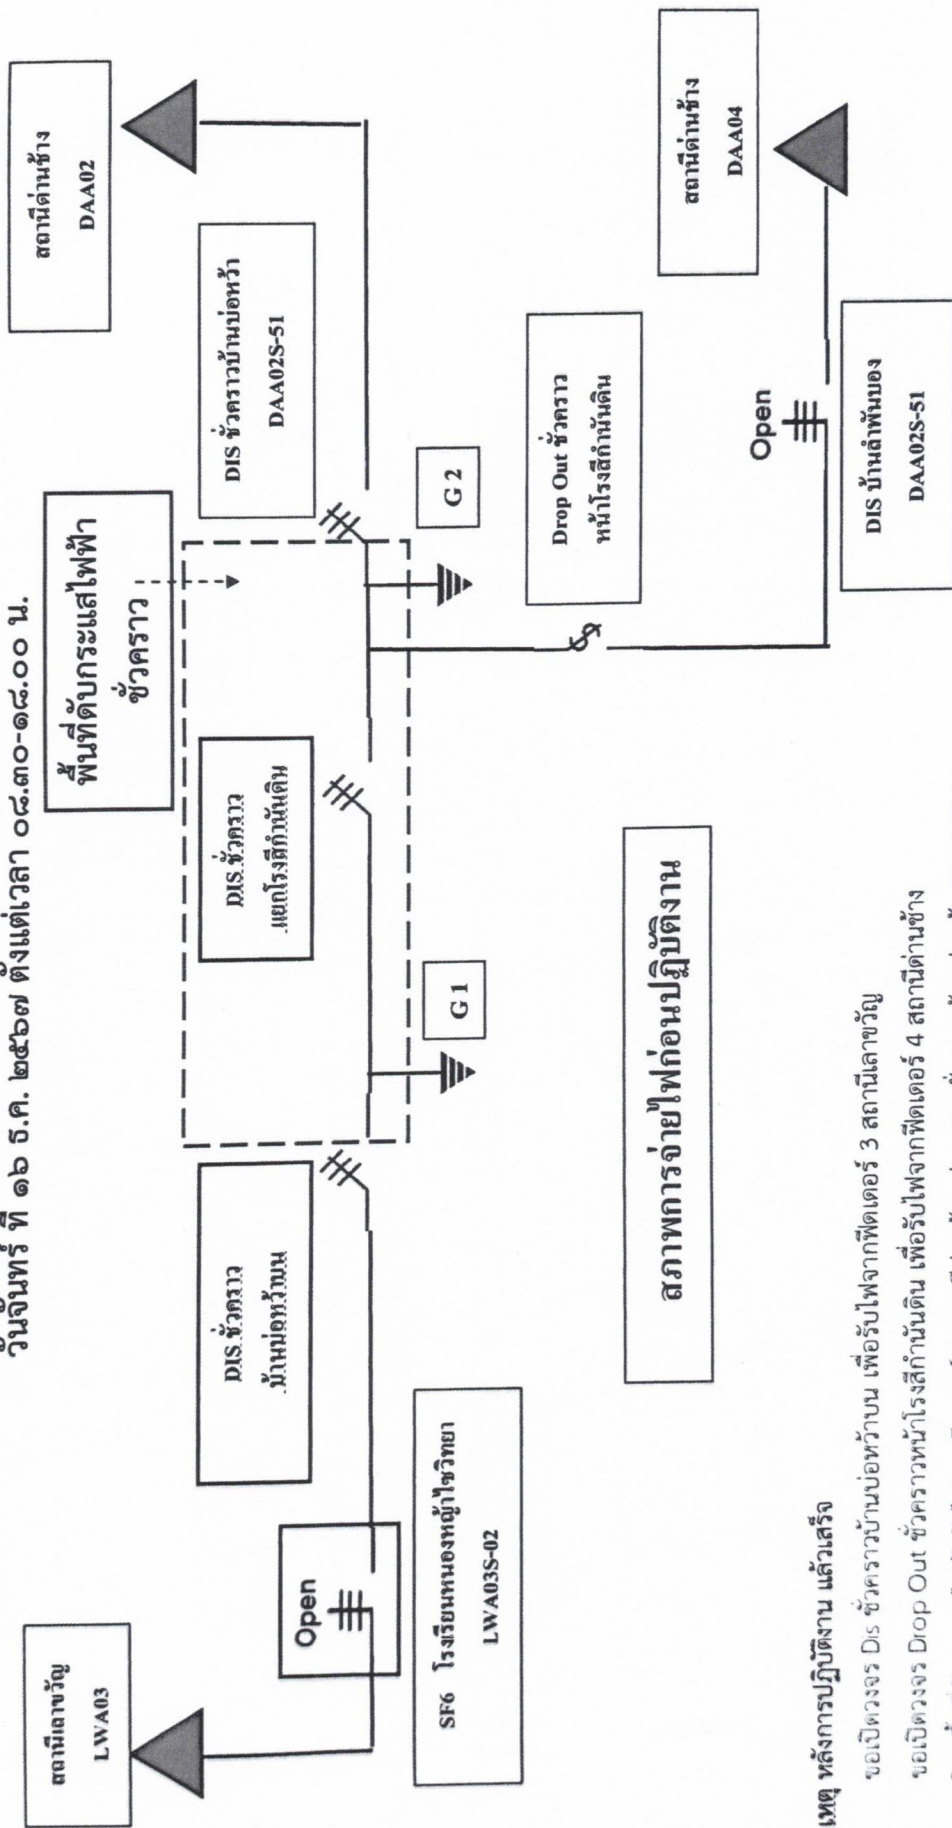

สภาพการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน


หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ

ขอเปิดวงจร Dis ชั่วคราวบ้านบ่อห้วยบน เพื่อรับไฟจากฟีดเดอร์ 3 สถานีเสาขั้ว
ขอเปิดวงจร Drop Out ชั่วคราวหน้าโรงสีก้านดิน เพื่อรับไฟจากฟีดเดอร์ 4 สถานีตำบลช้าง
โดยพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้ารับไฟจากฟีดเดอร์ 2 สถานีตำบลช้าง ผ่าน Dis ชั่วคราวบ้านบ่อห้วย DAA02S-51

แผ่นที่ ๒

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

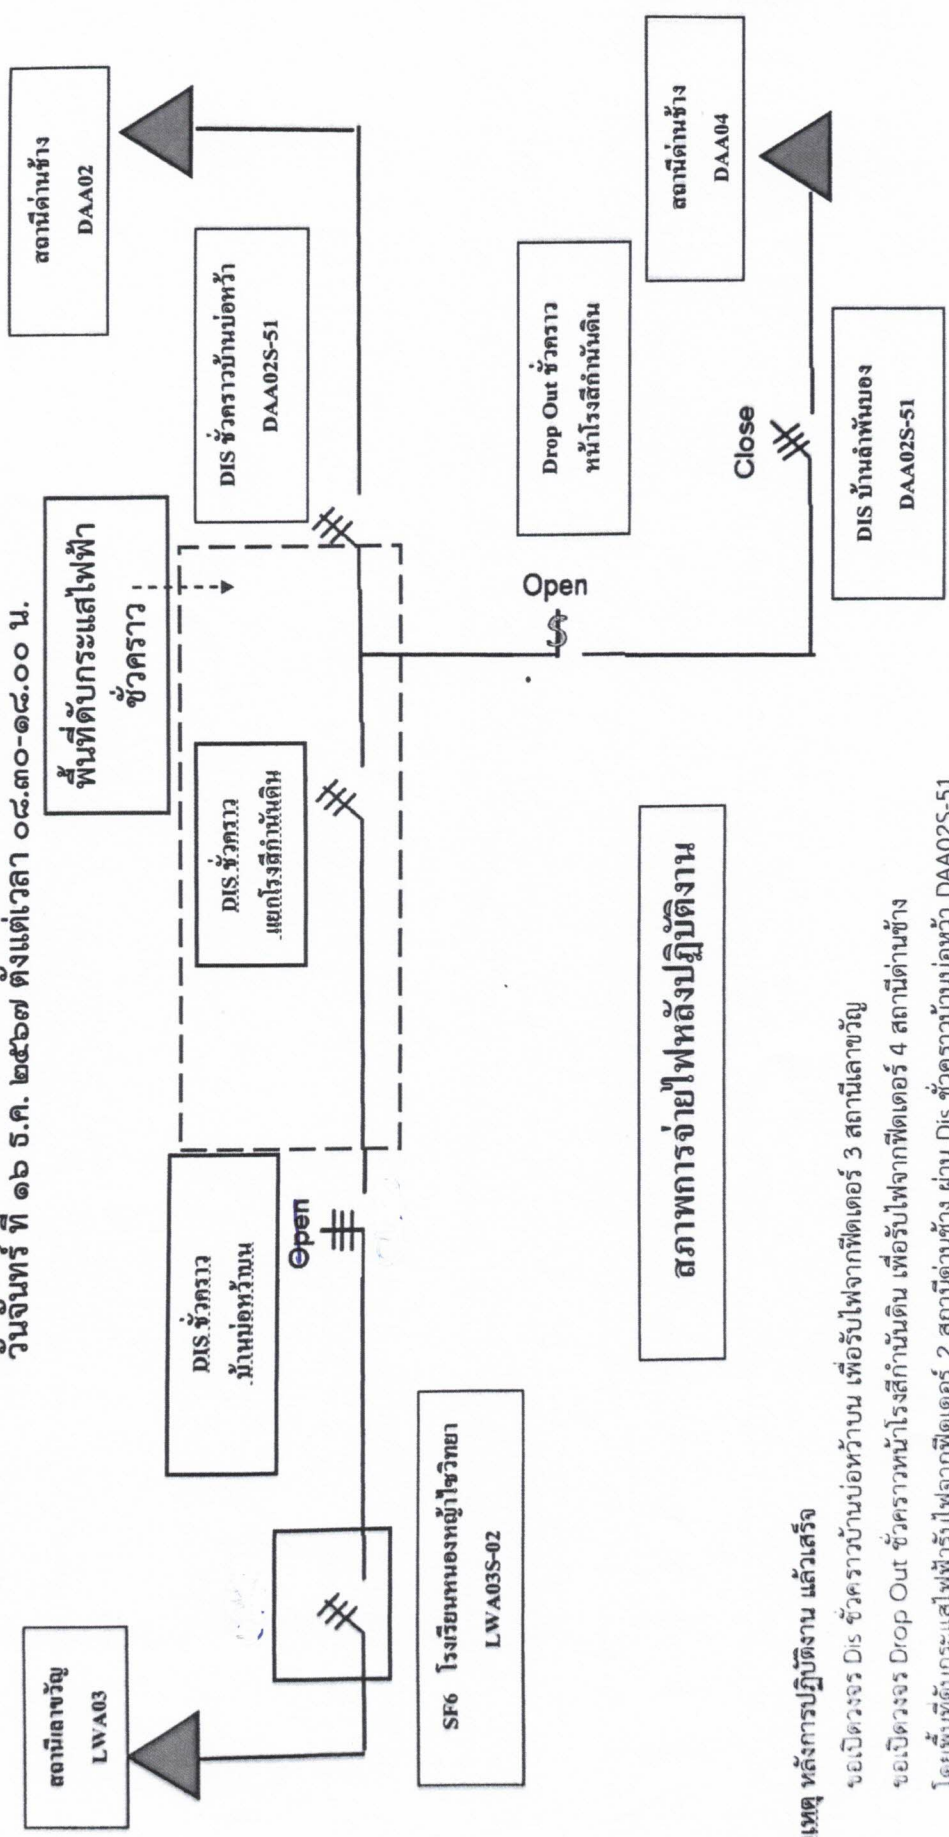

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ

ขอเปิดวงจร Dis ชั่วคราวบ้านบ่อห้วยบน เพื่อรับไฟจากฟีดเดอร์ 3 สถานีเลขาวัวญ
ขอเปิดวงจร Drop Out ชั่วคราวหน้าโรงสีสีกันดิน เพื่อรับไฟจากฟีดเดอร์ 4 สถานีด้านข้าง
โดยพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าที่รับไฟจากฟีดเดอร์ 2 สถานีด้านข้าง ผ่าน Dis ชั่วคราวบ้านบ่อห้วย DAA02S-51