



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)-

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรตล

๒๕๖๕ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน... ให้ผู้ใช้ไฟยกบ้านน็อคดาวน์ข้ามสายแรงสูง.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๑ KTE	๒๗ พ.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดไฟให้ผู้ใช้ไฟยกบ้านน็อคดาวน์ ข้ามสายไฟฟ้าแรงสูงโลน่วงจร ฟีดเดอร์ ๑, ๒ และติดตั้ง Dis ชั่วคราว บริเวณฝั่งตรงข้าม ร้านเมื่อกสมาร์ทโฟน ริมถนนเศรษฐกิจ ๑	Dis KTE ๐๑S - ๐๘ ร้านกล้วยไม้	จุดตัด DDE.๑ ตรงข้ามร้าน เมื่อกสมาร์ทโฟน	นายกฤษณะ ชนะภัย พงษ.๖ ผ.บ.กทบ. โทร.๐๘๔-๔๑๒๘๖๕๔
๒	๐๖ KTE	๒๗ พ.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		SF๖ KTE ๐๖S - ๐๖ เยื้องเทศบาล กทบ.	จุดตัด DDE.๓ ฝั่งร้านกล้วยเดี่ยวไก่คูน	
๓	๐๗ KTA	๒๗ พ.ย.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		จุดปลด DDE.๒ ปากซอยมงคล	จุดปลด DDE.๑ ตรงข้ามร้าน เมื่อกสมาร์ทโฟน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงาน.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุเบศร์ พรหมสินรินทร์ ตำแหน่ง พงษ.๕ ผ.บ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๐-๒๕๔๐๘๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ (จรตล))

ตำแหน่งรจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 3 ฟีดเดอร์ KTE จาก KTEIS-๐๘ ถึง DDE ๒ ยี่งฟอ.๒๐๖๑๑
- ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1906/2565
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ KTE จาก KTE ๐๖S-๐๖ ถึง DDE ๓ ฝั่งร้านกล้วยเดี่ยวไก่คูน
- ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธธา กิ่งนวล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

รจก.๗ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.
ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟ๑.๗๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 1 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ดับไฟให้ ผชพ.ยกบ้านน็อคดาวน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1906/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	25 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพโรทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานที่ทำ ติดตั้ง Dis ชั่วคราว บริเวณตรงข้ามร้านเฟือกสมารถโฟน						
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
4	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
5	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
6	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
7	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	-
8	ย้ายโหลด KTE 6 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA 7						
9	KTA01S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 สาธิตมอเตอร์
10	KTE06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 เยื้องเทศบาลกระทุมแบน
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	KTE01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ร้านอาหารกล้วยไม้
13	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออก ก่อนทำการตัด DDE						
14	หลังจากหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออก เรียบร้อย						
15	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE.2(KTE1) บริเวณปากซอยมงคล ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
16	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE.3(KTE6) บริเวณฝั่งร้านกล้วยเดี่ยวไก่ตุ๋น ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
17	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE.ทั้ง 2 จุด ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย (ตามแผนผังแนบ)						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
23	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
25	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
26	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
27	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
28	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-

แผนผัง ก่อนตัดไฟ บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านขายโทรศัพท์เพื่อทดสอบโทรศัพท์ (เลข SF6 KTE 06S-06 เยื้องเทศบาลเมืองกระทู้มแบบน)

เพื่อให้ผู้ใช้ไฟยกบ้านนอกคตาร่วมสายแรงสูงได้นั่งจอร์ฟิตเตอร์ ๑, ๖ สถานีฯ กทบ.๕ และให้พนักงานช่าง ควบ.กทบ.

ติดตั้งตัวกราวจุดตัด DDE ได้นั่งจอร์ฟิตเตอร์ ๑ สถานีฯ กทบ.๕ (ฝั่งตรงข้ามร้านเพื่อทดสอบโทรศัพท์)

ขอตัดไฟนำอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

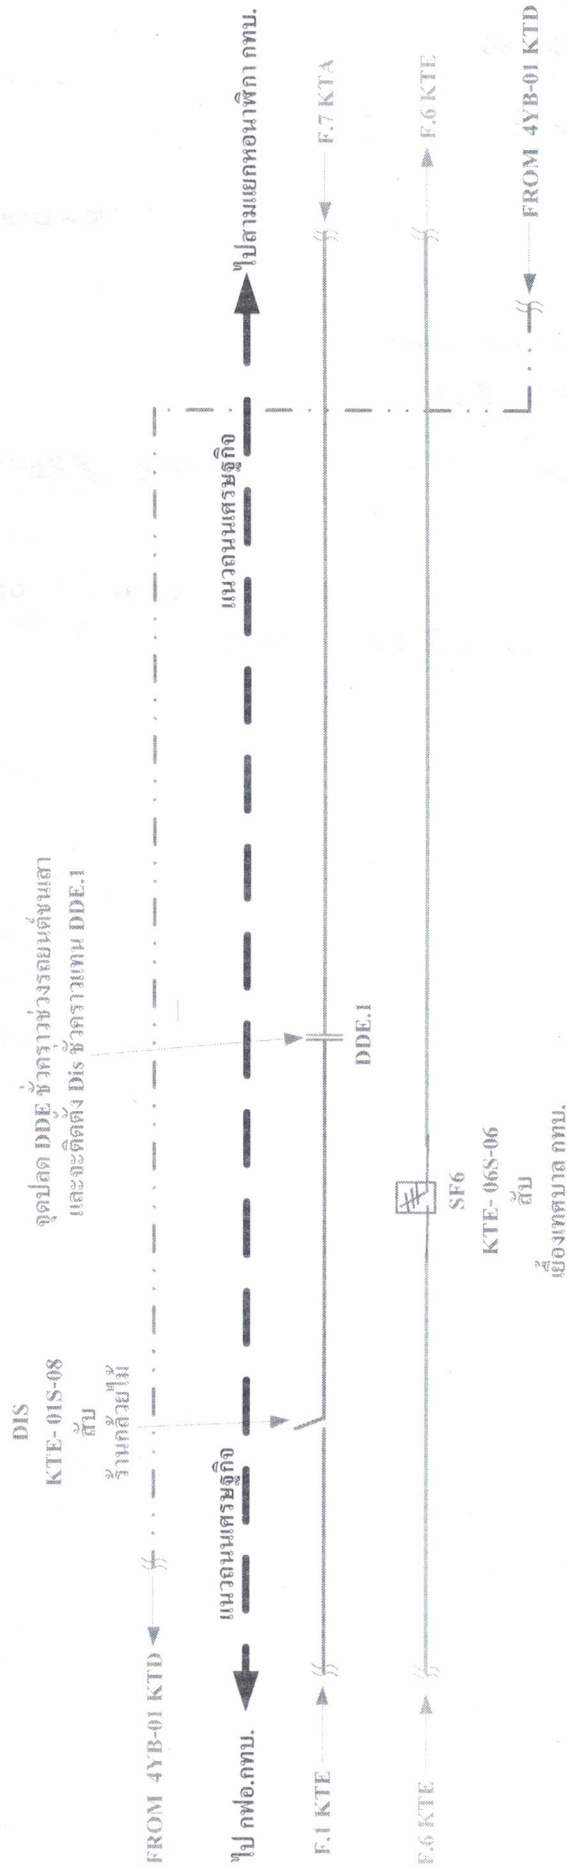

หมายเหตุ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟไปปฏิบัติครั้งนี้
จุดปลด DDE.1 เป็นจุดปลดคอนเรลยนต์ขนส่ง

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านขายยาที่พื้นที่ต่อสหมาร์ทโฟน (เลข SF6-KTE 06S-06 เยื้องเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน)

เพื่อให้ผู้ใช้ไฟยกบ้านนอกดาวน์ข้ามสายแรงสูงไลน์วงจรฟีดเตอร์ ๑, ๖ สถานีฯ กทบ.๕ และให้พนักงานช่าง คปบ.กทบ.


ติดตั้งดีสชั่วคราวจุดตัด DDE ไฉนวงจรฟีดเตอร์ ๑ สถานีฯ กทบ.๕ (ฟังตรงข้ามร้านต่อสหมาร์ทโฟน)

ขอตัดไฟนอกปกติที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

ใช้ขอทไลน์กระแสเข้าปลดจุด DDE.2 และจุด DDE.3

จุดปลด DDE ชั่วคราวช่วงรถยนต์ชนเสา และจะติดตั้ง Dis ชั่วคราวแทน DDE.1

DIS
KTE-01S-08
ปลด
ร้านกล้วยไม้

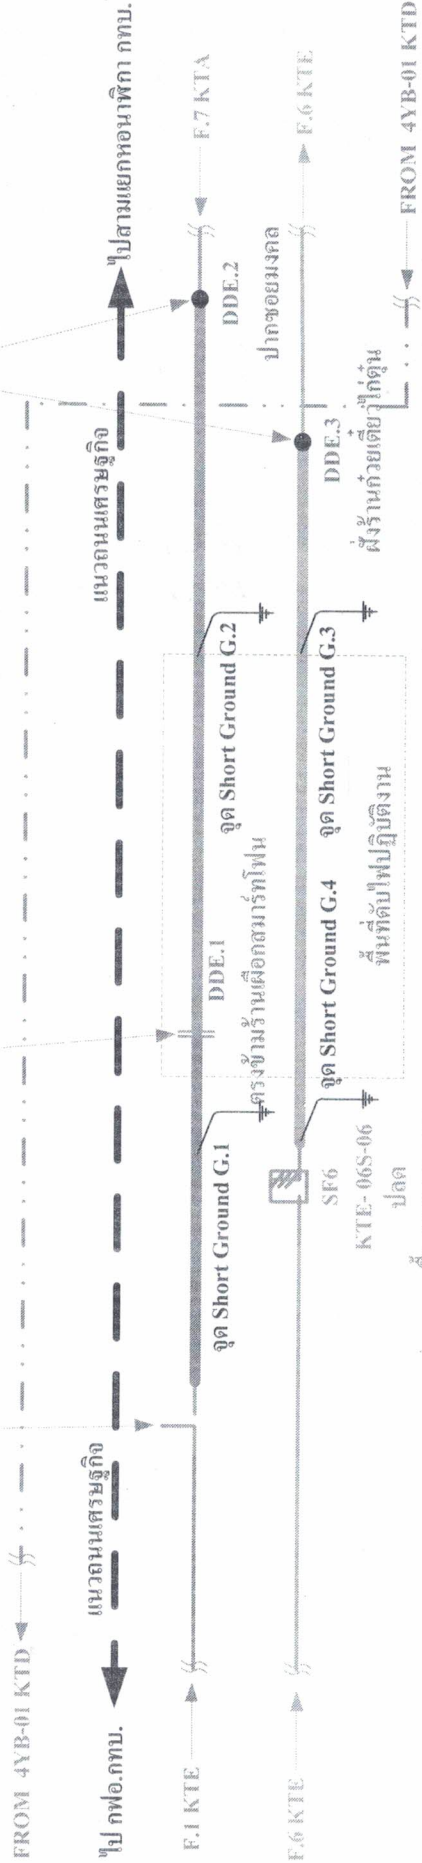

หมายเหตุ ไม่มีผู้ใช้ไฟรับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานครั้งนี้

- เส้นทึบ ไลน์วงจรฟีดเตอร์ 1 กทบ. 5 ดับไฟปฏิบัติงาน
- เส้นทึบ ไลน์วงจรฟีดเตอร์ 6 กทบ. 5 ดับไฟปฏิบัติงาน
- เส้นทึบ ไลน์วงจรฟีดเตอร์ 7 กทบ. 1 ดับไฟปฏิบัติงาน



จุด Short Ground G.1 - G.4