



Switching Deadline

23/12/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๖๘๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พธิวิลาสวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายนิศวรร แซ่มโซติ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.กก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCN.A.๐๐๐๔. วงจร DAA๐๒...สถานีไฟฟ้าด้านข้าง...ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DAA๐๒	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านบ่อหัว DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๙๐๒๔, ๙๙.๘๘๗๑๐๒	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว โค้งบ่อแร่ DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๕๗๖๓, ๙๙.๘๕๕๖๖๕	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
เร่งด่วน								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ข.ผ.กป โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศวรร แซ่มโซติ)
ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DAA2 จาก DAA2S-5t ถึง DAA2S-5D
ในวันที่ 24 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1914/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ร. นิชชา นพรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
20 ธ.ค. 67


(นายรังษิต) พงษ์ศิริ
อ.ศก.๕กทท.น.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓ และ กฟส.๓๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น
ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 67	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1914/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 21 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิภกร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
5	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.		R วัดกองเงิน
6	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
7	ย้ายโหลดวงจร DAA02 บางส่วนไปรับไฟจาก LWA03						
8	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
9	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
10	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11	DAA02S-51	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS Disชั่วคราวบ้านบ่อหว่า
12	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
13	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
14	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
15	DAA02S-50	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS Disชั่วคราวบ้านบ่อแร่
16	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.หนองหญ้าไซ รับทราบ						
17	แจ้งให้เทสไฟและช้อตกราวด์จุด G1,G2 ลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
18	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
19	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
21	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.		R วัดกองเงิน
22	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
23	เมื่อ กฟส.หนองหญ้าไซ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
24	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
25	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
27	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.		R วัดกองเงิน
28	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
29	แจ้งให้ปลดช็อคกราวด์จุด G1,G2 ลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DAA02S-50	ปลด	สับ		นญช.		DIS Disชั่วคราวบ้านบ่อแร่
32	ย้ายโหลดวงจร DAA02 บางส่วนกลับจาก LWA03						
33	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
34	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
35	DAA02S-51	ปลด	สับ		นญช.		DIS Disชั่วคราวบ้านบ่อหว่า
36	DAA02S-05	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
37	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
38	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
39	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
40	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
41	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
42	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.		R วัดกองเงิน
43	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCNA ๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง วันพุธ ที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.

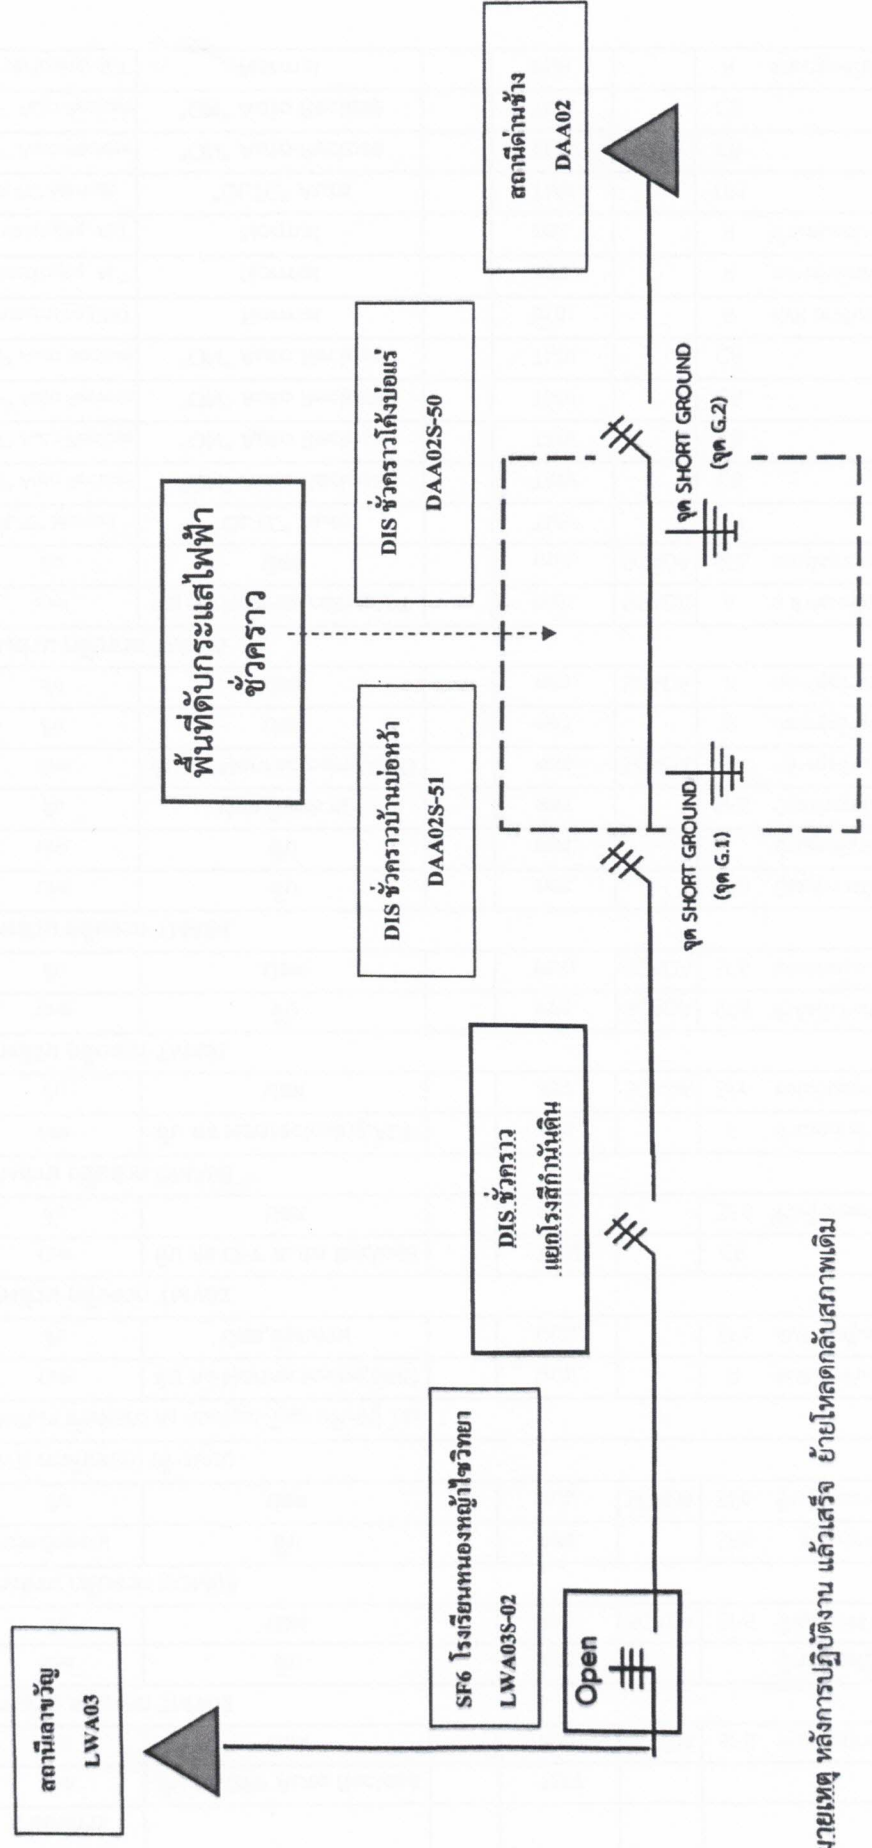

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม