



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.ต..... /๒๕๖๕.....
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชชาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

วันที่ ๒๑. พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงงานสถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๙ สพ.	23/11/65	08.00	17.00	แก้ไขอุปกรณ์ทางด้านแรงสูง ระบบจำหน่าย 22 เควี งาน สถานีสุพรรณบุรี 2	Dis SPA08S-09	DDE ร้านวัสดุ ก่อสร้าง DOA09S-11	โทร.๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕ นายธนัฐ มาลัยวงศ์
2	๙ สพ.	25/11/65	08.30	12.00	เช็กละเอียดจ่ายไฟใหม่	Dis ชั่วคราวเมือง เหนือ	Dis SPA07S-08	โทร.๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕ นายธนัฐ มาลัยวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.จ. (สช.) โทร. ๐๘๑-๕๓๒๐๒๖๗
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผิดมาตรฐาน (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
 ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 (นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
 ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเตอร์ SPA9 จาก DI ๒๓ ไปจ่ายไฟถึง SPA7S-08
 ในวันที่ ๒5 พ.ย. ๖5 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 12-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 192212565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....



พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนากร สุวรรณอัครเดชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ จ.ล.ธนากร สุวรรณอัครเดชา

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟภ. กฟ.
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายธนากร สุวรรณอัครเดชา)
 ๑๖๖๖๖๖๖๖
 ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจก. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)
 ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 (วงจร SPA8, SPA9)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1491/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
3	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
4	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
5	- ดับไฟไลน์ SPA09 เวลา 08.30 น.						
6	SPB01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ สุพรรณ 2 (บน)
7	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลดโหดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำงานทั้งหมด						
8	หลังจาก กฟจ.สพ. ทำการปลดโหนดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับและสภาพการจ่ายไฟให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
10	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 ไลน์ดึงข้ามถนนก่อนถึง SPA07S-08 จามจรี						
11	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการตัด DDE.ไลน์ SPA09 ไลน์ดึงข้ามถนนก่อนถึง SPA07S-08 จามจรี เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการจัม DDE.ไลน์ SPA09 จุด B ตามผังแนบ						
13	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการจัม DDE.ไลน์ SPA09 จุด B ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
14	เมื่อ กฟจ.สพ. พร้อมจ่ายไฟและเช็คเฟสทั้ง 2 จุด						
15	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
16	แจ้ง กฟจ.สพ. ให้ประสาน Hotline กระเช้าดำเนินการเช็คเฟสของระบบจำหน่าย 22 เควี ที่ SPB01S-02 และ SPB04S-02						
17	เมื่อ กฟจ.สพ. ให้ Hotline กระเช้าดำเนินการเช็คเฟสของระบบจำหน่าย 22 เควี ที่ SPB01S-02 และ SPB04S-02 เฟสตรงเสร็จ						
18	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
19	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
20	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
***** สิ้นสุด ทั้งหมด *****							





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

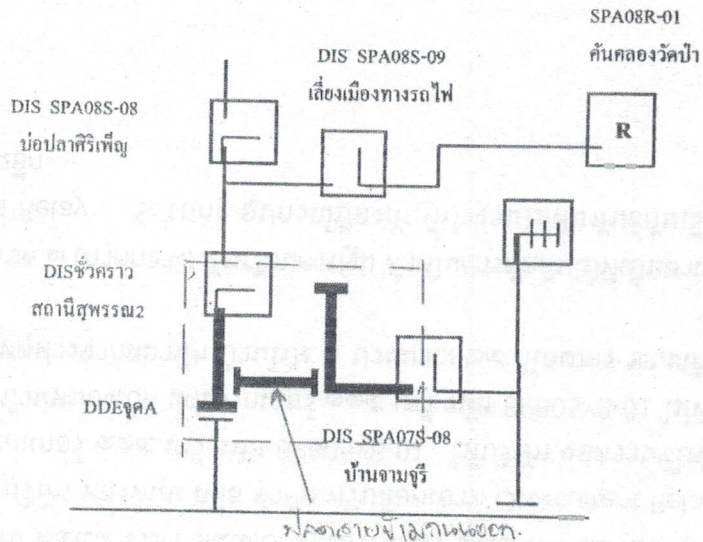
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

S288

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis SPA๐๗S-๐๘ - Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ ...เพื่อ...รื้อถอนระบบจำหน่ายแรงสูง๒๒เควี
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Dis SPA๐๗S-๐๘ - Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายธนัฐ มาลัยวงศ์...ตำแหน่ง ..ผ.บ.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ. ๐๘๖-
๖๑๕๕๑๖๕...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายธนัฐ มาลัยวงศ์ ตำแหน่ง ผ.บ.กฟจ.สพ. โทร ๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕
เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อเชื่อมไลน์เข้าระบบจำหน่าย๒๒เควีใหม่

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงาน เชื่อมไลน์แบบมีไฟ จุดAเข้า
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟจ.สพ.

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๔๕๕ , ๑๔๘๖๐