



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.(ปบ) ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพันนันทน์ พิชิตสุวรรณโชติ  
ชื่อผู้ส่ง นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี

# Switching Deadline

26 ธ.ค. 67

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ชจก.(น) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อเชื่อม DDE ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า ท่วมถก ๒  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA03	27 ธ.ค.67	09.30 น.	13.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง	SF6 ชั่วคราว บ้านก้านัน	DIS กลางไลน์ หนองหมู	นายชญา บุญศรี พงช.6 ผบ.กฟส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ..... ต.สระพัฒนา.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขจรนทร์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๙๕๕๖ Long ๑๐๐.๐๒๓๕๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๙๕๕๕ Long ๑๐๐.๐๒๓๕๖

(นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี)  
ตำแหน่ง รจก.(น)ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ KSA03 จาก SF6 ชั่วคราว ต้นพื้นที่ DIS กลางไลน์หนองหมู  
ในวันที่ 27 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1930/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิพนธ์ กิติมประจวบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขจรนทร์  
24 ธ.ค. 67



สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ร.วิภา  
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญตก)  
วศก. 5 แทน ทพ.คฟ.  
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น  
ผจก. (สถานี )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน  
27 ธันวาคม 2567

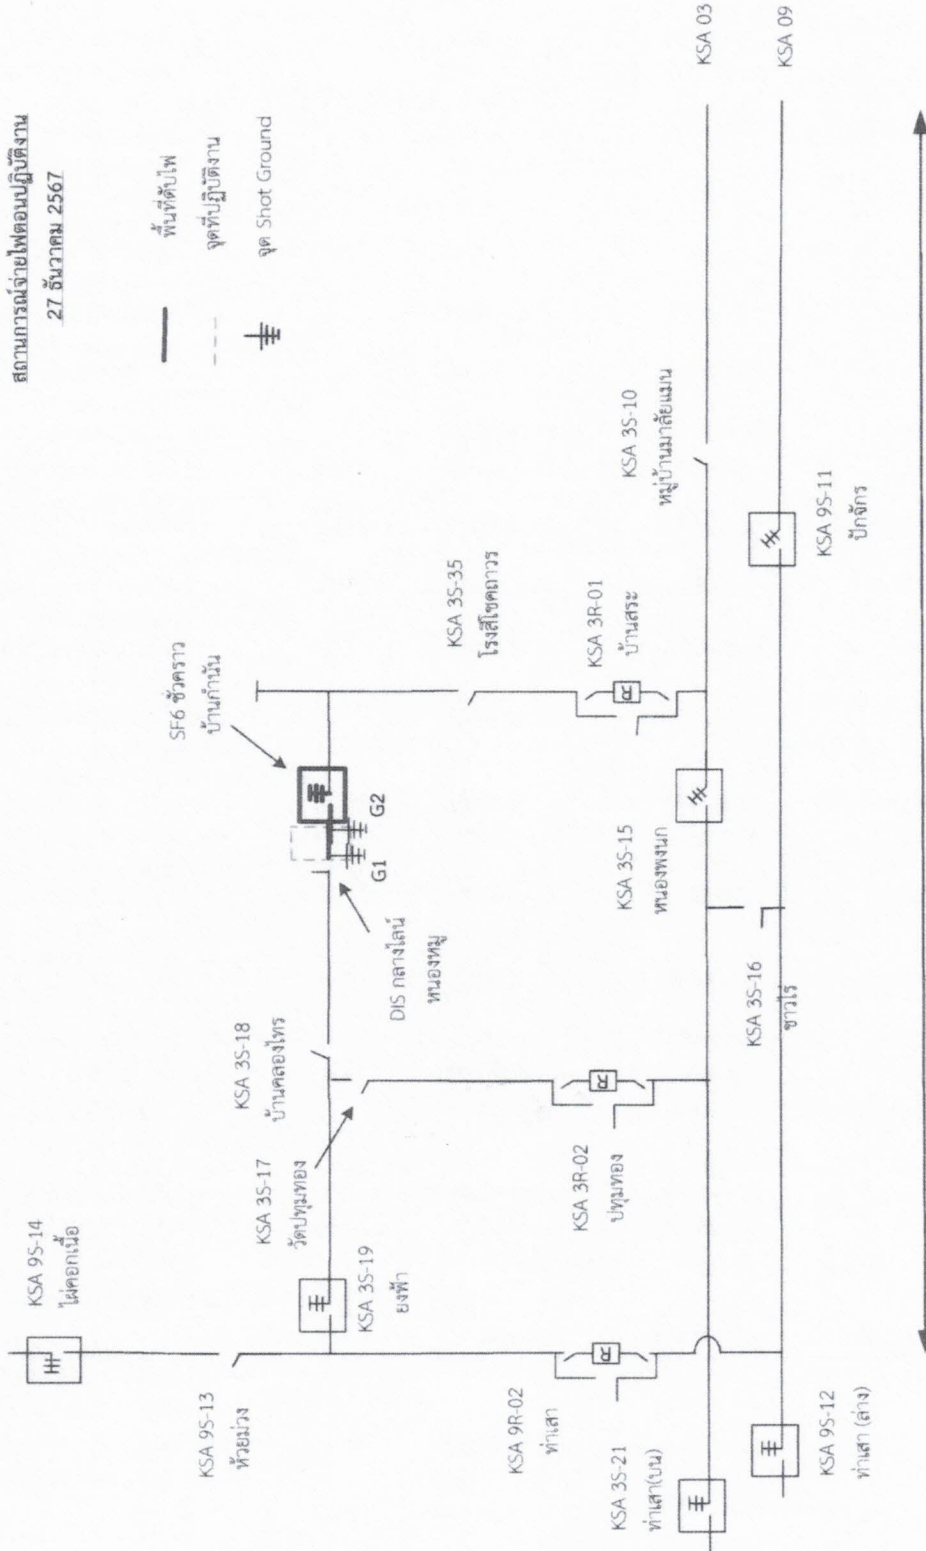

ไปสุพรรณ

ไปกำแพงแสน