



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY AUTHORITY OF THAILAND

เลขที่ ก.3.คณ.(ปบ) 1616/2565
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 2 ธ.ค. 2565
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบิกเสาก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๕๕ เควี ช่วง
สฟ.เดิมบางนางบวช-ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐(กม.๑๐๐+๘๓๒)ของชุดงาน กฟ.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA02	18 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 เควี	DBA 2S-01	SF6 DBA2S-04 บ้านบางแอก	นายบัญชา พุก อาสา 084-7038253
	DBA03	18 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 เควี	DBA 3S-01	DIS DBA3S-02 บ้านบางแอก	
	DBA04	18 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 เควี	DBA 4S-01	ดิสชั่วคราวเดินทรานงบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 4 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ม.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA02 จาก DBA 2S-01 ถึง DBA 2S-04
DBA 03 จาก DBA 3S-01
DBA 04 จาก DBA 4S-01 ถึง DIS ช่วงทรน.เดินทรนงบวช

ในวันที่ 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1952/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายขุนทอง ฉางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายฉางเงิน ศรีศักดิ์ศรี)
๑๐๓.๖ ๖๖๓๓ มว.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๖, กฟภ.๖๗๖, กฟภ.๖๖, กฟภ.๑๓

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช - บ้านบางแวก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1952/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	11 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- L = 20.58 MW.
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- L = 9.41 MW.
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L = 2.15 MW.
5	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L = 2.36 MW.
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L = 4.44 MW.
7	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L = 6.49 MW.
8	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L = 4.93 MW.
9	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- L = 5.11 MW.
10	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
11	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- L = 15.02 MW.
12	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
13	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- L = 12.93 MW.
14	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- L = 3.03 MW.
15	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วน ไปรับไฟจาก DOA03						
16	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
17	DBA03S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 สะพานบ้านสระ
18	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DAA02						
19	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.		SF6 หน้า สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
20	DBA04S-14	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
21	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA01						
22	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
23	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
24	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA06						
25	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
26	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
27	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ช่างชนสง
28	DBA05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
29	ย้ายโหลด DBA02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DBA02S-06	ปลด	ล๊اب		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
31	DBA02S-04	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 บ้านบางแอก
32	ย้ายโหลด DBA0 3 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA0 4						
33	DBA03S-04	ปลด	ล๊اب		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
34	DBA03S-02	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS บางแอก
35	ย้ายโหลด DBA0 4 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA05						
36	DBA04S-02	ปลด	ล๊اب		สช.		SF6 สามแยกนางบวช
37	DBABVB-03	ปลด	ล๊اب		DBA		- ขนานบัส
38	DIS ชค. DBA04	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS เต็มที่รถนางบวช
39	DBABVB-03	ล๊اب	ปลด		DBA		- ขนานบัส
40	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
41	DBA02VB-01	ล๊اب	ปลด		DBA		- -
42	DBA03VB-01	ล๊اب	ปลด		DBA		- -
43	DBA04VB-01	ล๊اب	ปลด		DBA		- -
44	DBA02S-01	ล๊اب	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
45	DBA03S-01	ล๊اب	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
46	DBA04S-01	ล๊اب	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ดบ. รับทราบ						
48	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
49	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
50	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
51	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
52	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
53	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
54	แจ้งให้ กฟอ.ดบ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
55	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
56	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
57	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
58	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
59	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
60	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
61	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
62	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
63	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		ดจ.		R สะพานดำ
64	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
65	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
66	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
67	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ปลด Short ground จุด G1						
68	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ปลด Short ground จุด G2						
69	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ปลด Short ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ปลด Short ground จุด G4						
71	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ปลด Short ground จุด G5						
72	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ปลด Short ground จุด G6						
73	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
74	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
75	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
76	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
77	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
78	DBA03R-02	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
79	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
80	DOA03R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
81	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
82	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
83	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
84	DBA02S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
85	DBA03S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
86	DBA04S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
87	DBA02VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		-
88	DBA03VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		-
89	DBA04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		-
90	ย้ายโหลด DBA02 ทั้งหมด คีนจาก DBA05						
91	DBABVB-03	ปลด	ล๊اب		DBA		- ขนานบัส
92	DIS ชค. DBA04	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS เต็นท์รณางบวช
93	DBABVB-03	ล๊اب	ปลด		DBA		- ขนานบัส
94	DBA04S-02	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		สช.		SF6 สามแยกนางบวช
95	ย้ายโหลด DBA04 ทั้งหมด คีนจาก DBA02						
96	DBA03S-02	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS บางแอก
97	DBA03S-04	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
98	ย้ายโหลด DBA03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA02						
99	DBA02S-04	ปลด	ล๊اب		ดบ.		SF6 บ้านบางแอก
100	DBA02S-06	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
101	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน คีนจาก DBA06						
102	DBA05S-06	ปลด	ล๊اب		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
103	DBA05S-08	ล๊اب	ปลด		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
104	DBA05S-02	ปลด	ล๊اب		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
105	DBA05S-04	ล๊اب	ปลด		ดบ.		SF6 ข้างขนส่ง
106	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA01						
107	DBA05S-09	ปลด	ล๊اب		ดบ.		SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
108	DBA01S-03	ล๊اب	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
109	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DAA02						
110	DBA04S-14	ปลด	ล๊اب		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
111	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.		SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
112	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วน ไปรับไฟจาก DOA03						
113	DBA03S-13	ปลด	สับ		สช.		SF6 สะพานบ้านสระ
114	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
115	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
116	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
117	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
118	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
119	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
120	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
121	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
122	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
123	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
124	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
125	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานต้า
126	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
127	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง 1


แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขั้วไฟฟ้า เพื่องานพาดสายส่ง 115 เควี

วงจรDBA02 บริเวณ DIS DBA2S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง SF6DBA2S-04 บ้านบางแวก

วงจรDBA03 บริเวณ DIS DBA3S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง DIS DBA3S-02 บ้านบางแวก

วงจรDBA04 บริเวณDIS DBA04S-01หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง DISชั่วคราวเต็นท์รถนางพญา

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

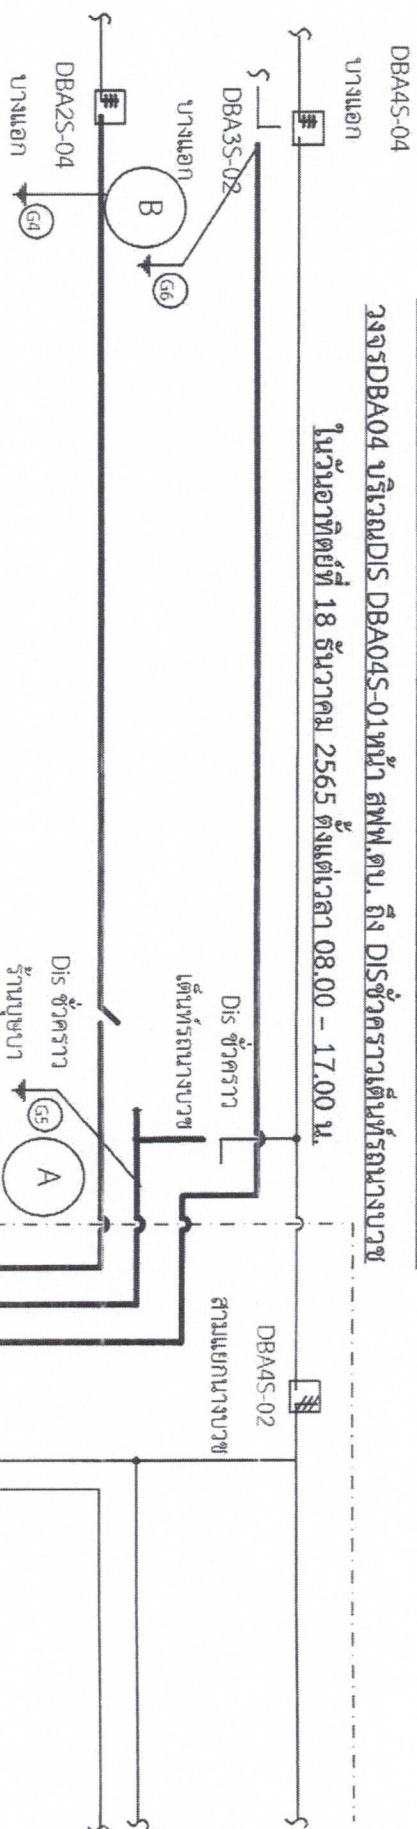

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ตั้งไฟปฏิบัติงานพาดสายส่ง 115 เควี จุด A-B
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

