



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ลข. ๑๕๖๒/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพิชิตพันธ์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

16 ธ.ค. 65

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขวิทยุ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๑๕ ธ.ค. ๖๕ 21 ธ.ค. 65 สภาพ	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒ เควี	สถานีเสาวิทยุ ODE ๑๐๓๓4	DIS สามแยกหนองเสือ LWA2S-05	นายอรรถวุฒิ เปี่ยมชัย โทร ๐๙๒-๙๑๖๒๙๗๙
๒	F๗	๑๕ ธ.ค. ๖๕ 21 ธ.ค. 65 สภาพ	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒ เควี	สถานีเสาวิทยุ LWA7S-01	เตดแยกดรีฟเอาท์บ้านหนองเสือ ODE ๑๐๓๓2	นายอรรถวุฒิ เปี่ยมชัย โทร ๐๙๒-๙๑๖๒๙๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ช่างโรงสีจิ้งจกริชชัย บ้านหนองปลิง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ น้าใจดี ตำแหน่ง ผ.ก.ป โทร ๐๘๑-๑๘๘๒๔๑๘

๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟก

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWA02 จาก ODE ๑๐๓๓4 ถึง LWA2S-05
ในวันที่ 21 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1981/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ LWA07 จาก LWA7S-01 ถึง ODE ๑๐๓๓2
ในวันที่ 21 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1981/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันติเกษกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุพจน์ น้าใจดี
15 ธ.ค. 65

สทพร ตันติเกษกรกิจ
(นายสุพจน์ ตันติเกษกรกิจ)

วค.๑ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ลข., กฟส.๑๖, กฟส. นคร, กฟส.๑๖.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ข้างโรงสีจิ้งเจอร์ชัย บ้านหนองปลิง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21-ธ.ค.-65 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ลข. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1981/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 15 ธันวาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15 ธันวาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 15 ธันวาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- โหลด 10.5 MW
2	LWA02VB-01	Auto	Manual		LWA		- โหลด 2.1 MW
3	LWA07VB-01	Auto	Manual		LWA		- โหลด 3.2 MW
4	LWA09VB-01	Auto	Manual		LWA		- โหลด 3.0 MW
5	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 14.2 MW
6	DAA06VB-01	Auto	Manual		DAA		- โหลด 4.0 MW
7	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
8	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing		ดจ.		AVR สระกระโจม
9	ย้ายโหลดวงจร LWA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก LWA09						
10	LWA02S-09	ปลด	สับ		ลข.		SF6 หนองฝ้าย
11	LWA02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS แยกหนองเสือ
12	ย้ายโหลดวงจร LWA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DAA06						
13	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.		SF6 ไร่สนกล
14	LWA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 นางพญาเมทลชีล
15	ย้ายโหลดวงจร LWA07 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก DOA07						
16	DOA07S-07	ปลด	สับ		หญช.		SF6 ทัพตาแทน
17	LWA07VB-01	สับ	ปลด		LWA		-
18	LWA07S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS Pothead F.7
19	แจ้ง กฟส.เลขาวิทยุ โหลดโหลดวงจร LWA02, LWA07						
20	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE จุดที่ 4 (วงจร LWA02 บริเวณข้างโรงสีจิ้งเจอร์ชัย)						
21	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE จุดที่ 2 (วงจร LWA07 บริเวณแยกหนองเสือ)						
22	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE จงจร LWA02, LWA07 แล้วเสร็จ						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
27	***แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.เลขาวิทยุ ทราบ จะดับไฟประมาณ 1 เดือน ช่วงที่ดับไฟไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ***						
28	เมื่อ กฟส.เลขาวิทยุ แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
30	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
31	LWA02VB-01	Manual	Auto		LWA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	LWA09VB-01	Manual	Auto		LWA		-
33	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
34	DAA06VB-01	Manual	Auto		DAA		-
35	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
36	DOA07R-02	Nonreclosing	Normal		ดจ.		AVR สระกระโจม
สิ้นสุด Switching							

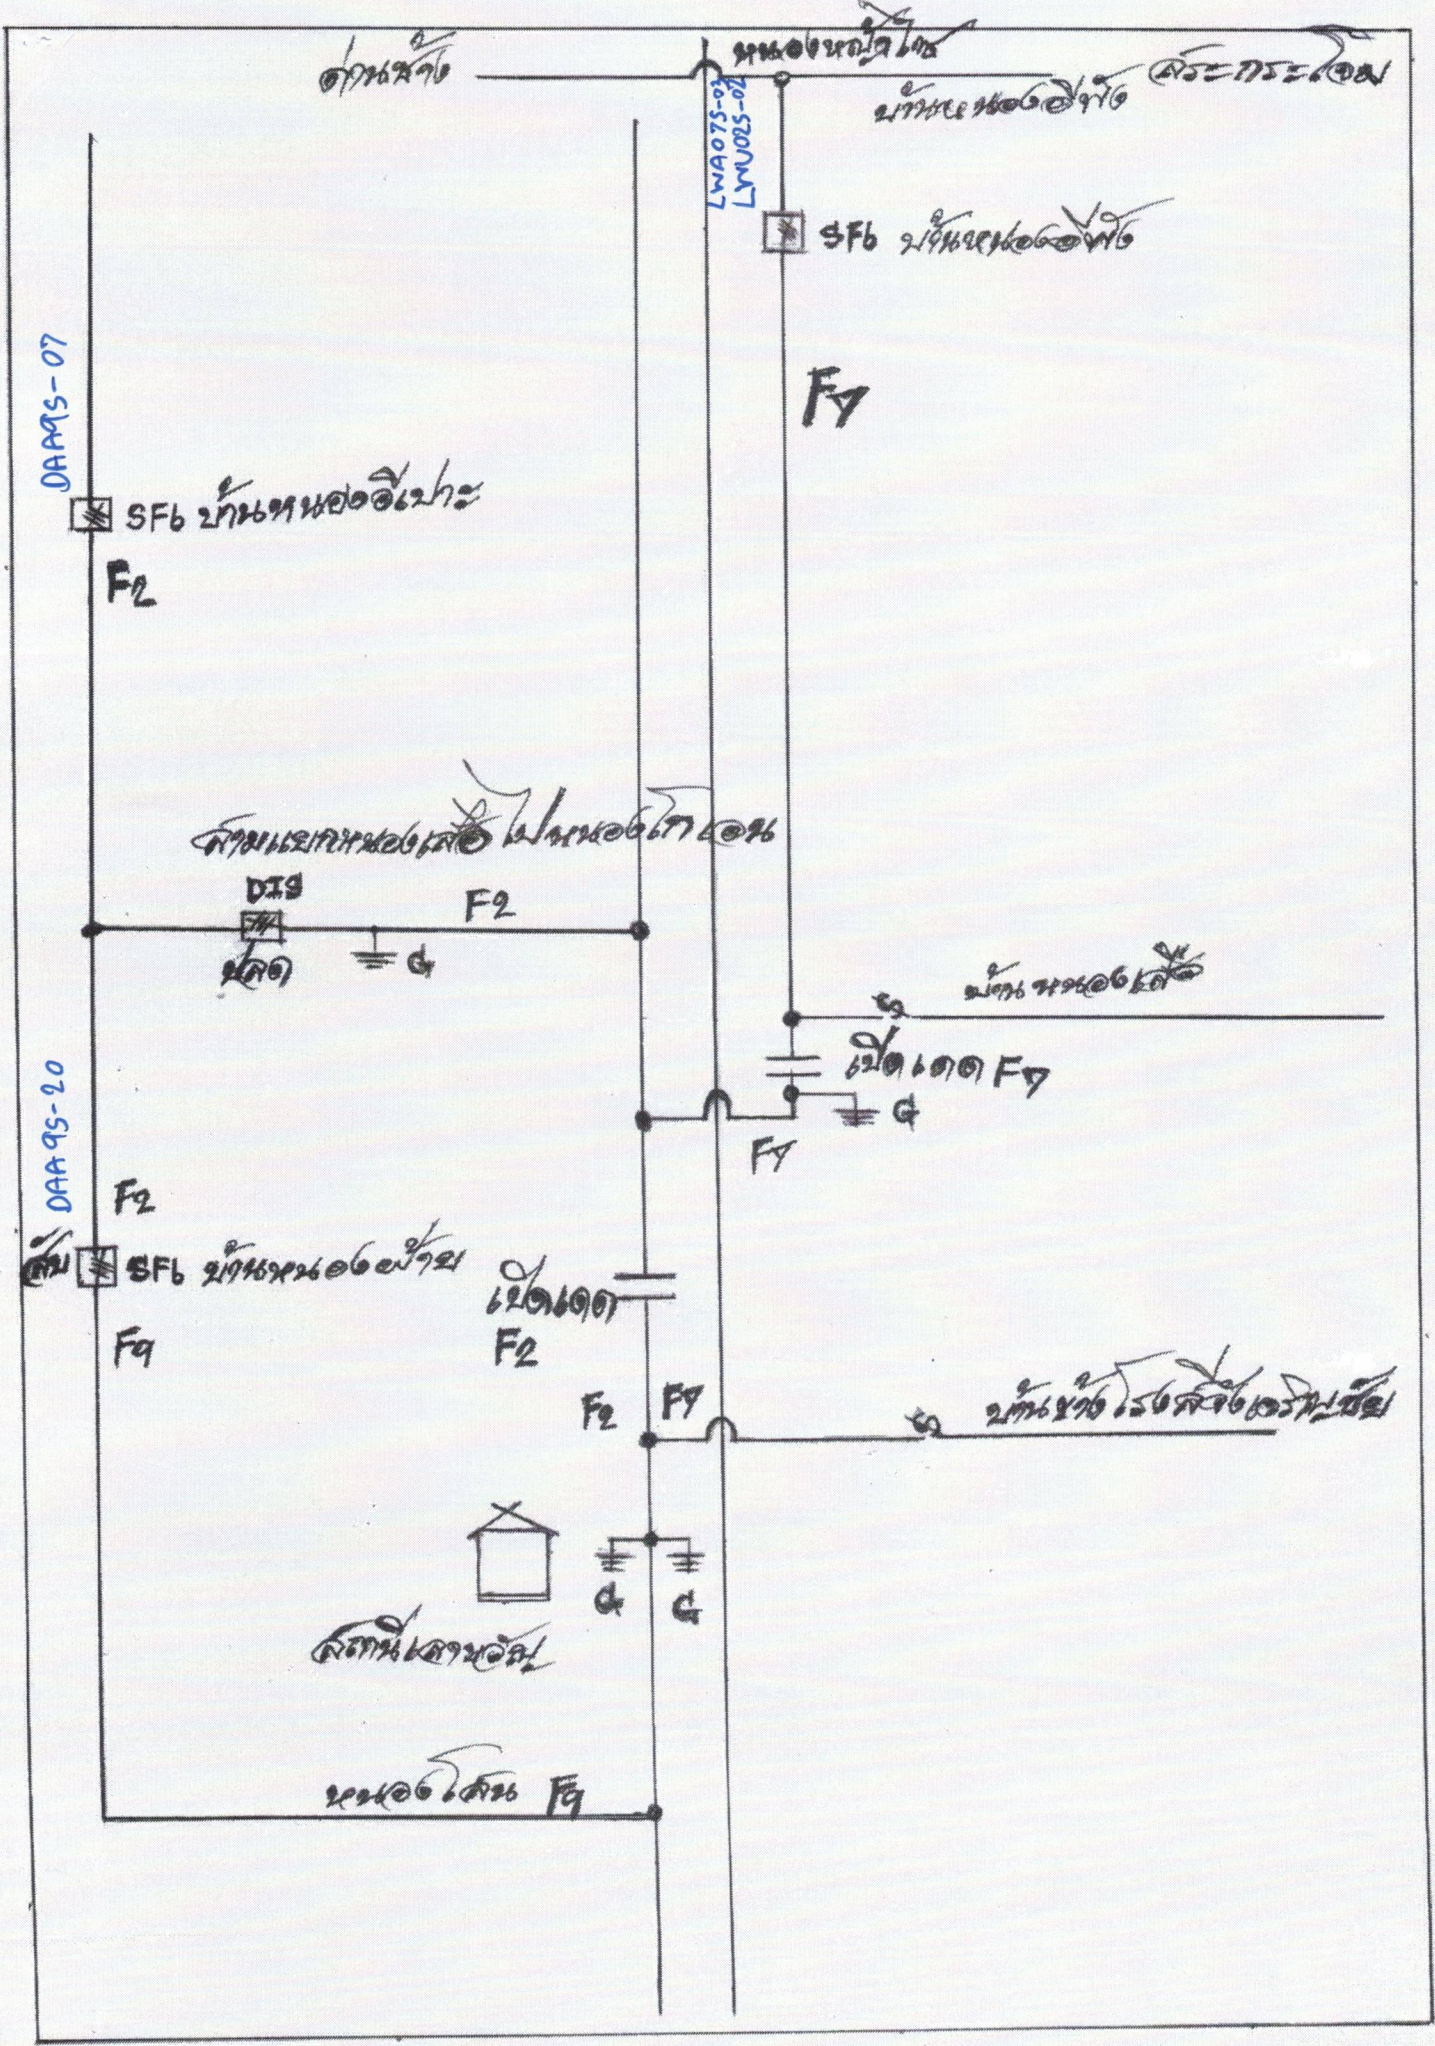

DDE จุดที่ 1, DDE จุดที่ 3 เป็นแผนสำรอง

