

Switching Deadline

05/02/68



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ภท.บ. (ปบ) ๑๑๕ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสาครฉะ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|----------|----------------------------------|--|
| ๑ | SMF05 | ๙ ก.พ. ๖๘ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | แก้ไขสายใกล้อาคาร | SMF๕S-๑๒ | SMF๕S-๑๓ | ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์เบอร์ โทร. ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙ |
| ๒ | SMF07 | ๙ ก.พ. ๖๘ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | SMF๗S-๐๗ | SMF๗S-๐๘ SMF๗S-๐๙ EKA๖S-๑๔ | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนไปวัดบ้านไร่ฝั่งวงค์ชัยเกษตร ตลาดสดมาร์เก็ตสแควร์ ซอยอนามัยบ้านไร่ ถึงเชิงสะพานบ้านไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ม.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๗๖๗๓ ๑๐๐.๓๖๑๐๕๓ ถึง ๑๓.๕๗๖๘๒ ๑๐๐.๓๖๑๔๑๙

ลงชื่อ _____

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพค.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SMF5 จาก SMF5S-12 ถึง SMF5S-13
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 199/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ SMF7 จาก SMF7S-07 ถึง SMF7S-08, SMF7S-09, EKA6S-14
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 199/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรชัย ผู้ช่วย ประสานงานการขอดับไฟกับ คุณณรงค์ นวพันธ์
สุจิต

(นางสาวสุจิต นวพันธ์)

จตค. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพค.คคฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



คคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 1. สถานที่ทำงาน | แนวถนนไปวัดบ้านไร่ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 ก.พ. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง เวลา | 17.00 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.คกข. | งานที่ทำ | แก้ไขสายใกล้อาคาร | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 199/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | | วันที่ | 31 มกราคม 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 31 มกราคม 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 31 มกราคม 2568 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุกัษชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | |
| | 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | |
| | 3. น.ส.สุกัษชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SMF-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - |
| 3 | SMF-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - |
| 4 | SMF05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | CB | L = 4.3 MW |
| 5 | SMF06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | CB | L = 4.5 MW |
| 6 | SMF07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | CB | L = 4.0 MW |
| 7 | SMF09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | CB | L = 6.0 MW |
| 8 | EKA-TP6 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EKA | | - |
| 9 | EKA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | EKA | CB | L = 6.2 MW |
| 10 | - ย้ายโหลด SMF07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMF09 | | | | | | |
| 11 | SMF09S-07 | ปลด | สับ | | โคกขาม | SF6 | หน้าอัสสัมชัญ |
| 12 | SMF07S-08 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | โคกขาม | SF6 | ข้างบ.พรเจริญโค้งลิง |
| 13 | - ย้ายโหลด SMF07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก EKA06 | | | | | | |
| 14 | EKA06S-14 | ปลด | สับ | | โคกขาม | SF6 | เชิงสะพานบ้านไร่ ผังโคกขาม |
| 15 | EKA06S-21 | ปลด | สับ | | โคกขาม | DIS | ครัวต้นน้ำ |
| 16 | SMF07S-09 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | โคกขาม | SF6 | สามแยกสาริน |
| 17 | EKA06S-14 | สับ | ปลด | | โคกขาม | SF6 | เชิงสะพานบ้านไร่ ผังโคกขาม |
| 18 | - ย้ายโหลด SMF05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMF06 | | | | | | |
| 19 | SMF05S-10 | ปลด | สับ | | โคกขาม | SF6 | ดิ่งข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม |
| 20 | SMF05S-14 | ปลด | สับ | | โคกขาม | DIS | หมู่บ้านกานดาภิรมคลอง |
| 21 | SMF05S-13 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | โคกขาม | DIS | ม.ศุภาลัยออร์คิด |
| 22 | SMF05S-10 | สับ | ปลด | | โคกขาม | SF6 | ดิ่งข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม |
| 23 | - เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 24 | SMF07S-07 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | โคกขาม | SF6 | หน้า รร.อัสสัมชัญ |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------|
| 25 | SMF05S-12 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | โคกขาม | | SF6 | หนารานเฟอร์นิเจอร์ |
| 26 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | | |
| 27 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | | |
| 28 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | | |
| 29 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 | | | | | | | |
| 30 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 | | | | | | | |
| 31 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | | |
| 32 | SMF-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | | - |
| 33 | SMF-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | | - |
| 34 | SMF05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 35 | SMF06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 36 | SMF07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 37 | SMF09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 38 | EKA-TP6 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EKA | | | - |
| 39 | EKA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | EKA | | CB | - |
| 40 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | | |
| 41 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | | |
| <u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u> | | | | | | | | |
| 42 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 43 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | | |
| 44 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | | |
| 45 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3 | | | | | | | |
| 46 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4 | | | | | | | |
| 47 | SMF-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | | - |
| 48 | SMF-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | | - |
| 49 | SMF05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | CB | |
| 50 | SMF06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | CB | |
| 51 | SMF07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | CB | |
| 52 | SMF09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | CB | |
| 53 | EKA-TP6 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EKA | | | |
| 54 | EKA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | EKA | | CB | |
| 55 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 22 เควี | | | | | | | |
| 56 | SMF07S-07 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | โคกขาม | | SF6 | หน้า ร.อัสสัมชัญ |
| 57 | SMF05S-12 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | โคกขาม | | SF6 | หนารานเฟอร์นิเจอร์ |
| 58 | - ย้ายโหลด SMF05 (บางส่วน) กลับจาก SMF06 | | | | | | | |
| 59 | SMF05S-10 | ปลด | สับ | | โคกขาม | | SF6 | ตั้งข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม |
| 60 | SMF05S-13 | ปลด | สับ | | โคกขาม | | DIS | ม.ศุภาลัยออร์คิด |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|----------------------------|
| 61 | SMF05S-14 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | โคกขาม | | DIS | หม้อบานกานดาร์มคลอง |
| 62 | SMF05S-10 | สับ | ปลด | | โคกขาม | | SF6 | ดึงข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม |
| 63 | - ย้ายโหลด SMF07 (บางส่วน) กลับจาก EKA06 | | | | | | | |
| 64 | EKA06S-14 | ปลด | สับ | | โคกขาม | | SF6 | เชิงสะพานบ้านไร่ ผังโคกขาม |
| 65 | SMF07S-09 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | โคกขาม | | SF6 | สามแยกสาริน |
| 66 | EKA06S-21 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | โคกขาม | | DIS | ครัวต้นน้ำ |
| 67 | EKA06S-14 | สับ | ปลด | | โคกขาม | | SF6 | เชิงสะพานบ้านไร่ ผังโคกขาม |
| 68 | - ย้ายโหลด SMF07 (บางส่วน) กลับจาก SMF09 | | | | | | | |
| 69 | SMF07S-08 | ปลด | สับ | | โคกขาม | | SF6 | ข้างบ.พรเจริญโค้งลิง |
| 70 | SMF09S-07 | สับ | ปลด | | โคกขาม | | SF6 | หน้าอัสสัมชัย |
| 71 | SMF-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | | - |
| 72 | SMF-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | | - |
| 73 | SMF05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 74 | SMF06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 75 | SMF07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 76 | SMF09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB | - |
| 77 | EKA-TP6 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EKA | | | - |
| 78 | EKA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | EKA | | CB | - |
| <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> | | | | | | | | |

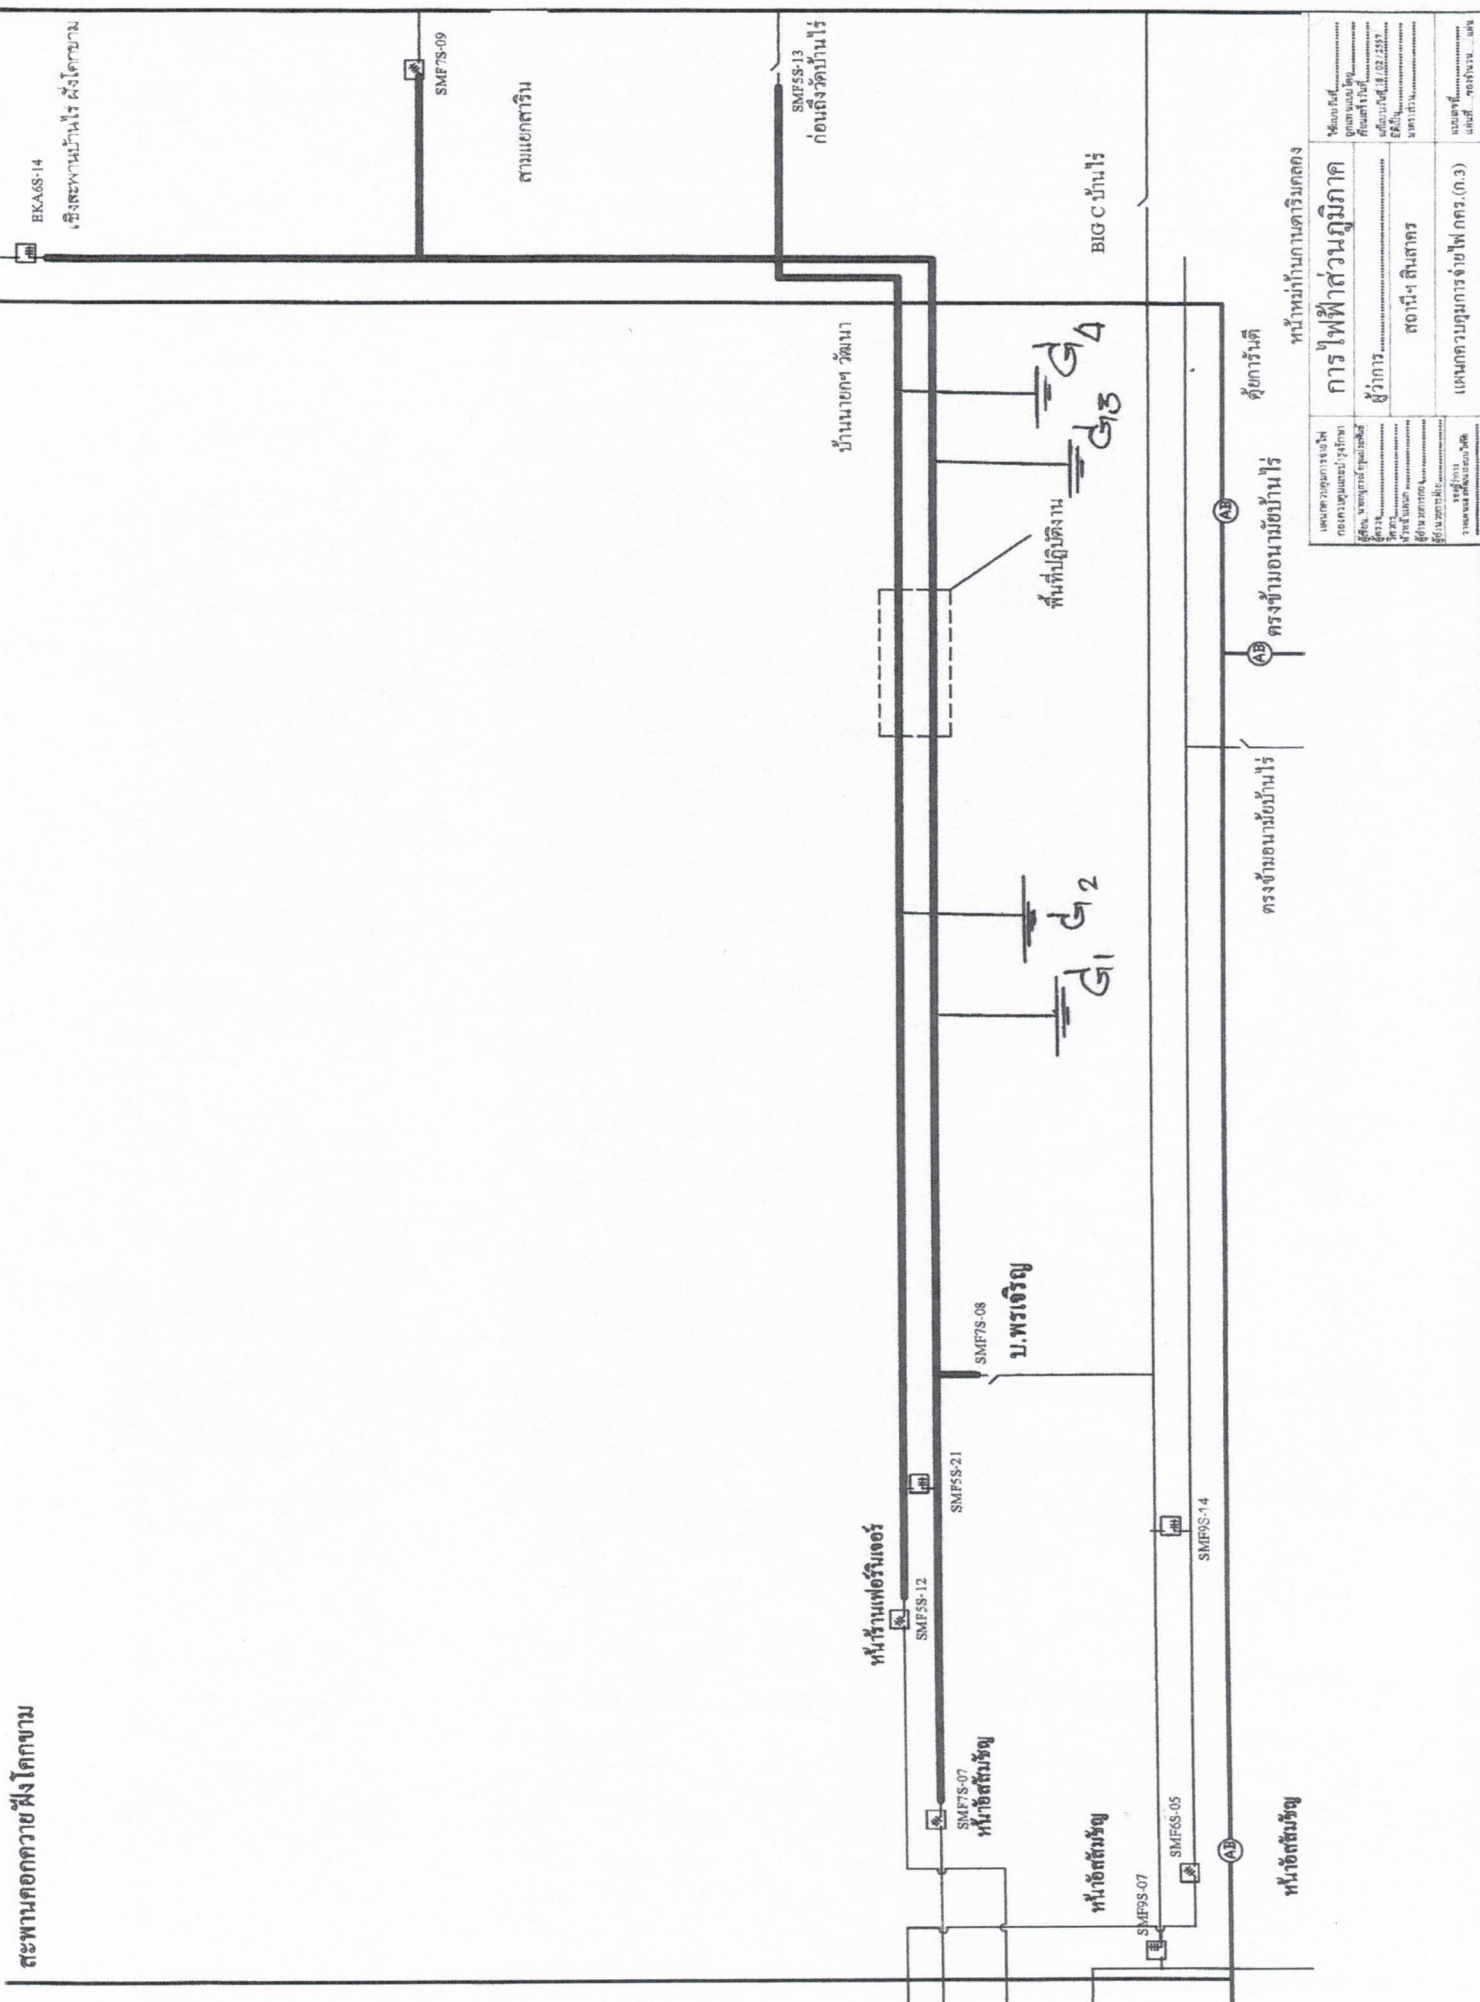

| | |
|--------------------------|-----------------|
| แผนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า | ข้อมูลเบื้องต้น |
| ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| วันที่ | วันที่ |
| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ |
| ตำแหน่ง | ตำแหน่ง |
| หน่วยงาน | หน่วยงาน |
| เลขที่ | เลขที่ |
| วันที่ | วันที่ |
| ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อผู้จัดทำ | ชื่อผู้จัดทำ |
| ตำแหน่ง | ตำแหน่ง |
| หน่วยงาน | หน่วยงาน |
| เลขที่ | เลขที่ |
| วันที่ | วันที่ |

หน้างานที่กรมการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

โครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าราชการจังหวัด

สถานี

แผนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ก.3)

หน้างานที่กรมการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัด

สถานี

แผนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ก.3)

หน้างานที่กรมการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัด

สถานี

แผนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ก.3)