



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ผปบ.(ก3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2565 วันที่
เรื่อง รายงานผลการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เรียน อฝ.ปบ.(ก3) ผ่าน รฝ.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน
“เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม นั้น

กปบ.(ก3) ขอรายงานผลเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
รองรับการราชพิธีดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล)
อก.ปบ.(ก๓)

เรียน ผจก.กฟอ.กฟส., กฟส.ทร, กฟย.ทคก,
อก.บช.(ก๓)
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผชก.(ก๓)
เพื่อโปรดทราบ

(น.ส.นพวรรณ พลันสังเกตุ)
อฝ.ปบ.(ก๓)


(น.ส.นพวรรณ พลันสังเกตุ)
อฝ.ปบ.(ก๓)

รท.		30/11/65
ทผ./ชผ.		๓๐ พ.ย. ๖๕


แผนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สถานที่	แหล่งจ่ายไฟหลักจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		แหล่งจ่ายไฟสำรองระบบจำหน่าย 22 เควี		ผู้ประสานงาน กฟฟ.ในพื้นที่ และหมายเลข โทรศัพท์	หมายเหตุ
	ขนาด (kW)	ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์	วงจร / สถานี	แผนการตัดตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้ สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง		
พลับพลาพิธี	120	นายอาคม อภิภัทรนันท์ ชผ.บล.กบข.(ก3) 098-264-7669	1.วงจร KSA01 สฟ.กำแพงแสน	1) สับ LBS SF6 รหัส KSA01S-10 ร้านเสน่ห์ชาวด์	นายอภิสิทธิ์ ผิวนวล หผ.ปบ.กพส. 083-923-5560	1) วันที่ 2 ธ.ค. 65 เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 18.00 น.
เต็นท์นิทรรศการ	500	ว่าที่ ร.ต. มานิตย์ จันทร์อุตร พชง.5 ผบล.กบข.(ก3) 089-479-5446	2.วงจร KSA08 สฟ.กำแพงแสน	2) ปลด DIS รหัส KSA01S-09 คลองประปา		
อาคารเกษตรภิรมณ์	500	นายสุรชัย โสมสุข พชง.5 ผบล.กบข.(ก2) 092-767-0845	3.วงจร SPO06 สฟ.สองพี่น้อง 2	3) สับ DIS รหัส TMU04S-10 หนองไ้ม้งาม		
คาวบอยแลนด์	120	นางสาวรชนีชล พิเคราะห์งาน พชง.5 ผบล.กบข.(ก2) 089-089-6322	4.วงจร TMU04 สฟ.ท่ามะกา 2	4) ปลด SF6 รหัส KSA08S-08 ป้อมยาม ม.เกษตรฯ		

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

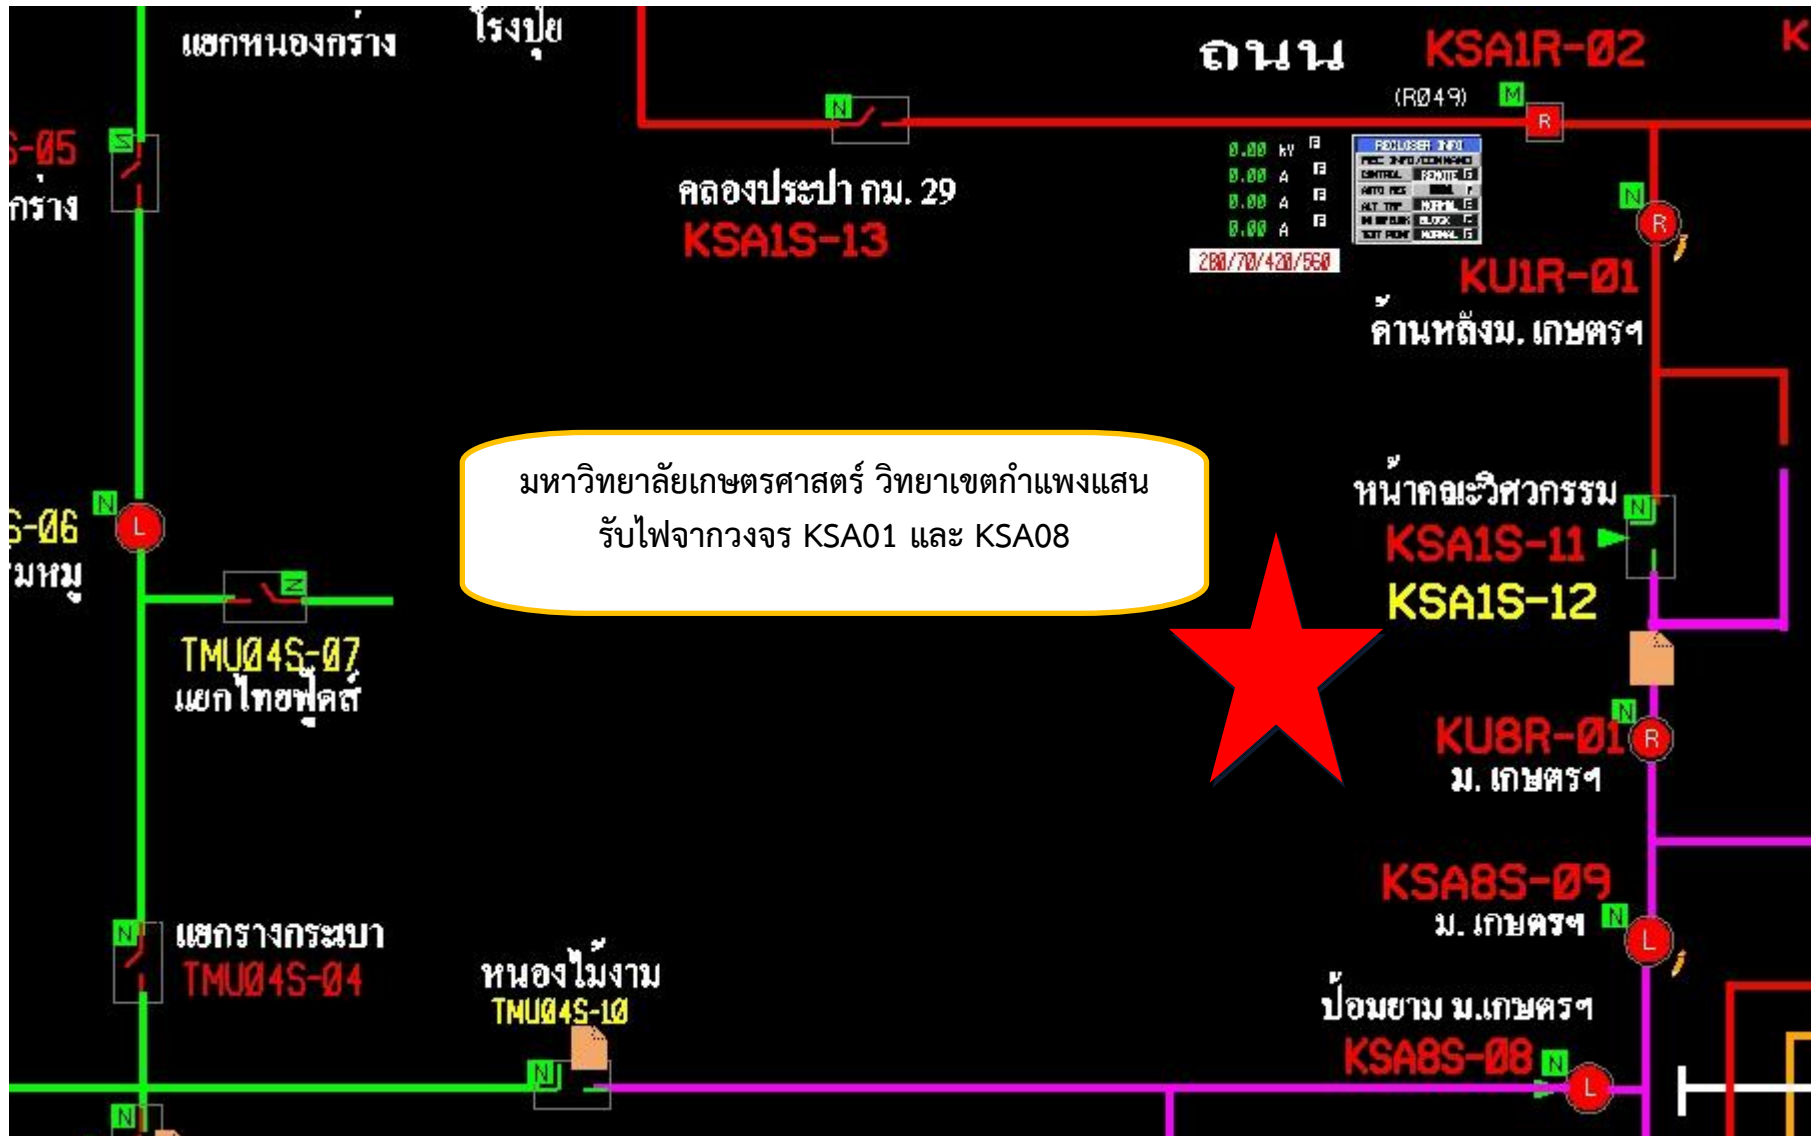

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

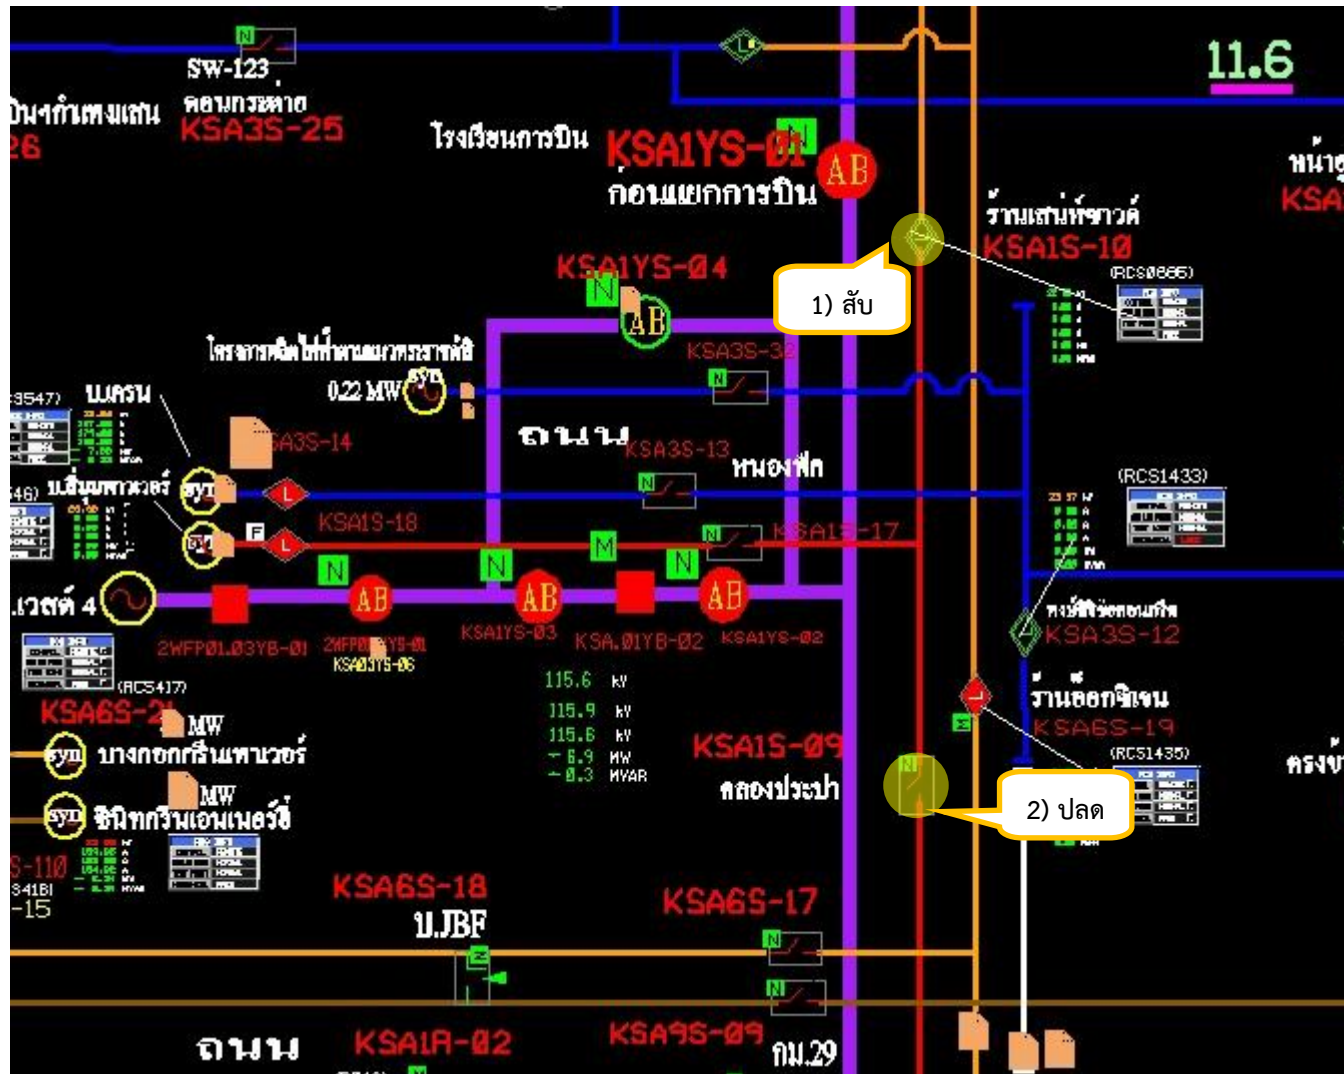

แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

