



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
16 ธ.ค. 2565

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๕๓๕ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพูนพงษ์ ภาทหลง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปีกเสา ๑๑๕ พีดเตอร์ ๒

สถานีไฟฟ้า เดิมบวงฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๒	๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปีกเสา ๑๑๕ บริเวณ วัดบ้านทึงถึงโรงสีสุชิน	Dis ช.ค. ตรง ข้ามวัดบ้านทึง	Dis ก่อน โรงสีสุชิน DBA๒S-๐๕	นายวันชัย ทรัพย์มาก ๐๙๘-๑๕๖-๕๕๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑.๑ เครื่อง ๑.๑๖๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ขณ.ภป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พูนพงษ์ ๑๑

(นายพูนพงษ์ ภาทหลง)  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ DBA๐๒ จาก Dis ช.ค. ตรงข้ามวัดบ้านทึง ถึง ก.๓ โรงสีสุชิน DBA 2S-  
ในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2003/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....พีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ธีระพร ๑๕ ธ.ค. ๖๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ Le เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สมพร ธานีเกษตรกิจ  
(นายสมพร ธานีเกษตรกิจ)  
๐๙๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. อ.ก.ปบ. สข

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดบ้านทึง โรงสีสุชิน (DBA02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสา 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 2003/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 15 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายชครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
6	Dis ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ตรงข้ามบ้านทึง
7	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	DBA02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS โรงสีสุชิน
9	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ กฟส.สช ทราบ						
10	แจ้ง กฟส.สช Test ไฟ ถ้าไม่พบไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.สช Test ไฟ ถ้าไม่พบไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	หลัง กฟส.สช Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้ง กฟส.สช ปฏิบัติงานได้						
14	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
15	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	หลัง กฟส.สช แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	แจ้ง กฟส.สช ปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.สช ปลด Short Ground จุด G2 พร้อมยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
19	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
20	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	Dis ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS ตรงข้ามบ้านทึง
23	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA03						
24	DBA02S-05	ปลด	สับ		สช.		DIS โรงสีสุชิน
25	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
26	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
27	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

ปฏิบัติงานบักเสา 115 วันที่ 21 ธันวาคม 2565

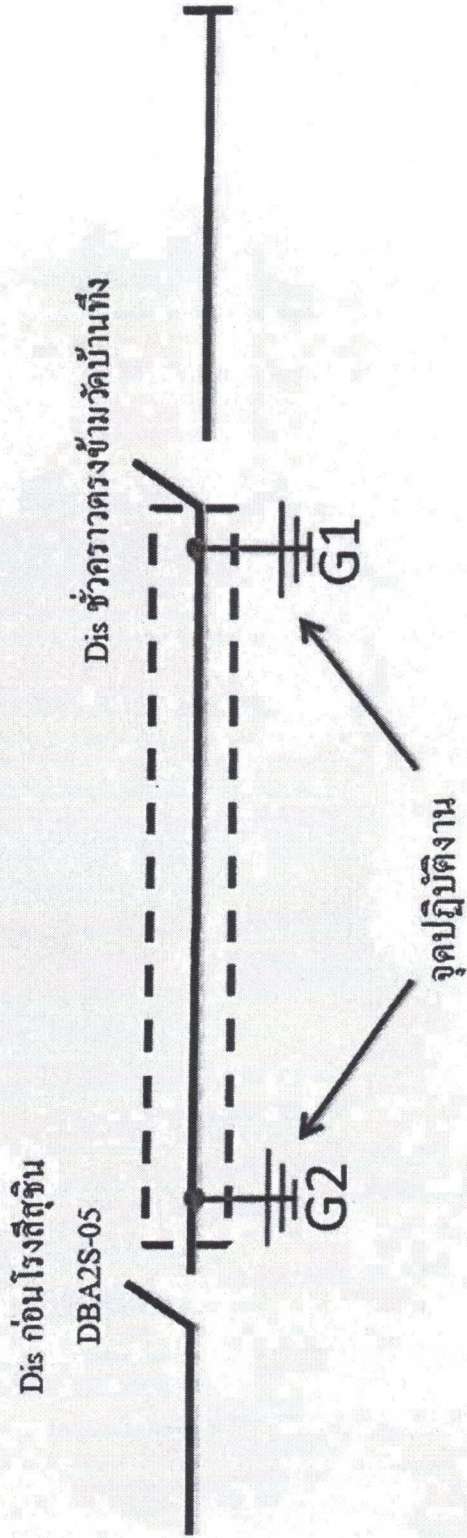

G1 ช็อคกราวด์ โดยชุดแคปไฟ นาย ธีรพงษ์ เข็มเพชร ควบคุมงาน  
G2 ช็อคกราวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย ภูวนัย ทิมหอม ควบคุมงาน