



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป) ๗๘ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ นายเจริญ ศรีบางแพรง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

โทรสารขอตัดไฟ

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ดมข. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV สฟพ.ดมข.	๑๔-๑๗ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ดมข.	สฟพ.กจ.๔	นายบุญช่วย ๗ โทร ๐๘-๗๖๑๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขพ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสานประสพผล ตำแหน่ง ขผ.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายเจริญ ศรีบางแพรง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ UBRV จาก DAA ถึง KCE
ในวันที่ 14-17 ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 200/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยมะรัต ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคส.กรส.อ.ดมข.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สฟพ. อจข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายประจักษ์ ไชยมะรัต)

วศก.๔ 11 ก.พ. ข.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

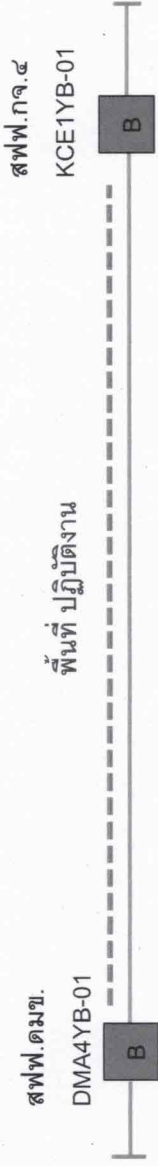
1. สถานที่ทำงาน	ช่วงสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-17 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.ฉษ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 200/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 4 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 14-17 ก.พ.67							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมิต 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิต 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิต 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ กายจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	-	INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมช.	SCADA SF6	แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดวันที่ 14-17 ก.พ 67							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๔-๑๗ ก.พ. ๖๗



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ไตไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมพันธ์สายส่ง