



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

6 ก.พ. 68

เลขที่ ก.ต.สป.ร.(ปบ.) **00363**
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหนด/ตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน DIS SAB๐๕ร-๐๘ หน้าโลตัสเอ็กเพรส ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

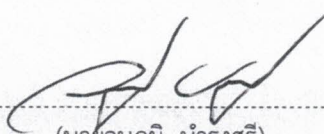
ที่	พิดเออร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๘ ก.พ.๖๘	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน DIS SAB๐๕ร-๐๘ หน้าโลตัสเอ็กเพรส	SAB๐๕ร-๐๘	SAB๐๕ร-๐๘	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
ป
พ.ปบ.

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๕๖๘ Long : ๑๐๐.๒๑๕๘๙

ลงชื่อ 
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเออร์ SAB๐5 จาก SAB๕5-๐8 ถึง SAB๕5-๐8
 ในวันที่ 8 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 201/68
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หงสาวสุภัทรา วงศ์บุญตา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางนิตินัย ผูกฉิม

หงสาวสุภัทรา
(หงสาวสุภัทรา วงศ์บุญตา)
จตก. 5 1๓๗๗ นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สามพราน, กฟส. ๕๕.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

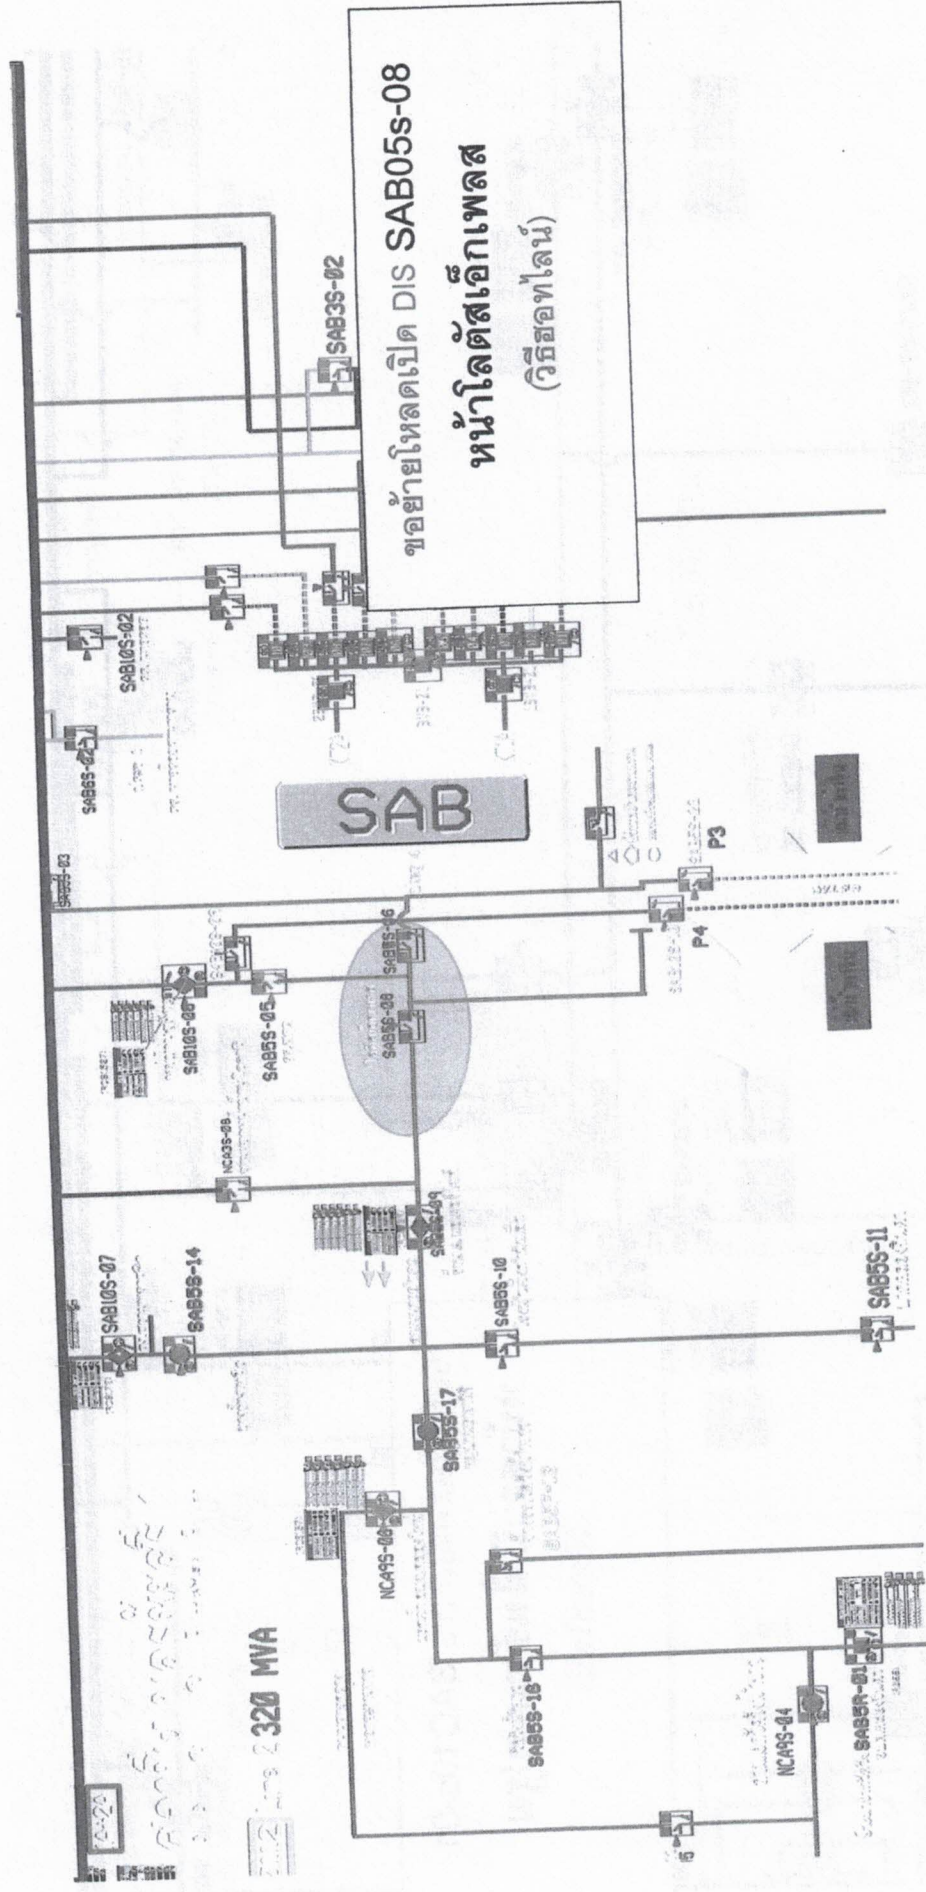
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโลดส์เอ็กเพรส (เก่า)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนที่ Dis SAB05S-08 ตามใบขอปฏิบัติงาน 201/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 31 มกราคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 31 มกราคม 2568		
	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
4	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
5	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
6	NCA09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		นช.	R	คลองทางหลวง
7	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
9	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
10	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
11	ย้ายโหลด NCA09R-01 ไปปรับไฟจาก NCA06						
12	NCA09S-10	ปลด	สับ		นช	SCADA	SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
13	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช	SCADA	R คลองทางหลวง
14	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปปรับไฟจาก NCA09						
15	NCA09S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยก อดต.คลองใหม่
16	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ท้ายไฮหมัด
17	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
18	SAB05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าโลดส์เอ็กเพรส
19	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		ขนานบัส
20	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ท้ายไฮหมัด
21	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
22	แจ้งพื้นที่สถานะการจ่ายไฟให้ กฟส.สพร. รับทราบ						
23	เมื่อ กฟส.สพร. ทำการลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
24	** ขณะปฏิบัติงานให้ SAB05VB-01 และ NCA09VB-01 คง OFF Auto Reclose **						
25	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
27	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
28	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
29	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
31	เมื่อ กพส.สพร. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
32	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง							
33	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
34	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
35	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
36	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
37	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
38	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
40	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก NCA09							
41	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ถ่ายายโหมต
42	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB			ขนานบัส
43	SAB05S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าโลตส์เอ็กเพรส
44	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB			ขนานบัส
45	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ถ่ายายโหมต
46	NCA09S-06	สับ	ปลด		สพร.		SF6	แยก อดต.คลองใหม่
47	ย้ายโหลด NCA09R-01 กลับจาก NCA06							
48	NCA09R-01	ปลด	สับ		นช	SCADA	R	คลองทางหลวง
49	NCA09S-10	สับ	ปลด		นช	SCADA	SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
50	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
51	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
52	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
53	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
54	NCA09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		นช.		R	คลองทางหลวง
55	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
56	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
57	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
58	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

งานวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 แก่ชุดร่อน SAB05s-08 หน้าไลตส์เอกเพลส



ขอถ่ายโหลดเบ็ด DIS SAB05s-08
หน้าไลตส์เอกเพลส
(วิธีชอทไลน์)

SAB

230 MVA

20-20

Handwritten notes in Thai script, including the date 'วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568' and other illegible text.