



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๒๕๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราธรรมชล

ชื่อผู้ส่ง นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ทผ.กป.๑ฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า เดิมบางา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓ DOA06	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๕ 24 ธ.ค.65 สถาพร	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณบ้านหนองหัวรังถึงบ้าน สระด่าน	Dis ช.ค บ้าน หนองหัวรัง	Dis ช.ค ทางเข้าบ้าน สระด่าน	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๔ เครื่อง ๖๖๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๕๖ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล)

ตำแหน่ง ทผ.กป. รักษากร. มทท. ผจก.๑ฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟป.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA 03 จาก Dis.บ้านหนองหัวรัง ถึง Dis.ทางเข้าบ้านสระด่าน

ในวันที่ 24 ธ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 2015/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ห.สิริ ๖ อ.ร.ช.ประเสริฐ ๖ ประสานงานการดับไฟกับ ทพ.กอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายพัทธนันท์ พชิวราธรรมชล)

อก.ป. 4 1 ทท. นส.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๖, กฟส.๑๓.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ ดังกล่าว

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

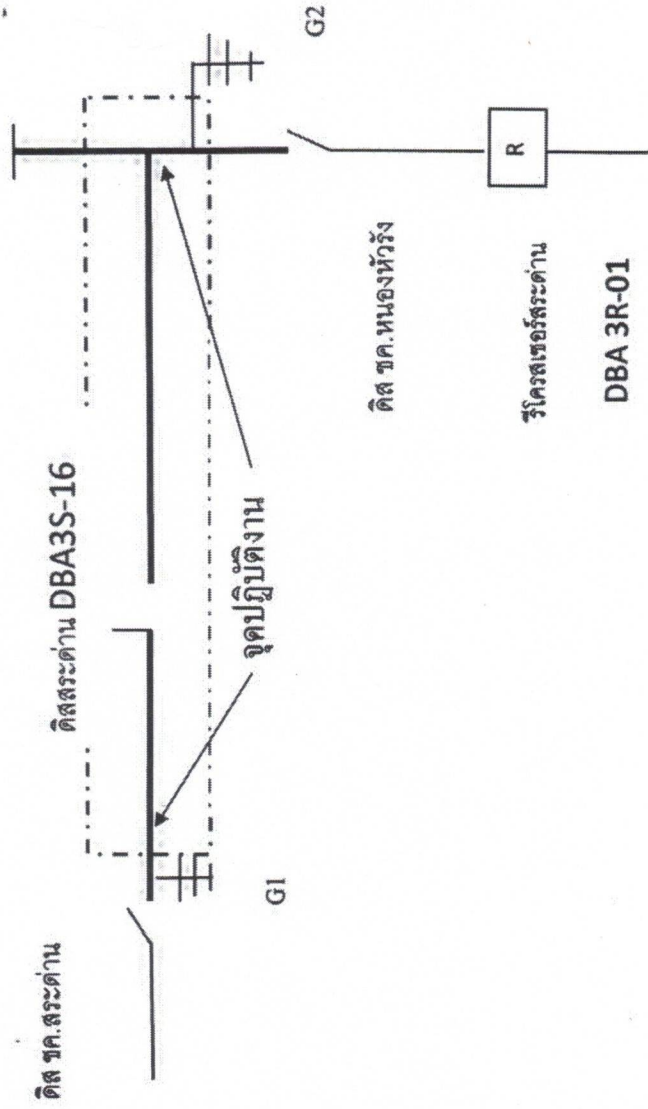
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------------|----|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ DBA03,DOA06 บริเวณบ้านสระด่าน | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 ธ.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 | น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สข. | งานที่ทำ | ปักเสาแรงสูงและพาดสายใหม่ | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 2015/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | | | วันที่ 19 ธันวาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ 19 ธันวาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ 19 ธันวาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing		สข.		R สระด่าน
3	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดจ.		R โคกหม้อ
4	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	DIS.DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านหนองหัวรัง
6	DIS.DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สข.		DIS ทางเข้าบ้านสระด่าน
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกรับทราบ						
8	แจ้งกฟส.สามชุกTest ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟส.สามชุกTest ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟส.สามชุกลงข้อมูลใน WE SAFE						
11	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้						
12	DBA03R-01	Nonreclosing	Normal		สข.		R สระด่าน
13	DOA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
14	หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
17	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
18	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing		สข.		R สระด่าน
19	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดจ.		R โคกหม้อ
20	- จ่ายไฟ						
21	DBA03S-16	สับ	ปลด		สข.		DIS บ้านสระด่าน
22	DIS.DOA06	ปลด	สับ		สข.		DIS ทางเข้าบ้านสระด่าน
23	DIS.DBA03	ปลด	สับ		สข.		DIS บ้านหนองหัวรัง
24	DBA03R-01	Nonreclosing	Normal		สข.		R สระด่าน
25	DOA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย งานป.หนองหัววัง-สระด่าน



F3 DBA