



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกท.(นพ)๑๖๑๕๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา


ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทรฯ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF7	๑๘ ธ.ค.๖๕	๑๐.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยน ct vt ชำรุด แบ่งแดน เร่งด่วน	SMF๗S-๑๒	EKB๖S-๐๖	นายสุรสิทธิ์ พิษฐิตาสน์ เบอร์โทร ๐๘๑- ๘๘๖๘๘๕๑
๒	SMF6	๑๘ ธ.ค.๖๕	๑๐.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF๖S-๑๐	EKB๘S-๐๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิศา สรวิญญ์ ตำแหน่ง ทผ.ปน โทร ๐๘๑-๘๘๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ SUMF จาก SUMF23-12 ถึง 51B6S-06
ในวันที่ 18.5.๖5 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2016/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ SUMF6 จาก SUMF6S-10 ถึง 51B8S-07
ในวันที่ 18.5.๖5 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2016/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกลสิทธิ์ เรืองแสง ประธานงานการขอดับไฟกับ อ.ศ.ดร.สกลสิทธิ์ เรืองแสง

สกลสิทธิ์ เรืองแสง
(นายสกลสิทธิ์ เรืองแสง)
๑๐๖.๕ ๖๓๓ ๖๔.๑๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สกลสิทธิ์ เรืองแสง

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแบ่งแดนคลองมหาชัย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 65	ระหว่าง	10.00	น.	ถึง	17.00
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คคช.	งานที่ทำ	เปลี่ยน CT,VT ชำรุดแบ่งแดน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	2016/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	16 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายชุตริพันธ์,นภกณัฐกาญจน์,นายสามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร,นายพีชชา,นายสุธี,นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SMF07S-12 (DIS ช่าง สนง.คคช.) อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
3	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
4	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	EKA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 10.00 น.						
7	SMF06S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คคช.		SMF ช่าง สนง.คคช.
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
15	*หมายเหตุ ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้ง "OFF" Auto Reclose สายส่ง 115 เควี ไว้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
19	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
20	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
21	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	SMF06S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		คคช.		SMF ช่าง สนง.คคช.
23	SMF07S-12	ปลด	สับ		คคช.		DIS ช่าง สนง.คคช.
24	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
25	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

EKB6S-06
EKB6S-07
ก่อนเข้าพื้นที่

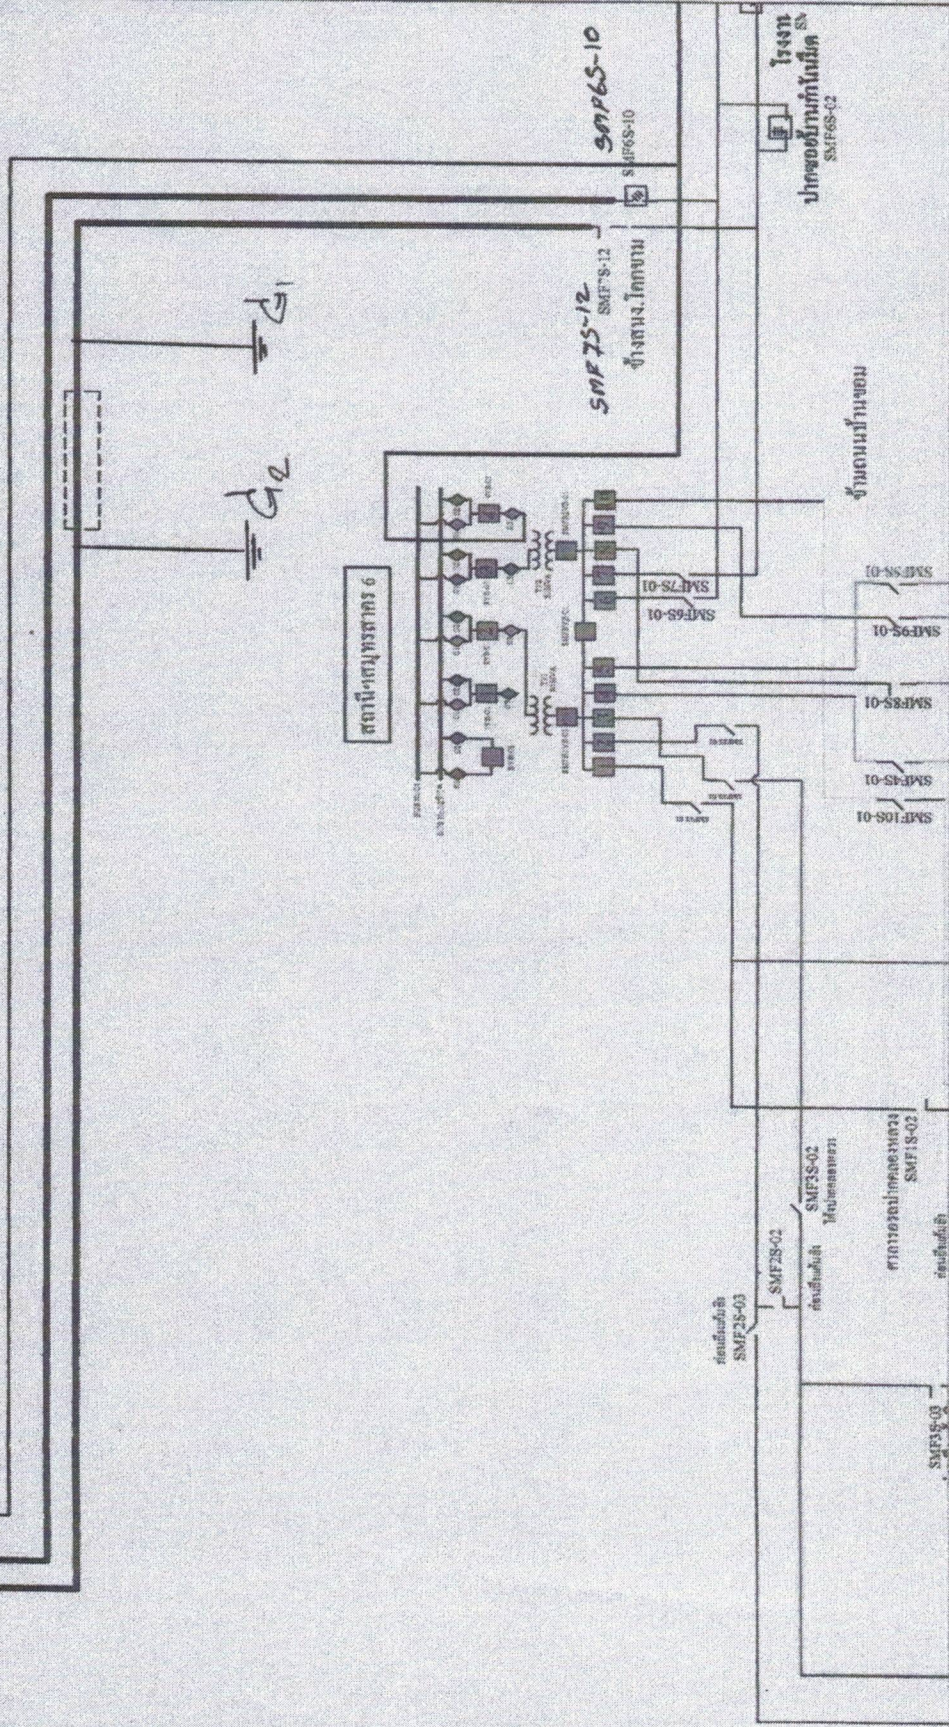

ชื่อโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้จัดทำ	อดิศักดิ์ ธีระเดช
วันที่	15/05/2558
สถานที่	บ้านสวนอุดมทรัพย์ ไร่ (ต.บ.3)
ชื่อช่าง	อดิศักดิ์ ธีระเดช
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ชื่อหน่วยงาน	ช่างเทคนิค

MASTER