



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๗/๑๐ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรดล

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน... ผบ.กทบ. ย้ายแนวเสา-สายแรงสูงให้ผู้ใช้ไฟ ...ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วันเดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๐ KTE	๒๕ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผบ.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เข้าที่ดิน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตามหนังสือคำร้อง เลขที่ ๙๔๓ ลว. ๑๔ ก.พ. ๖๕	DIS KTE ๑๐S-๐๗ ท้ายขอยมงคล	DIS KTE ๐๖S-๐๗ ปากขอยมงคล	นายฤกษ์ ชะกัย พงษ.๖ ผบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๙๙-๘๓๑๕๒๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๕๐ ราย จากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุเบศร์ พรหมสรินทร์ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๐-๒๕๔๐๘๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KTE10 จาก KTE10S-07 ถึง KTE6S-07
ในวันที่ 25 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2032/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย หน่อ ฟ้าเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุเบศร์ พรหมสรินทร์

(นายสุรภัทร โพธิ์มันจู่)

วต.๙ 1๓๓ นพ.ฉพ
ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1แผ่น
แผนผังแนบ..... 2แผ่น


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

แผนผัง ก้อนดับไฟ บริเวณในซอยมณฑล ตำบลดอนไถ่
 เพื่อให้ ผบ.ภทบ. ย้ายสถานีไฟแรงสูงเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ
 ขอดับไฟวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามหนังสือของเลขที่ ๕๔๓ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕)

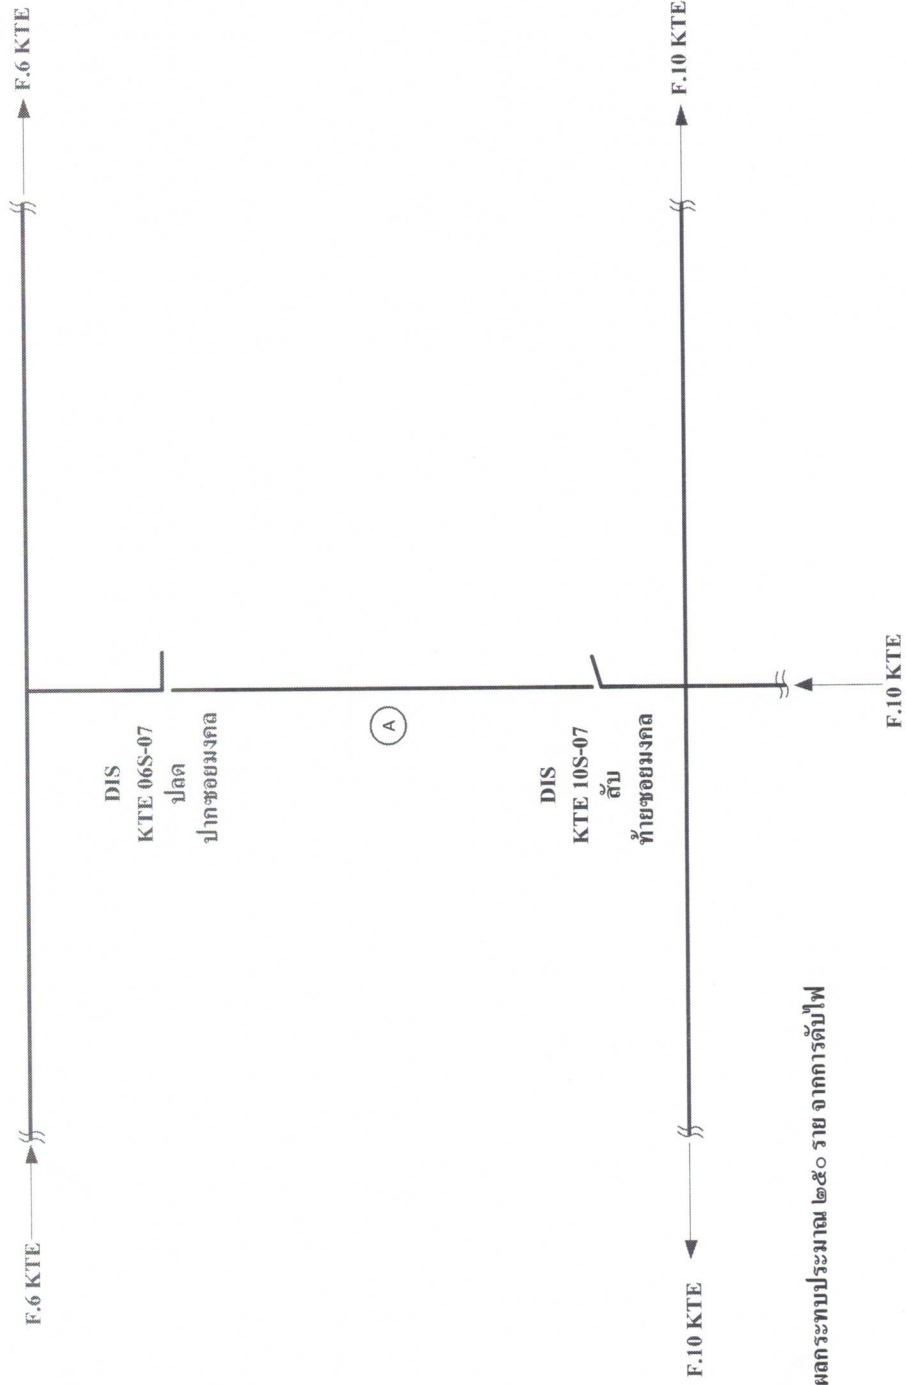

หมายเหตุ
 มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๕๐ ราย จากการดับไฟ

แผนผัง หลักรูปแบบ บริเวณในขอมมณฑล ตำบลตอนใต้
 เพื่อให้ พบ.กทบ. ย้ายสถานีไฟฟ้าแรงสูงเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ
 ขอบเขตพื้นที่ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามหนังสือของเลขที่ ๕๔๓ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕)

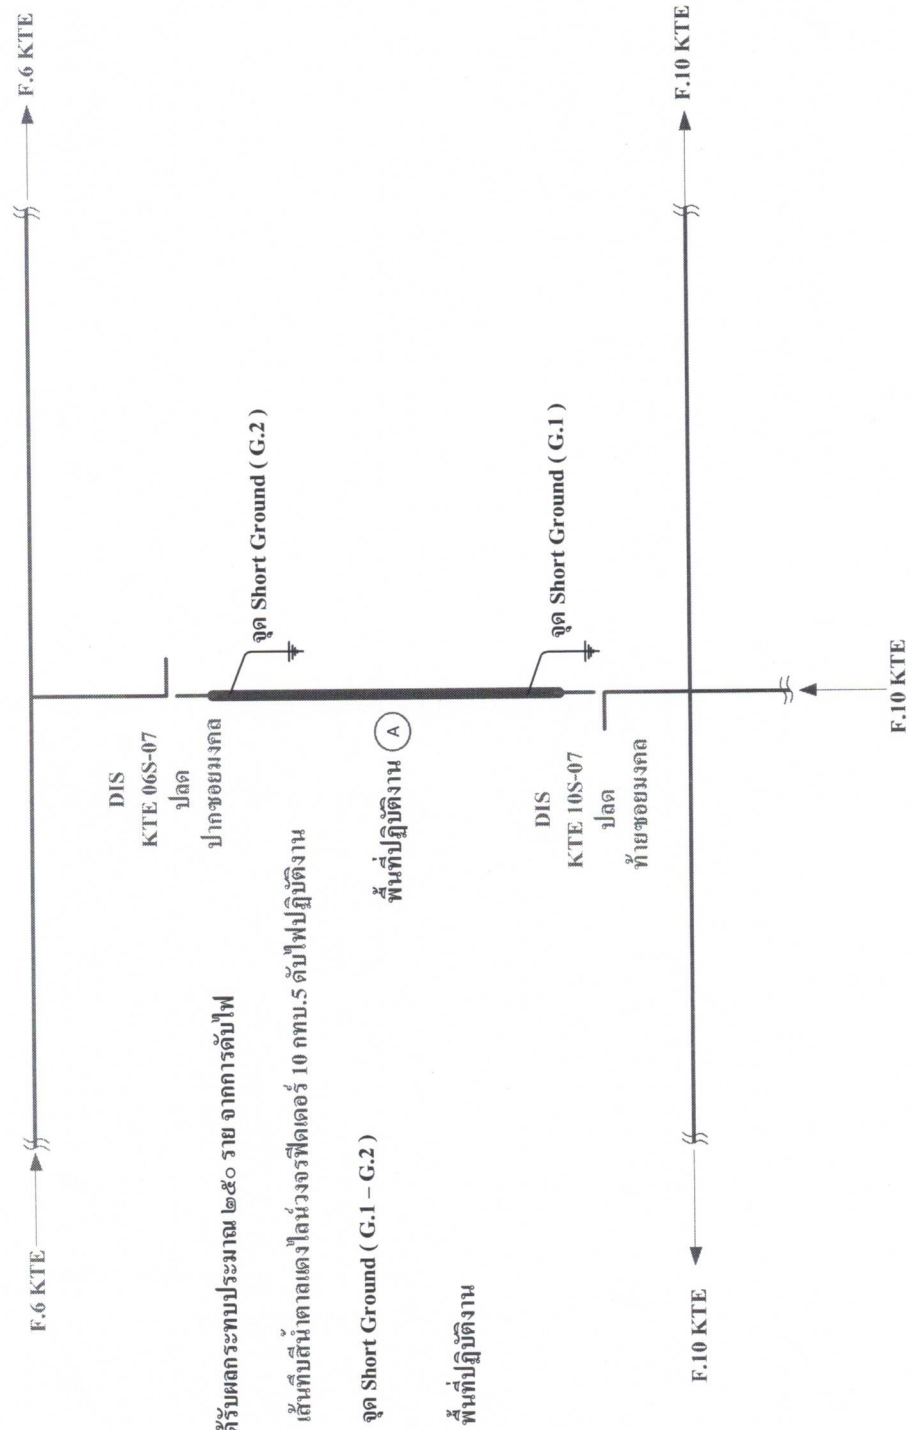

หมายเหตุ
 มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๕๐ ราย จากการดับไฟ
 เส้นที่สีน้ำตาลแดงไลน์วงจรฟีดเตอร์ 10 กทบ.5 ดับไฟปฏิบัติงาน
 จุด Short Ground (G.1 - G.2)
 พื้นที่ปฏิบัติงาน A