



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 ธ.ค. 65

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กต.ศกษ.(ปน.) ๑๗๓๑ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๓๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๒๑.๐๐ น.	บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต	SMC6YS-09	SMC6YS-10 SMC6YS-14	กระเช้า ๑๑๕ KV คุณยุทธพงษ์ ๐๘๕-๔๒๔๘๖๖๒ พนักงานบริษัท

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุรศักดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายนครินทร์ รัตนปัญญา
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115kv จาก SMC6YS-09 ถึง SMC6YS-10
ในวันที่ 31 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2050/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒๖ กวีสัมพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาง สร ศาลินทร์ ผู้อำนวยการ
22 ธ.ค. 65

(นาย ศิริวัฒน์ ๒๖ กวีสัมพันธ์)
จตท.4 ปฏิบัติงานแทน ผผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓คฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ .


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3)-ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	21.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟฟ.คกข.	งานที่ทำ	PM ประจำปี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 2050/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	23 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (ตรวจสอบ SMC04YB-01, SMC07YB-01 ให้เข้าใกล้ loop)						
2	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
3	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
5	ให้บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต ทำการปลดโหลดทั้งหมด						
6	SXA04YB-01	สับ	ปลด		SXA		-
7	SXA04YS-01	สับ	ปลด		SXA		-
8	SXA04YS-02	สับ	ปลด		SXA		-
9	SMC06YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		APEX		ABS บ.เอเพ็กซ์
10	SMC06YS-14	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		APEX		ABS หลัง บ.เอเพ็กซ์
11	SMC06YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกข.		ABS วัดโคกขาม
12	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบพร้อมทั้งลง We Safe						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเวลา 21.00 น.						
16	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
17	SMC06YS-09	ปลด	สับ		คกข.		ABS วัดโคกขาม
18	SMC06YS-14	ปลด	สับ		APEX		ABS หลัง บ.เอเพ็กซ์
19	SMC06YS-10	ปลด	สับ		APEX		ABS บ.เอเพ็กซ์
20	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		-
21	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		-
22	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-
23	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
24	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานีเอกชัย

สถานีสมุทรสาคร 6

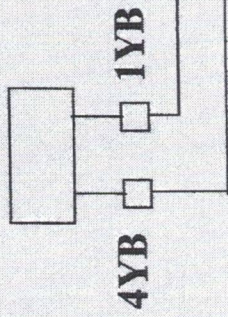

4YB

1YB

SMC06YS-08

สถานีสมุทรสาคร 3



SMC07YS-04

SMC06YS-13

SMC06YS-09

SMC06YS-11

2YB

สถานีสินสมุทร

4YB



SMC06YS-10

SMC06YS-12

บ.เอพีทซ์ เซอร์คิต

บ.ชินโกเอเชีย (SKB)

SMC06YS-14

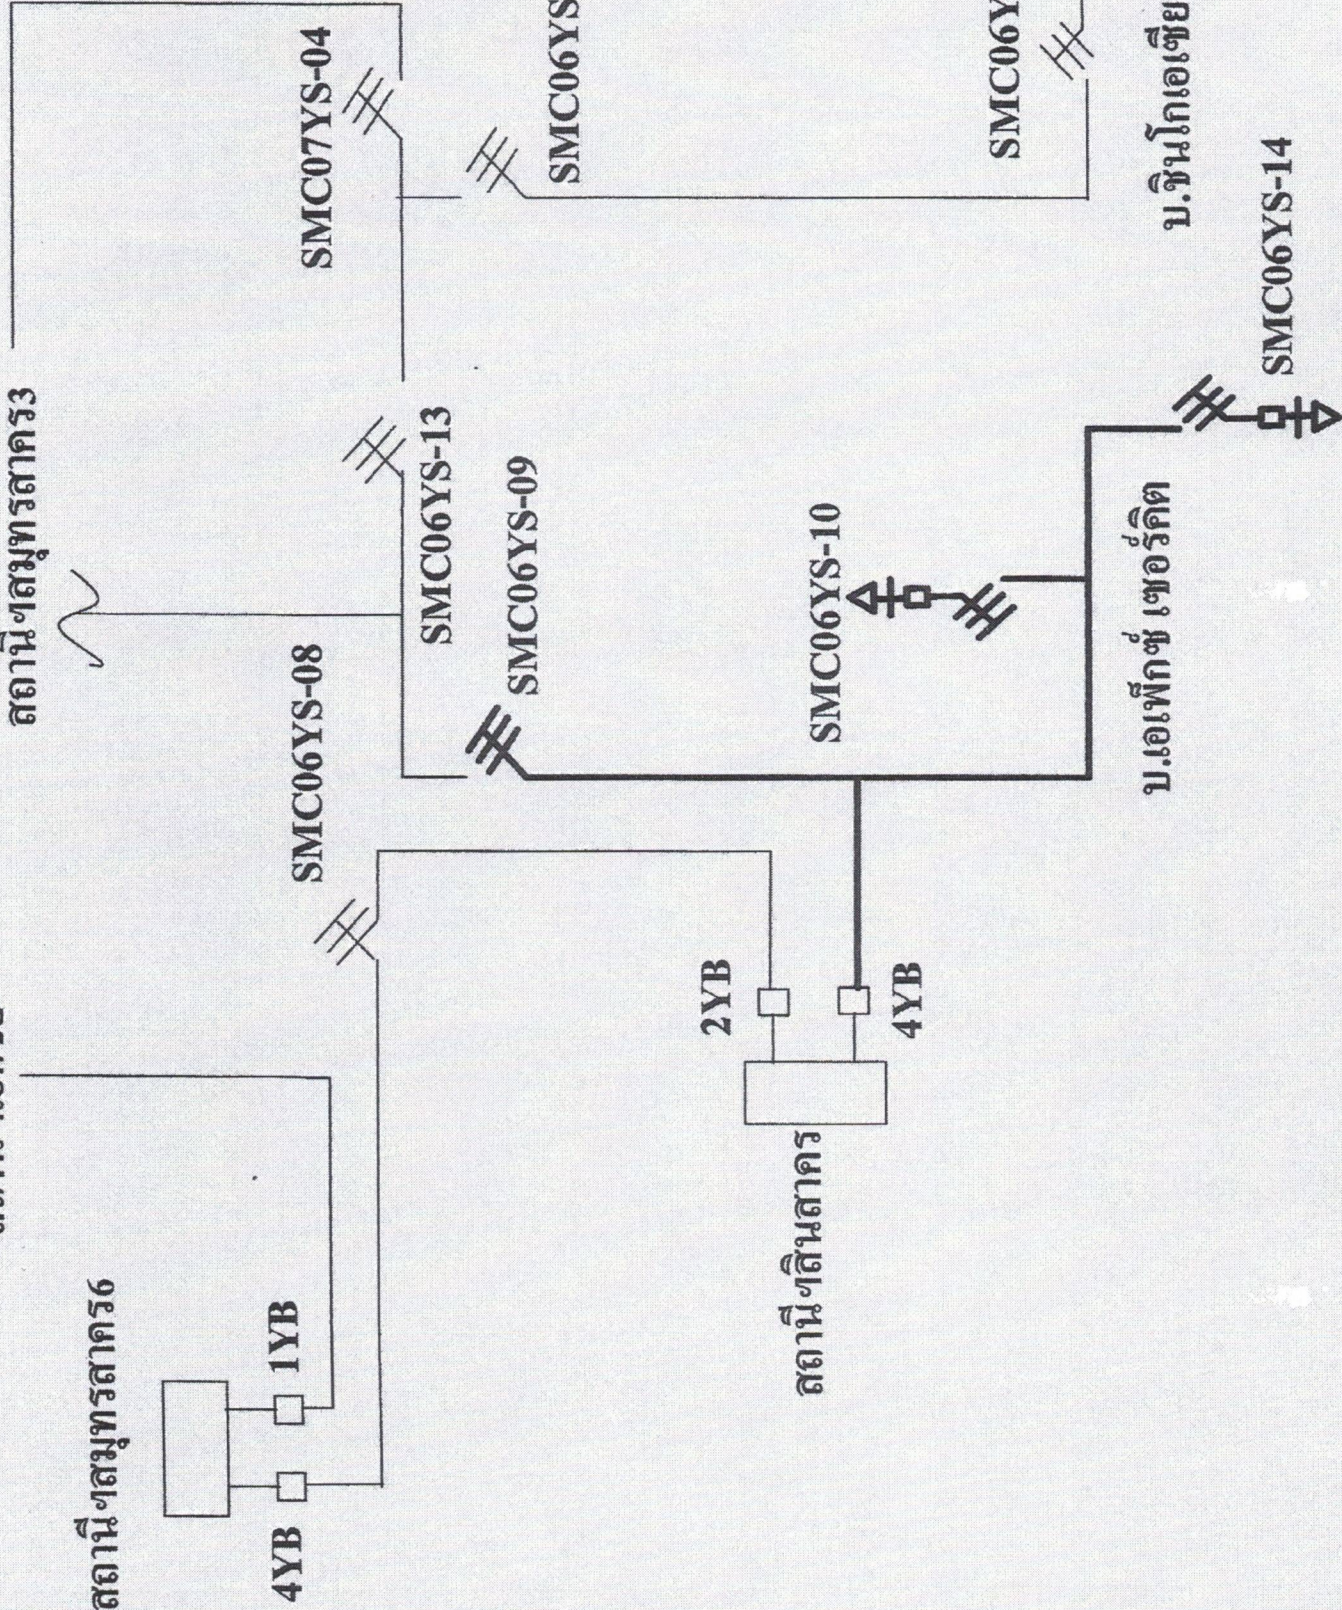



Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

39/234-236 Moo 2, Rama 2 Rd., T.Bangkrachao, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.

39/234-236 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 66 34 490537-41

Fax : 66 34 490542

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกข
เลขที่ ๕๗๘๒
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๕๗

ที่ OA2/2212_006

19 ธันวาคม 2565

เรื่อง ปิดระบบ 115 KV ภายใน ของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะปิดระบบ 115 KV ภายใน เพื่อทำการ PM ระบบไฟฟ้าในสถานี 115 KV ประจำปี โดยการปิดระบบจะดำเนินการในวันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. จึงเรียนมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ ช่วยในการสนับสนุนการ เปิด/ปิด สวิตช์ไบมิด 115 KV

และช่วยทำการแก้ไข สวิตช์ไบมิด 115KV NEW Substation APEX 4 ที่มีปัญหา Air brake เข้าไม่สนิท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

<input checked="" type="checkbox"/> รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> รจก.(บ)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> ผชน.9	<input type="checkbox"/> นนท.9	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบป.	<input checked="" type="checkbox"/> ผสป.	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผมต.	<input type="checkbox"/> ผบพ.		
<input type="checkbox"/> ผบค.	<input type="checkbox"/> ผกส.		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....			

ขอแสดงความนับถือ

(คุณ ปรารุท คุรุแก้ว)

MFG Vice President

นายสมเจตน์ ชะวังกู
รจก.(ท) ปฏิบัติการแทน ผจก.กฟฟ.คกข.

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕