



Switching Deadline

24 ธ.ค. 65

วิทยขอดับไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 22 ธ.ค. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.บ.นจ.(ณ) ๑๖๗/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพีตธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายกฤษณ แสงเงิน


วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.บ.น.(ก๓)
ตำแหน่ง ทผ.กป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ต.บ.นจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บ.นจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนเสาแรงสูงแตกชำรุดในซอยเฟคเตอร์เฮ้า หลัง DIS EKA๗S-๐๙
กรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ปลต DIS EKA7S-09	๒๕ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	<u>เปลี่ยนเสาแรง สูงขนาด ๑๒ ม. แตกร้าวจำนวน ๑ ต้น</u>	DIS EKA7S-09 ปากซอยเฟค เตอร์เฮ้าส์	สุดซอยเฟค เตอร์เฮ้าส์	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง.....ทผ.กป..... โทร.....๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายกฤษณ แสงเงิน)
ตำแหน่ง ทผ.กป
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ต.บ.นจ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ EKA 2 จาก EKA7S-09 ถึง ฝั่งระบบวินัย
ในวันที่ 25 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 2054/65
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ ผบ.กฟภ. 1163.9
23 ธ.ค. 65
รศพร อเนกเกษตรกิจ
(นายรศพร อเนกเกษตรกิจ)
20 ธ.ค. 65 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓
อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

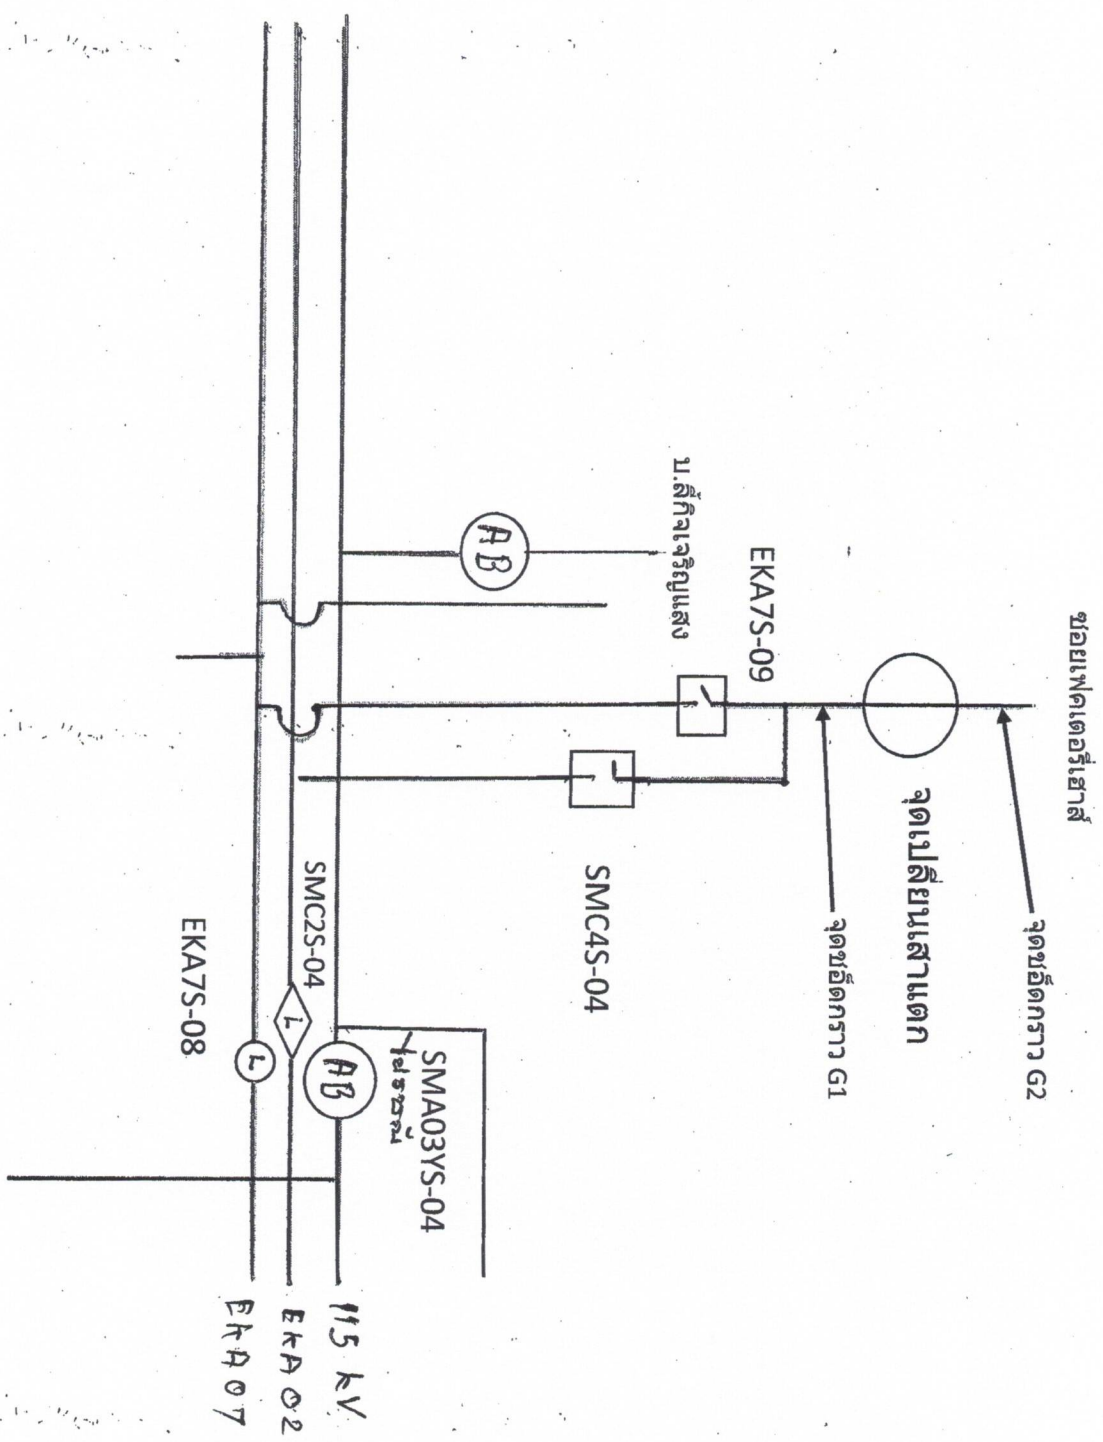

ขอยเฟดเตอร์เฮาส์

จุดชัตตกวาง G2

จุดเปลี่ยนเสาแตก

จุดชัตตกวาง G1

EKA7S-09

บ.ลี้คิแฉริญแสง

SMC4S-04

AB

SMA03YS-04

SMC2S-04

115 kV
EKA02
EKA07

EKA7S-08

L