



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ(กบ) ๑๗๒๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMU ๐๘ สถานีท่าม่วง ๑ เพื่อย้ายสายแรงสูงให้กรมทางหลวง
ดอกเสาะเชื่อมสร้างสะพาน บริเวณ ตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว)โค้งสะพานท่าสาร ถึง SF ๖ รหัส TMA ๘S-๐๕ หน้าศูนย์
แพทย์เฉลิมพระเกียรติ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMA 08	๘ ม.ค. ๖๖	๐๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อย้ายสายแรงสูงให้ กรมทางหลวงดอก เสาะเชื่อมก่อสร้างสะพาน	สวิชชีโบมี (ขค.) โค้งสะพานท่าสาร	TMA 8S-05 หน้าศูนย์ แพทย์ฯ	กฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ ราย TMA8R-01 หมอวัง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ทพ.กบ.กฟส.ท่าเรือ โทร ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสันติ งามชื่น)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TMA8 จาก DIS ๕๐ บริเวณท่าสาร ถึง TMA8S-05, TMA8R-01
ในวันที่ 8 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2063/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตตา ก้อนประถม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสนีย์ ศรีมงคล
27 ธ.ค. ๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.ท่าเรือ
อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กทพร. ต้นตึกเกษตรวิ
ทพ.กทพร. ต้นตึกเกษตรวิ
๐๐ก.๗ ปฏิบัติงานแทนผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณท่าเรือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ม.ค. 66	เวลา	07.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ย้ายแนวแรงสูงให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็ม ตามใบขอปฏิบัติงาน 2063/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 28 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
4	TMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทร.	SCADA	R หนองรี
5	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
6	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
7	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ Recloser TMA8R-01						
8	TMA08S-09	ปลด	สับ		ทร.		DIS ตรงข้ามบ่อมตำรวจสี่แยกท่าเรือ
9	TMA08R-01	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	R หนองรี
10	SW.Load TMA8R-01	สับ	ปลด		ทร.		DIS LOAD TMA8R-01
11	ย้าย TMA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK 8						
12	TMA08S-06	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ
13	TMA08S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6 ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
15	DIS ชั่วคราวไลน์ TMA8	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ชด.โค้งสะพานท่าสาร
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
19	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
23	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
24	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....ย้ายสายไฟแรงสูงให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพานบ้านหนองรี.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชค.) โค้งสะพานท่าสาร ถึง SF ๖ รหัส TMA ๐๘๕ - ๐๕ หน้าศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๘ มกราคม ๒๕๖๕.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายสันติ งามชื่น.....

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๘๒-๙๙๕๘.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

ตำแหน่ง.....พชง.๔ ผกบ.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๐-๙๙๑๙๙๗.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟอ.ท่าเรือ.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานอื่นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายเสนีย์ ศรีมงคล..... ตำแหน่ง.....หม.กบ.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานนายนภกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนภกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

จุดที่๒G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายอนันต์ แก้วแกมทอง..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.)๑๙๒๖ /๒๕๖๕.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๙๒๖ /๒๕๖๕.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ..... ตำแหน่ง.....พชง.๖.....

เบอร์โทรศัพท์๐๘๗-๔๐๔-๓๒๔๐.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....๑๑๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ยดับหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม


.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

.....

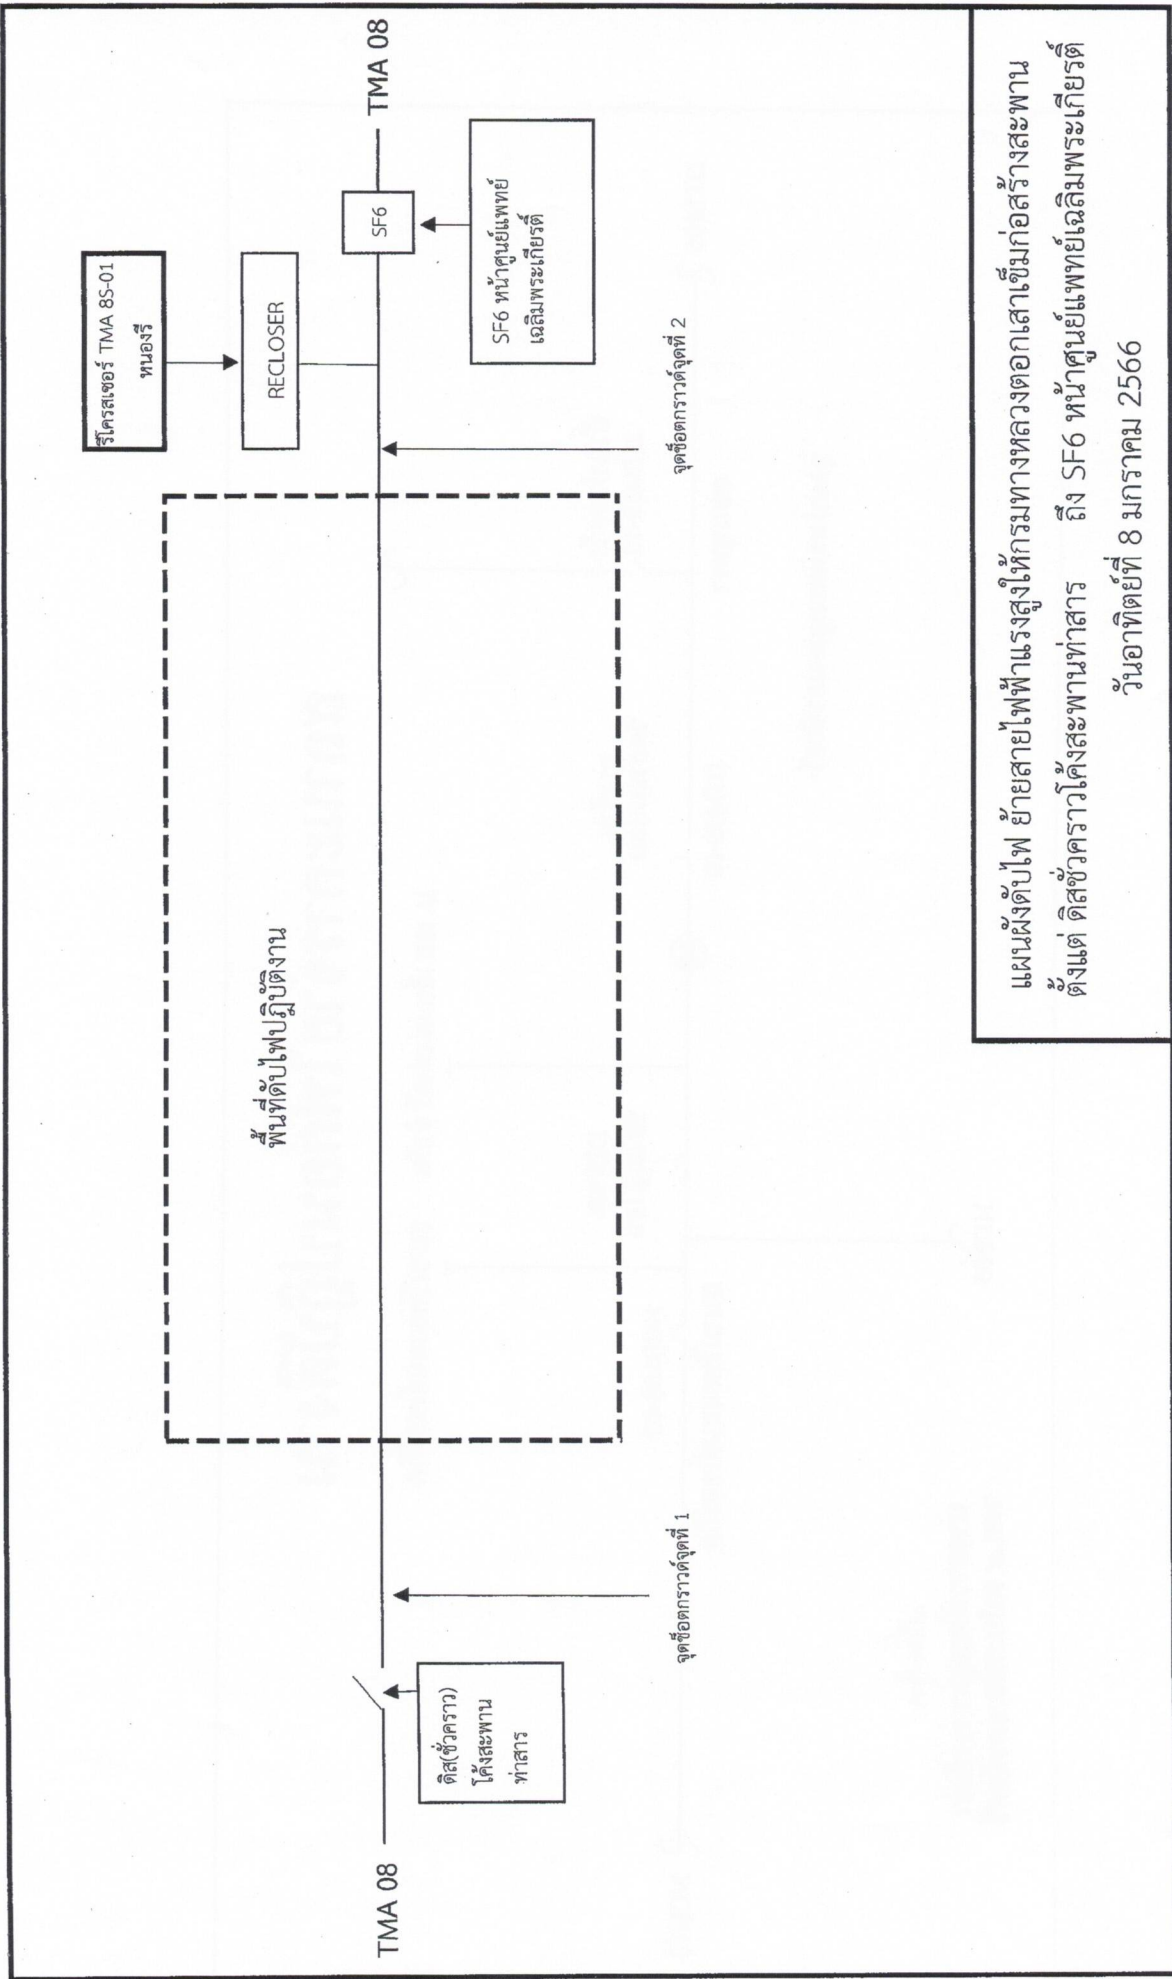

แผนผังดับไฟ ย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพาน
ตั้งแต่ ดิสชั่วคราวโด่งสะพานทำสาร ถึง SF6 หน้าศูนย์แพทย์เณิมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566