



Switching Deadline
4 ก.พ. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข(กบ.) ๐๐๘ /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

วันที่ 29 มี.ค. 2568
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟิตเตอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟิตเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA ๖	5 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟหรือถอนเสา	DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่	XCA.๖๕-๐๕ หนองปลาแรด	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 10 เครื่อง เครื่อง 1000 ผู้ใช้ไฟประมาณ 150 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.932744, 100.744229

3.2 สิ้นสุด 14.919449, 100.776594

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ผ.บ.ค.รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟก.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

□ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิตเตอร์ จาก XCA 6 ไปยังบ้านทุ่งใหญ่ XCA 65-05 ไปยังหนองปลาแรด
ในวันที่ ๕ ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 207/2568

□ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟิตเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

ออกก.ก.ก.ว.

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ ผ.ก.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คคฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สามชุก

.....อก.บ.บ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นายอดิศักดิ์ ธารงกรสวัสดิ์)
๐๙.๕ แทน นพ.อ.ว.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน


ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DISชค.บ้านทุ่งใหญ่ ถึง XCA06S-05 DIS หนองปากแรด						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ดับไฟรีออนเสา			ตามใบขอปฏิบัติงาน	207/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ					วันที่	29 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	29 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	29 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
3	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
4	- ย้ายโหลด XCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก XCA01						
5	XCA01S-11	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านอุโมงค์
6	DISชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านทุ่งใหญ่
7	- ดับไฟ โหลด 22kV เวลา 08.30 น.						
8	XCA06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านหนองปากแรด
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
14	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
15	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
19	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
21	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
22	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
23	- ดับไฟ โหลด 22kV เวลา 08.30 น.						
24	XCA06S-05	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านหนองปากแรด
25	- ย้ายโหลด XCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก XCA01						
26	DISชค. XCA06	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านทุ่งใหญ่
27	XCA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านอุโมงค์
28	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
29	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

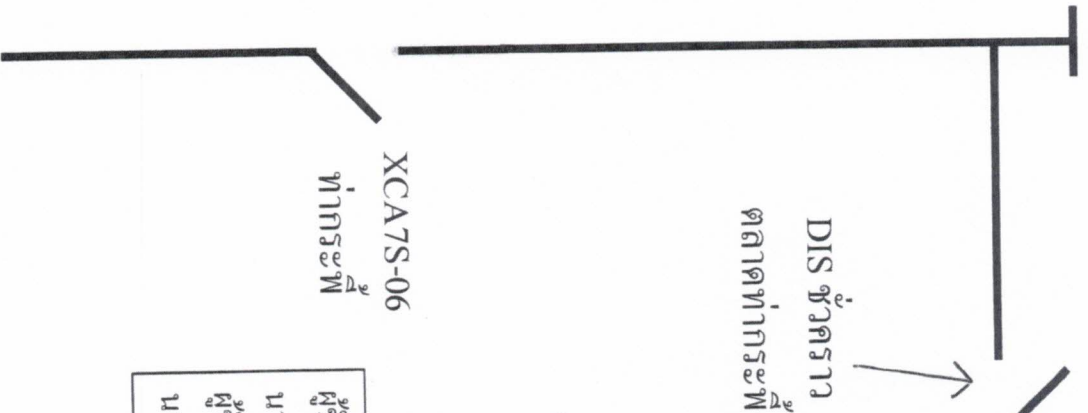

เข้าไปพร้อมอนเสา บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ ถึง หมอกลงแรด
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อคกราวจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พงษ.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ซื้อคกราวจุด G2
นาย วัฒนทัต เทพบุตร พงษ.5 ผกป.กฟส.สามชุก

XCAIS-11.1
บ้านอุโมงค์

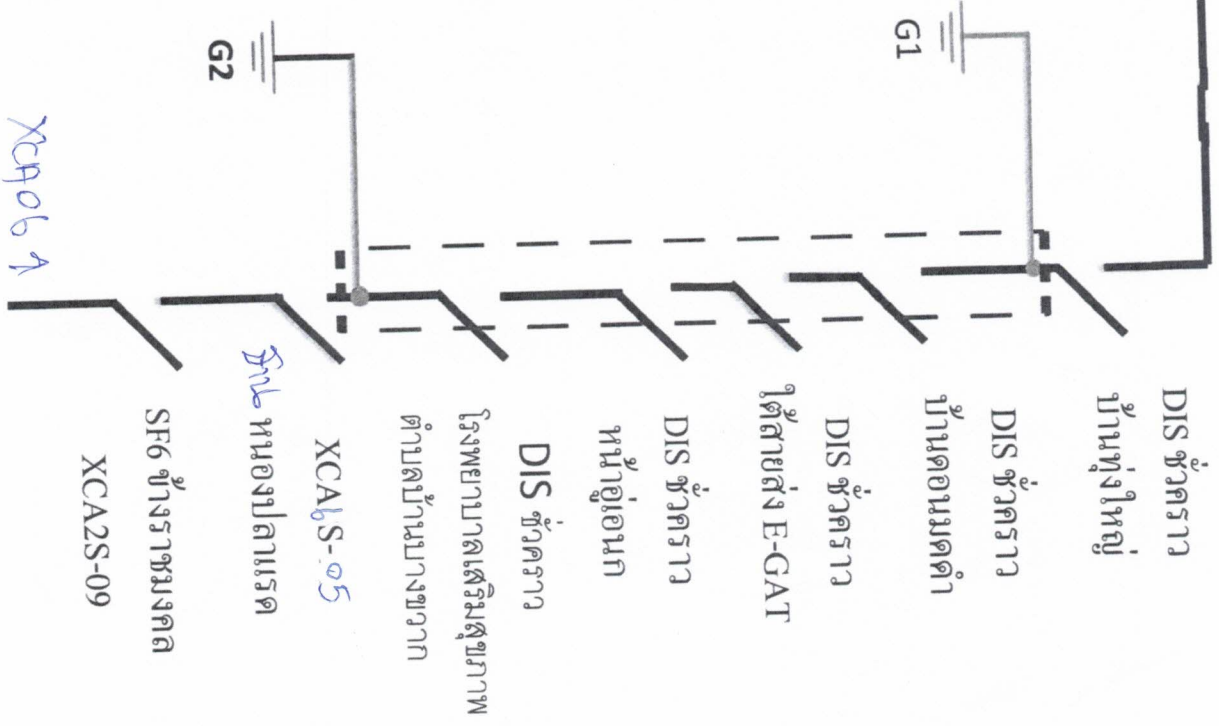

XCP06 ↓

XCA7S-06

ท่ากระพง

G2

G1