



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 ก.พ. 2567

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ.)- ๓๐๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF๖ แทน Dis.KTD.๐๘S-๐๓ ปากซอยกิจไพศาล ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๘ KTD	๑๑ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงาน ผจก.กทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF๖ แทน Dis KTD ๐๘S-๐๓ ปากซอยกิจไพศาล	Dis KTD ๐๘S-๐๓	Dis ชั่วคราวกลาง ซอยกิจไพศาล	นายฐิติพล อุบแก้ว พชง.๖ กฟส.กทบ. โทร.๐๘๗-๒๓๔๐๖๓๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟส.กทบ. โทร.๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นาย นรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTD006 จาก KTD085-03 ถึง Dis ๖๑. กวงซอยกิจไพศาล
ในวันที่ 11 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 209/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรวิทย์ เกษมณี ประสานงานการขอดับไฟกับนาย นพพร ชาวไชยศรี

(นาย นรุตม์ชัย เกษมณี)
รจก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. **กฟผ.กทบ.**

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจพ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

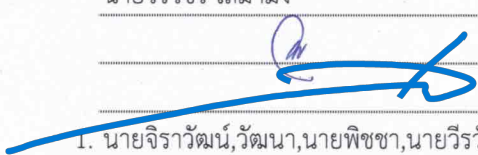- | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปากซอยกิจไพศาล (KTD08) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 ก.พ. 67 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กทป. | งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 209/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, น.ส. พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
4	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
5	KTD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
6	KTD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
7	ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนไปรับจาก KTA07						
8	KTA07S-06	ปลด	สับ		กทป.	Scada	SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู
9	KTD08S-04	ปลด	สับ		กทป.	Scada	ตลาดนัดหน้านันทยาง
10	KTD08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทป.		DIS กิจไพศาล
11	KTD08S-04	สับ	ปลด		กทป.	Scada	SF6 ตลาดนัดหน้านันทยาง
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	DIS ชั่วคราว KTD08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทป.		DIS กลางซอยกิจไพศาล
14	แจ้งผู้ควบคุมงานไลน์โหลด บริเวณหลังสวิตชิงคาปา ถึง KTD08S-03 DIS กิจไพศาล ออกทั้งหมด						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานไลน์โหลด บริเวณหลังสวิตชิงคาปา ถึง KTD08S-03 DIS กิจไพศาล ออกทั้งหมด แล้วเสร็จ						
16	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE บริเวณหลังสวิตชิงคาปา ออกทั้ง 3 เฟส						
17	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE บริเวณหลังสวิตชิงคาปา ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
23	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
25	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
26	KTD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
27	KTD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
สิ้นสุด Switching แรก							
28	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
29	ตรวจสอบ SF6 KTD08S-03 กิจไฟศาล อยู่ตำแหน่ง OPEN+ล๊อคคาน						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
32	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
33	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
34	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
35	KTD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
36	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณหลังสวิชชิงคาปา เข้าทั้ง 3 เฟส						
37	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณหลังสวิชชิงคาปา เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
38	DIS ชั่วคราว KTD08	ปลด	สับ		กทบ.		DIS กลางซอยกิจไฟศาล
39	ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนกลับจาก KTA07						
40	KTD08S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 กิจไฟศาล
41	KTA07S-06	สับ	ปลด		กทบ.	Scada	SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู
42	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
43	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
44	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
45	KTD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณชอยกิจไพศาล (ชอยวัดนางสาวชอย 2)
เพื่อให้ชุดงาน ผศ.ภทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 แทน Dis รหัส KTD 08S-03 บริเวณปากชอยกิจไพศาล
ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

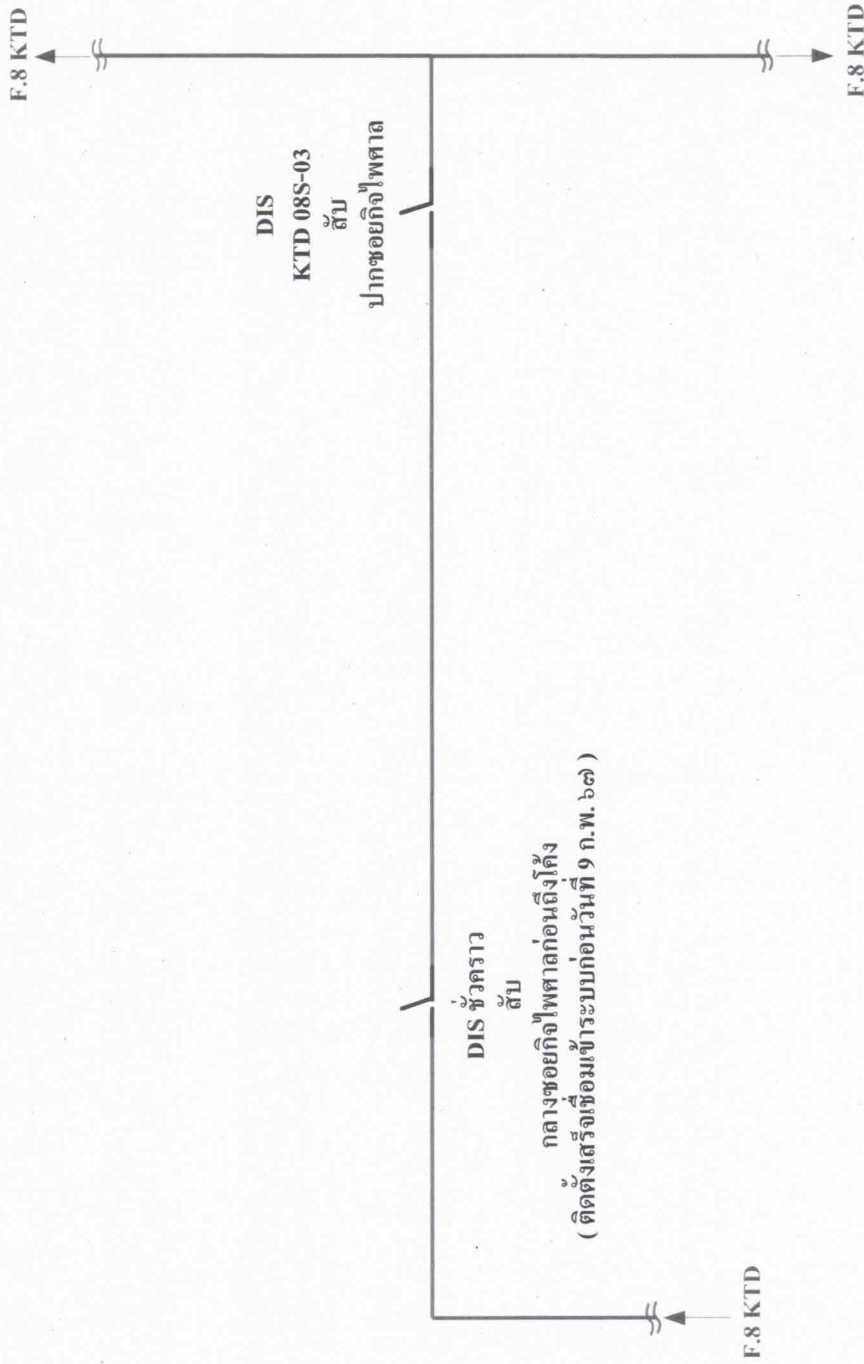

หมายเหตุ
มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟประมาณ ๓๐ ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังอัปเดตไปฟ บริเวณชอยกิจไฟฟ้า (ชอยวัดนางสาวชอย 2)
 เพื่อให้ชุดงาน ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 แทน Dis รหัส KTD 08S-03 บริเวณปากชอยกิจไฟฟ้า
 ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

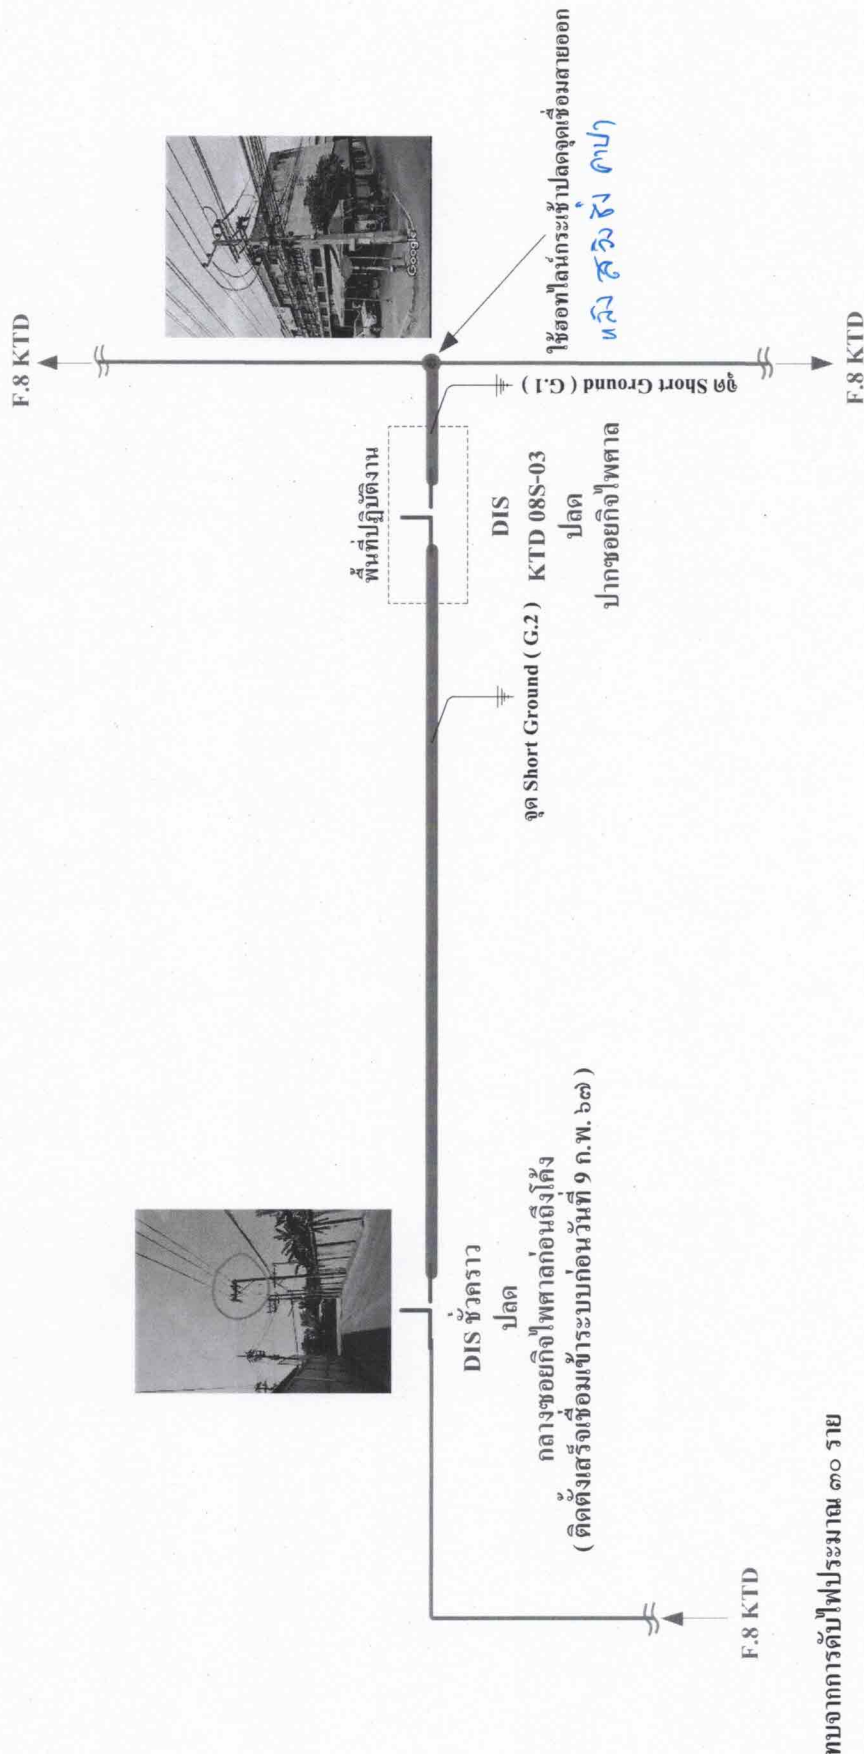

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟประมาณ ๓๐ ราย

เส้นทึบสีชมพู ไลน์ F.8 KTD ดับไฟปฏิบัติงาน



พื้นที่ปฏิบัติงาน



จุด Short Ground (G.1 - G.2)