



# วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) **00420**  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้งManualดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนDis(NCA๓S-๐๘) เป็น SF๖ สามแยก บ้านโอดานี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๓	๑๐ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยนDis(NCA๓S-๐๘) เป็น SF๖ สามแยกบ้านโอดานี			นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

W  
Prav. Jr.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA3 จาก NCA3S-OP ถึง -  
ในวันที่ 10 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 215/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชลภูมิ วัฒนไพศาล ประสานงานการขอดับไฟกับ ๑๐๘๐๖๖ ๑๐๘๐๖๖

( นายสุวิชัย ชาญศิริ )  
ร.จก. 5 กฟผ.ชอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *คพค.คทว.*

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สามแยกบ้านโอดานี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 215/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
3	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
4	ตรวจสอบ DIS NCA03S-08 (สามแยกบ้านโอดานี) ว่าเปิดวงจรอยู่						
5	กฟส.สามพรานให้ทำการรื้อถอน DIS NCA03S-08 (สามแยกบ้านโอดานี) และติดตั้ง SF6 แทนได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
6	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
7	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ NCA03S-08 (สามแยกโอดานี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง OFF และ ล็อคคาน						
8	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
9	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

งานวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยน Dis NCA3S-08 เป็น SF6 บริเวณ 3 แยกบ้านโศดธานี

บัญชี 1

SAB6S-  
ประจวบ  
พร. นายร

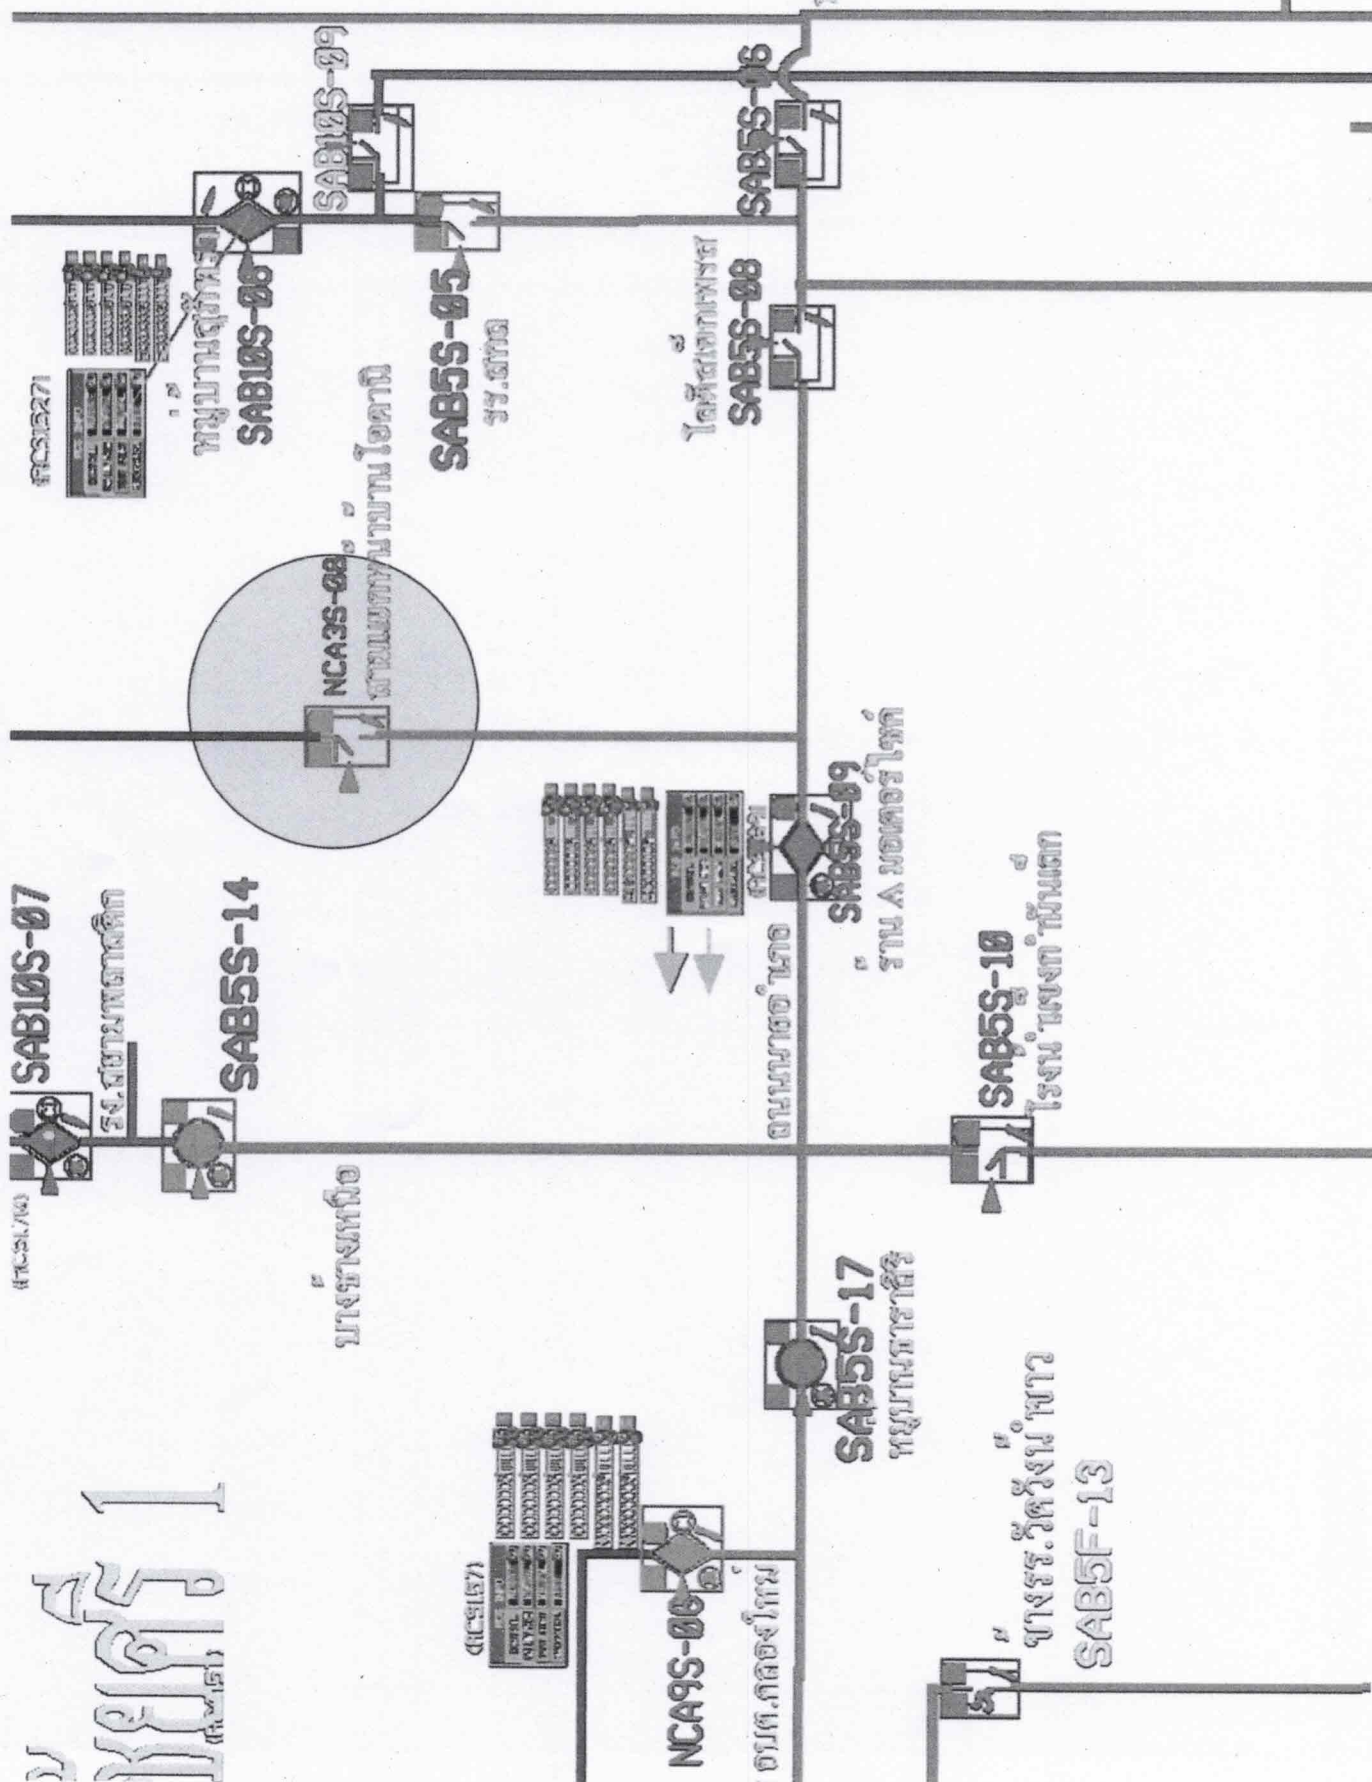

บ้านโศดธานี