

เลขที่ ก.3.สข.ภป. 010 /2568

วันที่ 30 ม.ค. 2564

3 ก.พ. 68

ชื่อผู้รับ นายพิชญ์นันท์ พิชิตสุวรรณผล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ 2 สถานีไฟฟ้า สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2	6 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟพาดสายและติดอุปกรณ์งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี) บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึงสะพานบางซากผั่งซ้ายช่วง 1	DBA2S-04 บางแอก	DIS ชั่วคราว บางแอก	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 60 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 20 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมงคลไทย จันทร์พร้อม ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น 14.7911760, 100.1043776

3.2 สิ้นสุด 14.766202, 100.092443

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ผ.บ.ค.รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ XCA2 จาก DBA2S-03 ถึง DIS ๕๐ บาง 11๐๗
ในวันที่ 6 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 17-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 218/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

ออกกฏกข

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสนาวดีน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก. กฟส.สามชุก

(นครินทร์ อังสนาวดีน
อ.ก.ป.บ.น.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๕๒

.....อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ดับไฟพาดสายแรงสูง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-Feb-25	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	218/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	31 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจรวฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นางสาวสุกษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายธนิต,นายมนัส, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
4	ตรวจสอบสถานะ SF6 บางแอก รหัส DBA02S-04 อยู่สถานะ Open+Lock						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
6	DBA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน สช.-คบ.
7	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บางแอก
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สามชุก ทราบ						
9	แจ้งให้เทสไฟ และช็อตกราวด์จุด G1,G2,G3 ลงข้อมูลใน We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
10	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
11	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก*****							
12	หลังจาก กฟส.พท. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We safe						
13	แจ้งให้ปลดช็อตกราวด์จุด G1,G2,G3						
14	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
15	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
16	พร้อมรับไฟ						
17	DBA02S-03	ปลด	สับ		สช.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน สช.-คบ.
18	DIS ชค. XCA01	ปลด	สับ		สช.		DIS บางแอก
19	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
20	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
21	ตรวจสอบสถานะ SF6 บางแอก รหัส DBA02S-04 อยู่สถานะ Open						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ดับไฟฟ้าตสาย และตัดอุปกรณ์


งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง

สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ติดต่อกราดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟล.สามชุก
ผู้ติดต่อกราดจุด G2
นาย ปิณฑิต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟล.สามชุก

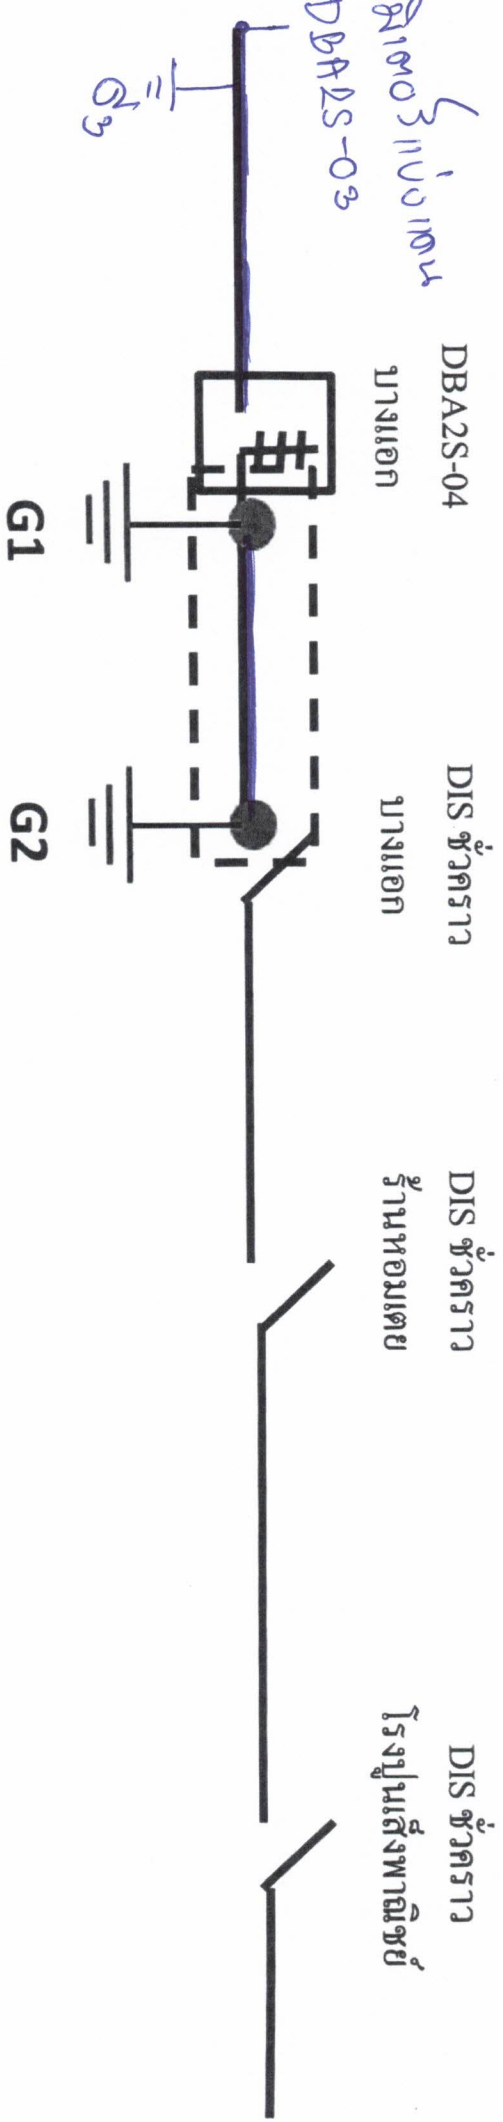

ไปเพิ่มบางฯ

ไปไฟแดงสามชุก