

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปป.) /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟแรงสูง ๑๑๕ KV.เพื่อให้ บริษัท โซลาร์วา จำกัด ปฏิบัติงานบำรุงรักษา แอร์เบรก

สวิตช์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๐๔YS-๐๘ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV.	31 ม.ค.68	19.00 น.	24.00 น.	บำรุงรักษาแอร์เบรก สวิตช์ ๑๑๕ KV.	BEA4YS-06	BEA4YS-09	นายประดิษฐ์ ไทย งามศิลป์ หม. ปป.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไทโรนลวย

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หม.ปป. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจาก หน้าสัมผัสของไบเมต แอร์เบรกสวิตช์ ๑๑๕ KV. ร้อน แดง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ 115 KV จาก BEA4YS-06 ถึง BEA4YS-09
ในวันที่ 31 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 222/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฟ้าเงิน ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจก. (สถานีฯ.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แอร์เบรคสวิตซ์ 115 KV รหัส BEA04YS-08		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ม.ค. 68	ระหว่าง	19.00 น. ถึง 24.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บล.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาแอร์เบรคสวิตซ์ 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 222/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 31 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ตรวจสอบ CLOSE LOOP SNO-BEA อยู่สถานะ CLOSE LOOP						
2	แจ้งบริษัท ไทรฉนวนปลดโหลดออก						
3	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	1SUL0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรหลวง		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	2YS0605YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรฉนวน		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	2SCL0101YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรฉนวน		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SCL0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรฉนวน		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	2YSP0605YB-01	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	2SCL0101YB-01	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	2SCL0102YB-01	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	2SCL0101YS-01	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		ใบมีด 115 เควี
12	2SCL0101YS-02	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		ใบมีด 115 เควี
13	2SCL0102YS-01	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		ใบมีด 115 เควี
14	2SCL0102YS-02	สับ	ปลด		ไทรฉนวน		ใบมีด 115 เควี
15	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 19.00 น.						
16	BEA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	ABS.	หลัง รร.วัดบางหลวง
17	BEA04YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	ABS.	หลัง CJ
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับใหญ่ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้ง กฟส.บล. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground 115 KV จุด G1						
20	แจ้ง กฟส.บล. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground 115 KV จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
23	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	1SUL0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรหลวง		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
25	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	1SUL0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	แจ้ง กฟส.บล. ปลด Short Ground 115 KV จุด G1						
30	แจ้ง กฟส.บล. ปลด Short Ground 115 KV จุด G2						
31	BEA04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	ABS.	หลัง รร.วัดบางหลวง
32	BEA04YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	ABS.	หลัง CJ
33	2SCL0101YS-01	ปลด	สับ		โทรฉลุย		ใบมีด 115 เควี
34	2SCL0101YS-02	ปลด	สับ		โทรฉลุย		ใบมีด 115 เควี
35	2SCL0102YS-01	ปลด	สับ		โทรฉลุย		ใบมีด 115 เควี
36	2SCL0102YS-02	ปลด	สับ		โทรฉลุย		ใบมีด 115 เควี
37	2SCL0101YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	2SCL0102YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	2YSP0605YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	1SUL0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรหลวง		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	2YS0605YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	2SCL0101YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
44	2SCL0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรฉลุย		เบรกเกอร์ 115 เควี
45	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ไปแยกบางสาม

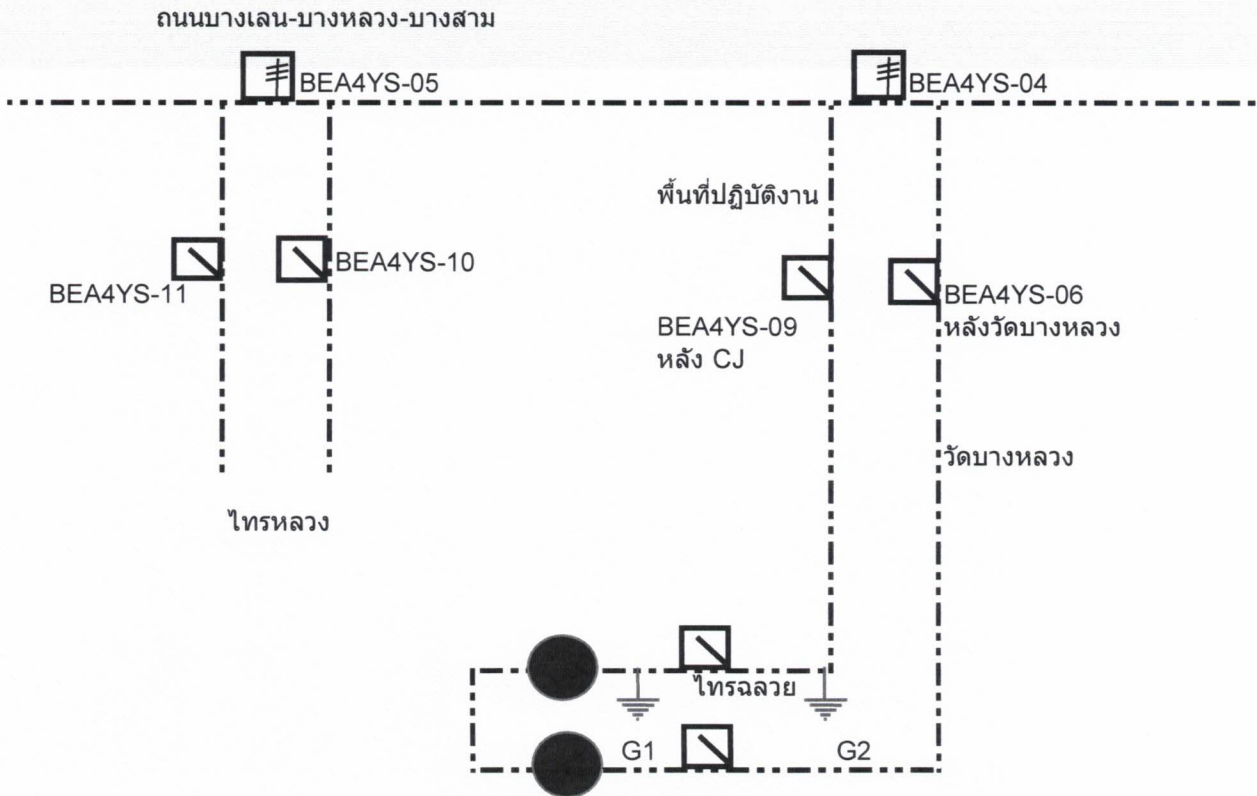

ฝั่งดับไฟ ระบบ 115 kV. วันที่ 31 มกราคม 2568 ไทรจलय

บริษัท โซลาร์คอน จำกัด

SOLARCON COMPANY LIMITED



335 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783

335 Charansanitwong Road, Bang-O, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ที่ SLC 007/2568

วันที่ 30 มกราคม 2568

เรื่อง ขอลดขนานไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการไพรชลวย)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท โซลาร์วา จำกัด มีกำหนดการซ่อมบำรุง Air break switch(BEA04YS-08) ภายในโครงการไพรชลวย โดยมอบหมายให้บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 ตามช่วงเวลา 19.00 น. – 00.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครา ภูพาน)

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ประสานงาน ฝ่าย O&M

คุณจอมพล เชื้อบุญมี บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (โทร. 091-8394941)