



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.อท.(ปบ) ๓๖๖/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านหนองแหน ช่วงที่ ๗ - ๘ ตามแผนผังสังเขป
แนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTV03	11 ก.พ. 2568	08.00	16.30	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายบริเวณ บ้านหนองแหน ช่วงที่ ๗ - ๘	Dis ชั่วคราวบริเวณ หน้าวัดห้วยมงคล พิกัด 14.45043, 99.89687	Dis ชั่วคราวบริเวณ บ้านสระกร่าง พิกัด 14.477299, 99.895415	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พงษ์.๖ ผบ.กฟส.อุททอง โทร.๐๙๙-๕๐๖๘๐๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตำบลคอนคา หมู่ ๔,๕,๗ และหมู่ ๑๑ อำเภออุททอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พงษ์.๖ โทร ๐๙๙-๕๐๖๘๐๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTV3 จาก Dis ช.ช.วัดห้วยมงคล ถึง Dis ช.ช.หน้าวัดห้วยมงคล UTV35-10

ในวันที่ 11 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 239/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

(นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ
ว.ค.ก. ๕ ก.พ. ๖๘ ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อุททอง

อ.ก.บช.(ก๓),

อ.ก.ว.ว.(ก๓)

ผจก. (สถานี...)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองแหน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.พ. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	239/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	หนองแหน
4	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซึ่มมงคล
5	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV04						
6	UTV03S-06	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 บ้านหนองการ้อง
7	UTV03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS บ้านชฎงดงดำ
8	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV02						
9	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไซฟอน
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS บริเวณบ้านสระกร่าง
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS บริเวณหน้าวัดห้วยมงคล
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อทง. รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.อทง. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.อทง. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.อทง. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
19	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	หนองแหน
20	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซึ่มมงคล
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
23	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
24	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	หนองแหน
25	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซึ่มมงคล
26	แจ้ง กฟส.อทง. ปลด Short Ground จุด G1						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟส.อทง. ปลด Short Ground จุด G2						
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทง.		DIS บริเวณหน้าวัดห้วยมงคล
30	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV02						
31	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทง.		DIS บริเวณบ้านสระกร่าง
32	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไซฟอน
33	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV04						
34	UTV03S-10	ปลด	สับ		อทง.		DIS บ้านซำภูดงดำ
35	UTV03S-06	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านหนองกร่าง
36	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
37	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R หนองแหน
38	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R โรงงานน้ำตาลรีไฟน์ซิมมงคล
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


แผนผังงานดับไฟปรับปรุง บ้านหนองแทน ช่วงที่ 7-8 ก่อนดับไฟ

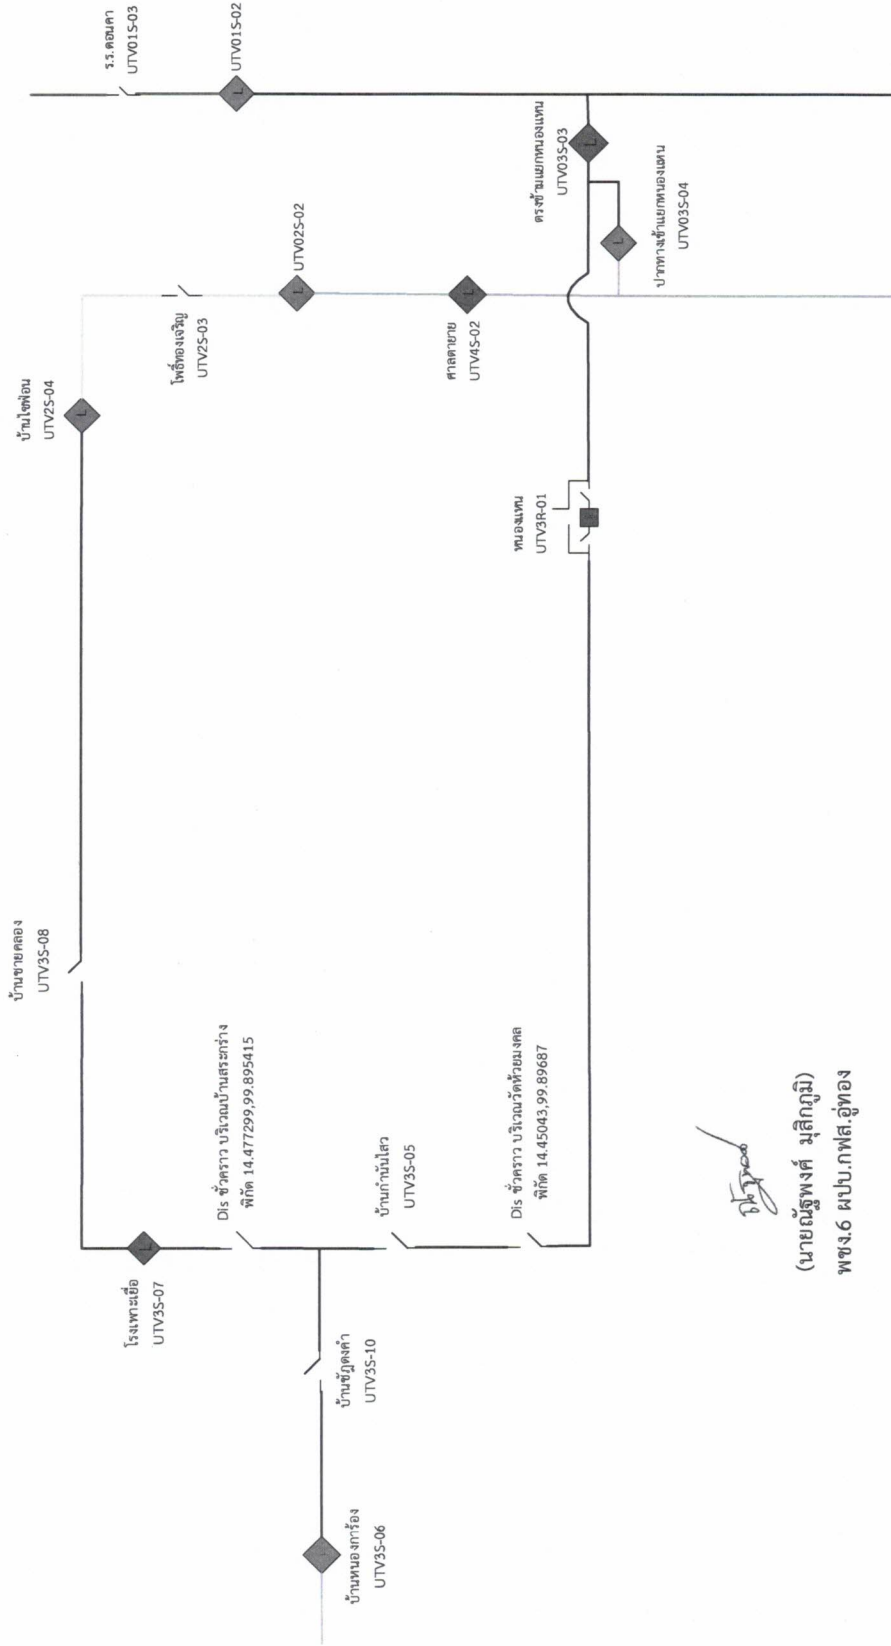


 (นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
 พชง.6 ผ.บ.กพต.อุทอง

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง บ้านหนองแวน ช่วงที่ 7-8 หลังดับไฟ

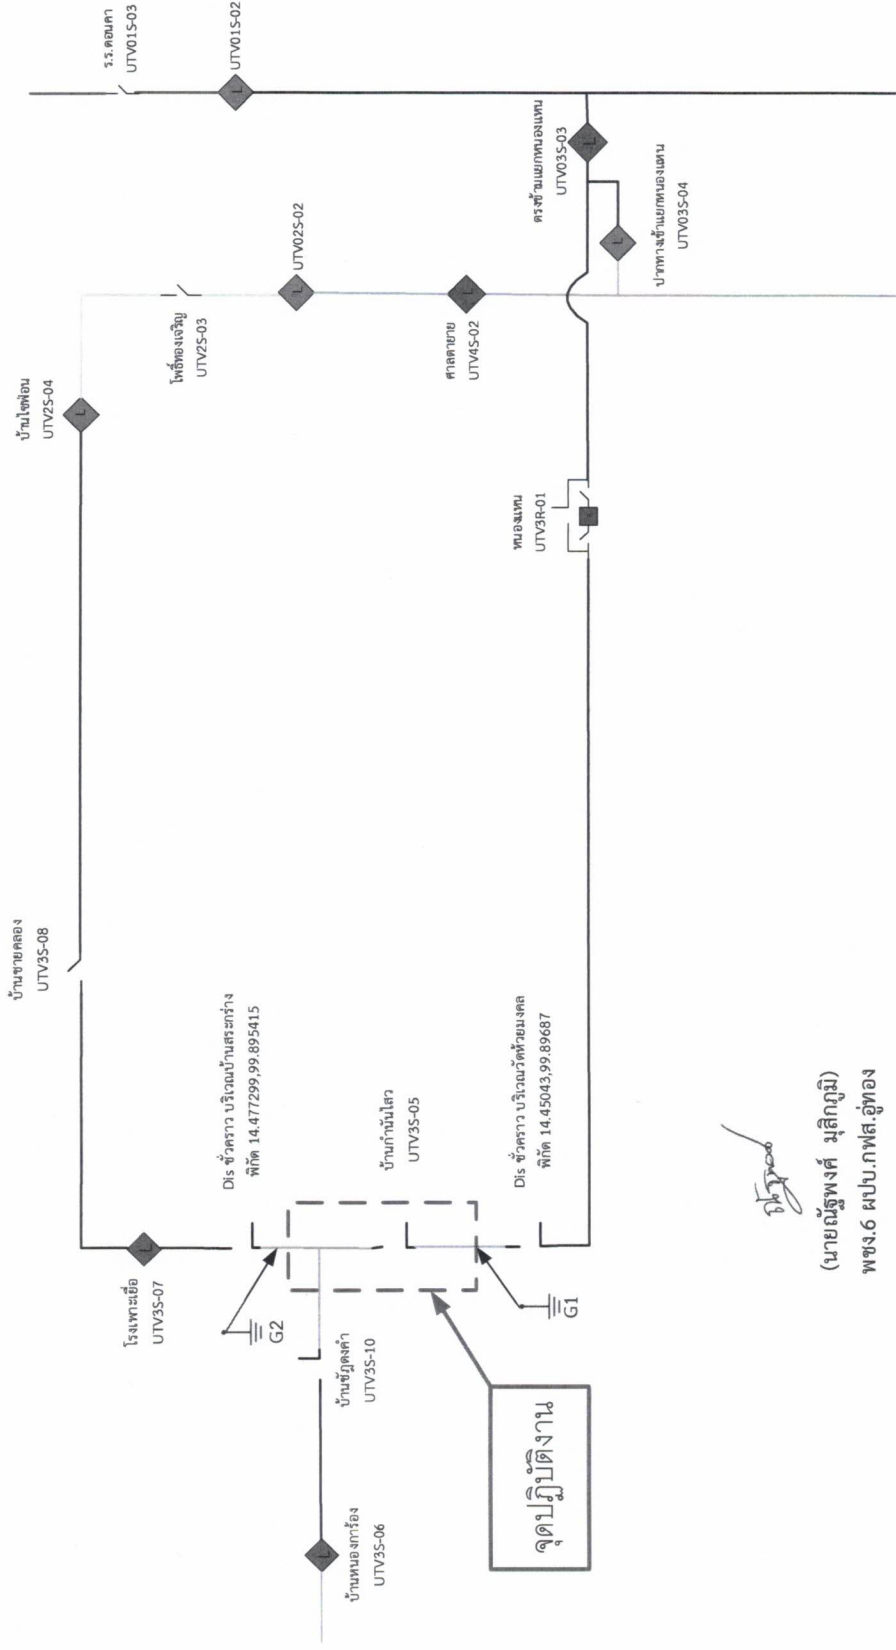


 (นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)
 พชง.6 ผบ.กฟส.อุทอง