



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิญญูขอตัดไฟ

14 ก.พ. 67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 00467
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้ง Manual ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAB๕S-๑๘) เป็น SF๖ คลอง
ผู้ใหญ่โต๊ะ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๘ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(SAB๕S-๑๘) เป็น SF๖ คลองผู้ใหญ่โต๊ะ			นายสมบุญณ์ แซ่มสาคร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ร.ป.บ.

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.พ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB5 จาก SAB5S-18 ถึง
ในวันที่ 18 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 252/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย นริศเรศร์ สวัสดิ์นาถิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจก.นิพนธ์ ผูกฉิม

(รจก. ๖ แทน น.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สพร., กฟอ.ทพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS SAB05S-18 คลองผู้ใหญ่โต๊ะ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.พ. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 252/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
4	SAB5R-01	Normal	Nonreclosing,GND		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
5	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
6	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา
7	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
8	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
9	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV04						
10	NPT10S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.		SF6 วัดปรีดาราม
11	KTE07S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.		SF6 ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
12	KTE07S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.		SF6 คลองลาดชะโด
13	SAB05S-18	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ผู้ใหญ่โต๊ะ
14	KTE07S-06	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
15	KTE07S-07	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 คลองลาดชะโด
16	เมื่อพร้อมทำงาน เวลา 09.00 น.						
17	แจ้งสภาพการจ่ายไฟให้พนักงานรับทราบ (ให้ Non-reclosing Recloser ไว้ทั้ง 2 ด้าน)						
18	เมื่อไฟฟ้าพนักงานตรวจสอบการจ่ายไฟ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
21	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
22	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
23	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ สถานะ OPEN + ล๊อคคาน						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
27	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
29	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก SAV04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAB05S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ผู้ใหญ่โต๊ะ
31	NPT10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 วัดปรีดาราม
32	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SAB5R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
34	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
35	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยน Dis เป็น SF6 (SAB5S-18) ของผู้ใหญ่โต๊ะ

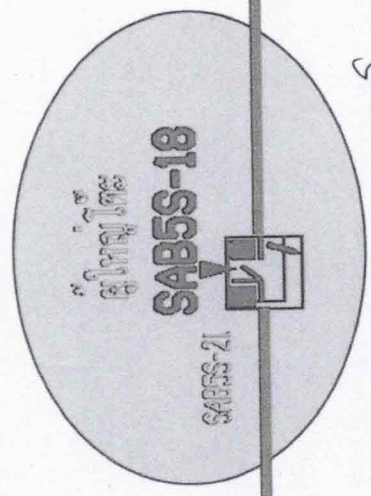

ขอรับในดิส
Dis SAB5S-18



บ่อดำรวกบริการ



NPT10S-05
NPT10S-06

ผู้บริการหรือ รงมูเดม