




สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 9L49 จาก DIS เขตภาคเหนือถึง BEU25-03  
ในวันที่ 9 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 167/2568
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ S248 จาก DIS เขตภาคเหนือถึง BEU13-09  
ในวันที่ 9 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อัครวิวัฒน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อัครวิวัฒน์ ชาติสูงวงศ์


  
( นครินทร์ อัครวิวัฒน์ )  
๑๖๑.๑ ๓๓๗ ๓๓๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๑๖.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น  
ผจพ. (สถานี) \_\_\_\_\_  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้า สถานีฯ พุทธมณฑล 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พมท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 167/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวาศิน		วันที่ 4 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิริภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ BEU01S-07 บริเวณตรงข้ามกึ่งเก้ สถานะ Open + Lock						
3	ตรวจสอบ SLY04S-05 บริเวณคลองซอยบน สถานะ Open + Lock						
4	ตรวจสอบ BEU02S-04 บริเวณพรชัยแบร์จ สถานะ Open + Lock						
5	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	-
6	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
7	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
8	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
9	ย้ายไหลดวงจร BEU02 กลับจาก SLY09						
10	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEU	CB	BEU02
11	BEU02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SF6	สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
13	DIS วงจร SLY08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	ปากซอยศรีกรมล
14	DIS วงจร SLY09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	แยกเคหะการเกษตร
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งให้เทสไฟ และข้อตรกราวด์จุด G1 ได้						
17	แจ้งให้เทสไฟ และข้อตรกราวด์จุด G2 ได้						
18	แจ้งให้เทสไฟ และข้อตรกราวด์จุด G3 ได้						
19	แจ้งให้เทสไฟ และข้อตรกราวด์จุด G4 ได้						
20	แจ้งให้ลงข้อมูลใน We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
21	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU	-	-
22	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	CB	
23	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
24	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
25	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
26	หลังจาก ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน We safe						
27	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	-
28	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	CB	
29	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
30	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
31	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
32	แจ้งให้ ปลด ข้อตรกราวด์จุด G1 ได้						
33	แจ้งให้ ปลด ข้อตรกราวด์จุด G2 ได้						
34	แจ้งให้ ปลด ข้อตรกราวด์จุด G3 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
35	แจ้งให้ ปลด ข้อตกลงราวด์จุด G4 ได้						
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	DIS วงจร SLY08	ปลด	สับ		พทต.		DIS ปากซอยศรีกรมล
38	DIS วงจร SLY09	ปลด	สับ		พทต.		DIS แยกเคหะการเกษตร
39	ย้ายโหลดวงจร BEU02 ไปจ่ายไฟจาก SLY09						
40	BEU02S-03	ปลด	สับ		พทต.		SF6 สำนักพิมพ์ฟิลิกส์เซ็นเตอร์
41	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB BEU02
42	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		- -
43	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
44	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
45	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****							

# แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ ตรงข้ามสถานีพุทธมณฑล 3 ถึง แยกห้วยพุด


วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

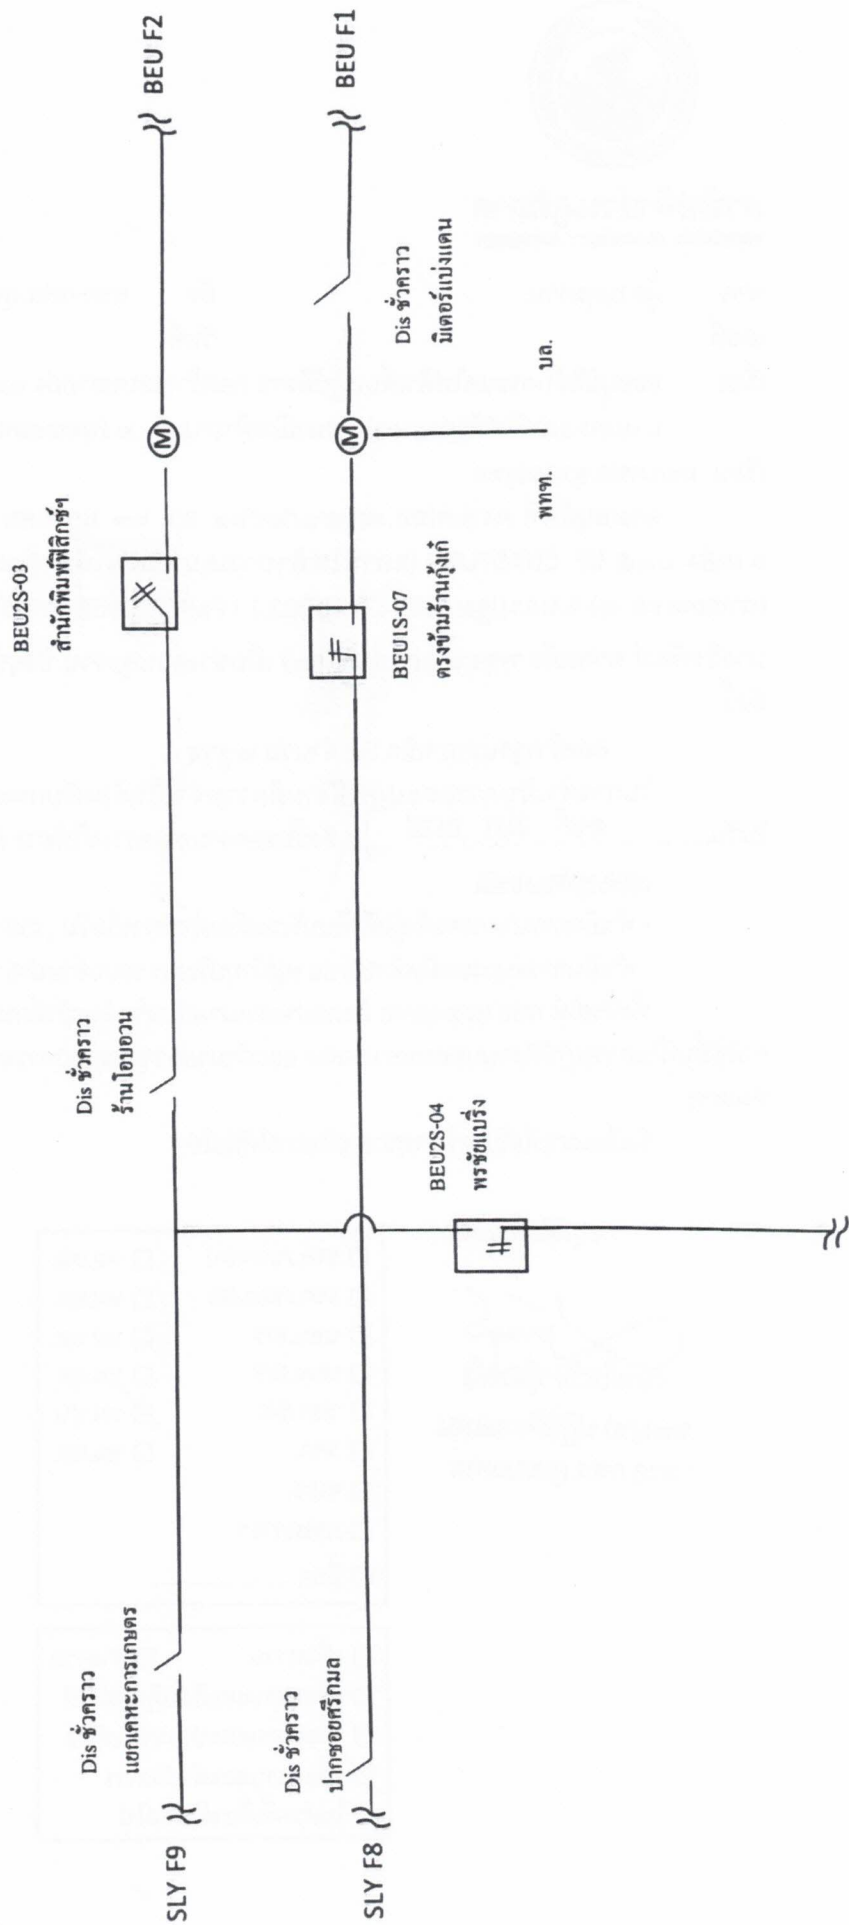

# แผนผังหลังดับไฟ บริเวณ ตรงข้ามสถานีพุทธมณฑล 3 ถึง แยกหัวพุดู

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

## พื้นที่ปฏิบัติงาน

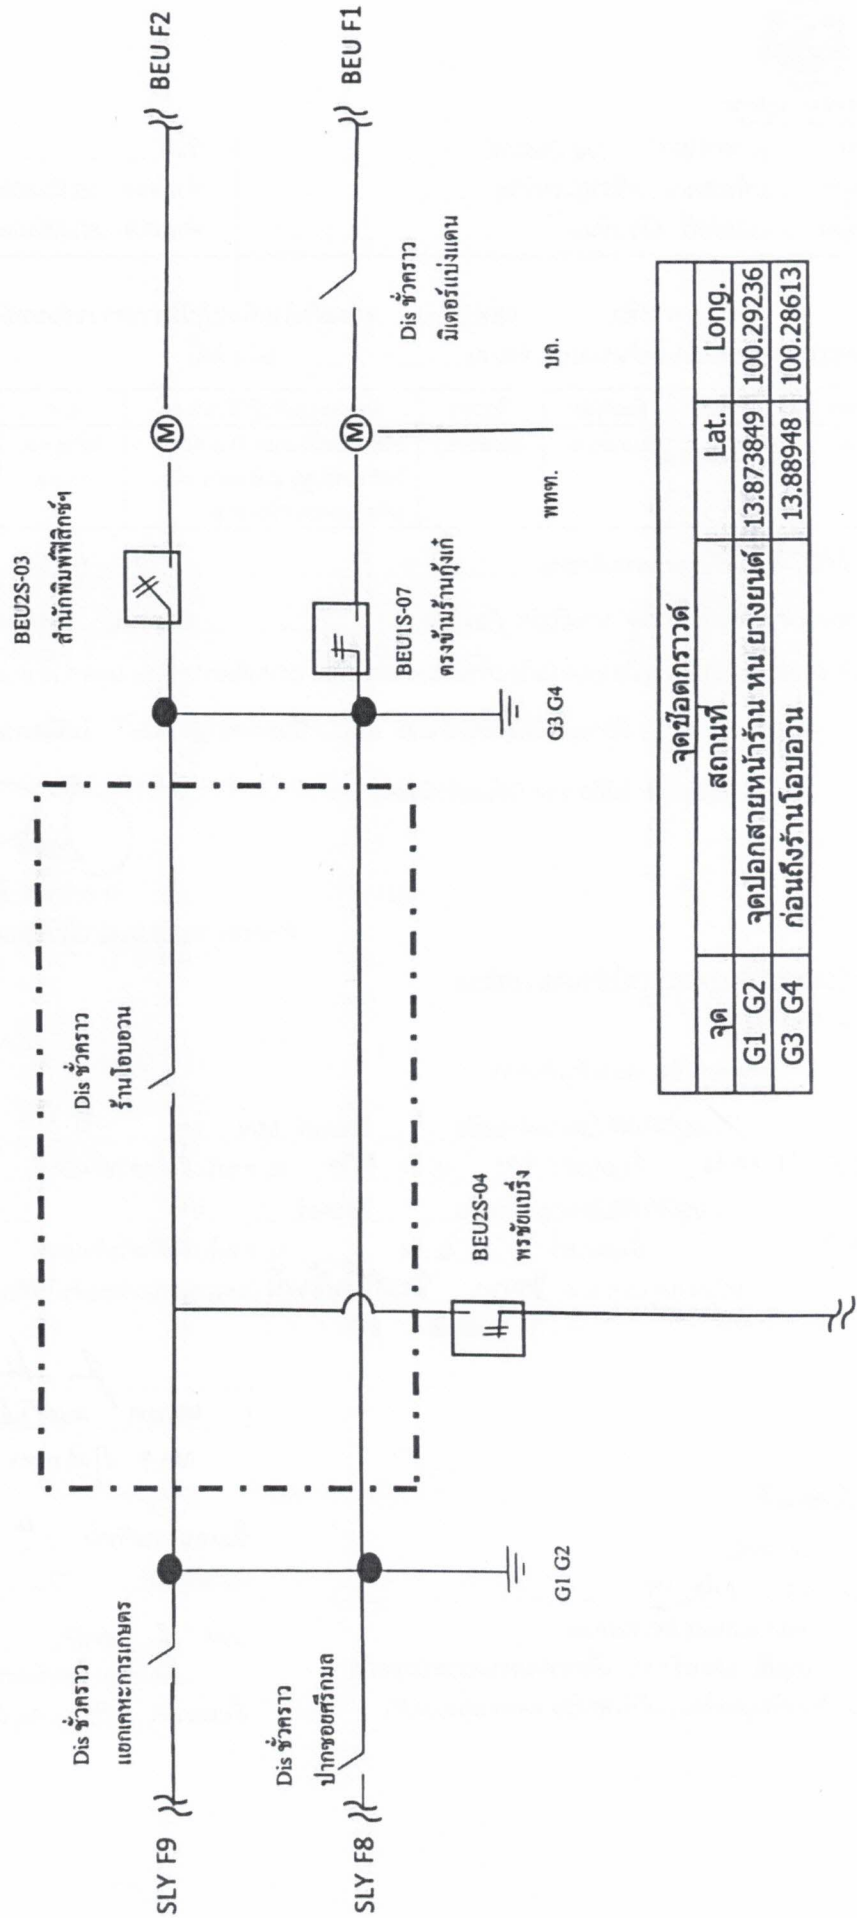

จุดขั้วคกราวด์			
จุด	สถานที่	Lat.	Long.
G1 G2	จุดปกอสายหน้าร้าน หน ยางยนต์	13.873849	100.29236
G3 G4	ก่อนถึงร้านไอออน	13.88948	100.28613



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

ถึง กฟส.พุทธมณฑล


วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณริมถนนศาลายา - บางภาษี(นธ.๓๐๐๔) ฝั่งขาออก ช่วงหน้าหมู่บ้านสิวารันต์ ๗ ถึงแยกเข้าห้วยพลู (ตรงข้ามร้านเลม่อนมี) หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยง งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือพาดสาย ๑๘๕ SAC ๓ วงจร ระยะทาง ๐.๘๐๐ วงจร - กม. พร้อมปรับปรุงหั่วเสา เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้า ด้าน  แรงสูง  แรงต่ำ (ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมาย ให้ นายมานพ สำราญจิตร พงษ.๗ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๔๕ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงานและ ประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
(นายสุรัชย์ มั่งศิลป์)  
ผ.กส.กฟส.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป



(นายไพรัช พุ่มวงศ์)  
ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑