



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

28 ก.พ. 68

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) ๐๓๗๐ / ๕๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตัดไฟให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจบำรุงรักษาโรงรับงานพระราชทานกระบี่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๖	๑ มี.ค.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า โรงรับงานพระราชทานกระบี่	SAB๐๖s-๐๒	ปลายสาย	นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจทั้งหมด

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๓๒๕๖ Long : ๑๐๐.๒๒๑๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๓๒๕๖ Long : ๑๐๐.๒๒๑๒

ลงชื่อ (นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ SAB6 จาก SAB6S-02 ถึง ปลายสาย

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 405/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อดิศักดิ์ อากาศวิไล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

(นายอดิศักดิ์ อากาศวิไล)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. คพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำ Switching

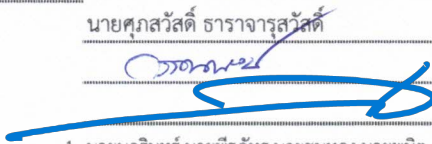1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ รร.นายร้อยตำรวจสามพราน (SAB06)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มี.ค. 68	ระหว่าง	8.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กพล.สพร.	งานที่ทำ	ดับไฟให้ รร.นายร้อยตำรวจสามพราน			ทำงาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 405/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์			วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568		
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568		
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568		
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	SAB06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช่าง รร.นายร้อย ด้านใน
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย (ไม่มี Short Ground)						
7	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
9	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	ผู้ควบคุมงานยืนยันลงใน Wesafe เรียบร้อย						
11	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	SAB06S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช่าง รร.นายร้อย ด้านใน
14	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 โรงเรียนนายร้อยตำรวจอดดับไฟ
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รองรับการพระราชทานกระบี่

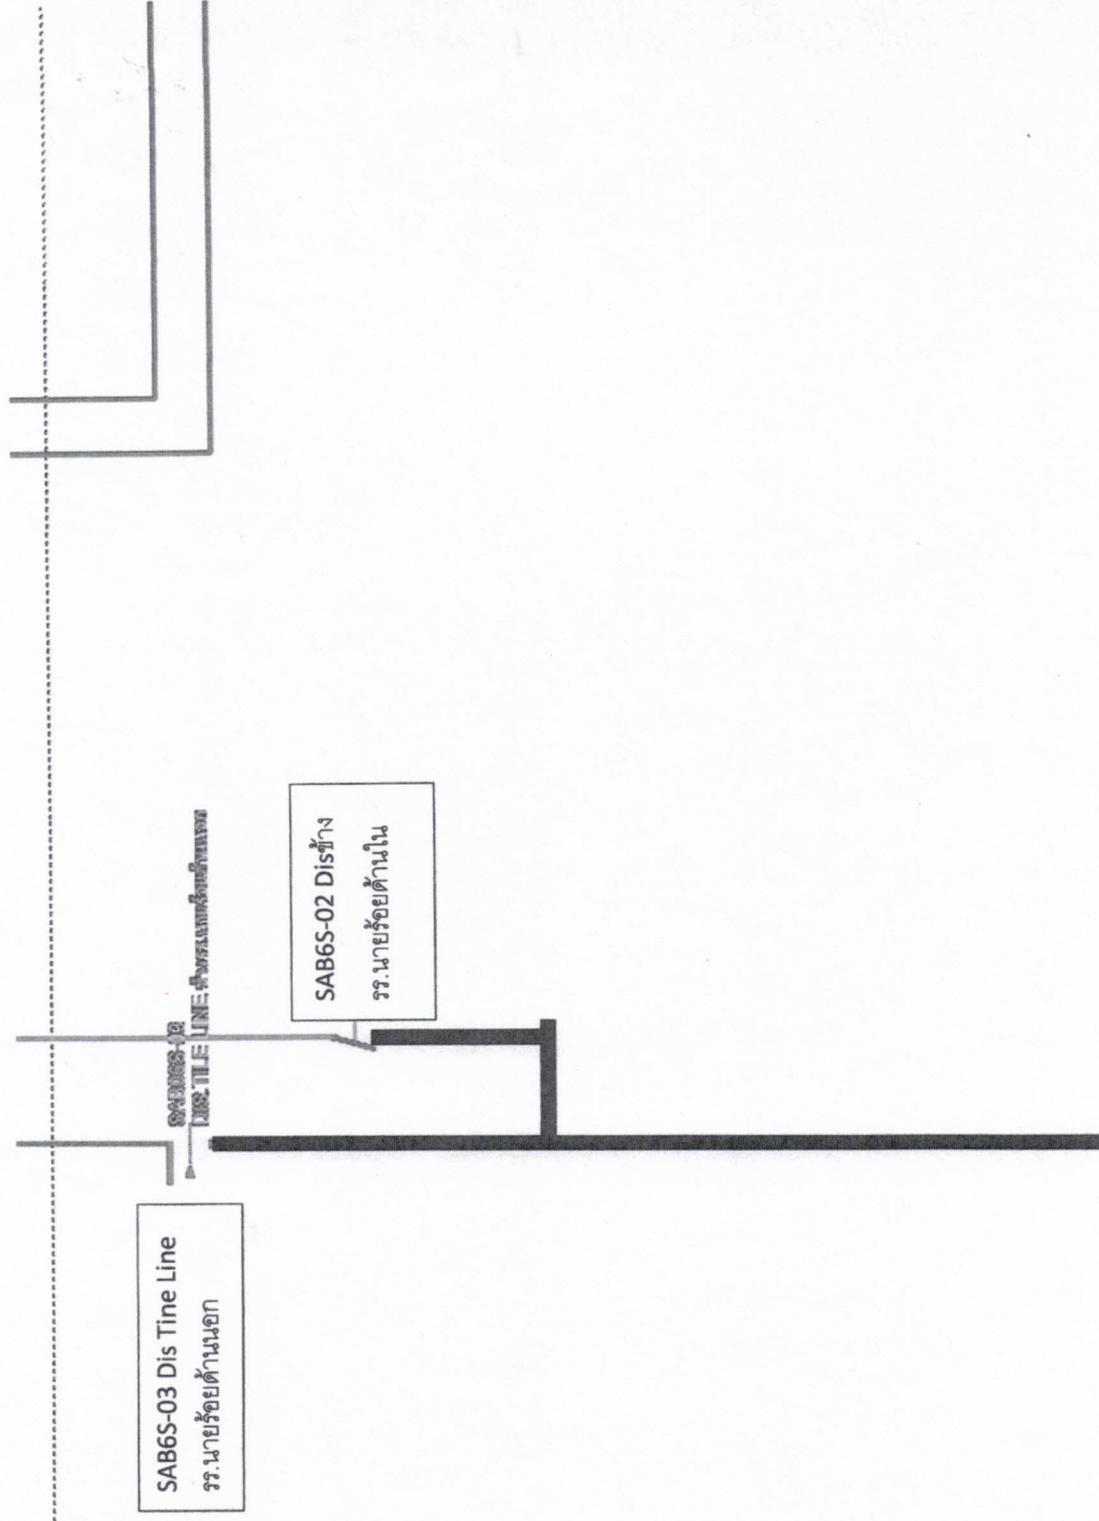

รร.นายร้อยสามพราน