

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อทง.(ปบ) ๖๗๕/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านหนองแหน ช่วงที่ ๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTV03	11 มี.ค. 2568	08.00	16.30	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านหนองแหน ช่วงที่ ๗	Dis ชั่วคราวบริเวณหน้า วัดห้วยมงคล พิกัด 14.45043, 99.89687	Dis กำนันไสว UTV03S-05 พิกัด 14.471973, 99.8964082	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พชง.๖ ผบ.กฟส.อุทอง โทร.๐๙๙-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตำบลดอนคา หมู่ ๔,๕,๗ และหมู่ ๑๑ อำเภออุทอง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๙-๕๐๖๘๐๙๐, ๐๓๕-๕๕๑๓๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ UTV03 จาก Dis ชั่วคราวหน้าวัด ถึง UTV3S-05 กำนันไสว
ในวันที่ 11 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 406/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอง ผาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

(นางสาววิภา พงษ์ศิริ)
ผจก.๕ ททท.ช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพร.๑๖๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองแห่น					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อทอง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	406/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	4 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		R หนองแห่น
4	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV02						
5	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทอง.	SCADA	SF6 บ้านไซพ่อน
6	UTV03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.		DIS บ้านก้านันไสว
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.		DIS บริเวณหน้าวัดห้วยมงคล
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อทอง. รับทราบ						
10	แจ้ง กฟส.อทอง. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.อทอง. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อ กฟส.อทอง. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
15	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทอง.		R หนองแห่น
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
19	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		R หนองแห่น
20	แจ้ง กฟส.อทอง. ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.อทอง. ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทง.		DIS บริเวณหน้าวัดห้วยมงคล
24	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV02						
25	UTV03S-05	ปลด	สับ		อทง.		DIS บ้านก้านันไสว
26	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไซฟ่อน
27	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
28	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R หนองแห่น
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

บ้านชายคลอง
UTV3S-08

บ้านโชเฟอร์
UTV2S-04

โรงเพาะเชื้อ
UTV3S-07

โพธิ์ทองเจริญ
UTV2S-03

Dis ชั่วคราว บริเวณบ้านสระกร่าง
พิกัด 14.47299,99.895415

บ้านซู้ดงค่า
UTV3S-10

บ้านก้านไผ่
UTV3S-05

พิกัด 14.471973,99.8964082

เครื่อง
06

ศาลตาบาย
UTV4S-02


Dis ชั่วคราว บริเวณวัดท้ายมงคล
พิกัด 14.45043,99.89687

หนองแวน
UTV3R-01

ตรงข้ามแยกหนองแวน
UTV03S-03

ป่าทางเข้าแยกหนองแวน
UTV03S-04

(นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผบ.ภพส.อุทอง

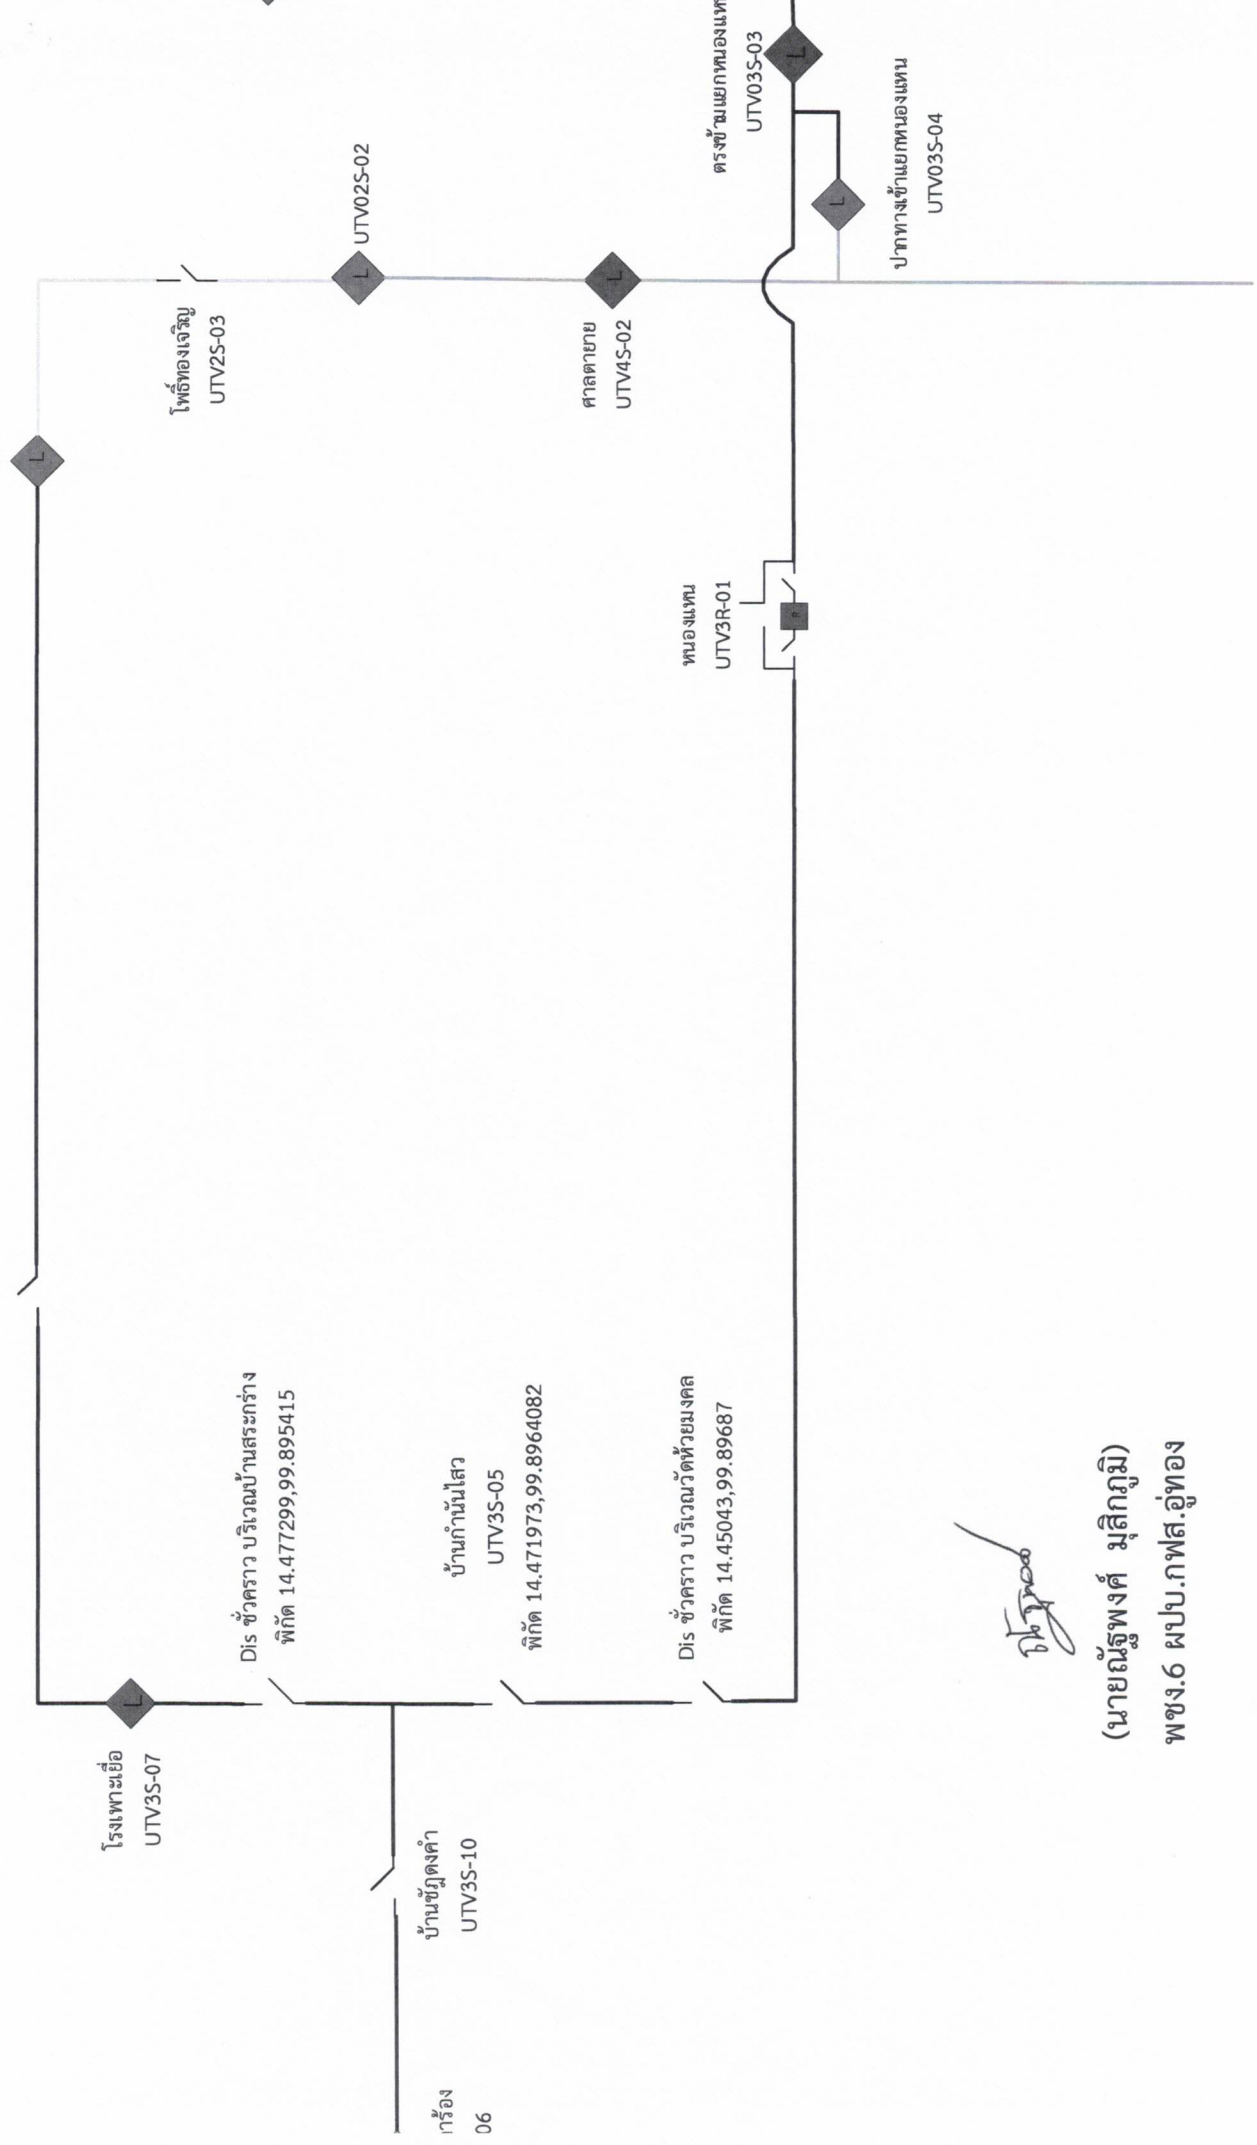

บ้านชายคลอง
UTV3S-08

บ้านใจพ่อน
UTV2S-04

โรงเพาะเชื้อ
UTV3S-07

โพธิ์ทองเจริญ
UTV2S-03

Dis ชั่วคราว บริเวณบ้านสระกร่าง
พิกัด 14.477299,99.895415

บ้านขี้กูดงค่า
UTV3S-10

บ้านก้านไผ่
UTV3S-05

พิกัด 14.471973,99.8964082

จุดปฏิบัติงาน

Dis ชั่วคราว บริเวณวัดห้วยมงคล
พิกัด 14.45043,99.89687

หนองแก
UTV3R-01

ศาลตาย
UTV4S-02

UTV02S-02

ตรงข้ามแยกหนองแก
UTV03S-03

ป่าทางเข้าแยกหนองแก
UTV03S-04

เครื่อง 06

(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พขง.6 ผบ.ภพส.อุทอง

