



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปจ.(กป.)- ๖๙๗๐./๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

Switching Deadline

07/03/68

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 สถานีศรีประจันต์ เพื่อเปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC บริเวณสะพานเสี้ยว เมืองมดแดง ตามแผนผัง สังเขปนแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้รับผิดชอบงาน
๑	SPCo๓ SPCo๔	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดแก้ไขไฟฟ้า สปจ. ดำเนินการ ปลด Dis SPCo๓-๑๕, Dis ชั่วคราว F๓, Dis SPCo๔S- ๐๙, Dis ชั่วคราว F๔ เพื่อปัก เสา	Dis SPCo๓S- ๑๕ Dis SPCo๔S- ๐๙	Dis ชั่วคราว F๓ Dis ชั่วคราว F๔	นายธนัช เขียวชาญ โทร.๐๖๔- ๘๗๘๘๕๕๕
๒	SPCo๓ SPCo๔	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดำเนินการทาสาย TAC ให้ สะพานเสี้ยวเมือง	จุดตัดเขต F๓, F๔ (จุด B ในแผนผัง)	Dis ชั่วคราว F๓ Dis ชั่วคราว F๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลง PEA.๖ เครื่อง , หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ๒ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุพิชชา วรณคามา ตำแหน่ง.....วศก.๕ ผกบ.กฟส.ศรีประจันต์ โทร.๐๙๓-๙๙๑๖๑๙๗.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น.....๑๔.๕๗๐๖๒๙,๑๐๐.๑๓๘๐๑๔.....
๓.๒ สิ้นสุด.....๑๔.๕๕๙๒๔๓,๑๐๐.๑๓๔๐๒๙.....

(นายไกรสร พวงหอม.)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ศรีประจันต์.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SPC4 จาก SPC45-15, SPC45-๐๗ ถึง
ในวันที่ 10 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8.1๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 412/68
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

Dis rd, SPC 3 ส.นครเชียงใหม่ตาก,
Dis rd, SPC 4 ส.นครเชียงใหม่ตาก

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิตกร จิวศิริโชติชัยแก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ ผค.สุโขทัย ตาม
6 มิ.ย. 68

(นาย ฐิตกร จิวศิริโชติชัยแก้ว)
กศก.7 ทุ่งจิ ตงเท น.จ.นพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.รพ, กฟส.๑๒, กฟส.๑๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 68	เวลา 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 412/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 7 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 6.5 MW
3	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
4	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 0.35 MW
5	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 1.9 MW
6	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
7	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 7.7 MW
8	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
9	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 1.6 MW
10	SPA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.4 MW
11	SPA04VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		- โหลด 2.9 MW
12	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R แยกโรงแรมกัฬา
13	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA08						
14	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
15	DOA0BVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนนานบัส
16	DOA08S-11	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านตาอว
17	SPC04S-07	สับ	ปลด, ถอดคาน		ศปจ.		SF6 ได้สะพานเลี้ยวเมือง
18	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
19	DOA0BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนนานบัส
20	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA05						
21	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
22	SPA04S-13	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
23	SPC03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ้านมดแดง
24	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA04						
25	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมโพธิ์พระยา
26	SPC04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ้านมดแดง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPA04S-13	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
28	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
29	DIS ชด. SPC03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS สะพานเลียงเมืองมดแดง
30	DIS ชด. SPC04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS สะพานเลียงเมืองมดแดง
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
32	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
33	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
34	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
35	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
36	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
38	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
39	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
40	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
41	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
42	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
43	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
44	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
45	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
46	SPA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
47	SPA04VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		-
48	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R แยกโรงแรมกีฬา
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
49	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
50	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
51	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
52	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
53	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
54	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
55	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
56	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
57	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
58	SPA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
59	SPA04VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		-
60	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R แยกโรงแรมกีฬา
61	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
62	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G3						
64	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G4						
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	DIS ชค. SPC03	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง
67	DIS ชค. SPC04	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง
68	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนกลับจาก SPA04						
69	SPA04S-13	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
70	SPC04S-09	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านมดแดง
71	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหอย่อมโพธิ์พระยา
72	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนกลับจาก SPA05						
73	SPC03S-15	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านมดแดง
74	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
75	SPA04S-13	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
76	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนกลับจาก DOA08						
77	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
78	DOA0BVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนานบัส
79	SPC04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ได้สะพานเลี้ยวเมือง
80	DOA08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ้านตาอว
81	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
82	DOA0BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานบัส
83	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
84	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
85	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
86	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
87	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
88	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
89	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
90	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
91	SPA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
92	SPA04VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		-
93	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R แยกโรงแรมกีฬา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

**แผนงานดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 เปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC
บริเวณสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง วันที่ 10 มีนาคม 2568**

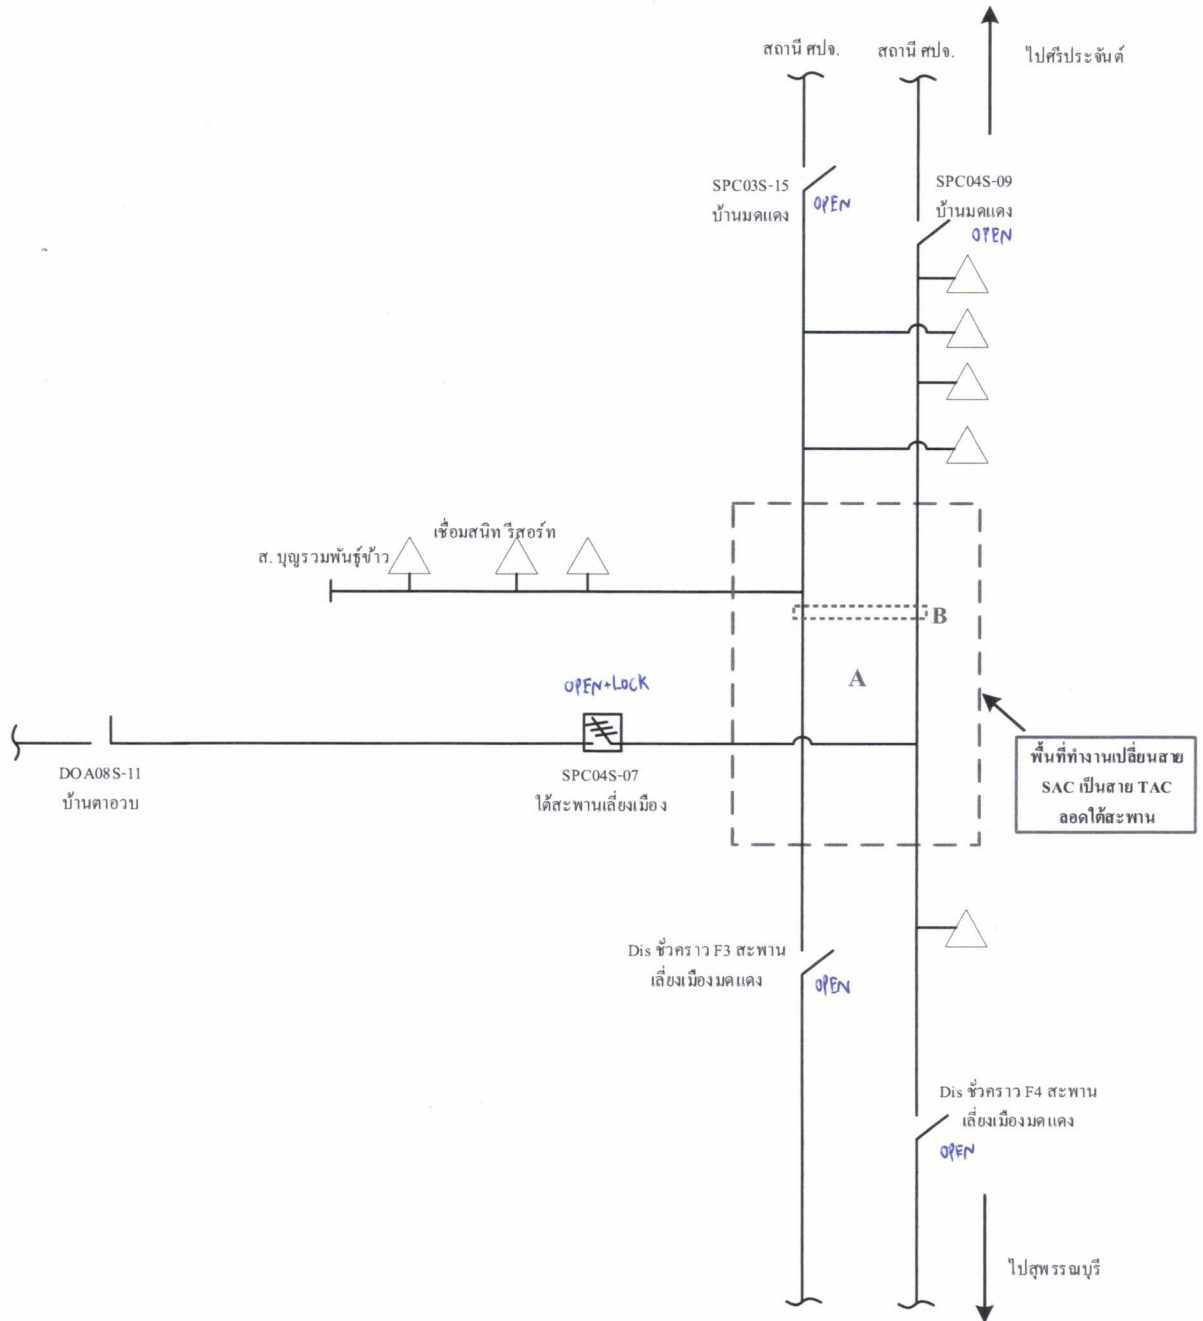

หมายเหตุ

ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 เปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC บริเวณสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง

1. วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
2. ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ศปจ. ดำเนินการปลด Dis SPC03S-15 , SPC04S-09, Dis ชั่วคราว F3, Dis ชั่วคราว F4
3. ชุดงานผู้รับเหมาดำเนินการปักเสา
4. ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ศปจ. ดำเนินการสับ Dis SPC03S-15 , SPC04S-09
5. พิกัดพื้นที่ทำงาน เริ่มต้น 14.570629,100.138014 ถึง 14.559243,100.134029